


# 令和6年能登半島地震に伴う下水道施設の被害状況(石川県)

令和6年2月19日  
13:30時点  
国土交通省

- 特に被害の大きい能登地方6市町の下水道の復旧については、水道の復旧状況に遅れることがないように、上下水道一体となって早期復旧に向けた支援を実施(1/8～)
- 日本下水道事業団により、稼働停止の下水処理場、ポンプ場の緊急支援を実施(1/7～)

生活排水処理構想エリアマップ(令和3年度版)

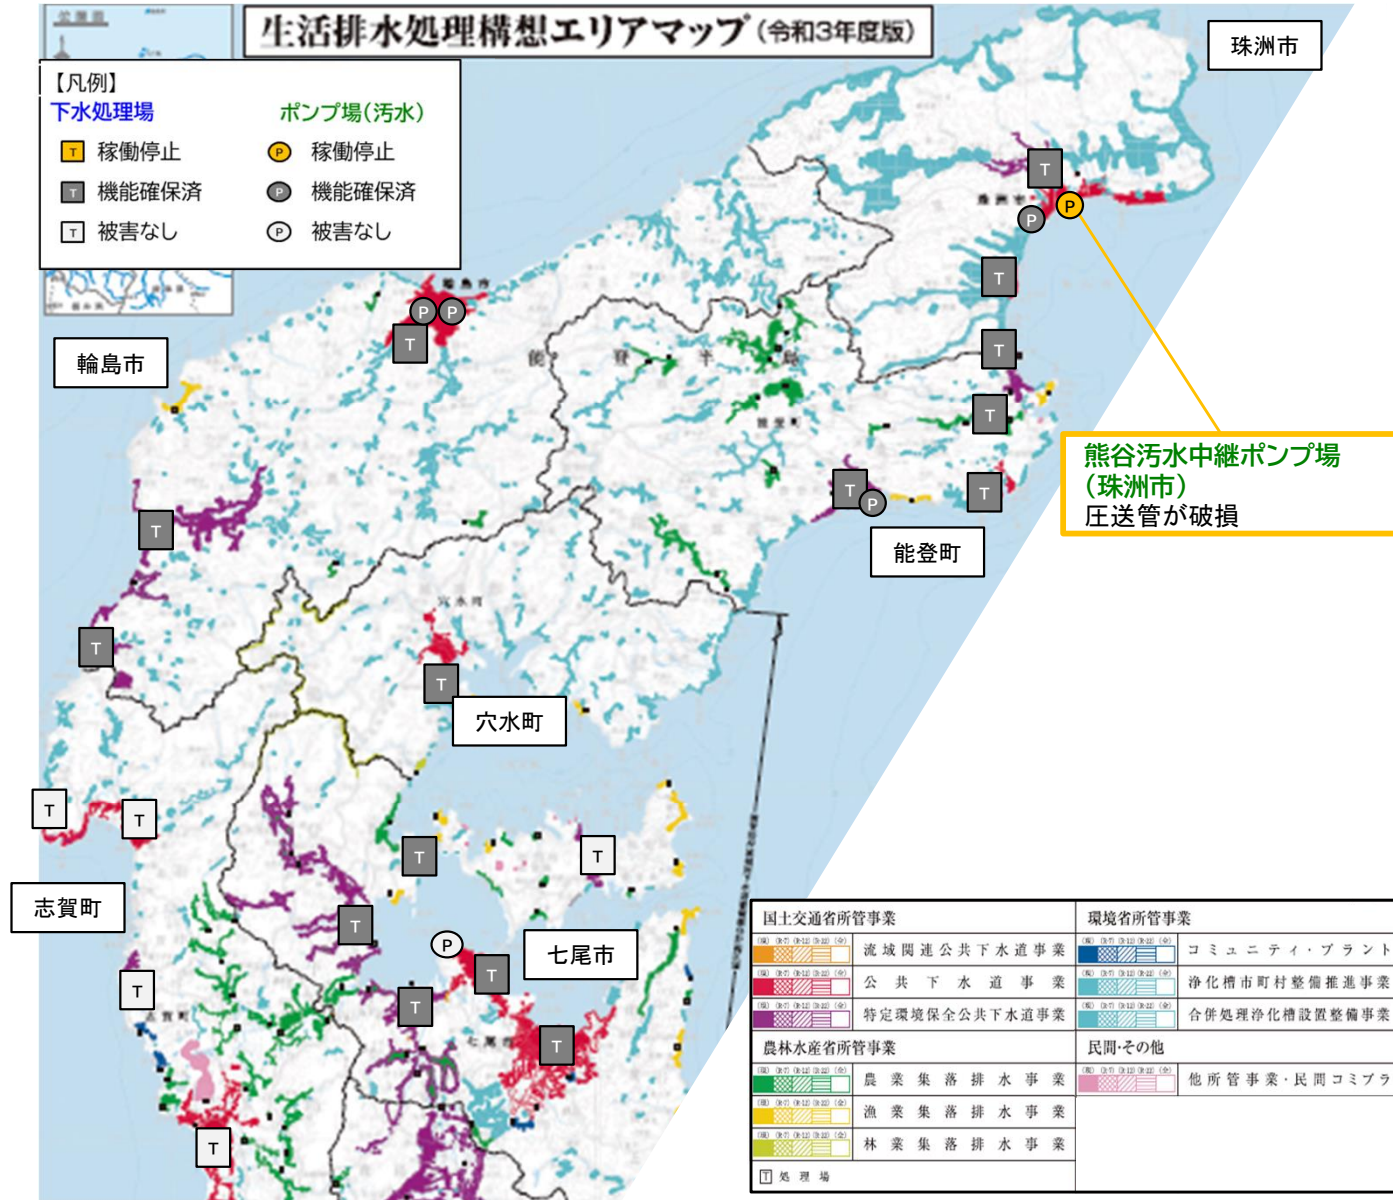

## ○下水道施設の復旧状況

	1/6 14:00時点	現在
下水処理場稼働停止	9箇所	⇒ 0箇所
ポンプ場稼働停止	4箇所	⇒ 1箇所

## ○下水道管路の状況

		1/22 12:30時点	現在
自治体名	全管路延長(km)	被害なし・流下機能確保(km)	
七尾市	231	153 ⇒	193 (83%)
輪島市	172	21 ⇒	86 (50%)
珠洲市	104	5 ⇒	13 (13%)
志賀町	148	135 ⇒	143 (97%)
穴水町	39	9 ⇒	18 (47%)
能登町	79	47 ⇒	55 (70%)
6市町計	773	369 ⇒	509 (66%)
石川県計	6,334	5,734 ⇒	6,043 (95%)

291km(内6市町264km)(流下機能の有無を確認中)  
※流下機能なしが確認された箇所では、バイパス管の設置などの応急対応により流下機能を確保する。