

# 下水道施設の改築等

東京都では、下水管の老朽化による**陥没事故が年間約1,400件**発生するなど、下水道施設の老朽化対策が問題  
 下水道の機能を維持するとともに施設の破損による不測の事態を防ぐため、**計画的な改築・更新は不可欠**

## 老朽管の様子と陥没事故



割れ目から  
土砂が引き込まれ  
舗装下に空洞




銀座



高輪

## 単年度の管きょ建設延長(東京都区部)

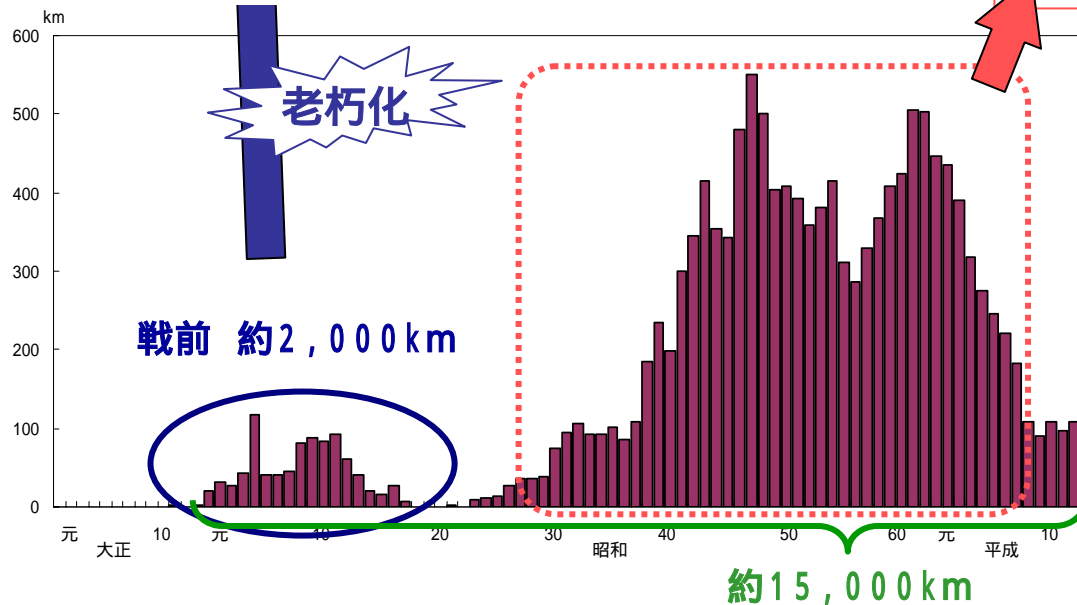

## 低コストでの対策 (プラスチック材による管きょ内面被覆)

