

国土交通大臣認定の仕様と異なる仕様の具体的な内容

枠組壁工法の間仕切壁の準耐火構造大臣認定関係…**図1参照**

・大臣認定番号QF045BP-9071※、(社)石膏ボード工業会

(※平成14年5月16日以前は、準耐火(通)W1001)

	大臣認定仕様	不適合施工
①	・石膏ボードを長さ 38.1mm 以上の石膏ボード用くぎか、長さ 40 mm以上の石膏ボード用スクリューねじで留める。	・石膏ボードを長さ 28mm のビス (ねじ) で留めていた。

・大臣認定番号QF060BP-9072※、(社)石膏ボード工業会

(※平成14年5月16日以前は、準耐火(通)W2001)

	大臣認定仕様	不適合施工
①	・石膏ボードを長さ 45mm 以上の石膏ボード用くぎか、長さ 40 mm以上の石膏ボード用スクリューねじで留める。	・石膏ボードを長さ 32 mm のビス (ねじ) で留めていた。

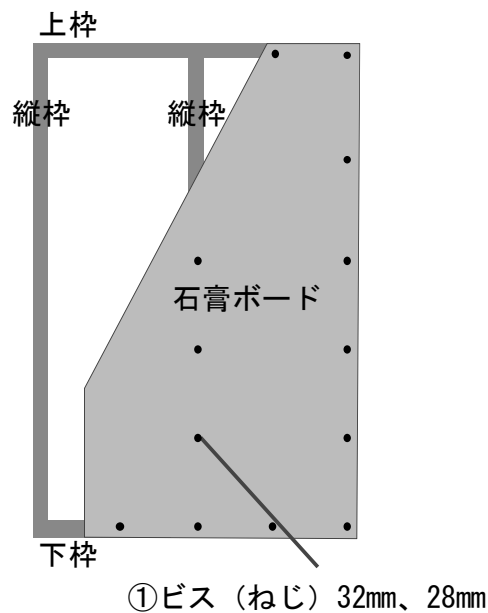


図1. 間仕切壁 (イメージ)