

青森県東方沖を震源とする地震による被災状況（道路）

国土交通省

- 地震による通行止めは2路線2区間
- ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み。）

【凡例】
通行止め区間：——
完了：——

県道で発生した落下物（外壁剥落）の状況



(通行止め箇所)
県道(青森県むつ市)

損傷が確認された沿道建築物



(通行止め箇所)
国道45号(青森県八戸市)

<被災等概要>

- 高速道路：被災通行止めなし
- 有料道路：被災通行止めなし
- 直轄国道：通行止め1路線1区間
- 補助国道：被災通行止めなし
- 都道府県道等：被災通行止め1県1区間

【12/8青森県東方沖の地震 6 強】水道施設の被害状況等について

国土交通省
令和7年12月15日
6:30時点

- 2 県（青森県、岩手県）の 4 自治体において、水道施設が被災したことにより断水が発生（断水戸数合計：約1,595戸※1、期間：12月8日～）。現在、1 自治体の約 1 5 0 戸が計画断水中※2。
（※1 精査による修正）（※2 漏水箇所修繕のため計画的な断水）
- 日水協青森県支部に応援を要請し、十和田市が派遣。

しちのへまち

七戸町（震度 5 強）（断水期間：12/8～9）
断水解消（最大断水戸数約 4 6 0 戸※）
水管橋の破損 2 箇所（復旧済）（※精査による修正）

断水戸数：約 1 5 0 戸（計画断水：12/10～）
水道管の破損

七戸町の仮配管による
水管橋応急復旧




< 凡例 >

断水中

断水解消済

応急給水実施中

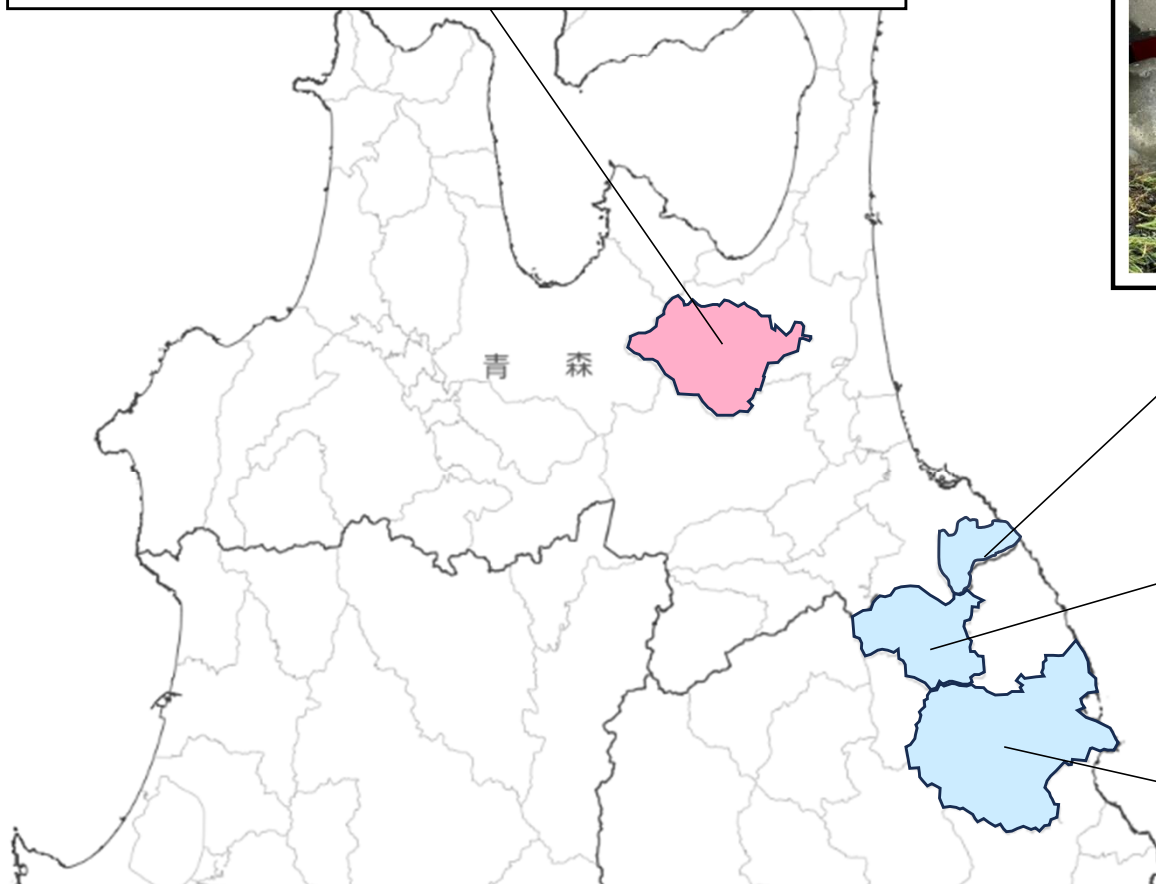

はしかみちょう

階上町（震度 6 弱）（断水期間：12/8～9）
断水解消（最大断水戸数約 9 2 0 戸）
水道管の破損 1 箇所（復旧済）

かるまいまち

軽米町（震度 5 強）（断水期間：12/8～9）
断水解消（最大断水戸数約 6 0 戸）
水道管の破損 1 箇所（復旧済）


くじし

久慈市（震度 5 弱）（断水期間：12/9）
断水解消（最大断水戸数 5 戸）
水道管の破損 1 箇所（復旧済）

【都市局】青森県東方沖を震源とする地震による被害について

【凡例】

- 国営公園
- 都市公園 ※いずれも人的被害無し

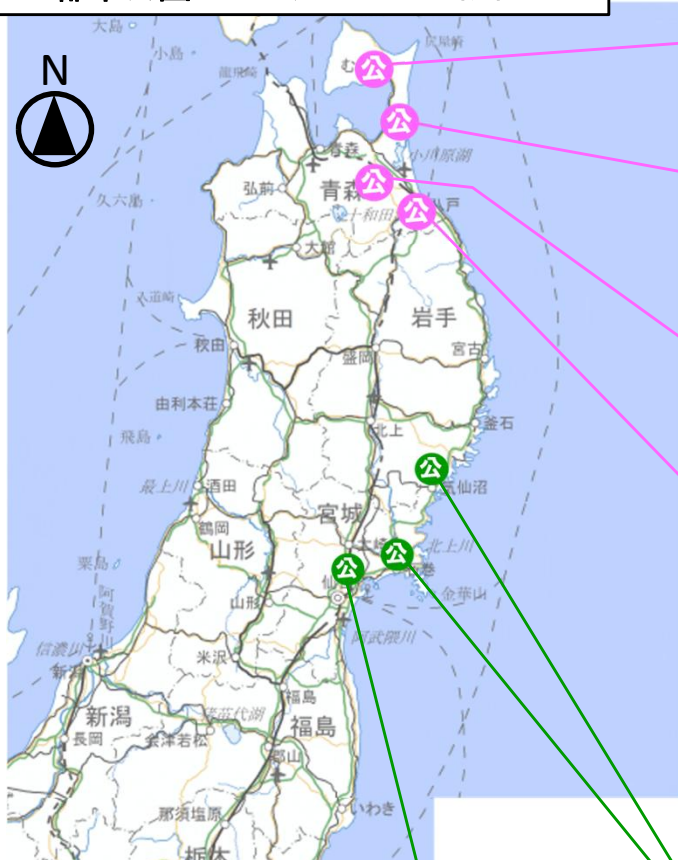

むつ市（2公園被災）

かなや
金谷公園：園内地盤の一部陥没・隆起等

おおみなと臨海公園：メインアリーナ天井破損、壁・柱の一部亀裂破損等

六ヶ所村（1公園被災）

おおいし
大石総合運動公園：総合体育館の軒裏天井落下

七戸町（1公園被災）

かしわば
柏葉公園：石灯籠の倒壊

八戸市（4公園被災）

なんぶやま
南部山健康運動公園：体育館の天井破損等

ながね
長根公園：体育館の天井破損、市民プール外周破損、野球場施設破損（門扉等）、武道館外周に亀裂発生等

ひがし
東運動公園：体育館の天井破損等

にいだ
新井田公園：スケート場の壁面破損等

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）
・12/9通常休園日のため、12/9巡視点検を行い、施設等異常無し（12/11～通常開園）

国営追悼・祈念施設（岩手県陸前高田市・宮城県石巻市）
・巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

12/12地震による津波注意報の対応
国営追悼・祈念施設（宮城県石巻市）
臨時閉園

→巡視点検を行い、施設等異常無し（12/12～開園再開）




滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市）
・12/22まで閉園中のため、12/9巡視点検を行い、施設等異常無し（12/23～通常開園予定）

国立民族共生公園（北海道白老郡白老町）
・巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

1. JR東日本 八戸線: 本八戸駅ほんはちのへ～小中野駅こなかの ※橋脚の損傷等、約20か所で被害あり

【運休区間】八戸駅はちのへ～久慈駅くじ間: 運転再開時期は未定

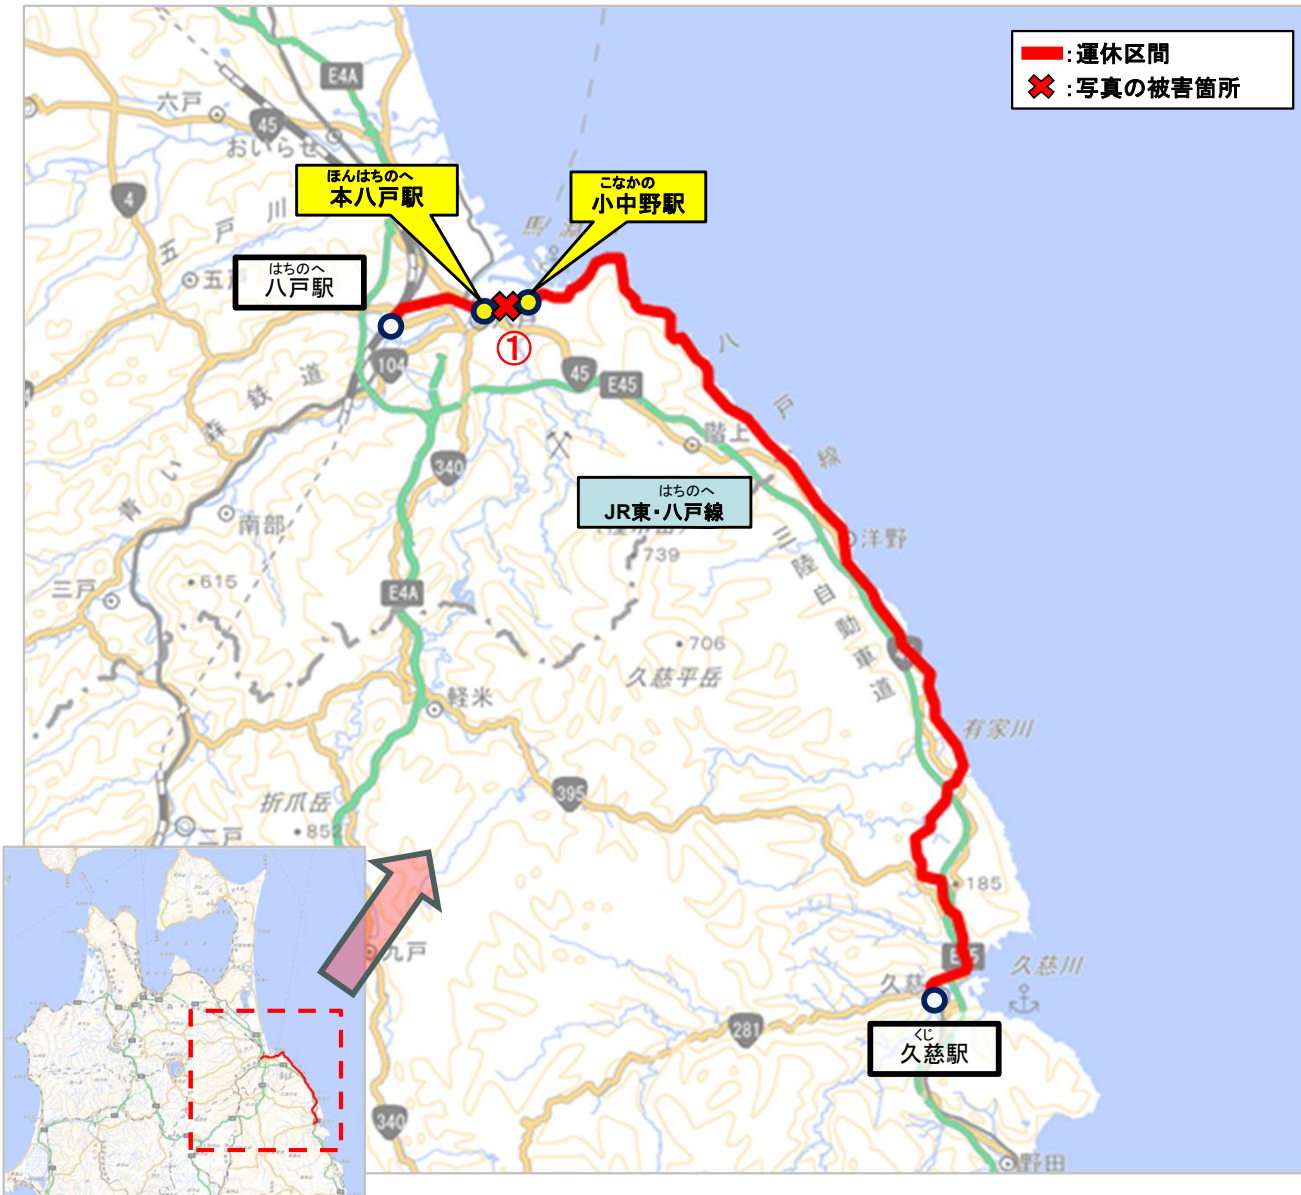

①主な施設の損傷箇所

