

青森県東方沖を震源とする地震による被災状況（道路）

国土交通省

- 地震による通行止めは2路線2区間
- ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整を行っており、現時点で、道路への要請無し（ホットラインの構築済み、災害時の連携を確認済み。）

【凡例】
通行止め区間：——
完了：——

県道で発生した落下物（外壁剥落）の状況



(通行止め箇所)
県道(青森県むつ市)

損傷が確認された沿道建築物



(通行止め箇所)
国道45号(青森県八戸市)

<被災等概要>

- 高速道路：被災通行止めなし
- 有料道路：被災通行止めなし
- 直轄国道：通行止め1路線1区間
- 補助国道：被災通行止めなし
- 都道府県道等：被災通行止め1県1区間

【12/8青森県東方沖の地震 6 強】水道施設の被害状況等について

- 2 県（青森県、岩手県）の 4 自治体において、水道施設が被災したことにより断水が発生（断水戸数合計：約1,595戸、期間：12月8日～）。現在、1 自治体(七戸町)の約 1 5 0 戸が計画断水中※。
- （※ 漏水箇所修繕のため計画的な断水）
- 七戸町は日本水道協会青森県支部長（青森市）に応援を要請し、十和田市が派遣。漏水箇所の特定に時間要していることから地上配管で復旧する方針に切り替えて対応中。
- 断水地区の住民には、応急給水や温泉施設（洗濯設備含む）の無料開放を実施中。応急給水拠点から水を運べないお年寄り等の住民には職員が直接提供。

しちのへまち

七戸町（震度 5 強）（断水期間：12/8～9）

断水解消（最大断水戸数約 4 6 0 戸）

水管橋の破損 2 箇所（復旧済）

断水戸数：約 1 5 0 戸（計画断水：12/10～）

水道管の破損

七戸町の仮配管による
水管橋応急復旧




< 凡例 >

断水中

断水解消済

応急給水実施中



はしかみちよう

階上町（震度 6 弱）（断水期間：12/8～9）

断水解消（最大断水戸数約 9 2 0 戸）

水道管の破損 1 箇所（復旧済）

かるまいまち

軽米町（震度 5 強）（断水期間：12/8～9）

断水解消（最大断水戸数約 6 0 戸）

水道管の破損 1 箇所（復旧済）

くじし

久慈市（震度 5 弱）（断水期間：12/9）


断水解消（最大断水戸数 5 戸）

水道管の破損 1 箇所（復旧済）

【都市局】青森県東方沖を震源とする地震による被害について

【凡例】

- 国営公園
- 都市公園 ※いずれも人的被害無し

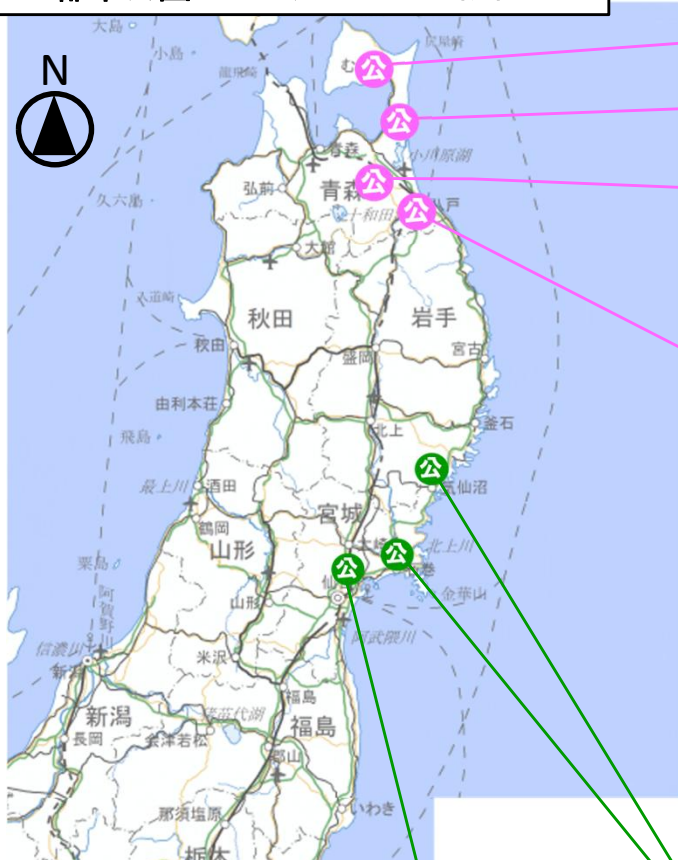

むつ市（2公園被災）

かなや
金谷公園：園内地盤の一部陥没・隆起等

おおみなと臨海公園：メインアリーナ天井破損、壁・柱の一部亀裂破損等

六ヶ所村（1公園被災）

おおいし
大石総合運動公園：総合体育館の軒裏天井落下

七戸町（1公園被災）

かしわば
柏葉公園：石灯籠の倒壊

八戸市（5公園被災）

なんぶやま
南部山健康運動公園：体育館の天井破損、温水プールスライディングドアの破損等

ながね
長根公園：体育館の天井破損、市民プール外周破損、野球場施設破損（門扉等）、武道館外周に亀裂発生等

ひがし
東運動公園：体育館の天井破損等
にいだ
新井田公園：スケート場の壁面破損等

こどもの国：建物屋根裏の破損等

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）
・12/9通常休園日のため、12/9巡視点検を行い、施設等異常無し（12/11～通常開園）

国営追悼・祈念施設（岩手県陸前高田市・宮城県石巻市）
・巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

12/12地震による津波注意報の対応
国営追悼・祈念施設（宮城県石巻市）
臨時閉園
→巡視点検を行い、施設等異常無し（12/12～開園再開）




滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市）
・12/22まで閉園中のため、12/9巡視点検を行い、施設等異常無し（12/23～通常開園予定）

国立民族共生公園（北海道白老郡白老町）
・巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

1. JR東日本 八戸線: 本八戸駅ほんはちのへ～小中野駅こなかの ※橋脚の損傷等、約20か所で被害あり

【運休区間】八戸駅はちのへ～久慈駅くじ間: 運転再開時期は未定

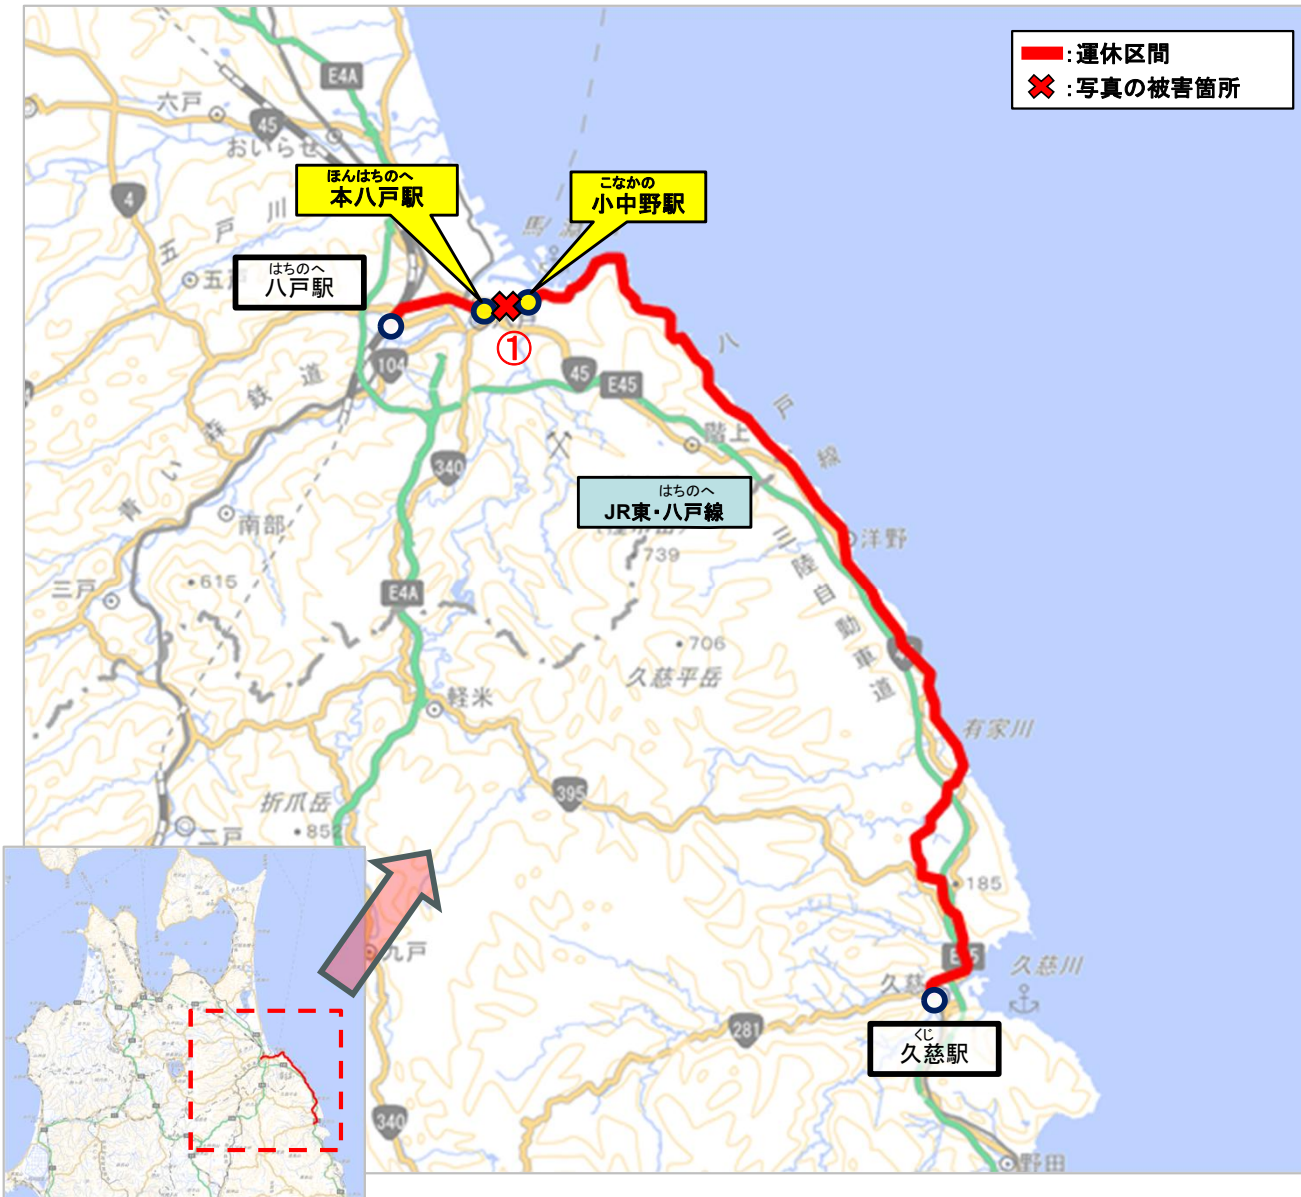

①主な施設の損傷箇所

