


【6/25岩手県沖を震源とする地震】水道施設の被害状況等について

- 岩手県一戸町で停電によるポンプ設備の停止に伴い断水（73戸）発生
断水解消・復旧済（6/25完了）
- 青森県八戸市
濁り水解消済（6/25完了）
- 青森県野辺地町の一部地域で濁り水発生
濁り水解消済（6/25完了）

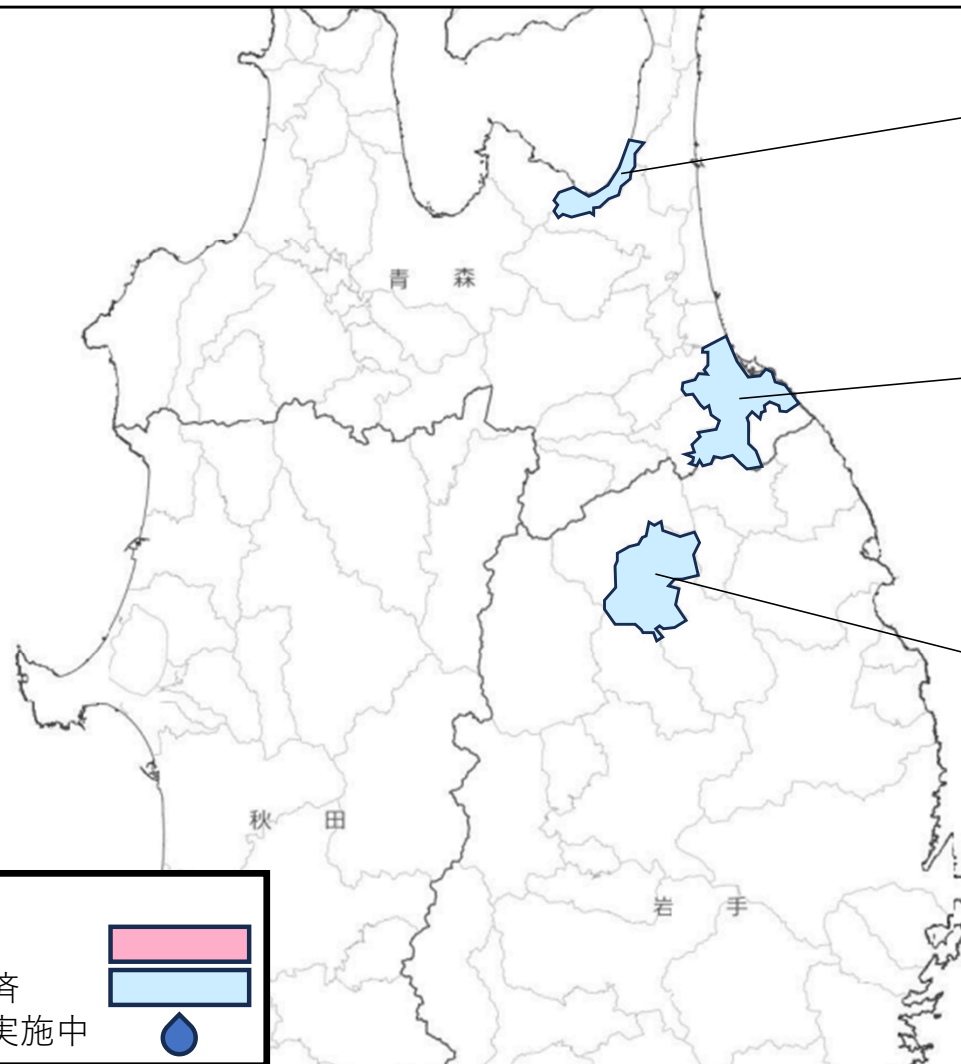

のへじまち
野辺地町（震度5弱）（断水なし）
一部地域で濁り水発生
濁り水解消済

はちのへし
八戸市（震度6弱）（断水なし）
一部地域で濁り水発生
濁り水解消済

いちのへまち
一戸町（震度5弱）（断水期間：6/25）
停電によるポンプ設備の停止（復旧済）
断水解消（最大断水戸数73戸）

<凡例>
断水中
断水解消済
応急給水実施中

