


水道ビジョンレビュー

1. 水道ビジョンの目的

平成19年4月1日現在

グラフ2 地域水道ビジョンに掲げた目標の設定状況(上水道事業「給水人口による重み付け」)

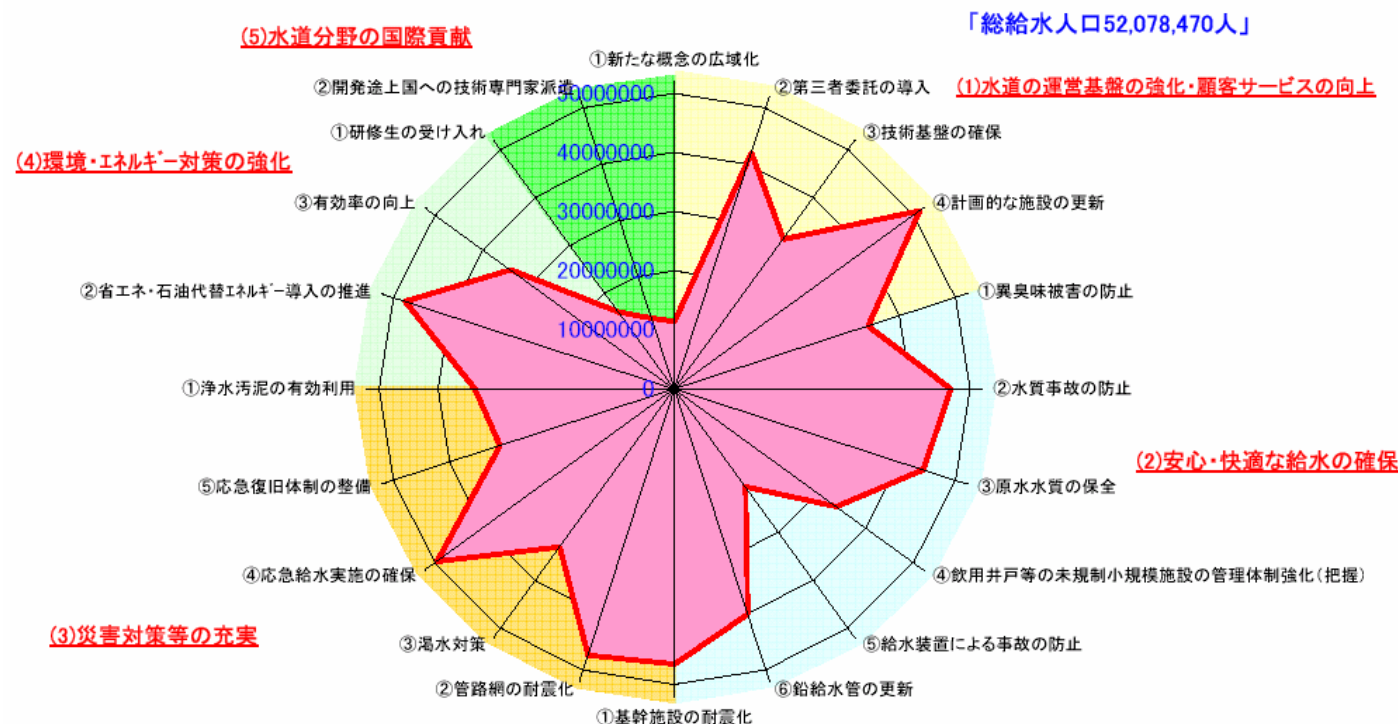

上水道事業の設定状況（給水人口による重み付け）

- ・「計画的な施設の更新」を目標に設定した水道事業者は、ほぼ全ての事業者である。
- ・「基幹施設の耐震化」、「管路網の耐震化」など地震対策を設定した事業者は、約90%となっている。
- ・「水質事故の防止」を目標に設定した事業体は90%を超えている。
- ・「第三者委託の導入」を目標に設定した事業体は約80%となっている。
- ・「水道分野の国際貢献」は、最も少なく約20%程度である。


水道ビジョンレビュー

1. 水道ビジョンの目的

平成19年4月1日現在

グラフ3 地域水道ビジョンに掲げた目標の設定状況(用水供給事業「日最大給水量による重み付け」)

「総最大給水量7,413,245m³/日」

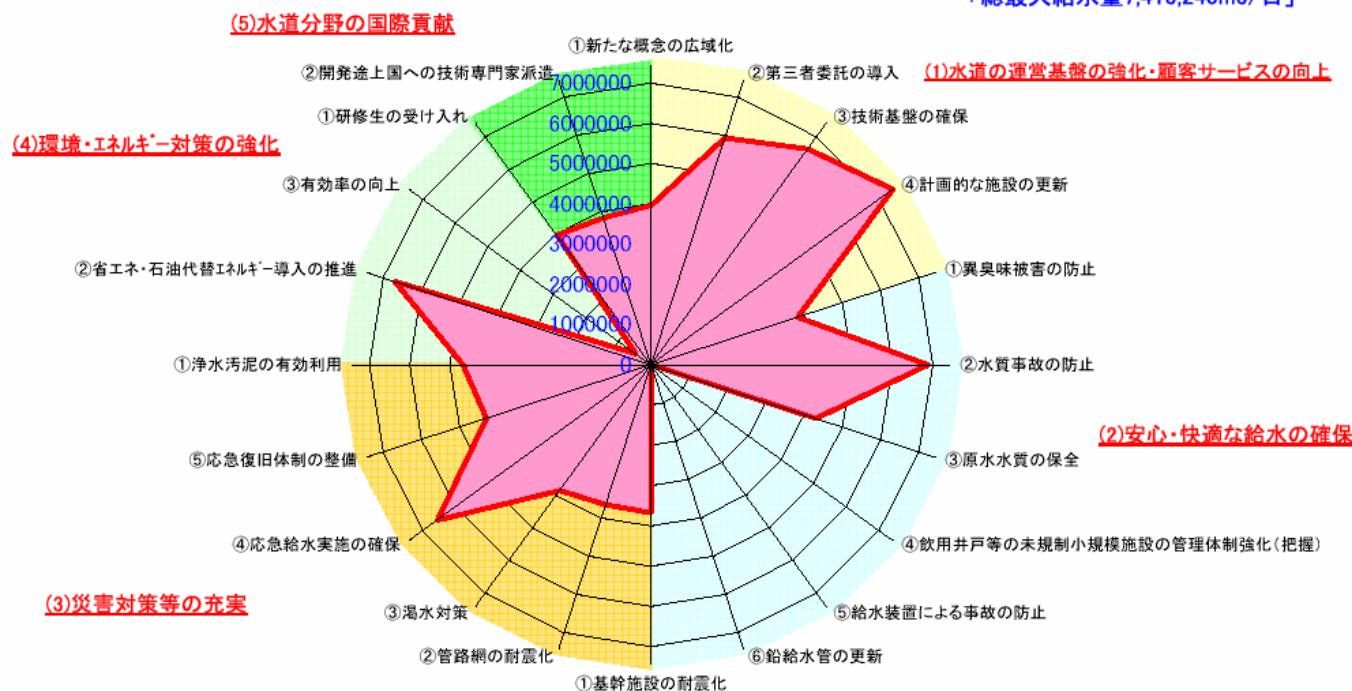

用水供給事業の設定状況（日最大給水量による重み付け）


- ・「計画的な施設の更新」を目標に設定した水道用水供給事業者は、ほぼ全ての事業者である。
- ・「水質事故の防止」を目標に設定した事業者は約90%を超えている。
- ・「応急給水実施の確保」を設定した事業者は80%を超えているが、「基幹施設の耐震化」、「管路網の耐震化」は、上水道事業に比べて低く約50%程度となっている。
- ・「第三者委託の導入」を目標に設定した事業者は約80%となっている。
- ・「水道分野の国際貢献」は約40%程度となっている。

水道ビジョンレビュー

2. 水道の現況と将来の見通し


(1) 安全な水、快適な水が供給されているか

○国民が水供給に求めるもの

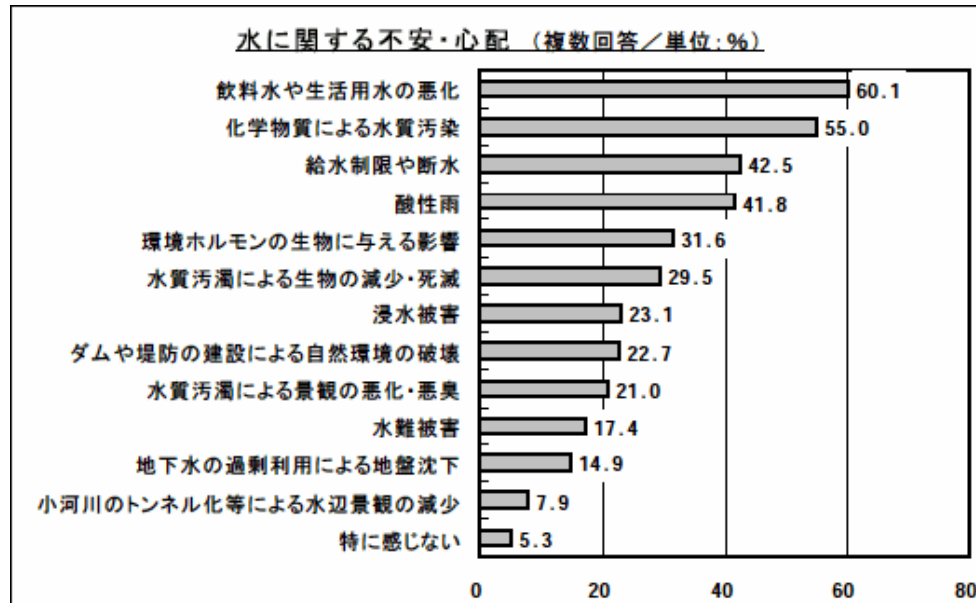

◇もっとも不安なのは『飲料水や生活用水の悪化』で6割
水に関して日頃から不安を感じていることを聞きました。

トップ3 は『飲料水や生活用水の悪化』(60.1%)、『化学物質による水質汚染』(55.0%)、『給水制限や断水』(42.5%)でした。

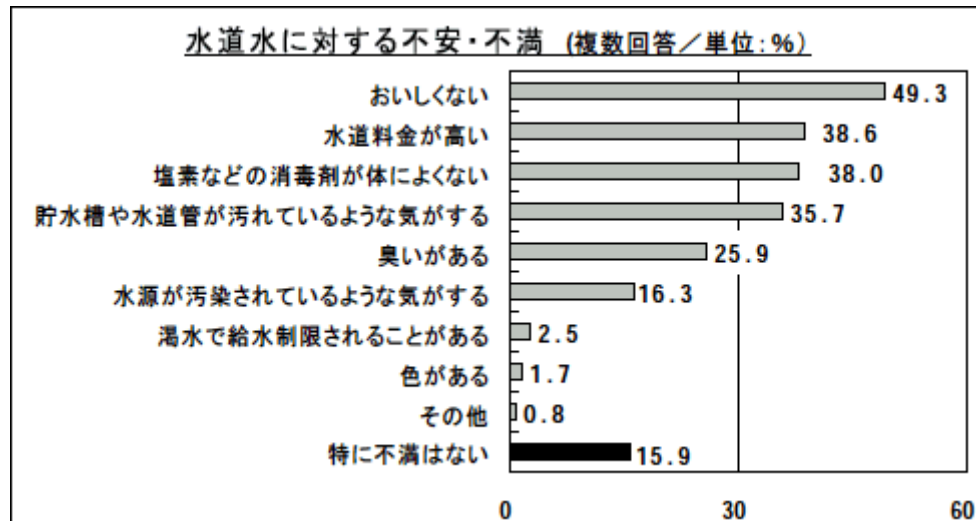

◇ 水道水について不満を感じていることは？


トップは『おいしくない』で49.3%

水道ビジョンレビュー

2. 水道の現況と将来の見通し

(1) 安全な水、快適な水が供給されているか

○水道における異臭味被害の発生状況経年変化

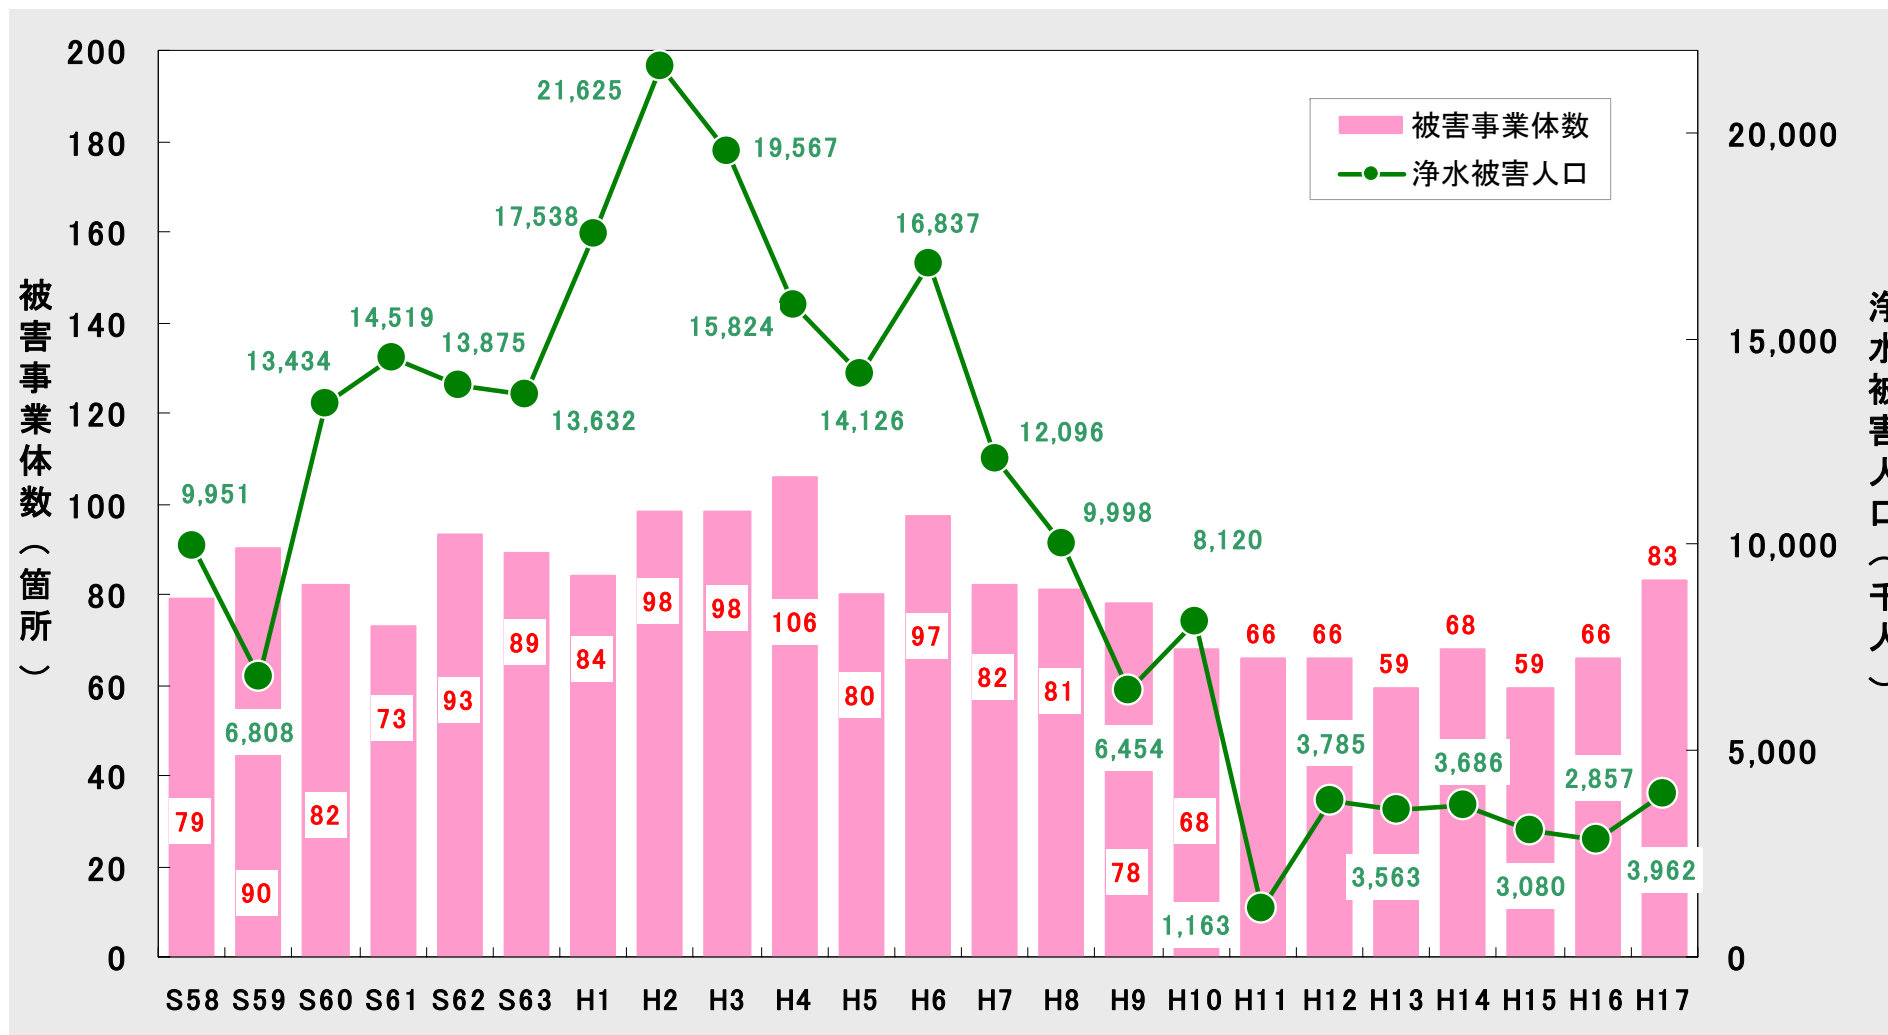

出典：厚生労働省健康局水道課

水道ビジョンレビュー

2. 水道の現況と将来の見通し

(1) 安全な水、快適な水が供給されているか

○ 平成18年度末時点 クリプトスポリジウム等検出状況（直近5年間）

年度	給水停止 件数	都道府県 市町村	種別	浄水処理	長期的対応	備考
H14	1	山形県 新庄市	簡易水道	塩素消毒のみ	膜処理装置設置 上水道と統合予定	原水からジアルジアを検出 感染症患者なし
H15	2	大分県 別府市	上水道	塩素消毒のみ	水源の使用中止	原水からジアルジアを検出 感染症患者なし
		山形県 米沢市	小規模水道	塩素消毒のみ	膜ろ過施設設置 水源変更	浄水からジアルジアを検出 感染症患者なし
H16	0	兵庫県 宝塚市	上水道	急速ろ過処理	飲用制限 浄水処理管理強化	原水及び浄水からジアル ジアを検出 感染症患者なし
H17	0	該当なし				
H18	1	大阪府 能勢町	簡易水道	急速ろ過処理	濁度計の設置 濁度管理を徹底	原水及び浄水からクリプト スポリジウムを検出 感染症患者なし

出典：厚生労働省健康局水道課