


水道ビジョンレビュー

1. 水道ビジョンの目的

平成19年4月1日現在

グラフ3 地域水道ビジョンに掲げた目標の設定状況(用水供給事業「日最大給水量による重み付け」)

「総最大給水量7,413,245m³/日」

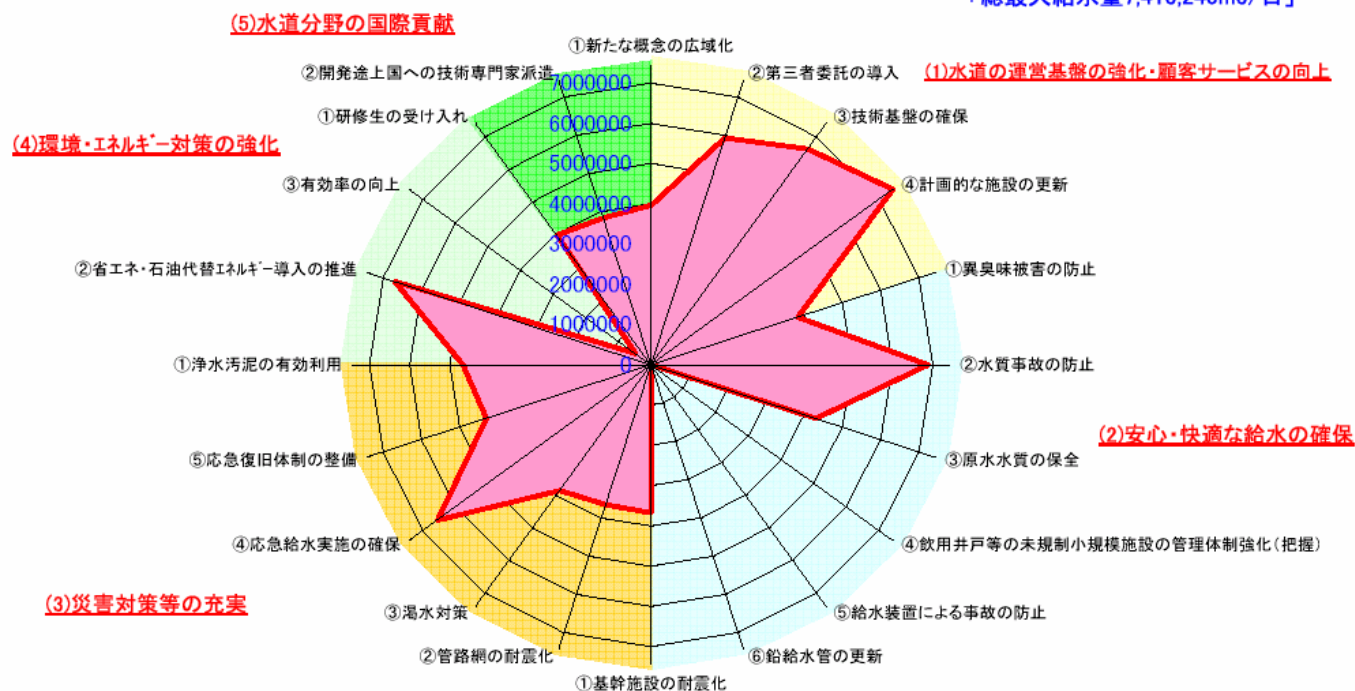

用水供給事業の設定状況（日最大給水量による重み付け）

- ・「計画的な施設の更新」を目標に設定した水道用水供給事業者は、ほぼ全ての事業者である。
- ・「水質事故の防止」を目標に設定した事業者は約90%を超えている。
- ・「応急給水実施の確保」を設定した事業者は80%を超えているが、「基幹施設の耐震化」、「管路網の耐震化」は、上水道事業に比べて低く約50%程度となっている。
- ・「第三者委託の導入」を目標に設定した事業者は約80%となっている。
- ・「水道分野の国際貢献」は約40%程度となっている。