


# ■ 水道施設の被害状況(広田半島)



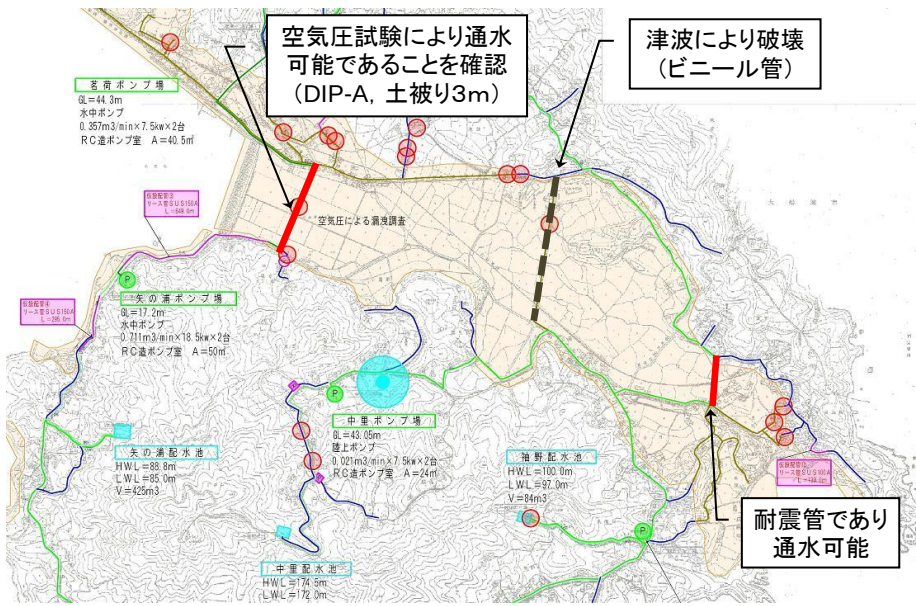

## ■ 水道施設の主な被害概要

### ◆庁舎の被害

市役所が津波により被災し使用不能。給食センターに災害対策本部、高田町鳴石団地の公園内に仮庁舎を設置。

図面等もほとんど損失。

### ◆水源の主な被害

主力水源（竹駒第1水源・竹駒第2水源・長部水源）が津波により被災し、塩化物イオン濃度が水質基準値を超過、水源付近では停電が継続していた。

### ◆管路の主な被害

沿岸部付近の管路が、津波により流失。  
沿岸部付近以外においても、地震による漏水あり。



陸前高田市  
竹駒第1水源  
(計画取水量6,625m<sup>3</sup>／日)

17



