



【平成16年 取水制限実施状況】

3月22日現在

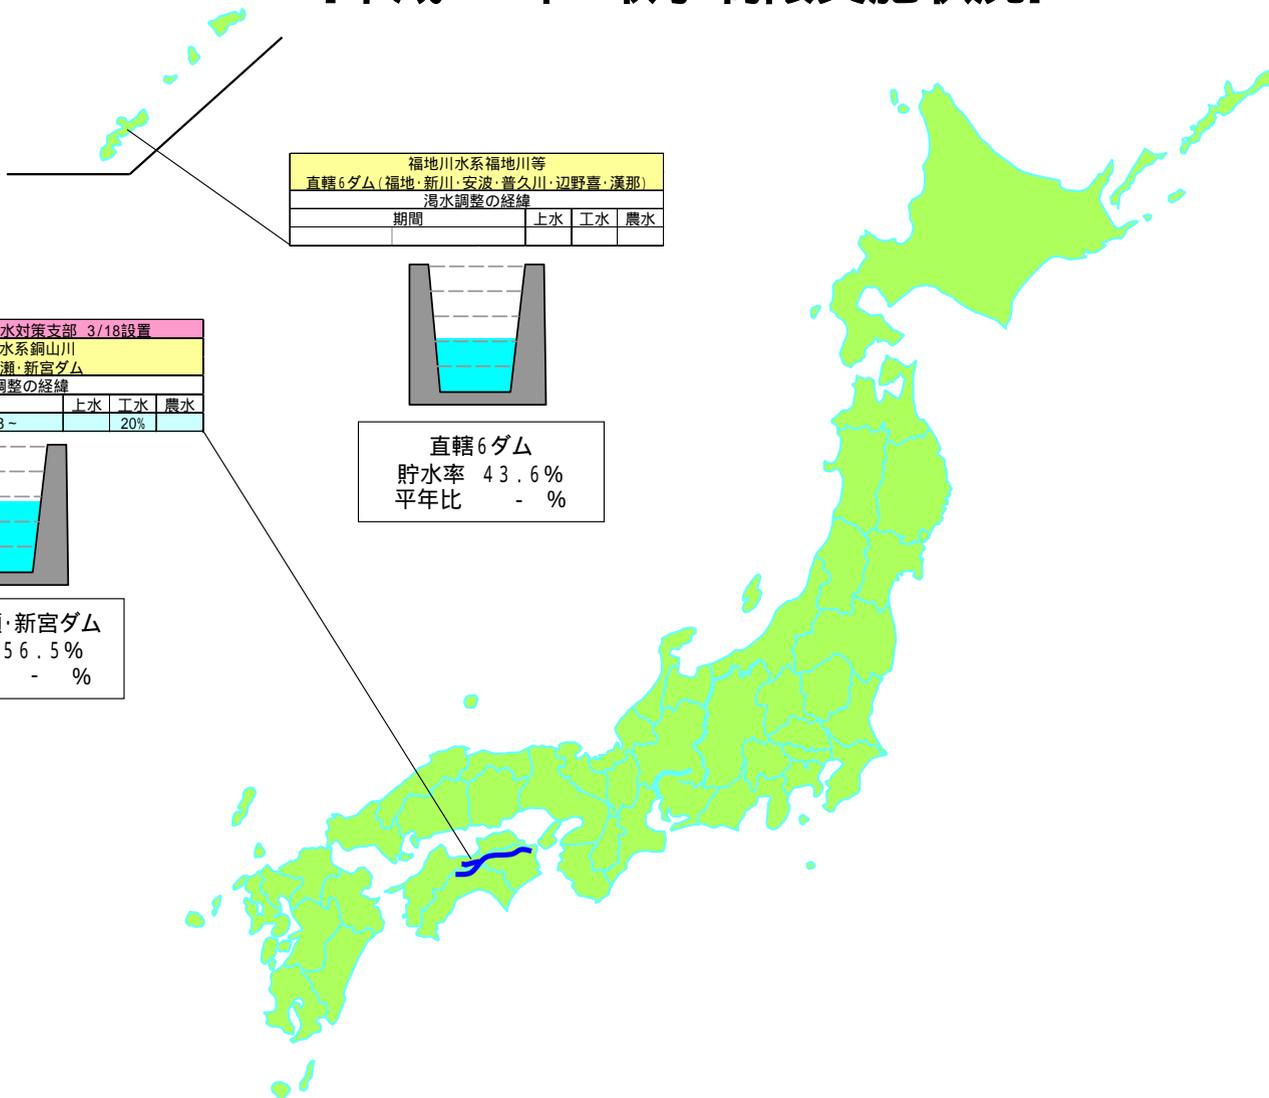


福地川水系福地川等			
直轄6ダム(福地・新川・安波・普久川・辺野喜・漢那)			
湯水調整の経緯			
期間	上水	工業	農水



直轄6ダム
貯水率 43.6%
平年比 - %

吉野川ダム統管湯水対策支部 3/18設置			
吉野川水系銅山川			
富郷・柳瀬・新宮ダム			
湯水調整の経緯			
期間	上水	工業	農水
1次取水制限	3/18 -	20%	



富郷・柳瀬・新宮ダム
貯水率 56.5%
平年比 - %