


添付資料2-11-③

諸室間のケーブル経路整備条件

諸室間のケーブル経路整備条件

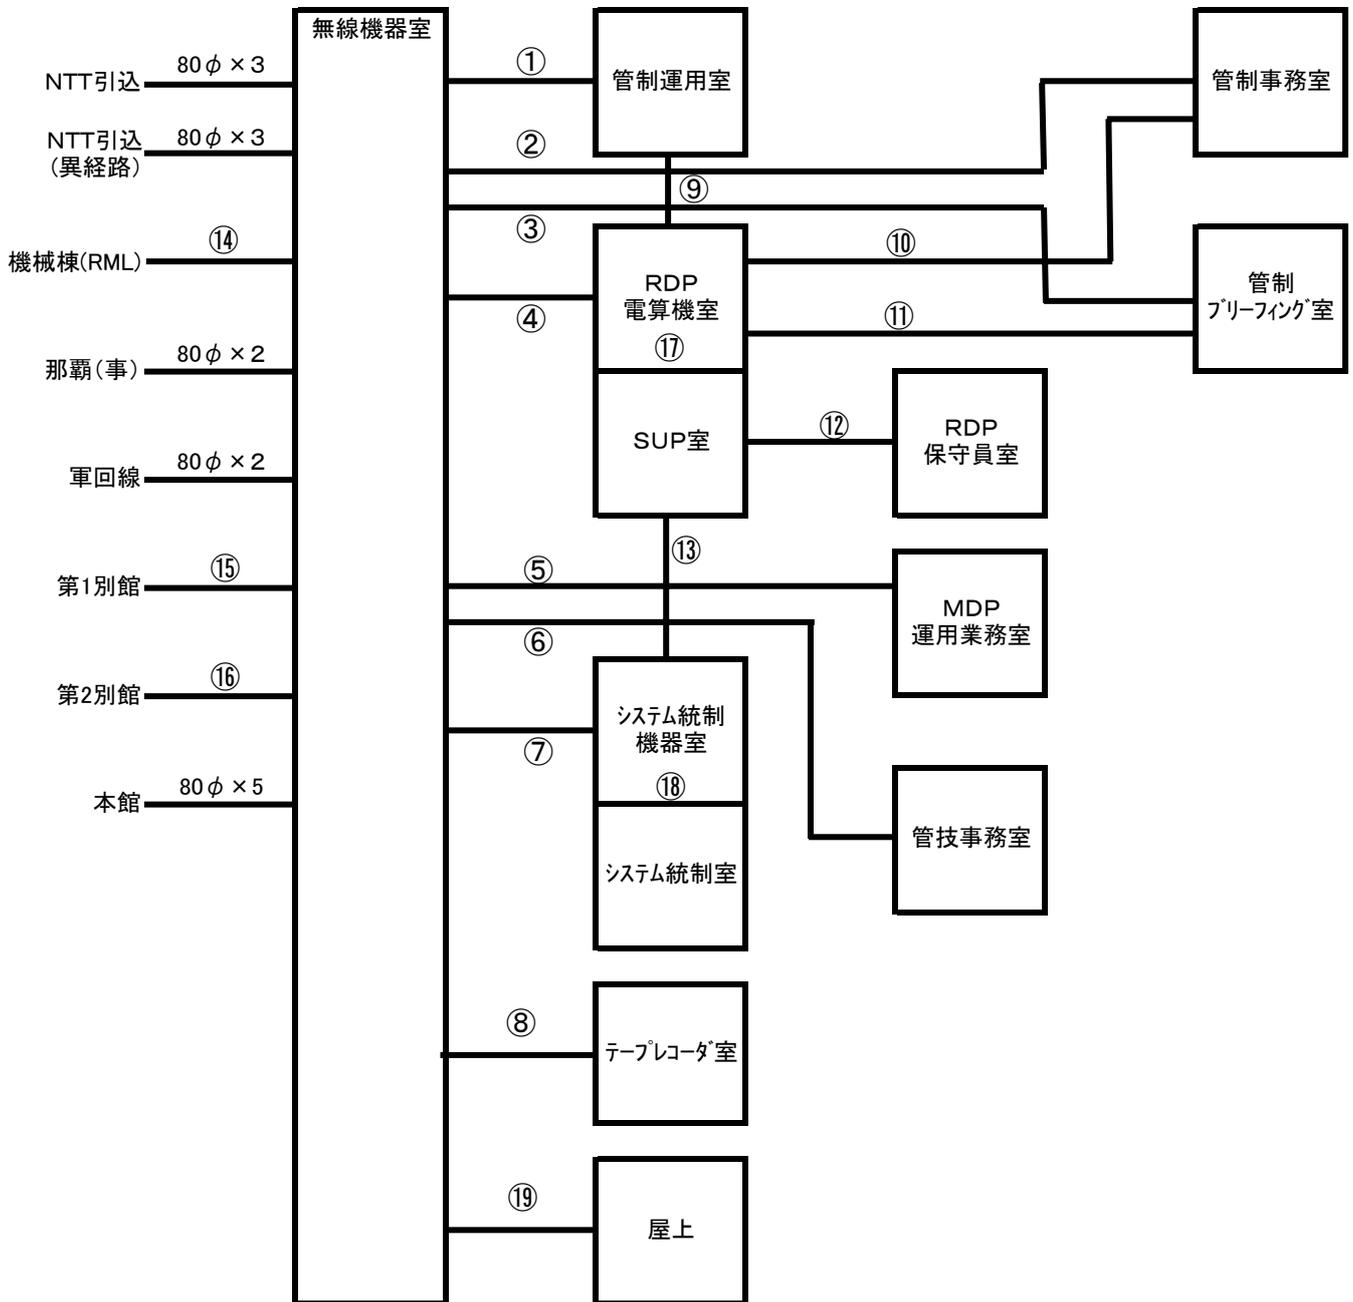

ケーブル一覧

経路	ケーブル種別	外形(mm)	本数	備考
①	UTPケーブル	6.2	25	
	CCP-AP0.65 200P	36	2	
	SWVP0.5-24c	11	10	
②	UTPケーブル	6.2	2	
	SWVP0.5-24c	11	2	
③	UTPケーブル	6.2	2	
④	UTPケーブル	6.2	4	
	TZ-AE0.22 12P	17.2	112	
	SWVP0.5-24c	11	36	
	FCPEV-70P	19.5	1	
	FCPEV-30P	14	1	
	FCPEV-100P	23.5	1	
	UTPケーブル	6.2	12	
	光ケーブル5C	10	1	
⑤	UTPケーブル	6.2	8	
	CCP-AP0.65 200P	36	1	
	SWVP0.5-24c	11	2	
⑥	UTPケーブル	6.2	4	
	VCT5.5mm ² -3c	15	3	
	SWVP0.5-24c	11	2	
⑦	UTPケーブル	6.2	10	
	SWVP0.5-24c	11	2	
⑧	TZ-AE0.22 12P	17.2	47	
⑨	UTPケーブル	6.2	117	
	ACバスケーブル	5	13	
	TZ-AE0.22 12P	17.2	6	
	SWVP0.5-24c	11	17	
	UTPケーブル	6.2	7	
⑩	UTPケーブル	6.2	3	
	SWVP0.5-24c	11	2	
	UTPケーブル	6.2	2	
	VCT5.5mm ² -3c	15	2	
⑪	UTPケーブル	6.2	3	
⑫	UTPケーブル	6.2	2	
	VCT5.5mm ² -3c	15	1	
⑬	UTPケーブル	6.2	10	
	UTPケーブル	6.2	3	
	UTPケーブル	6.2	3	
	FCPEV-100P	23.5	1	
⑭	光ケーブル8c	14	2	
	同軸ケーブル	14.1	2	
⑮	ACバスケーブル	5	2	
	UTPケーブル	6.2	1	
⑯	CCP-AP0.65 200P	36	3	
	UTPケーブル	6.2	2	
	ACバスケーブル	5	2	
	FCPEV-100P	23.5	1	
⑰	UTPケーブル	6.2	10	
	UTPケーブル	6.2	9	
	804-004390	15	1	
	VCT5.5mm ² -3c	15	4	
⑱	UTPケーブル	6.2	10	
⑲	同軸ケーブル	14.1	5	