

事務連絡
令和3年8月24日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当部長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その2）について （令和3年8月16日兵庫県神戸市発注の工事に伴う死亡事故）


本年8月16日、兵庫県神戸市発注の汚水ポンプ設備の増設工事において、ポンプ棟地下2階の床搬出口で部材の搬出作業を終えて、作業員2名で蓋を閉める作業をしていたところ、蓋を閉める際の声掛けが合わず、作業員1名がバランスを崩して、床搬出口から10.2m下の地下3階に墜落して死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。


発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

- 発生日 : 令和3年8月16日(月) 16時45分頃
- 発生場所 : 神戸市垂水区平磯1丁目1-65 垂水処理場内
- 報道 : あり
- 工事概要 : 汚水ポンプ設備の増設工事
- 事故内容 : ポンプ棟地下2階の床搬出口で部材の搬出作業を終えて、作業員2名で蓋を閉める作業をしていたところ、蓋を閉める際の声掛けが合わず、作業員1名がバランスを崩して、床搬出口から10.2m下の地下3階に墜落した。

【発生場所】

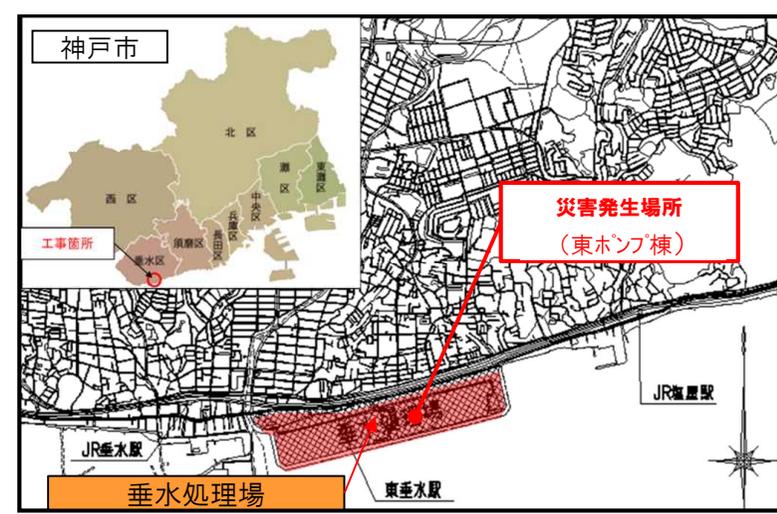

【状況図】

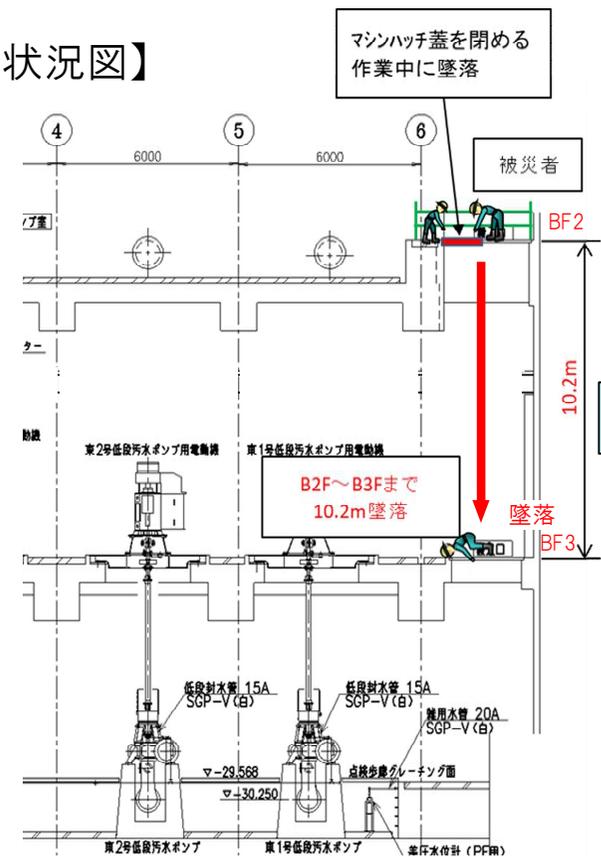

【状況写真】

