鹿児島県の”水道カルテ”（耐震化対策）

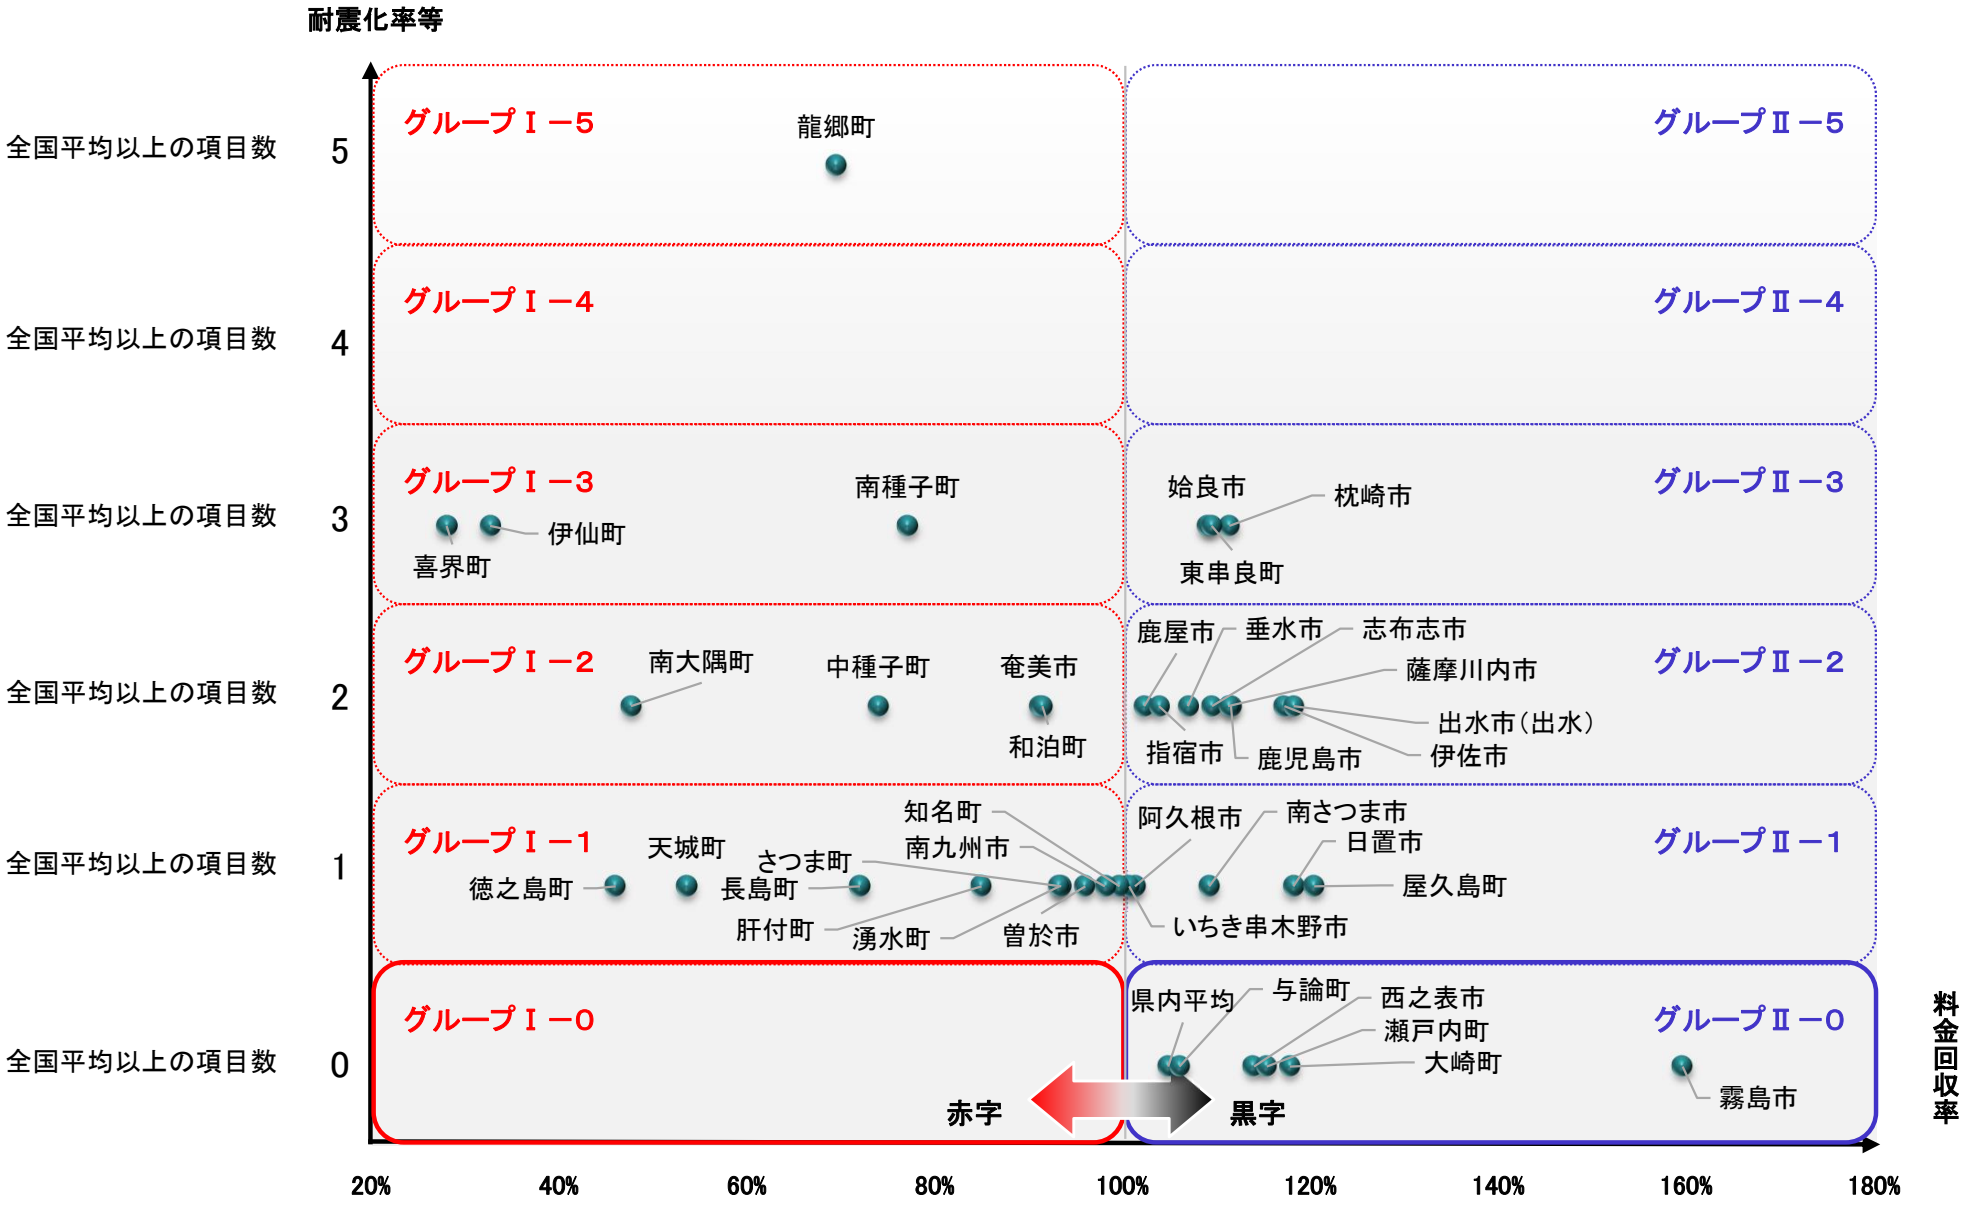

国土交通省

鹿児島県の”水道カルテ”（老朽化対策）

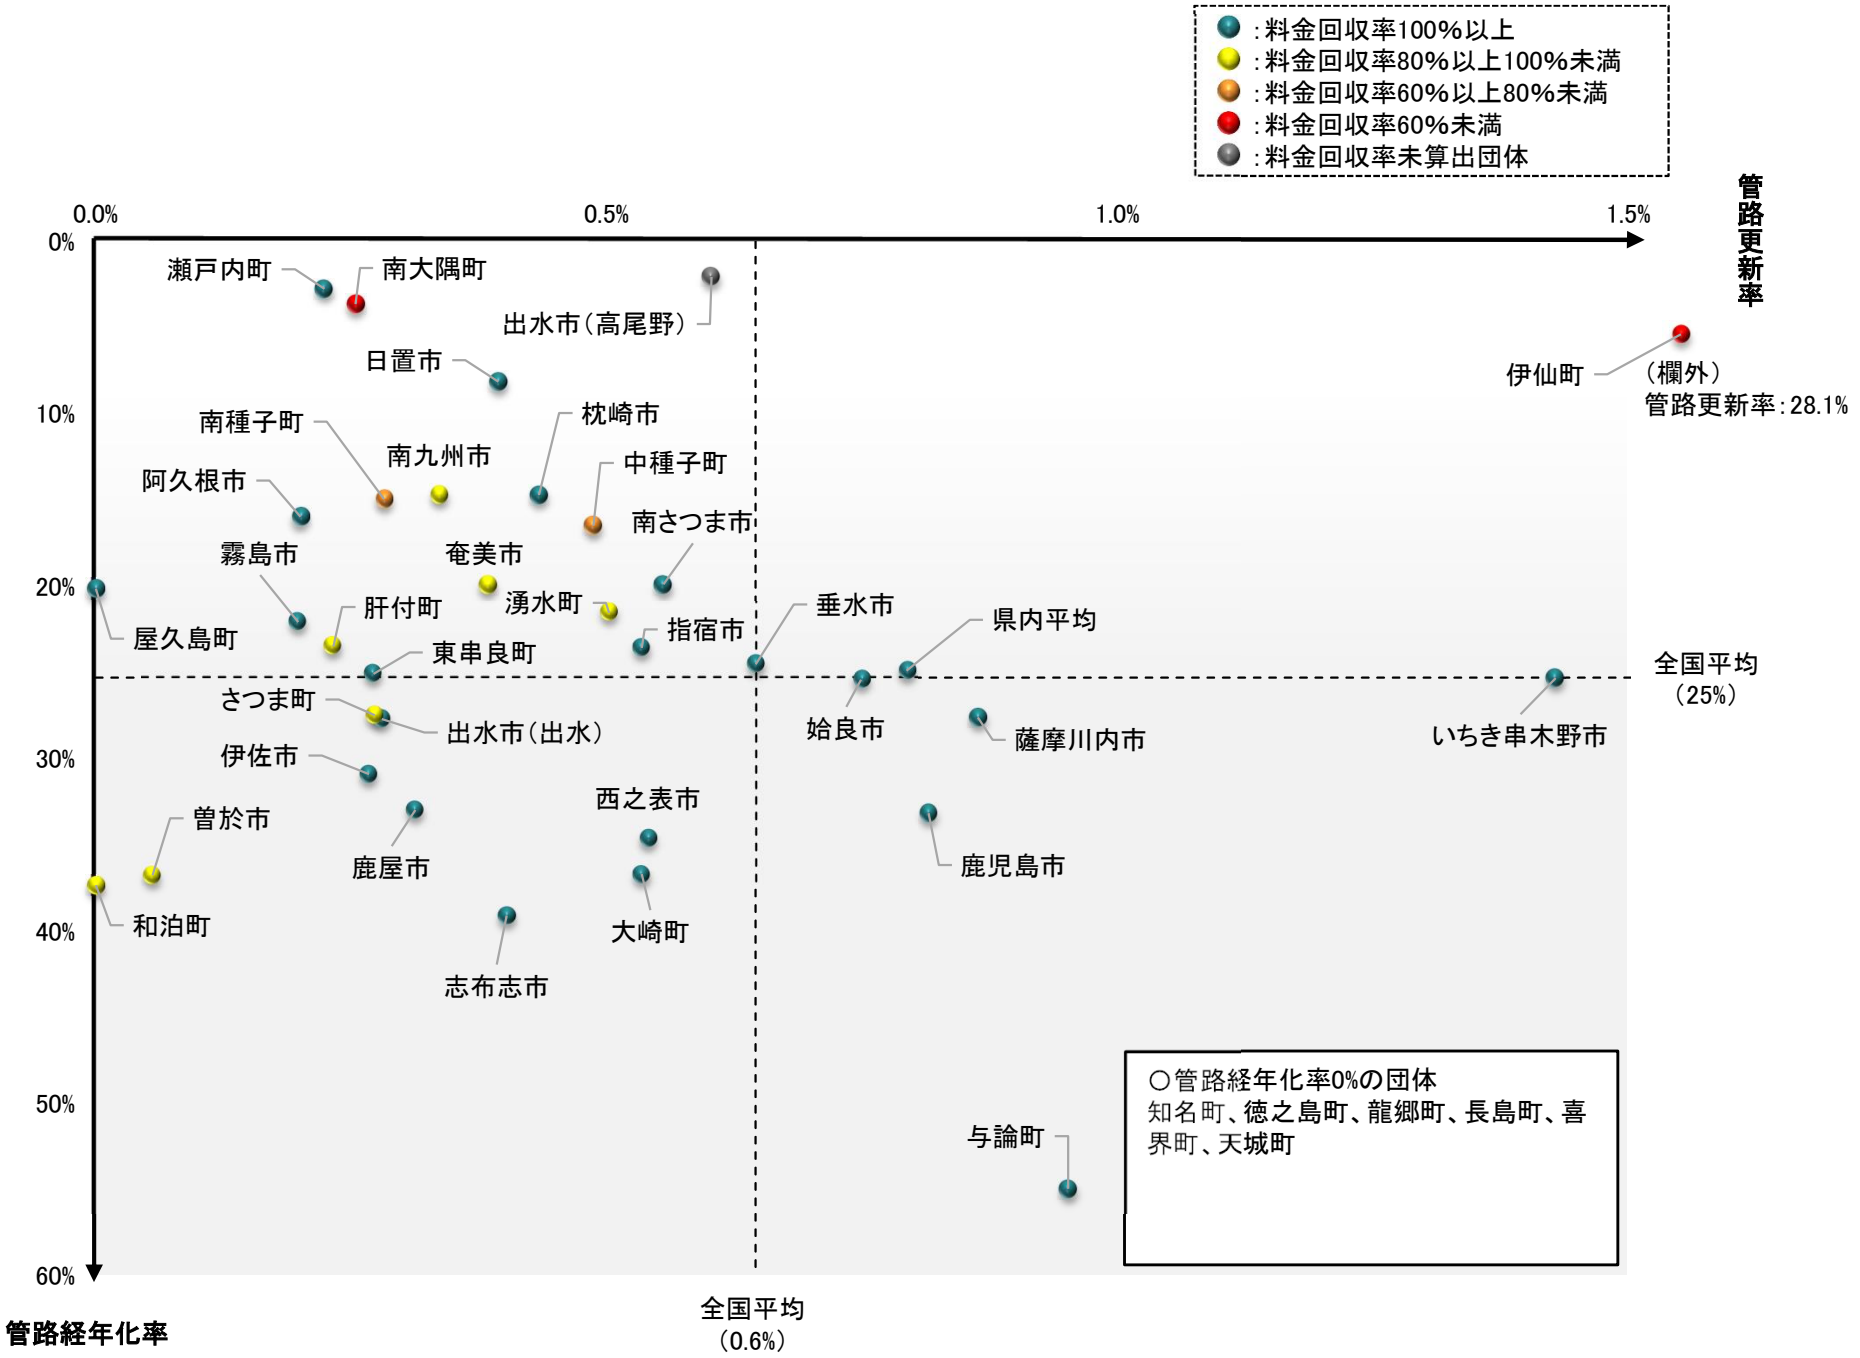

国土交通省

鹿児島県の”水道カルテ”

事業主体名		全国平均	県内平均	鹿児島市	鹿屋市	さつま町	指宿市	枕崎市	阿久根市	南さつま市	志布志市	いちき串木野市	西之表市	伊佐市	薩摩川内市	瀬戸内町	奄美市	大崎町	中種子町	出水市（出水）	垂水市	出水市（高尾野）	肝付町
グループ				Ⅱ－2	Ⅱ－2	Ⅰ－1	Ⅱ－2	Ⅱ－3	Ⅱ－1	Ⅱ－1	Ⅱ－2	Ⅱ－1	Ⅱ－0	Ⅱ－2	Ⅱ－2	Ⅱ－0	Ⅰ－2	Ⅱ－0	Ⅰ－2	Ⅱ－2	Ⅱ－2	－	Ⅰ－1
料金回収率（R5）			105%	112%	102%	93%	104%	111%	101%	109%	110%	101%	114%	117%	111%	115%	91%	118%	74%	118%	107%	－	85%
〈参考〉1か月の水道料金		3,350円	3,098円	2,585円	2,805円	2,860円	1,760円	2,695円	2,640円	3,254円	2,200円	2,420円	4,620円	2,904円	2,910円	4,202円	2,882円	3,090円	4,400円	1,980円	2,827円	1,980円	3,135円
〈参考〉資産維持費を含む総括原価を基礎として料金設定しているか				－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	－	○
耐震化率等（R5）	取水施設	47%	13%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	0%	0%	34%	6%	64%	0%	35%	9%	0%	0%	0%
	浄水施設	44%	17%	5%	22%	0%	0%	0%	0%	1%	24%	19%	6%	0%	54%	6%	64%	0%	0%	21%	83%	17%	0%
	配水池	68%	39%	51%	55%	9%	18%	76%	16%	18%	12%	29%	10%	29%	12%	11%	11%	0%	76%	100%	0%	100%	0%
	導水管・送水管の耐震適合率	47%	38%	59%	65%	4%	78%	59%	43%	14%	52%	24%	26%	48%	25%	44%	32%	6%	8%	20%	19%	2%	14%
	重要施設に接続する水道管路の耐震適合率	40%	36%	61%	73%	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	0%	28%	18%	－	－	－	－	－
老朽化率	管路経年化率	25%	25%	33%	33%	27%	24%	15%	16%	20%	39%	25%	35%	31%	28%	3%	20%	37%	16%	28%	25%	2%	23%
	管路更新率	0.6%	0.8%	0.8%	0.3%	0.3%	0.5%	0.4%	0.2%	0.6%	0.4%	1.4%	0.5%	0.3%	0.9%	0.2%	0.4%	0.5%	0.5%	0.3%	0.6%	0.6%	0.2%

事業主体名		全国平均	県内平均	湧水町	曽於市	和泊町	知名町	与論町	徳之島町	伊仙町	霧島市	日置市	姶良市	南九州市	龍郷町	南種子町	長島町	東串良町	南大隅町	屋久島町	喜界町	天城町
グループ				Ⅰ－1	Ⅰ－1	Ⅰ－2	Ⅰ－1	Ⅱ－0	Ⅰ－1	Ⅰ－3	Ⅱ－0	Ⅱ－1	Ⅱ－3	Ⅰ－1	Ⅰ－5	Ⅰ－3	Ⅰ－1	Ⅱ－3	Ⅰ－2	Ⅱ－1	Ⅰ－3	Ⅰ－1
料金回収率（R5）			105%	93%	96%	91%	99%	106%	46%	33%	160%	118%	109%	98%	70%	77%	72%	110%	48%	120%	28%	54%
〈参考〉1か月の水道料金		3,350円	3,098円	2,420円	2,970円	4,895円	4,895円	5,115円	2,860円	3,179円	2,629円	3,020円	2,860円	2,750円	3,520円	4,224円	3,280円	2,990円	3,080円	3,025円	2,250円	2,706円
〈参考〉資産維持費を含む総括原価を基礎として料金設定しているか				－	－	○	○	○	－	○	○	○	－	－	○	○	－	○	－	○	○	○
耐震化率等（R5）	取水施設	47%	13%	37%	43%	0%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	60%	0%	49%	67%	0%	54%	100%	0%	56%	0%
	浄水施設	44%	17%	41%	43%	100%	21%	0%	28%	17%	0%	0%	65%	0%	49%	24%	8%	0%	36%	0%	0%	0%
	配水池	68%	39%	53%	32%	69%	－	0%	0%	76%	28%	3%	64%	－	100%	67%	15%	0%	21%	0%	0%	0%
	導水管・送水管の耐震適合率	47%	38%	26%	32%	44%	4%	2%	9%	68%	33%	12%	10%	14%	86%	52%	39%	77%	33%	53%	68%	22%
	重要施設に接続する水道管路の耐震適合率	40%	36%	－	－	3%	0%	25%	38%	－	39%	－	－	20%	98%	－	－	－	－	8%	－	－
老朽化率	管路経年化率	25%	25%	22%	37%	37%	－	55%	－	5%	22%	8%	25%	15%	－	15%	－	25%	4%	20%	－	－
	管路更新率	0.6%	0.8%	0.5%	0.1%	－	0.5%	1.0%	0.8%	28.1%	0.2%	0.4%	0.7%	0.3%	－	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	－	－	－