


埼玉県の”水道カルテ”

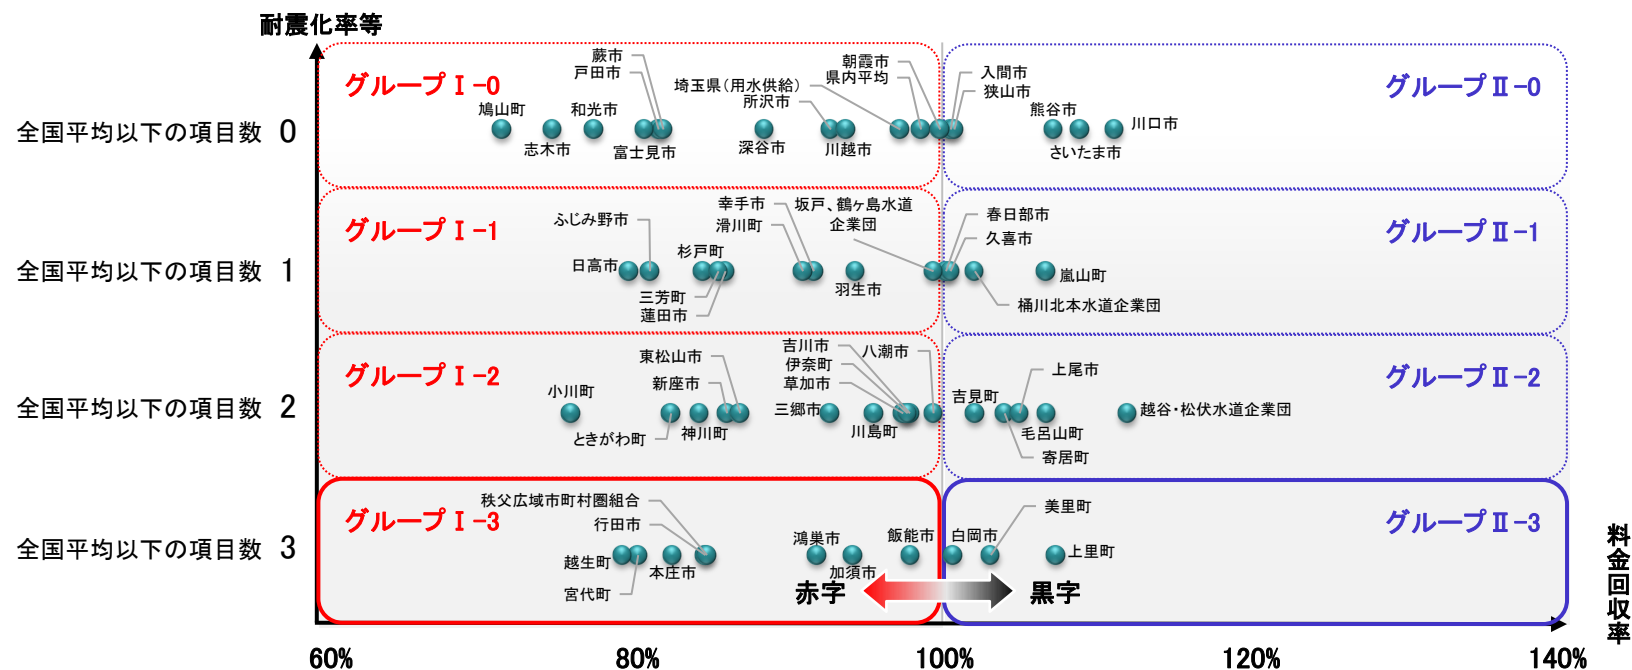

事業者名		全国平均	県内平均	深谷市	飯能市	さいたま市	所沢市	川口市	川越市	戸田市	入間市	羽生市	草加市	行田市	志木市	寄居町	蕨市	狭山市	春日部市	本庄市	幸手市	久喜市	宮代町
グループ				I-0	I-3	II-0	I-0	II-0	I-0	I-0	II-0	I-1	I-2	I-3	I-0	II-2	I-0	II-0	II-1	I-3	I-1	II-1	I-3
料金回収率 (令和4年度)			99%	88%	98%	109%	93%	111%	94%	81%	100%	94%	97%	84%	74%	104%	82%	101%	101%	82%	92%	100%	80%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	2,838円	2,255円	3,289円	2,134円	2,849円	2,145円	1,749円	2,420円	2,420円	2,475円	3,069円	2,288円	2,986円	2,475円	2,255円	2,684円	1,903円	2,640円	2,981円	3,003円
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	45%	33%	76%	100%	85%	50%	88%	42%	29%	48%	23%	52%	68%	96%	51%	41%	37%	27%	57%	16%
	浄水施設	43%	58%	83%	0%	52%	60%	49%	46%	100%	100%	71%	0%	0%	100%	0%	55%	87%	73%	0%	82%	0%	0%
	配水池	63%	75%	70%	47%	72%	95%	75%	90%	100%	98%	94%	18%	33%	100%	28%	81%	81%	80%	22%	82%	73%	0%

(出典)水道統計(公益社団法人日本水道協会)をもとに国土交通省が作成

埼玉県の水道カルテ

事業者名		全国平均	県内平均	鴻巣市	川島町	白岡市	吉川市	越谷・松 伏水道企 業団	小川町	和光市	杉戸町	上尾市	新座市	ふじみ野 市	朝霞市	東松山市	桶川北本 水道企業 団	毛呂山町	富士見市	熊谷市	蓮田市	三郷市	八潮市
グループ				I-3	I-2	II-3	I-2	II-2	I-2	I-0	I-1	II-2	I-2	I-1	I-0	I-2	II-1	II-2	I-0	II-0	I-1	I-2	I-2
料金回収率 (令和4年度)			99%	92%	95%	101%	98%	112%	76%	77%	84%	105%	86%	81%	100%	87%	102%	107%	80%	107%	86%	93%	99%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	3,058円	1,966円	2,783円	2,475円	2,805円	2,486円	1,830円	2,805円	2,970円	2,145円	1,933円	2,255円	1,925円	3,223円	2,593円	2,255円	3,135円	3,206円	2,145円	2,530円
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	21%	23%	12%	48%	35%	18%	61%	38%	46%	35%	61%	58%	51%	48%	17%	51%	49%	45%	35%	28%
	浄水施設	43%	58%	20%	0%	0%	0%	38%	0%	100%	100%	0%	0%	59%	100%	0%	62%	0%	100%	80%	0%	0%	0%
	配水池	63%	75%	38%	86%	9%	30%	68%	87%	100%	100%	30%	88%	16%	100%	2%	13%	98%	93%	84%	100%	88%	100%

事業者名		全国平均	県内平均	三芳町	吉見町	坂戸、 鶴ヶ島水 道企業団	日高市	越生町	神川町	ときがわ 町	嵐山町	滑川町	伊奈町	美里町	鳩山町	上里町	加須市	秩父・広 域市町村 圏組合	埼玉県 (用水供 給)
グループ				I－1	II－2	I－1	I－1	I－3	I－2	I－2	II－1	I－1	I－2	II－3	I－0	II－3	I－3	I－3	I－0
料金回収率 (令和4年度)			99%	85%	102%	99%	79%	79%	84%	82%	107%	91%	98%	103%	71%	107%	94%	85%	97%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	2,172円	2,365円	2,508円	2,200円	3,465円	3,190円	4,147円	1,897円	2,310円	2,970円	2,567円	2,288円	2,541円	2,860円	3,388円	－
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	26%	29%	44%	31%	17%	35%	5%	41%	36%	19%	34%	55%	12%	27%	29%	65%
	浄水施設	43%	58%	100%	－	0%	100%	0%	0%	85%	53%	－	0%	38%	100%	0%	0%	0%	66%
	配水池	63%	75%	100%	10%	97%	84%	58%	65%	37%	76%	100%	100%	47%	100%	0%	52%	27%	100%