


青森県の“下水道カルテ”（耐震化対策）



青森県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

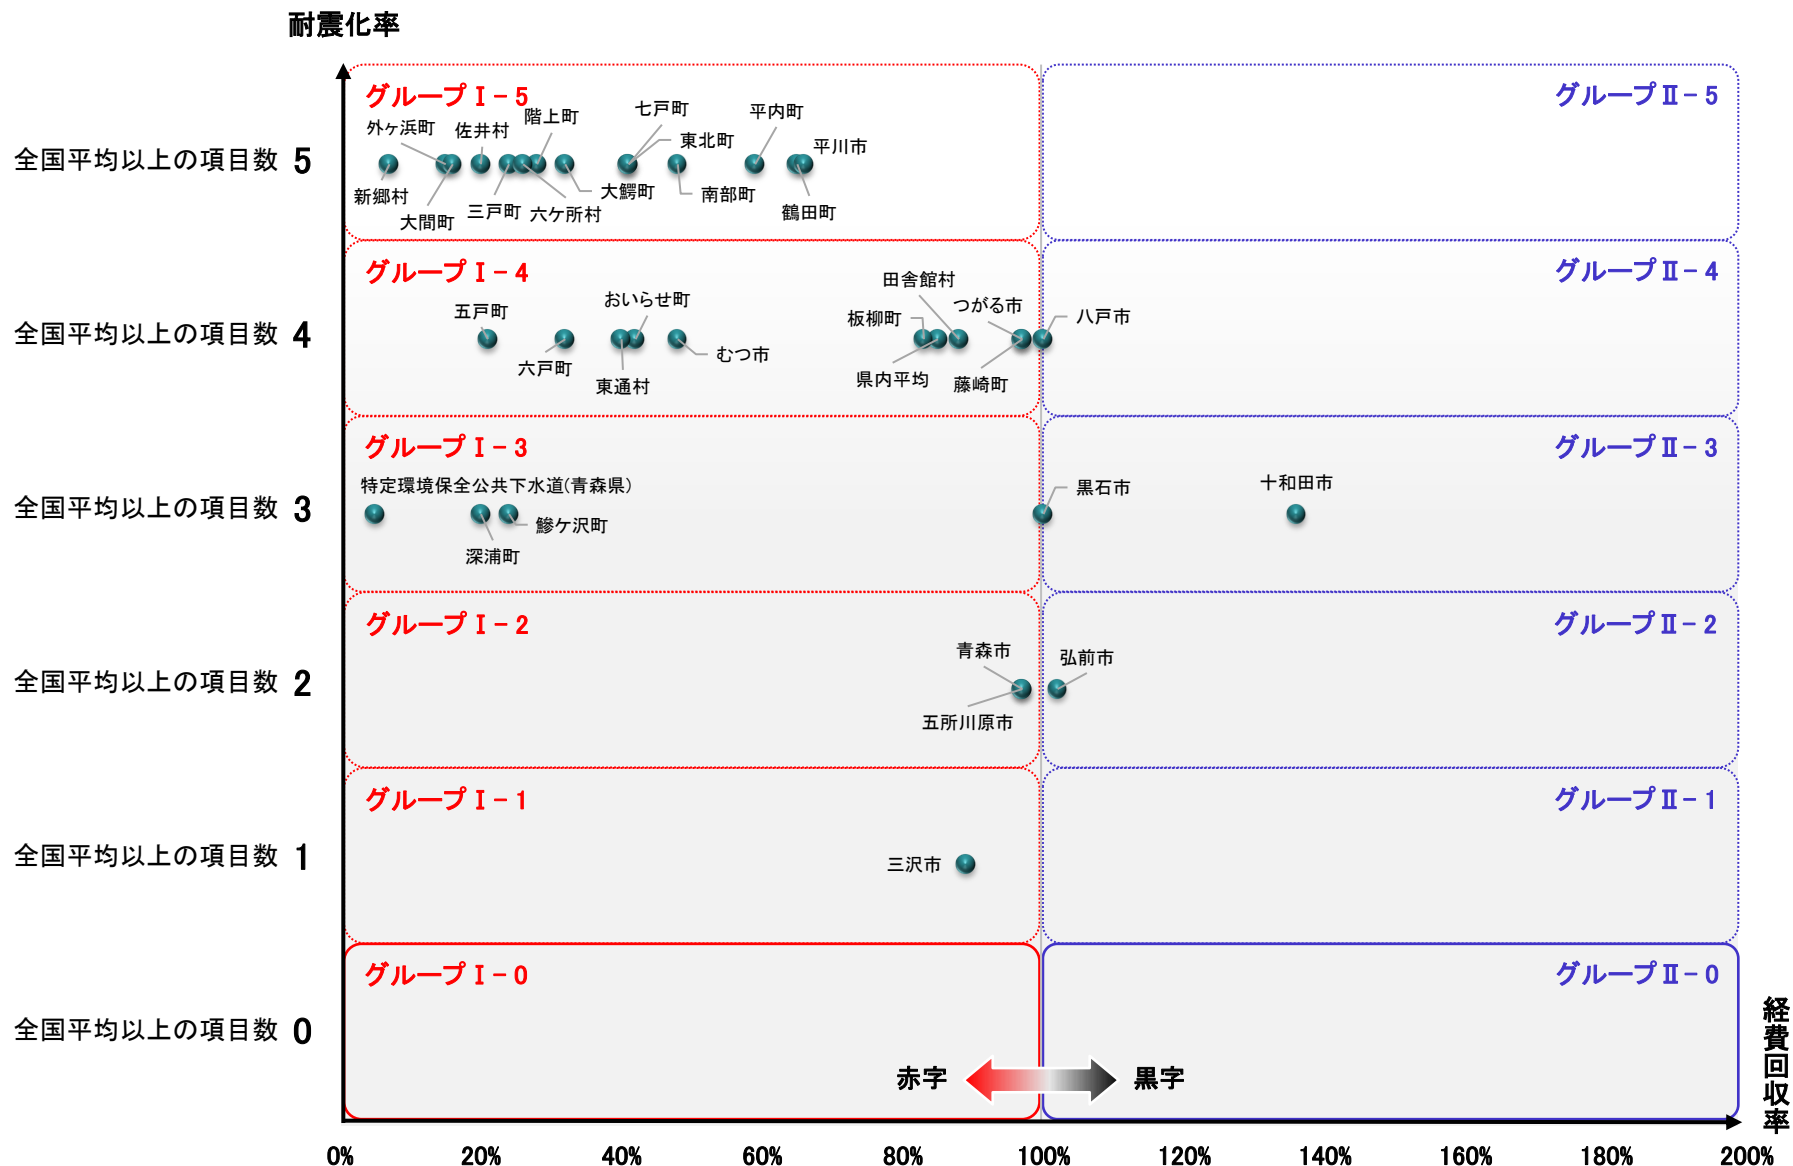

青森県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	おいら せ町	つがる 市	むつ市	階上町	外ヶ浜 町	五戸町	五所川 原市	弘前市	黒石市	佐井村	三戸町	三沢市	七戸町	十和田 市	新郷村	深浦町	特定環境 保全公共 下水道	青森市	大間町	大鰐町
グループ					I-4	I-4	I-4	I-5	I-5	I-4	I-2	II-2	II-3	I-5	I-5	I-1	I-5	II-3	I-5	I-3	I-3	I-2	I-5	I-5
経費回収率(加重平均)				85%	42%	97%	48%	28%	15%	21%	97%	102%	100%	20%	24%	89%	41%	136%	7%	20%	5%	97%	16%	32%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,955円	3,655円	3,410円	3,300円	3,226円	2,860円	2,640円	3,216円	3,145円	4,045円	3,300円	3,300円	3,130円	3,300円	4,045円	1,760円	3,905円	2,160円	3,108円	2,640円	3,080円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	83%	－	61%	50%	100%	100%	－	0%	33%	1%	100%	100%	0%	100%	0%	－	0%	46%	－	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	76%	－	100%	100%	100%	100%	－	0%	100%	－	100%	100%	0%	100%	100%	－	－	－	0%	－	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	29%	－	－	100%	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	56%	0%	89%	85%	－	100%	0%	0%	9%	1%	100%	100%	18%	100%	6%	－	0%	－	7%	89%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	77%	－	－	100%	－	－	－	－	33%	－	－	－	0%	－	100%	－	－	－	0%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.4%	－	－	－	－	－	－	－	7.6%	－	－	－	1.6%	－	－	－	－	－	13.2%	－	－
	管路更新率		0.14%	0.04%	－	－	0.01%	－	0.13%	－	－	0.08%	0.03%	－	－	－	－	0.01%	－	－	－	0.06%	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	鶴田町	田舎館 村	東通村	東北町	藤崎町	南部町	八戸市	板柳町	平川市	平内町	六ヶ所 村	六戸町	鰺ヶ沢 町	流域下 水道
グループ					I-5	I-4	I-4	I-5	I-4	I-5	II-4	I-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-3	-
経費回収率(加重平均)				85%	65%	88%	40%	41%	97%	48%	100%	83%	66%	59%	26%	32%	24%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,955円	2,860円	4,051円	3,080円	2,640円	3,626円	2,450円	3,383円	2,920円	3,124円	2,980円	1,397円	2,420円	2,297円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	83%	-	-	0%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	0%	100%
		下水処理場の 耐震化率	49%	76%	-	-	-	100%	-	100%	0%	-	100%	100%	-	-	100%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	56%	70%	0%	100%	94%	0%	100%	91%	15%	100%	100%	100%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	77%	-	-	100%	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.4%	-	-	-	-	-	-	7.9%	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	-	-	-	0.01%	-	0.02%	-	-	-	-	-	-	0.41%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-