



岩手県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

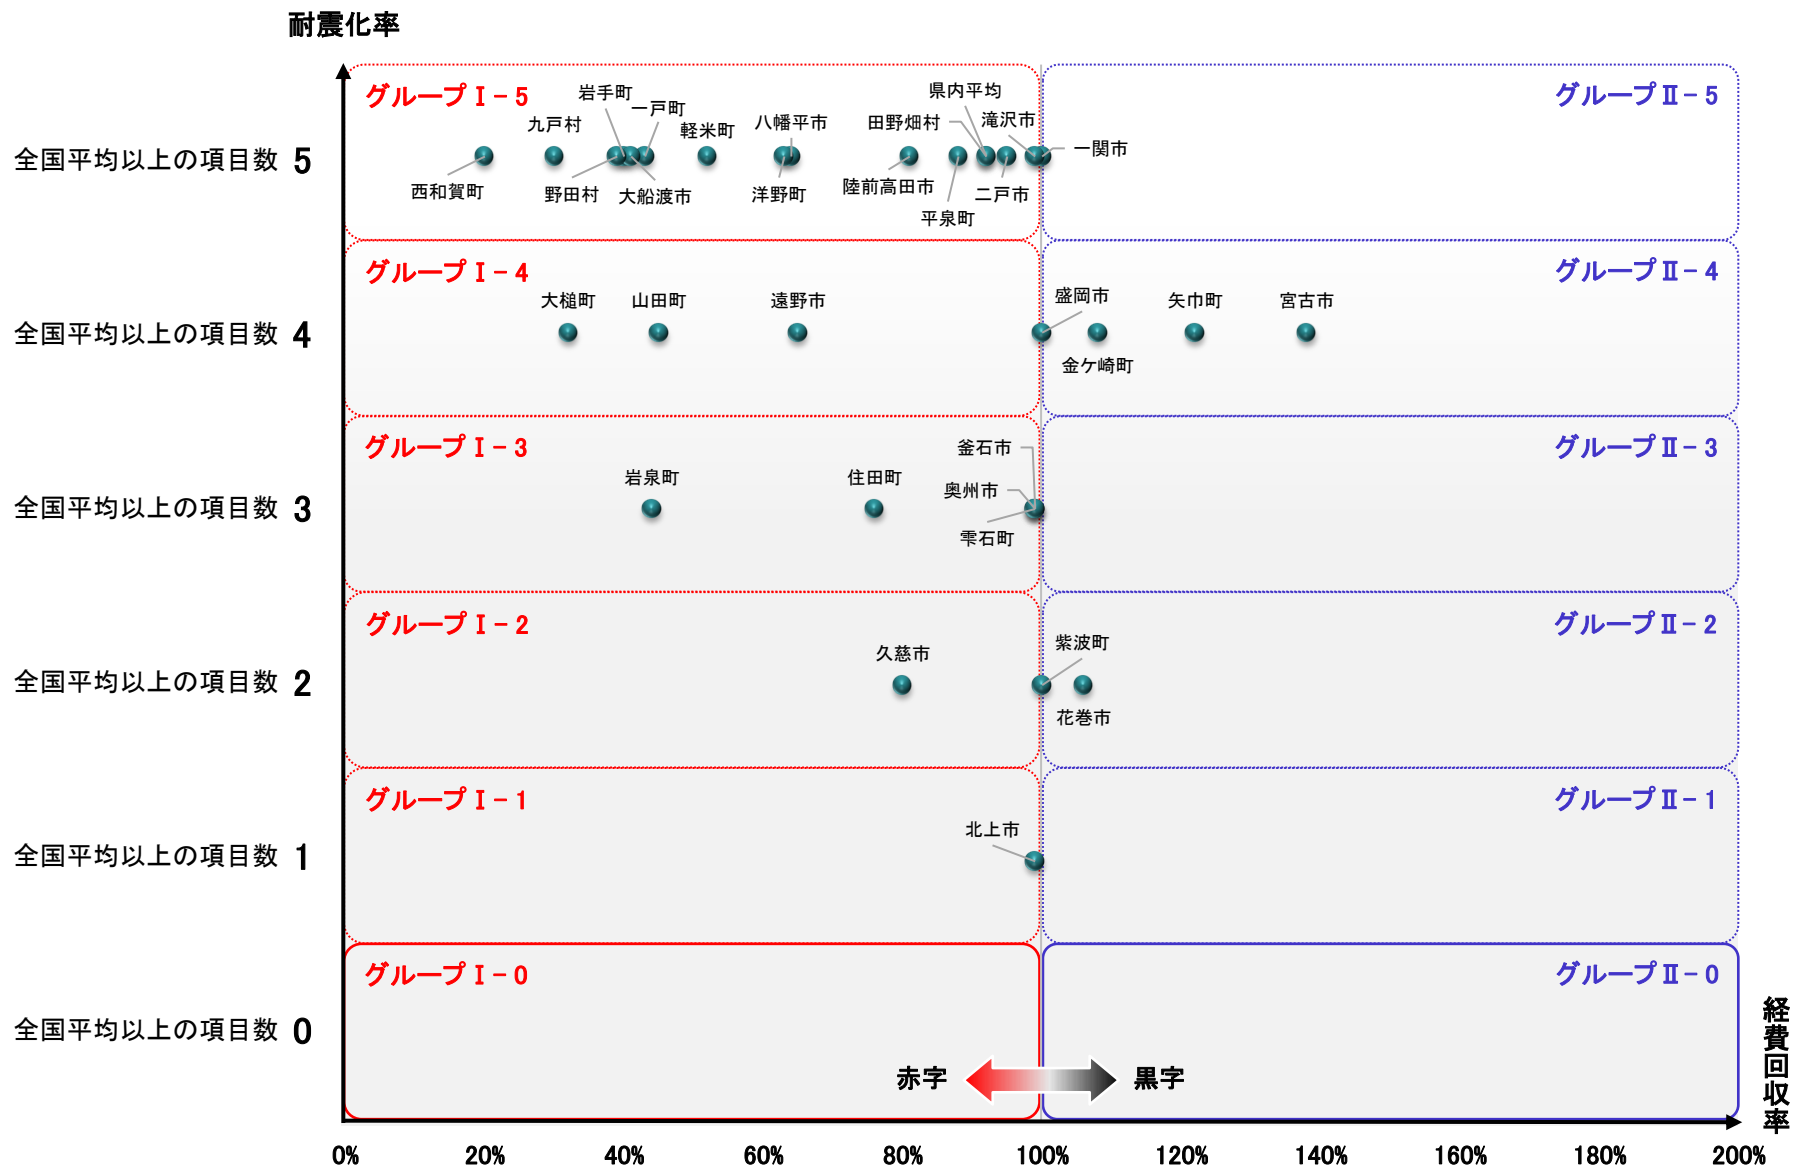

岩手県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

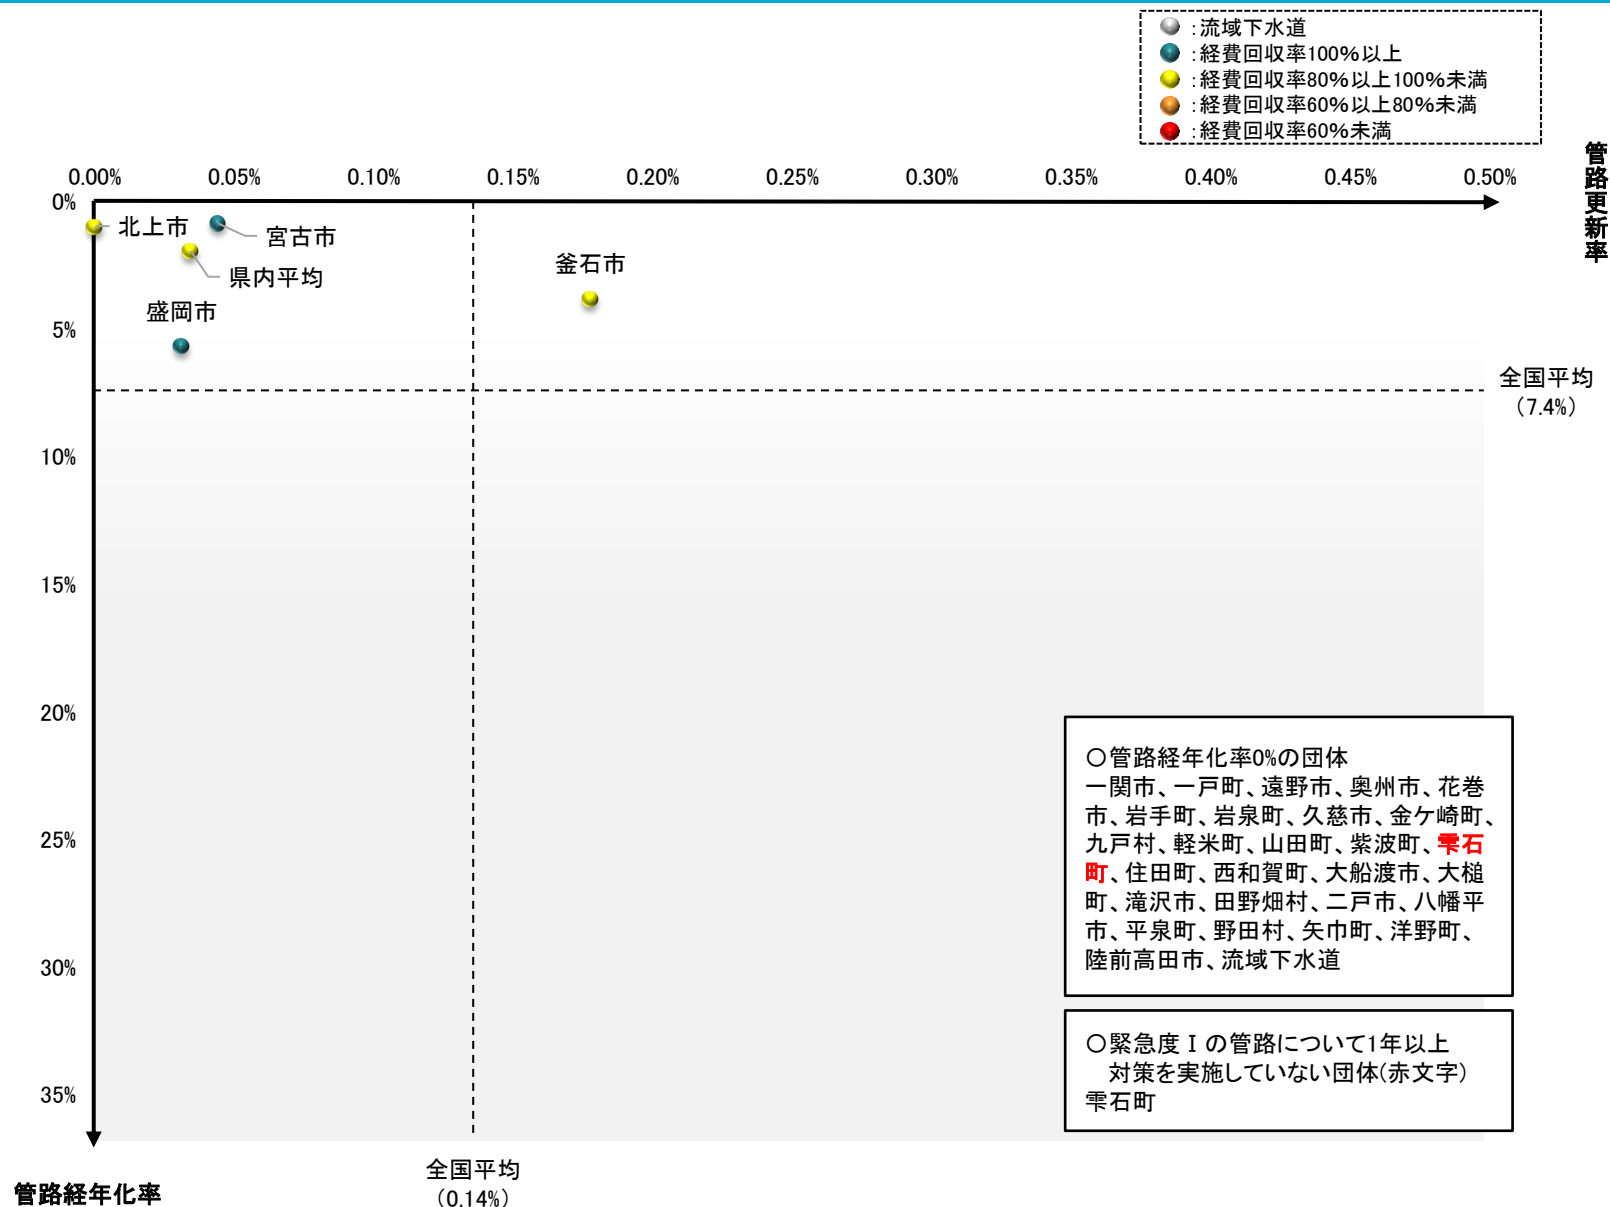

事業主体名			全国 平均	県内 平均	一関市	一戸町	遠野市	奥州市	花巻市	釜石市	岩手町	岩泉町	久慈市	宮古市	金ヶ崎 町	九戸村	軽米町	山田町	紫波町	雫石町	住田町	盛岡市	西和賀 町	大船渡 市
グループ					Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5
経費回収率(加重平均)				92%	100%	43%	65%	99%	106%	99%	40%	44%	80%	138%	108%	30%	52%	45%	100%	99%	76%	100%	20%	41%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,188円	3,300円	4,180円	2,612円	3,300円	2,860円	3,300円	3,214円	2,750円	3,300円	3,080円	5,060円	2,750円	4,400円	2,879円	3,630円	3,080円	3,630円	2,455円	2,860円	2,750円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	95%	100%	100%	43%	100%	7%	－	100%	26%	0%	43%	－	100%	100%	31%	0%	－	0%	－	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	60%	100%	－	50%	0%	－	100%	－	－	0%	－	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	65%	－	－	－	－	0%	－	100%	－	－	67%	－	－	－	100%	－	－	100%	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	68%	55%	100%	70%	24%	61%	0%	100%	26%	43%	59%	53%	100%	100%	62%	4%	0%	0%	71%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	66%	－	－	－	－	0%	0%	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	0%	100%	20%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.9%	－	－	－	－	－	3.8%	－	－	－	0.8%	－	－	－	－	－	－	－	5.7%	－	－
	管路更新率		0.14%	0.03%	0.08%	0.01%	－	－	－	0.18%	－	－	－	0.04%	0.01%	－	－	－	－	－	0.03%	0.03%	－	0.01%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－

[illegible]