



宮城県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

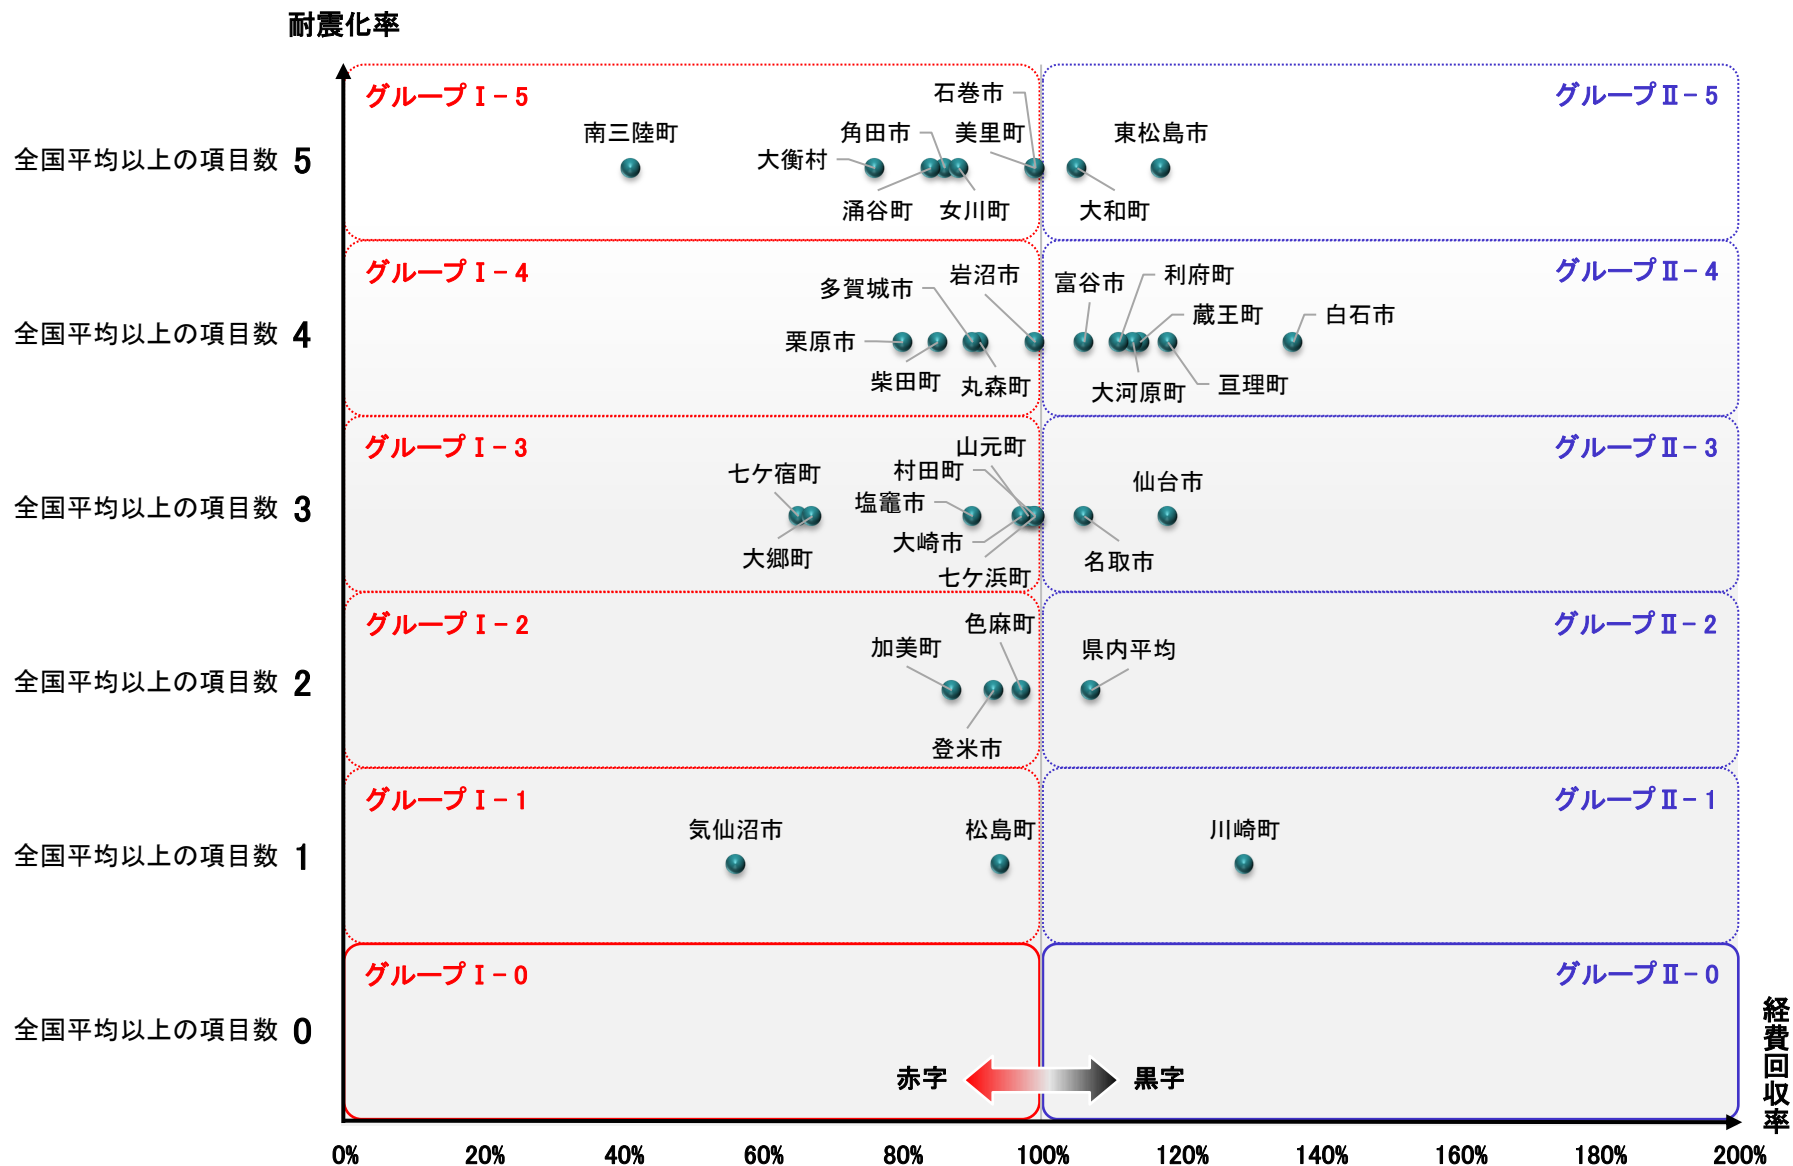

宮城県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

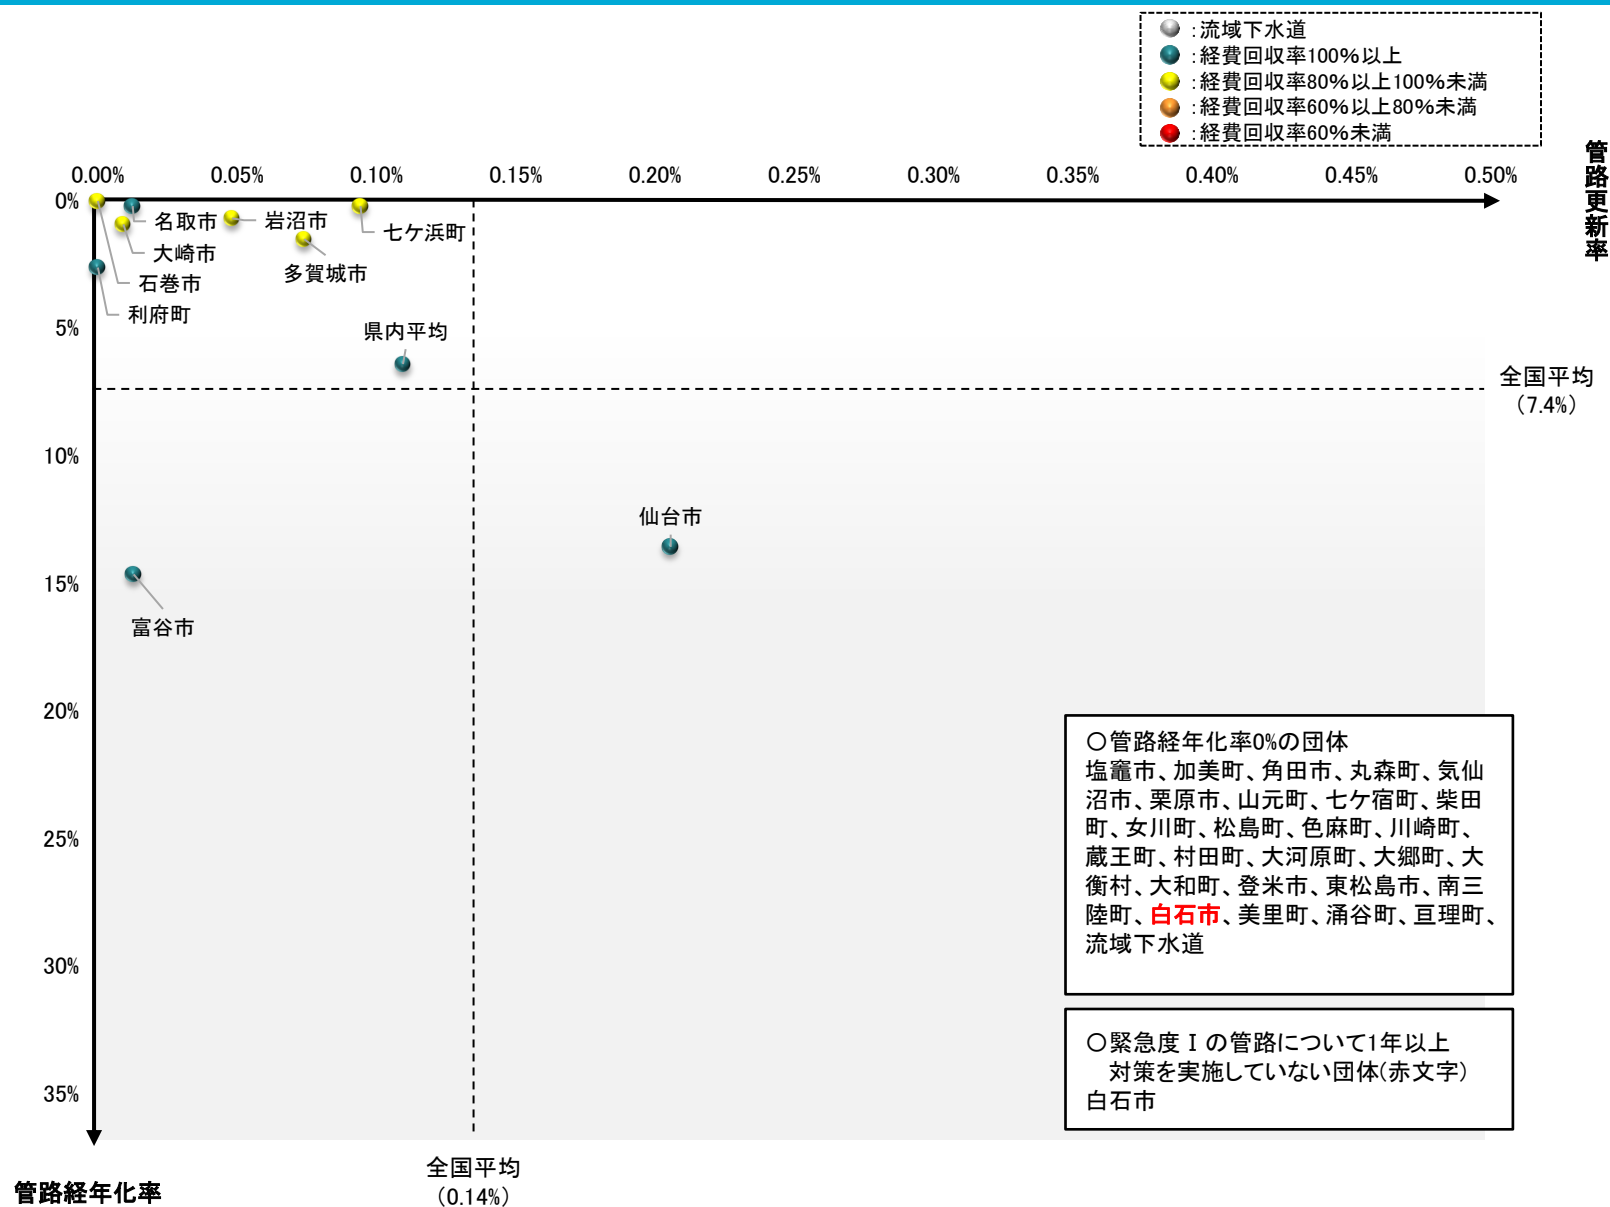

宮城県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	塩竈市	加美町	角田市	丸森町	岩沼市	気仙沼 市	栗原市	山元町	七ヶ宿 町	七ヶ浜 町	柴田町	女川町	松島町	色麻町	石巻市	仙台市	川崎町	蔵王町	村田町	多賀城 市
グループ					I-3	I-2	I-5	I-4	I-4	I-1	I-4	I-3	I-3	I-3	I-4	I-5	I-1	I-2	I-5	II-3	II-1	II-4	I-3	I-4
経費回収率(加重平均)				107%	90%	87%	86%	91%	99%	56%	80%	98%	65%	99%	85%	88%	94%	97%	99%	118%	129%	114%	99%	90%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,905円	3,302円	3,130円	3,470円	2,948円	3,058円	4,070円	3,652円	2,690円	2,530円	3,300円	3,520円	3,140円	2,855円	3,575円	1,917円	3,454円	3,722円	4,614円	2,035円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%	0%	100%	3%	0%	-	-	-
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%	100%	50%	-	-	-	-
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	0%	-	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	0%	0%	100%	0%	30%	4%	0%	38%	0%	4%	12%	100%	0%	0%	100%	56%	0%	0%	20%	30%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	0%	-	-	-	57%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	45%	0%	-	20%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	-	0.7%	-	-	-	-	0.2%	-	-	-	-	0.0%	13.6%	-	-	-	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.07%	-	-	-	0.05%	-	-	0.20%	-	0.09%	0.07%	-	-	-	-	0.21%	-	-	0.03%	0.07%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大河原 町	大郷町	大衡村	大崎市	大和町	登米市	東松島 市	南三陸 町	白石市	美里町	富谷市	名取市	涌谷町	利府町	亘理町	流域下 水道
グループ					II-4	I-3	I-5	I-3	II-5	I-2	II-5	I-5	II-4	I-5	II-4	II-3	I-5	II-4	II-4	-
経費回収率(加重平均)				107%	113%	67%	76%	97%	105%	93%	117%	41%	136%	99%	106%	106%	84%	111%	118%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,080円	2,255円	2,251円	3,740円	2,255円	3,743円	3,575円	4,104円	4,235円	3,740円	2,420円	3,300円	2,910円	1,595円	3,575円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	-	-	21%	-	43%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	87%
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	-	-	67%	-	75%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	71%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	9%	0%	100%	38%	100%	40%	72%	100%	5%	-	0%	17%	100%	17%	38%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	-	0%	-	90%	100%	0%	-	-	-	-	50%	0%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	0.9%	-	-	-	-	-	-	14.7%	0.2%	-	2.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.16%	-	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	-	-	0.06%	0.30%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-

宮城県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	塩竈市	加美町	角田市	丸森町	岩沼市	気仙沼 市	栗原市	山元町	七ヶ宿 町	七ヶ浜 町	柴田町	女川町	松島町	色麻町	石巻市	仙台市	川崎町	蔵王町	村田町	多賀城 市	
グループ					I-3	I-2	I-5	I-4	I-4	I-1	I-4	I-3	I-3	I-3	I-4	I-5	I-1	I-2	I-5	II-3	II-1	II-4	I-3	I-4	
経費回収率(加重平均)				107%	90%	87%	86%	91%	99%	56%	80%	98%	65%	99%	85%	88%	94%	97%	99%	118%	129%	114%	99%	90%	
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,905円	3,302円	3,130円	3,470円	2,948円	3,058円	4,070円	3,652円	2,690円	2,530円	3,300円	3,520円	3,140円	2,855円	3,575円	1,917円	3,454円	3,722円	4,614円	2,035円	
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	－	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	0%	0%	100%	3%	0%	－	－	－	
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	－	0%	－	－	－	－	0%	－	0%	0%	－	－	－	0%	0%	100%	50%	－	－	－	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	80%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	0%	0%	－	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	0%	0%	100%	0%	30%	4%	0%	38%	0%	4%	12%	100%	0%	0%	100%	56%	0%	0%	20%	30%	
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	0%	－	－	－	－	57%	0%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	45%	0%	－	20%	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	－	－	－	－	0.7%	－	－	－	－	0.2%	－	－	－	－	0.0%	13.6%	－	－	－	1.5%	
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.07%	－	－	－	0.05%	－	－	0.20%	－	0.09%	0.07%	－	－	－	－	0.21%	－	－	0.03%	0.07%	
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

事業主体名			全国 平均	県内 平均	大河原 町	大郷町	大衡村	大崎市	大和町	登米市	東松島 市	南三陸 町	白石市	美里町	富谷市	名取市	涌谷町	利府町	亶理町	流域下 水道
グループ					II-4	I-3	I-5	I-3	II-5	I-2	II-5	I-5	II-4	I-5	II-4	II-3	I-5	II-4	II-4	-
経費回収率(加重平均)				107%	113%	67%	76%	97%	105%	93%	117%	41%	136%	99%	106%	106%	84%	111%	118%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,102円	3,080円	2,255円	2,251円	3,740円	2,255円	3,743円	3,575円	4,104円	4,235円	3,740円	2,420円	3,300円	2,910円	1,595円	3,575円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	80%	-	-	-	21%	-	43%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	87%
		下水処理場の 耐震化率	49%	48%	-	-	-	67%	-	75%	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	71%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	80%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	39%	9%	0%	100%	38%	100%	40%	72%	100%	5%	-	0%	17%	100%	17%	38%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	39%	-	0%	-	90%	100%	0%	-	-	-	-	50%	0%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.4%	-	-	-	0.9%	-	-	-	-	-	-	14.7%	0.2%	-	2.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.11%	0.16%	-	-	0.01%	-	-	-	-	-	0.01%	0.01%	0.01%	-	-	0.06%	0.30%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-