



山形県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

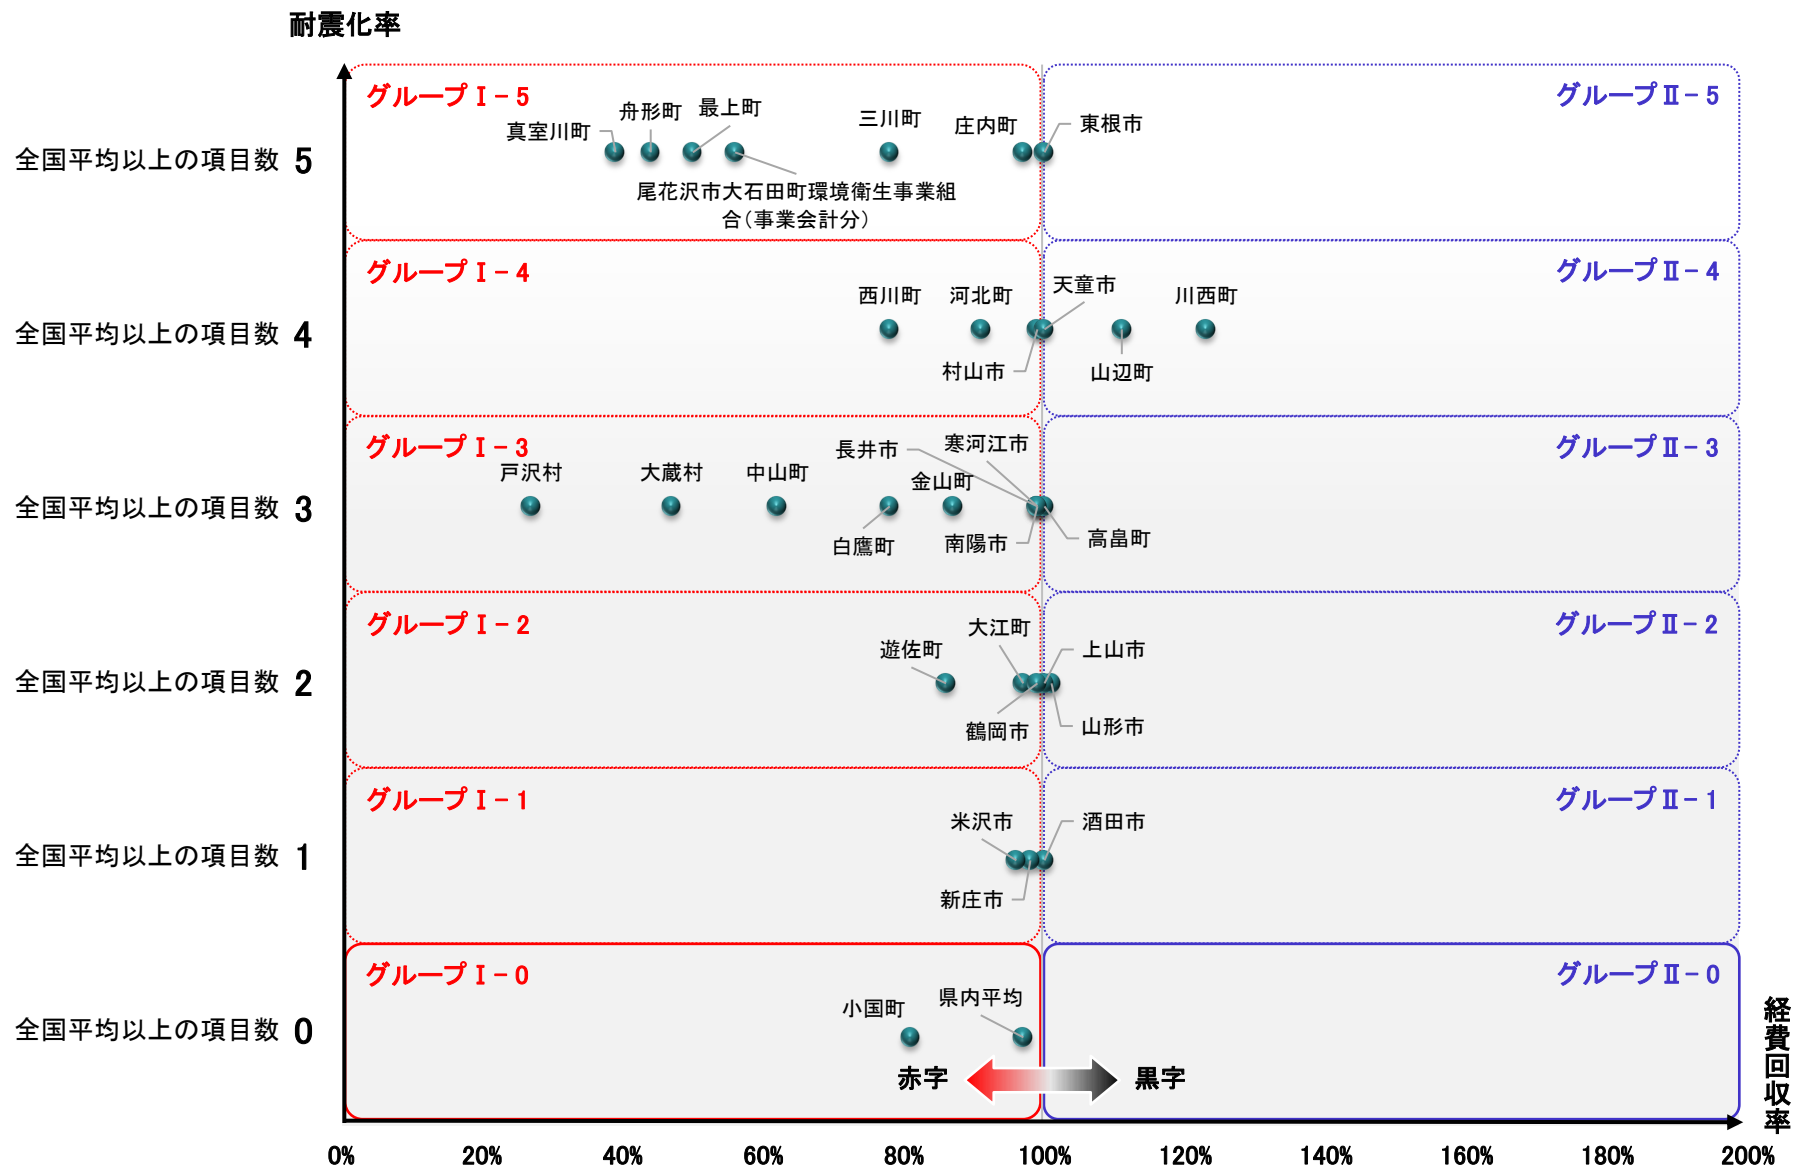

山形県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

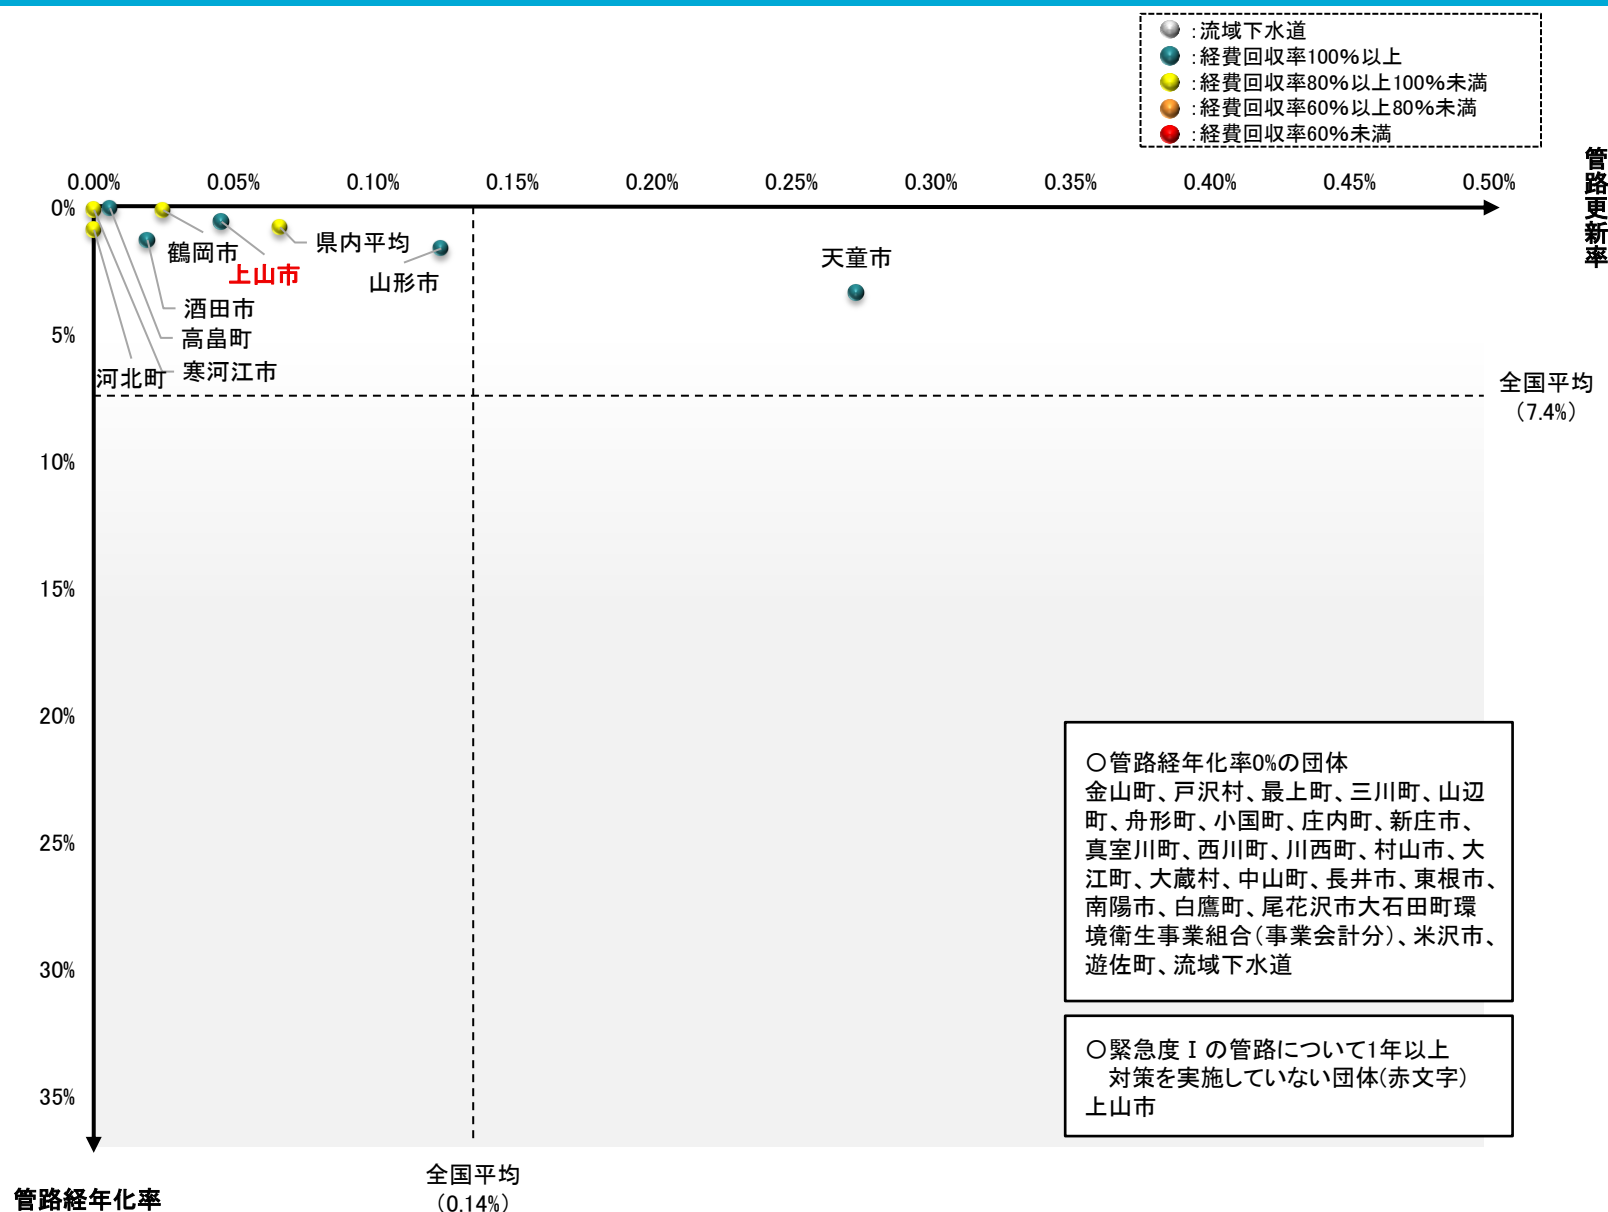

事業主体名			全国 平均	県内 平均	河北町	寒河江市	金山町	戸沢村	高島町	最上町	三川町	山形市	山辺町	酒田市	舟形町	小国町	庄内町	上市市	新庄市	真室川町	西川町	川西町	村山市	大江町
グループ					I-4	I-3	I-3	I-3	II-3	I-5	I-5	II-2	II-4	II-1	I-5	I-0	I-5	II-2	I-1	I-5	I-4	II-4	I-4	I-2
経費回収率(加重平均)				97%	91%	99%	87%	27%	100%	50%	78%	101%	111%	100%	44%	81%	97%	100%	98%	39%	78%	123%	99%	97%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,440円	3,938円	3,685円	3,740円	3,190円	4,290円	2,910円	3,436円	3,355円	3,410円	4,125円	3,080円	3,300円	3,146円	3,630円	3,795円	3,080円	4,260円	3,850円	3,300円	3,685円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	53%	－	－	0%	0%	2%	100%	－	0%	－	0%	71%	0%	－	0%	0%	100%	12%	－	－	3%
		下水処理場の耐震化率	49%	48%	－	0%	－	－	－	100%	－	100%	－	0%	100%	0%	－	0%	0%	100%	100%	－	－	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	0%	100%	0%	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	38%	39%	23%	1%	0%	2%	75%	63%	32%	47%	45%	71%	0%	54%	24%	0%	100%	92%	0%	0%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	33%	78%	－	－	－	－	－	－	100%	－	－	－	0%	64%	－	20%	100%	－	－	－	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.8%	0.9%	0.1%	－	－	0.0%	－	－	1.6%	－	1.3%	－	－	－	0.6%	－	－	－	－	－	－
	管路更新率		0.14%	0.07%	－	－	－	－	0.01%	－	－	0.12%	－	0.02%	－	－	－	0.05%	－	－	－	－	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－

[illegible]