



福島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

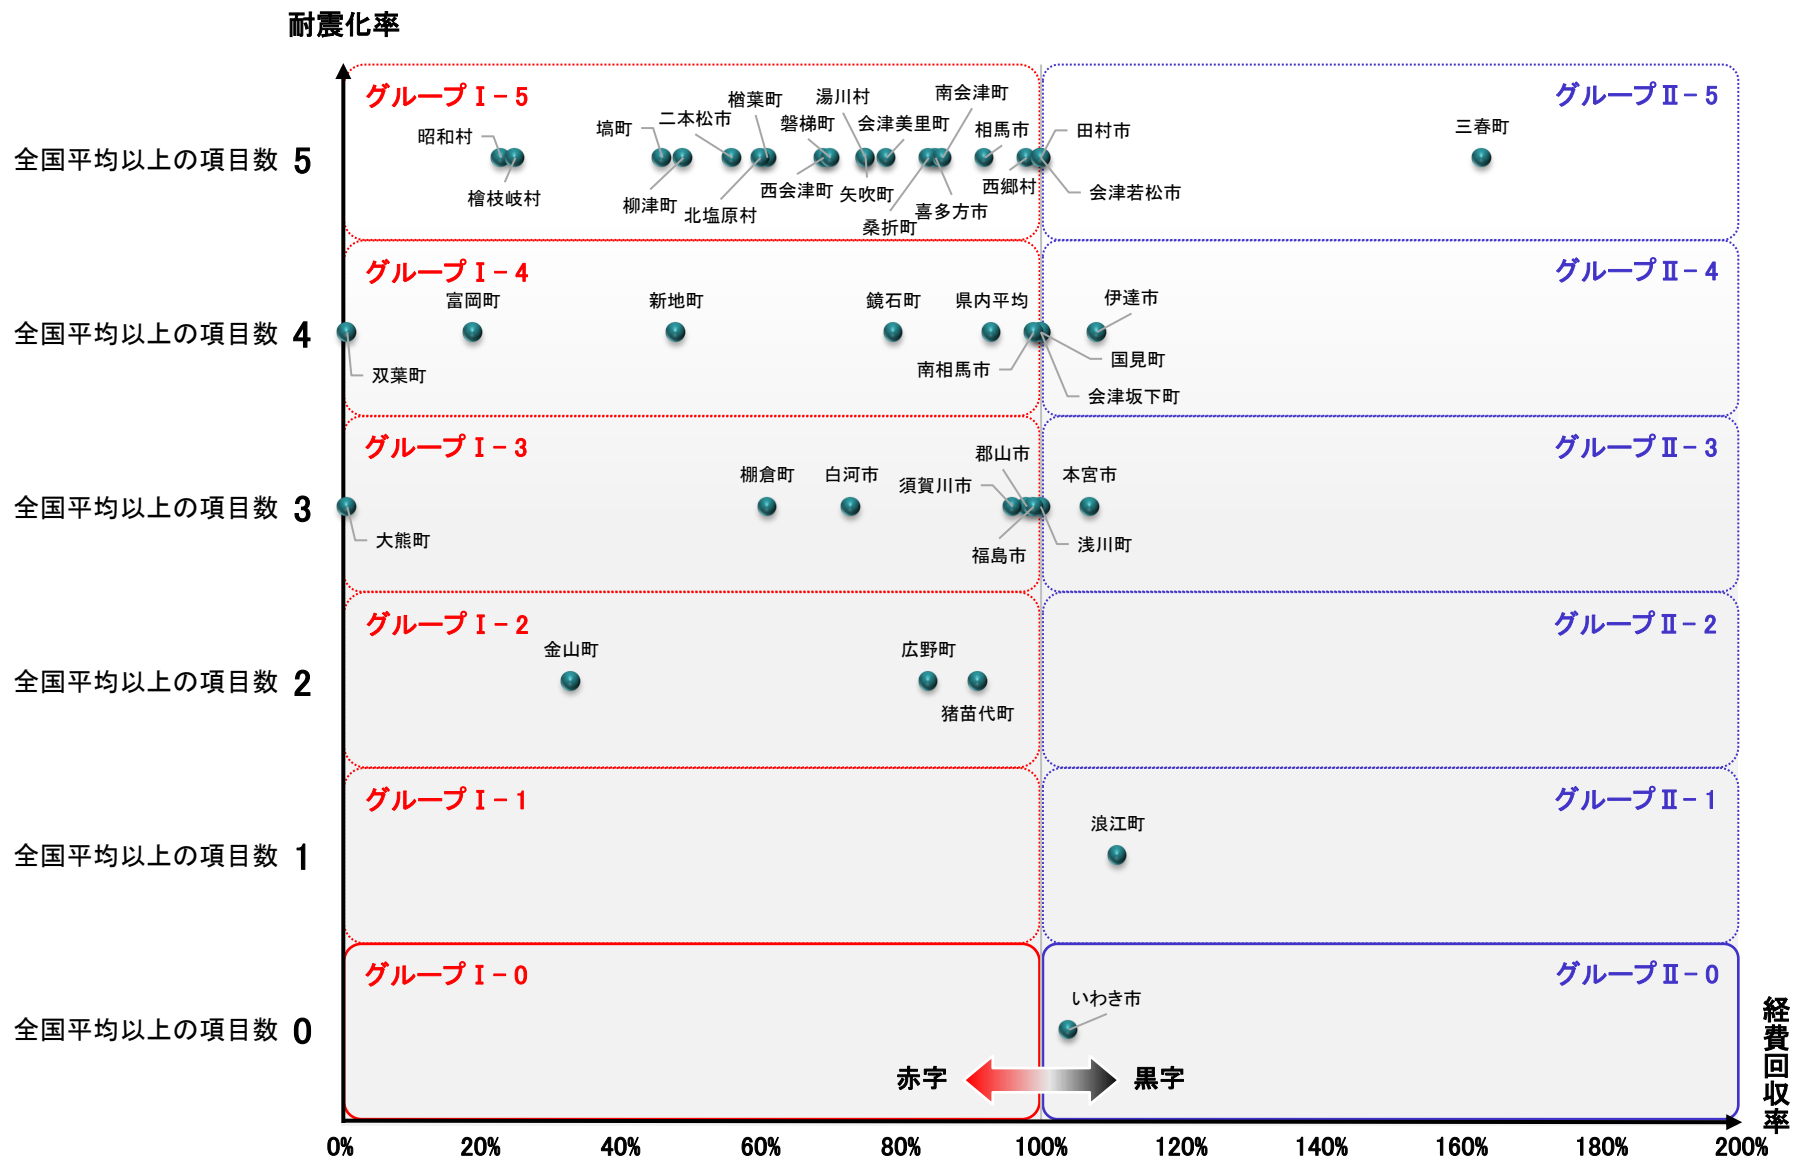

福島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

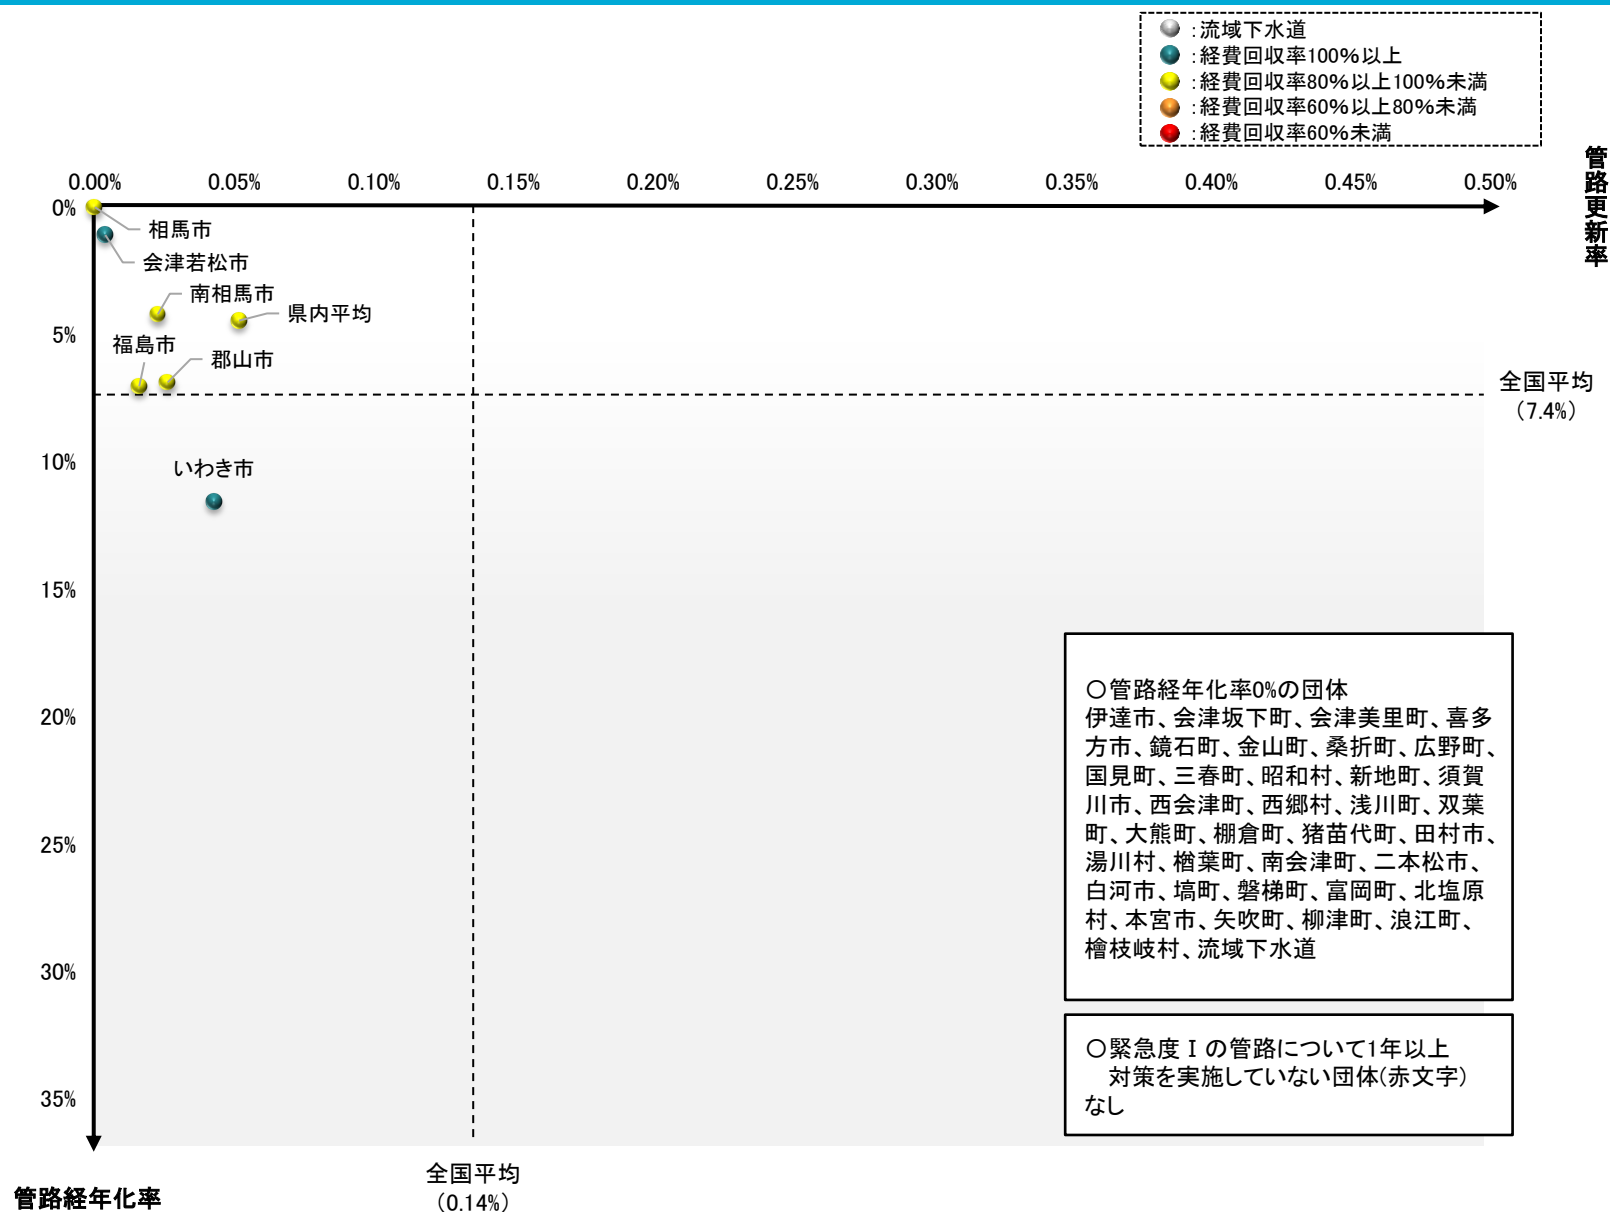

[illegible][illegible]

福島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	檜枝岐村	流域下 水道
グループ					I-5	-
経費回収率(加重平均)				93%	25%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,096円	1,069円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	80%	100%	84%
		下水処理場の耐震化率	49%	64%	-	75%
		ポンプ場の耐震化率	52%	82%	-	75%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	57%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.5%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	0.02%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-