



茨城県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

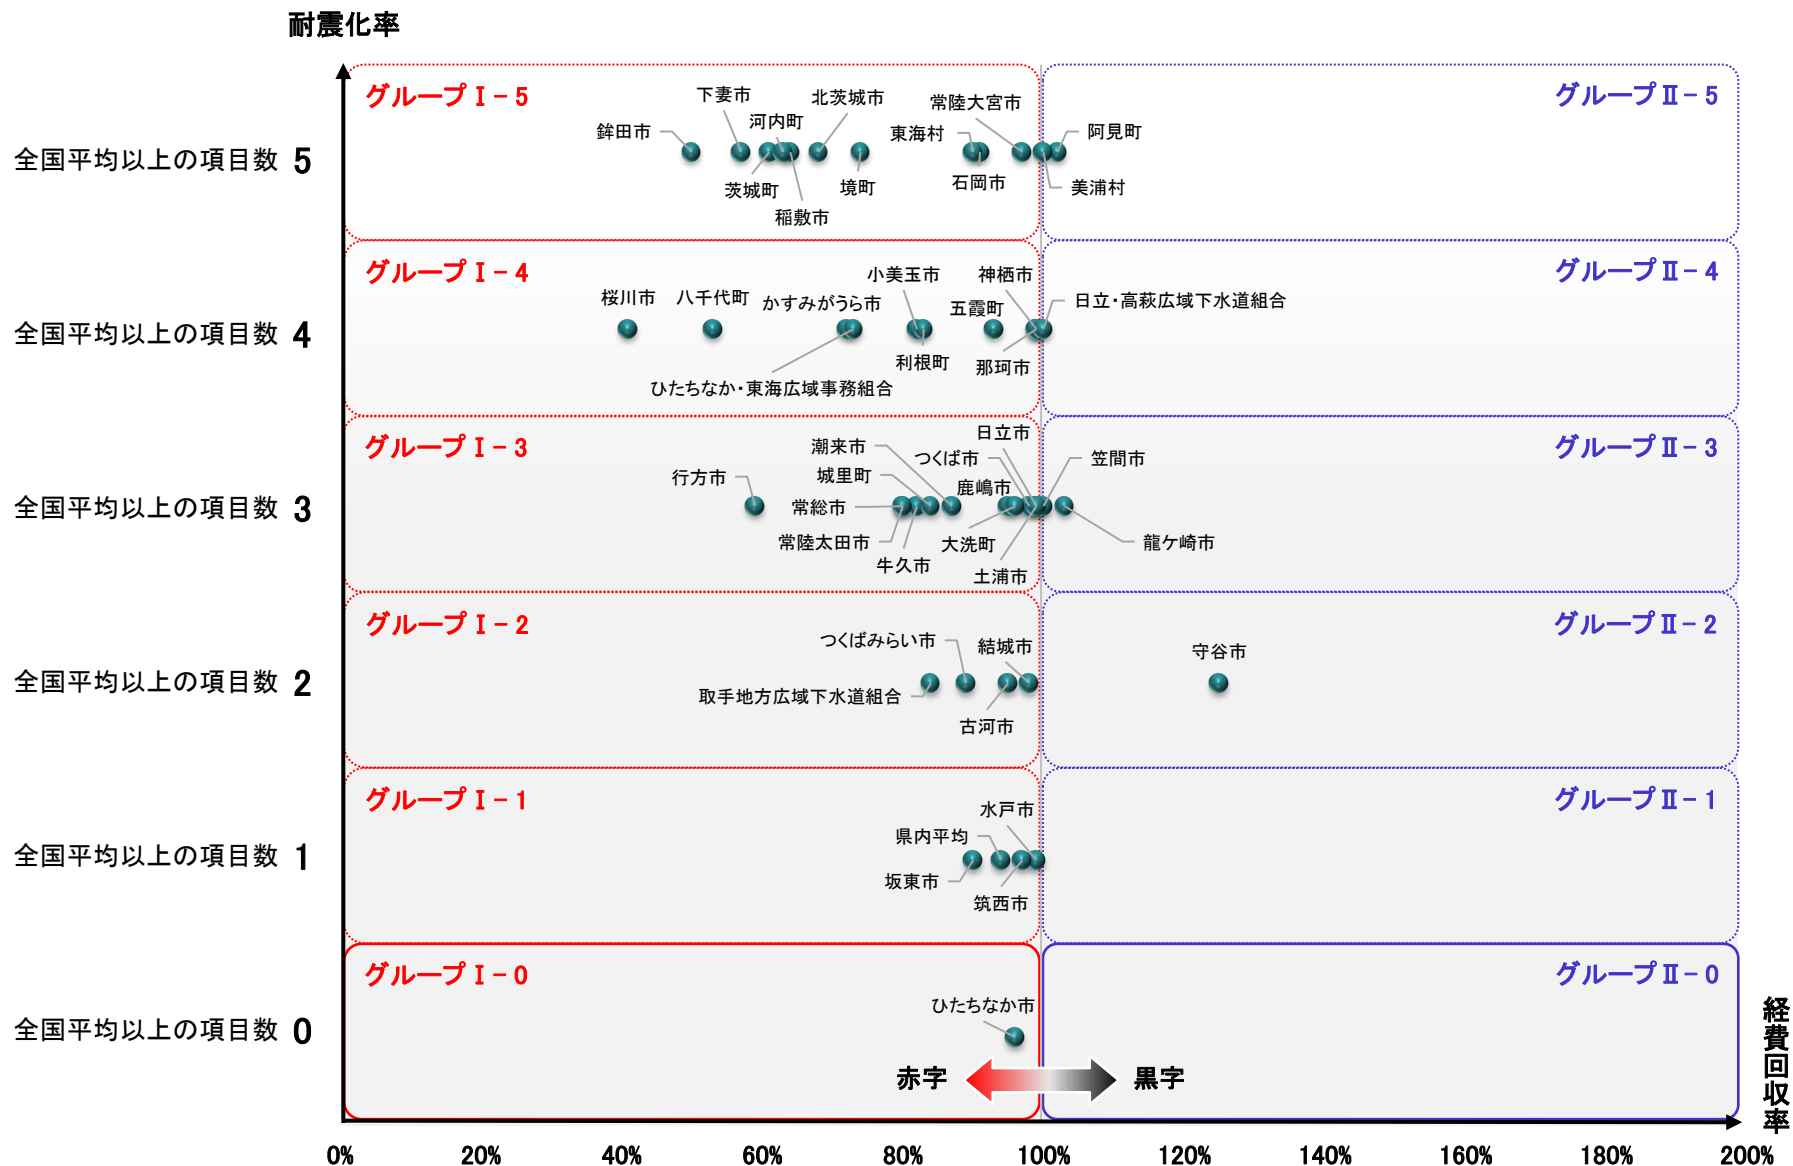

茨城県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

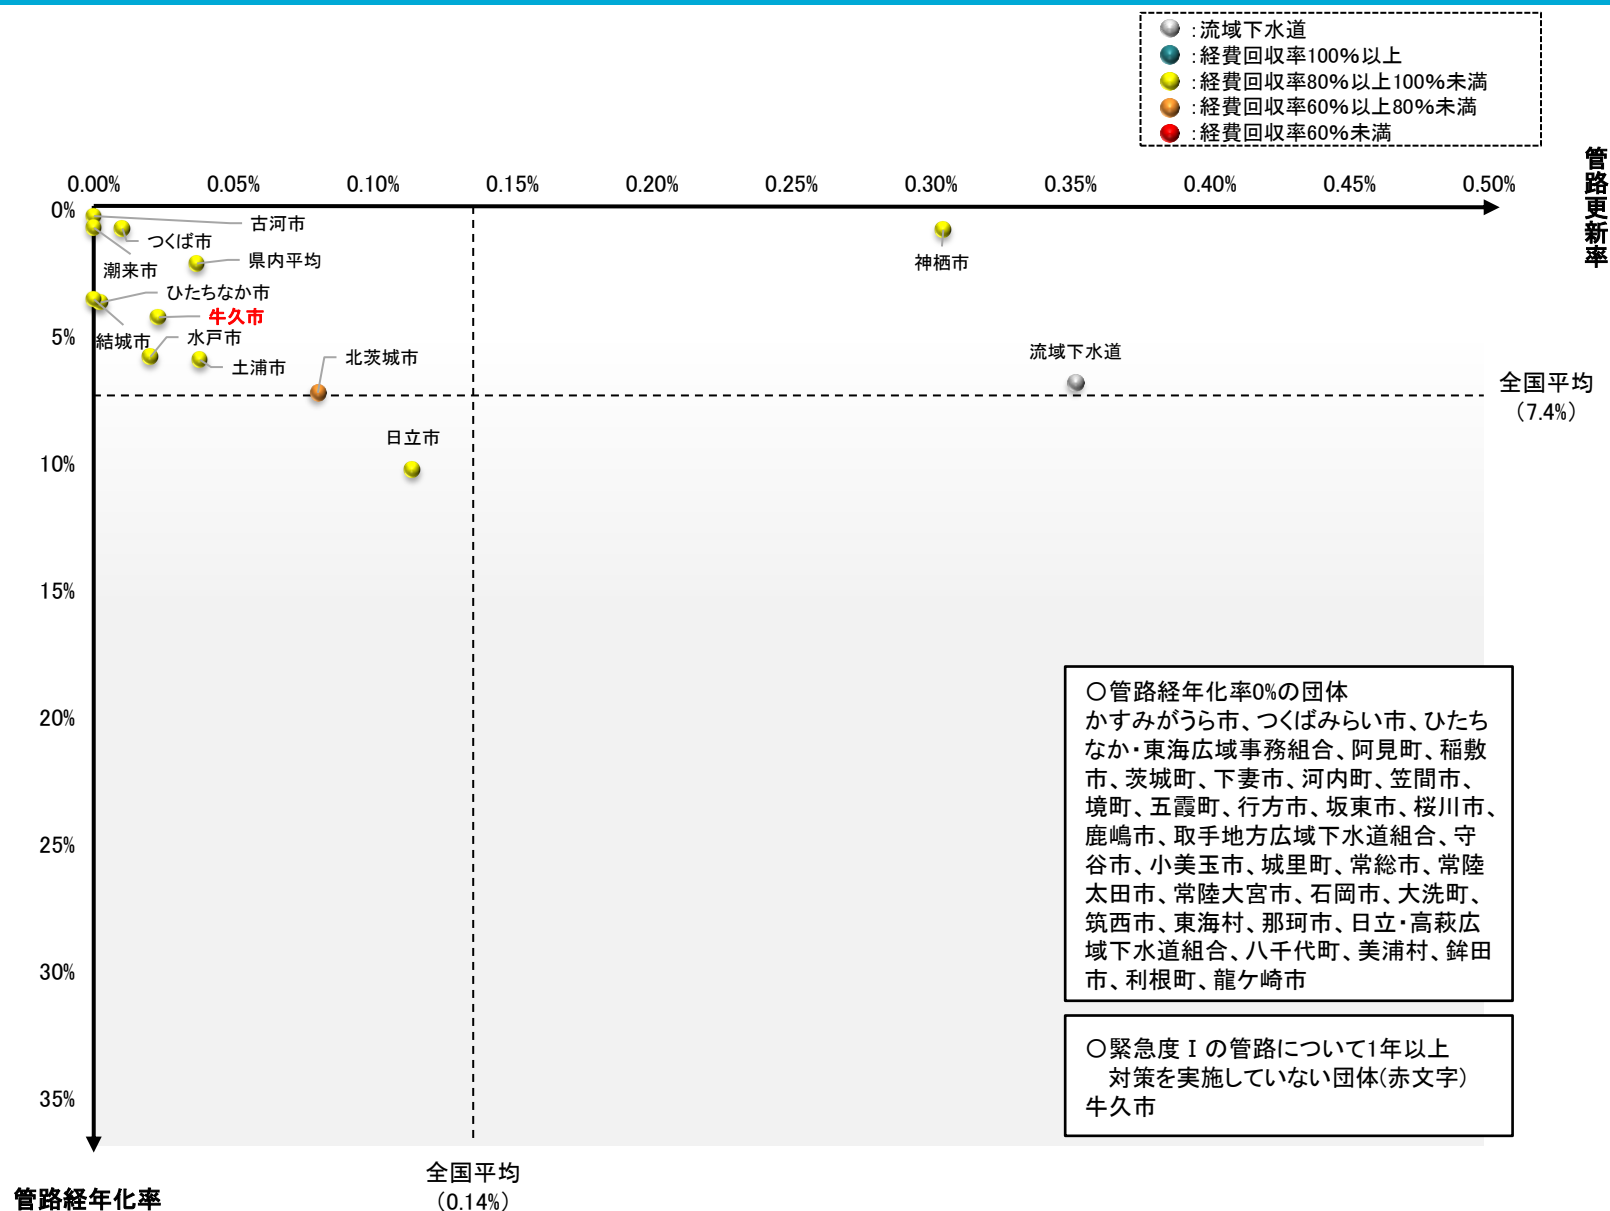

事業主体名			全国 平均	県内 平均	かすみ うがう市	つくばみ らい市	つくば市	ひたちなか・東海 広域事務 組合	ひたち なか市	阿見町	稲敷市	茨城町	下妻市	河内町	笠間市	牛久市	境町	結城市	古河市	五霞町	行方市	坂東市	桜川市	鹿嶋市
グループ					I-4	I-2	I-3	I-4	I-0	II-5	I-5	I-5	I-5	I-5	II-3	I-3	I-5	I-2	I-2	I-4	I-3	I-1	I-4	I-3
経費回収率(加重平均)				94%	72%	89%	98%	73%	96%	102%	64%	61%	57%	63%	100%	82%	74%	98%	95%	93%	59%	90%	41%	95%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,009円	2,530円	2,750円	3,135円	4,620円	2,750円	2,750円	3,080円	2,750円	3,190円	2,860円	3,542円	2,200円	3,300円	3,410円	3,190円	2,970円	3,630円	3,100円	3,888円	2,805円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	36%	0%	0%	-	-	0%	-	100%	100%	-	-	0%	-	-	0%	0%	0%	33%	0%	-	0%
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	-	100%	-	-	0%	-	100%	100%	-	-	50%	-	-	-	0%	100%	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	43%	66%	23%	38%	0%	12%	62%	100%	83%	55%	100%	1%	29%	100%	3%	82%	91%	33%	29%	0%	5%
		ポンプ場の耐震化率	44%	30%	-	-	27%	-	0%	100%	100%	-	-	-	50%	25%	-	0%	0%	-	-	0%	-	50%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	0.8%	-	3.7%	-	-	-	-	-	-	4.3%	-	3.6%	0.3%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.04%	0.01%	-	0.01%	-	0.00%	0.03%	-	-	-	-	0.09%	0.02%	-	-	-	-	0.14%	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

茨城県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	鉾田市	北茨城 市	利根町	龍ヶ崎 市	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	I-4	II-3	-
経費回収率(加重平均)				94%	50%	68%	83%	103%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,009円	3,740円	3,850円	2,640円	2,849円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	36%	100%	100%	-	-	36%
		下水処理場の 耐震化率	49%	52%	-	100%	-	-	38%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	25%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	43%	100%	100%	0%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	-	-	-	0%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	7.2%	-	-	6.8%
	管路更新率		0.14%	0.04%	-	0.08%	0.21%	-	0.35%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-