



栃木県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

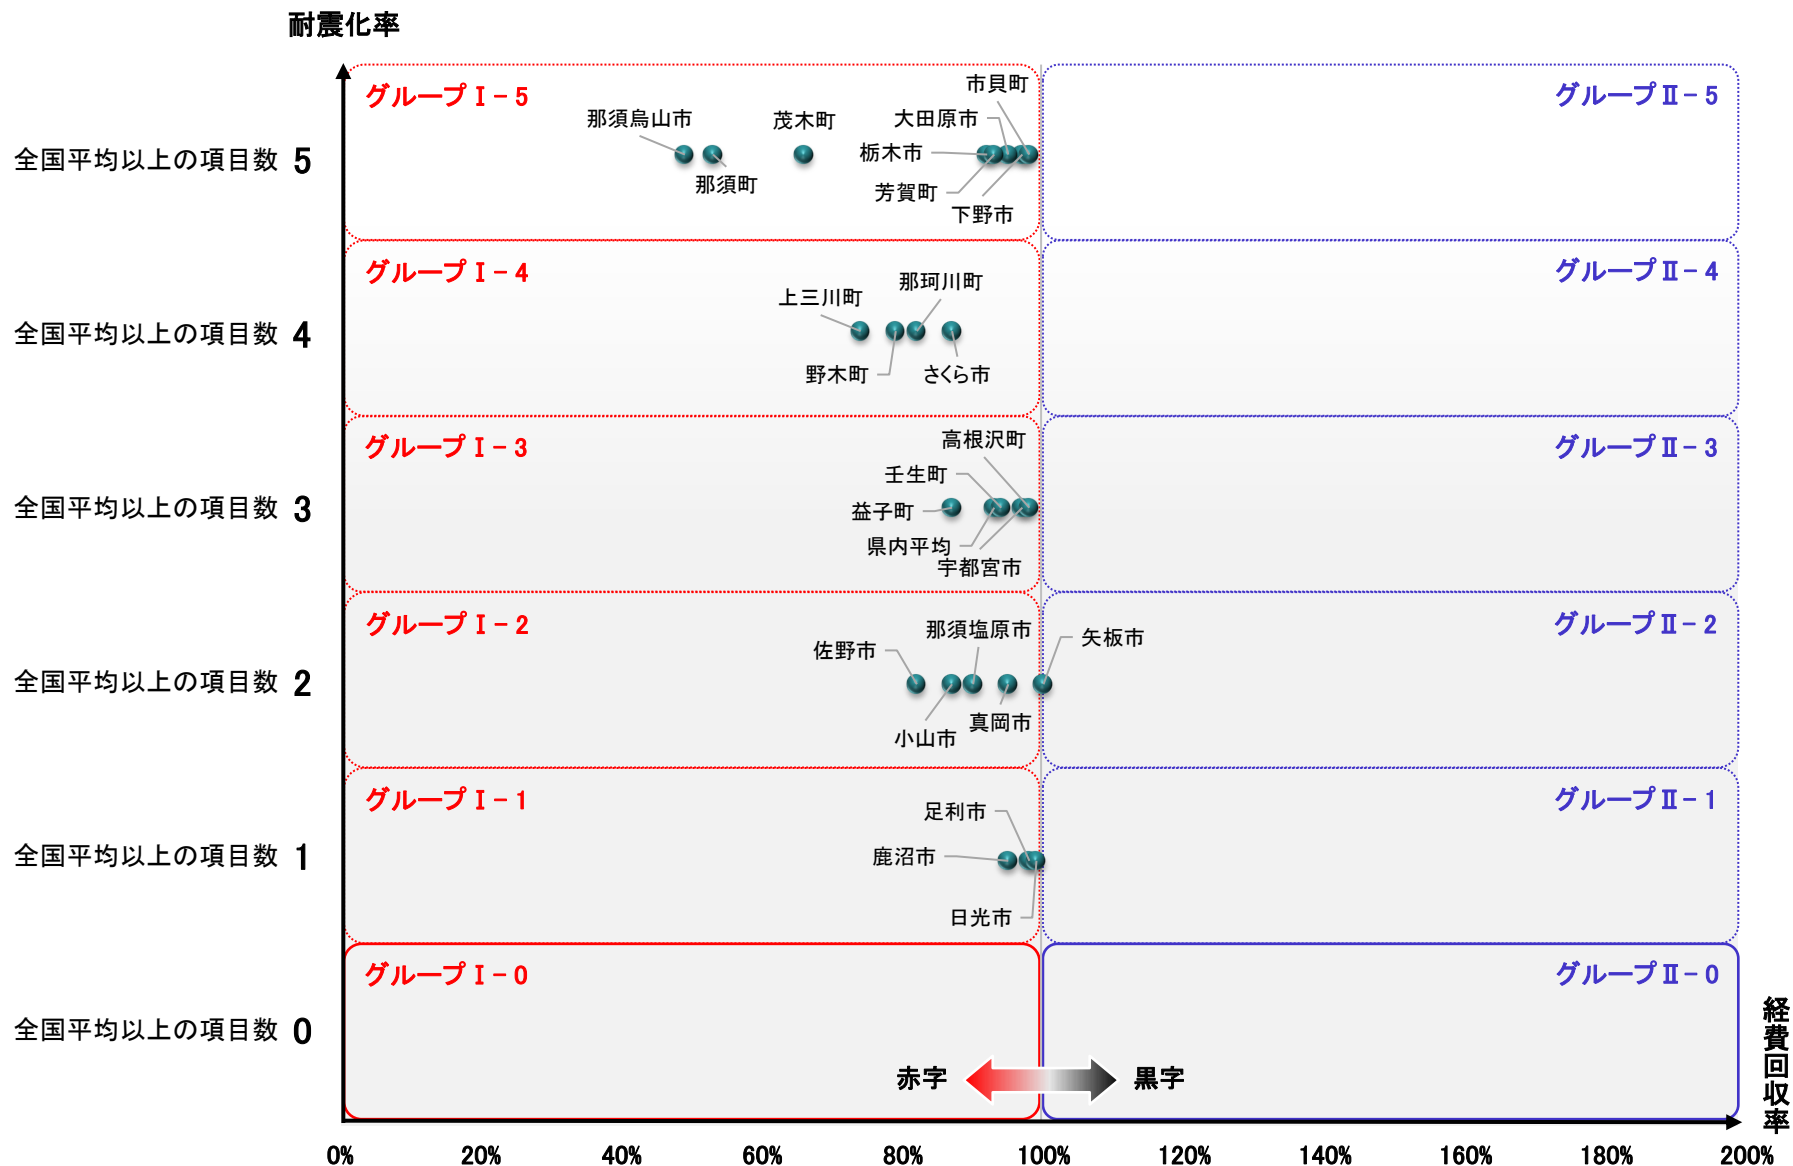

栃木県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

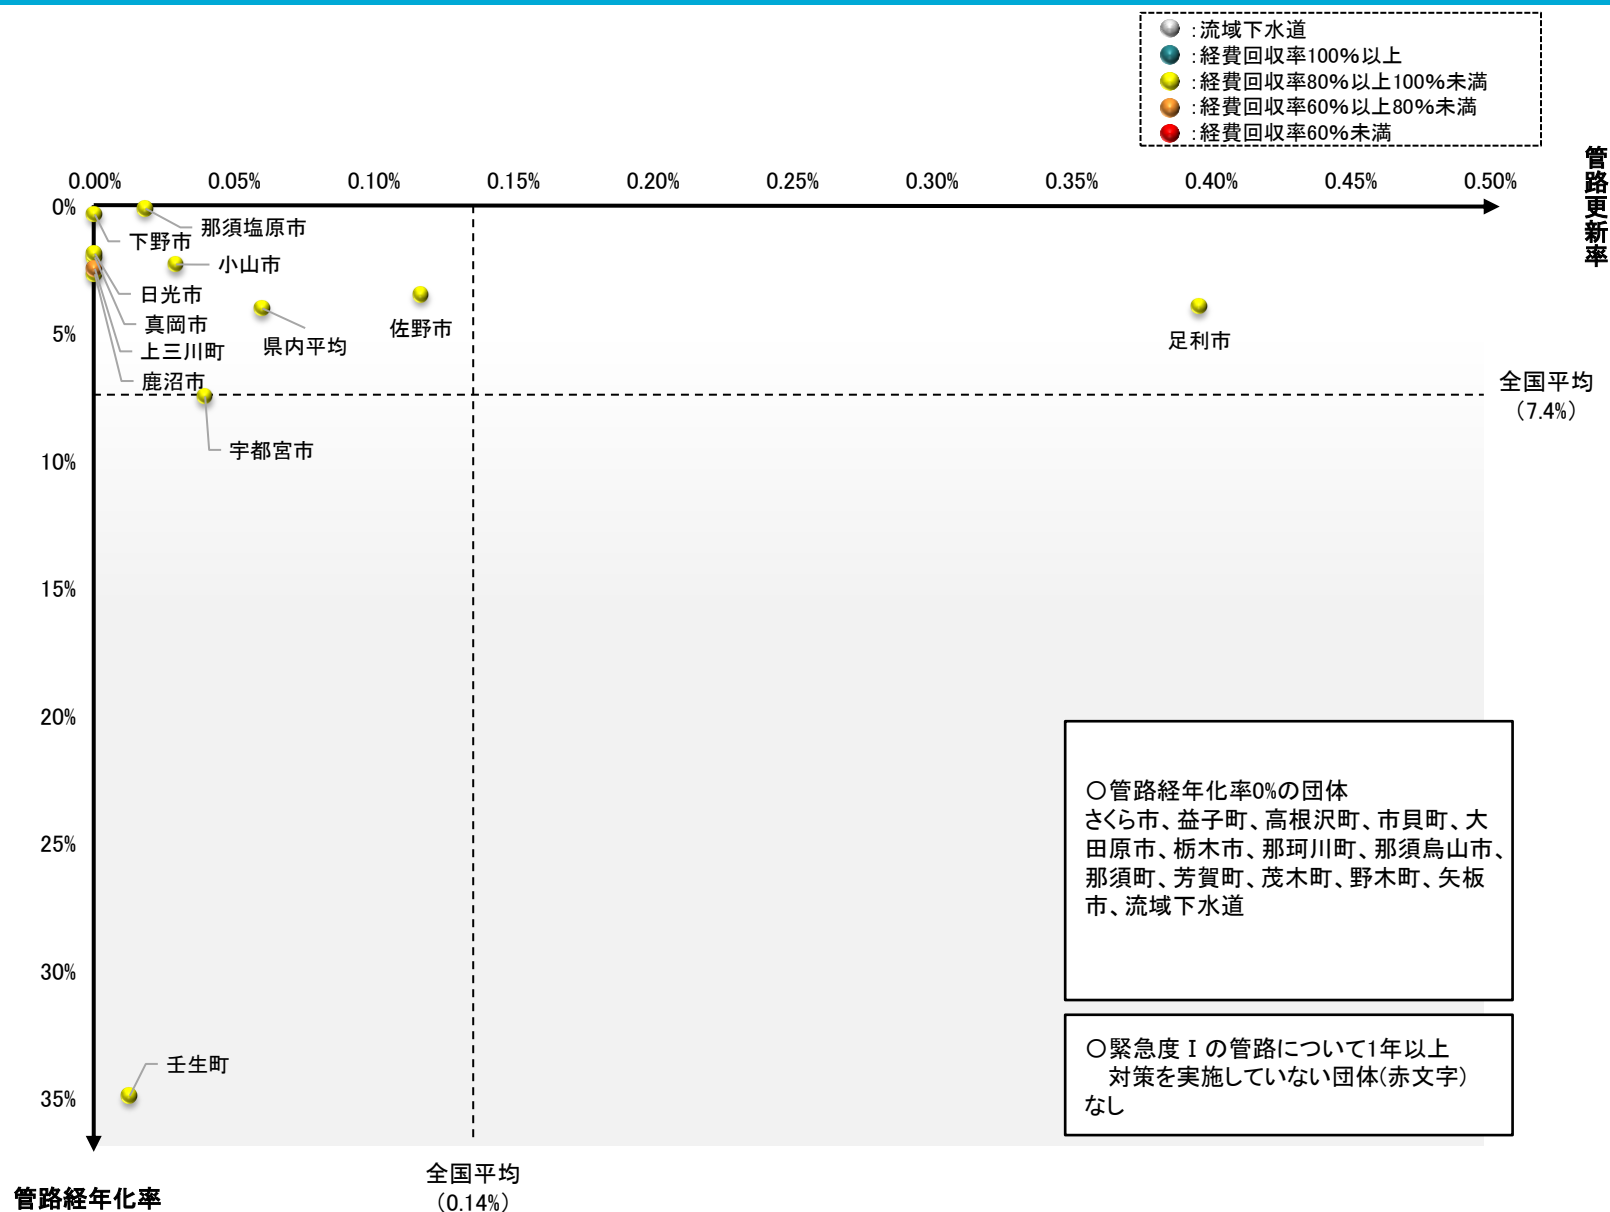

栃木県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	さくら市	宇都宮 市	益子町	下野市	高根沢 町	佐野市	市貝町	鹿沼市	小山市	上三川 町	真岡市	壬生町	足利市	大田原 市	栃木市	那珂川 町	那須 烏山市	那須 塩原市	那須町	日光市
グループ					I-4	I-3	I-3	I-5	I-3	I-2	I-5	I-1	I-2	I-4	I-2	I-3	I-1	I-5	I-5	I-4	I-5	I-2	I-5	I-1
経費回収率(加重平均)				93%	87%	97%	87%	97%	98%	82%	98%	95%	87%	74%	95%	94%	98%	95%	92%	82%	49%	90%	53%	99%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,639円	2,530円	2,695円	2,860円	2,530円	2,893円	2,200円	3,080円	2,640円	2,756円	2,200円	2,750円	2,772円	3,040円	2,750円	2,679円	2,824円	2,805円	2,750円	2,530円	3,062円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	50%	77%	0%	－	100%	17%	100%	15%	0%	－	0%	11%	0%	95%	－	100%	100%	33%	100%	68%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	－	50%	0%	－	0%	100%	100%	0%	100%	－	0%	100%	0%	100%	－	－	100%	0%	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	80%	30%	67%	53%	38%	37%	100%	48%	29%	29%	16%	25%	28%	85%	74%	50%	100%	27%	100%	26%
		ポンプ場の耐震化率	44%	49%	－	36%	－	－	－	－	100%	0%	33%	100%	100%	－	0%	－	－	－	－	100%	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.0%	－	7.5%	－	0.3%	－	3.5%	－	2.7%	2.3%	2.5%	2.0%	34.9%	3.9%	－	－	－	－	0.1%	－	1.9%
	管路更新率		0.14%	0.06%	－	0.04%	－	－	－	0.12%	－	－	0.03%	－	－	0.01%	0.40%	0.02%	0.02%	－	－	0.02%	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	芳賀町	茂木町	野木町	矢板市	流域下 水道
グループ					I-5	I-5	I-4	II-2	-
経費回収率(加重平均)				93%	93%	66%	79%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,639円	2,828円	2,970円	2,530円	3,300円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	88%	100%	-	-	58%	99%
		下水処理場の耐震化率	49%	43%	100%	-	-	0%	40%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	-	-	-	83%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	39%	100%	100%	39%	29%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	49%	-	100%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	4.0%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.06%	-	-	0.07%	0.03%	0.08%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-