



埼玉県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

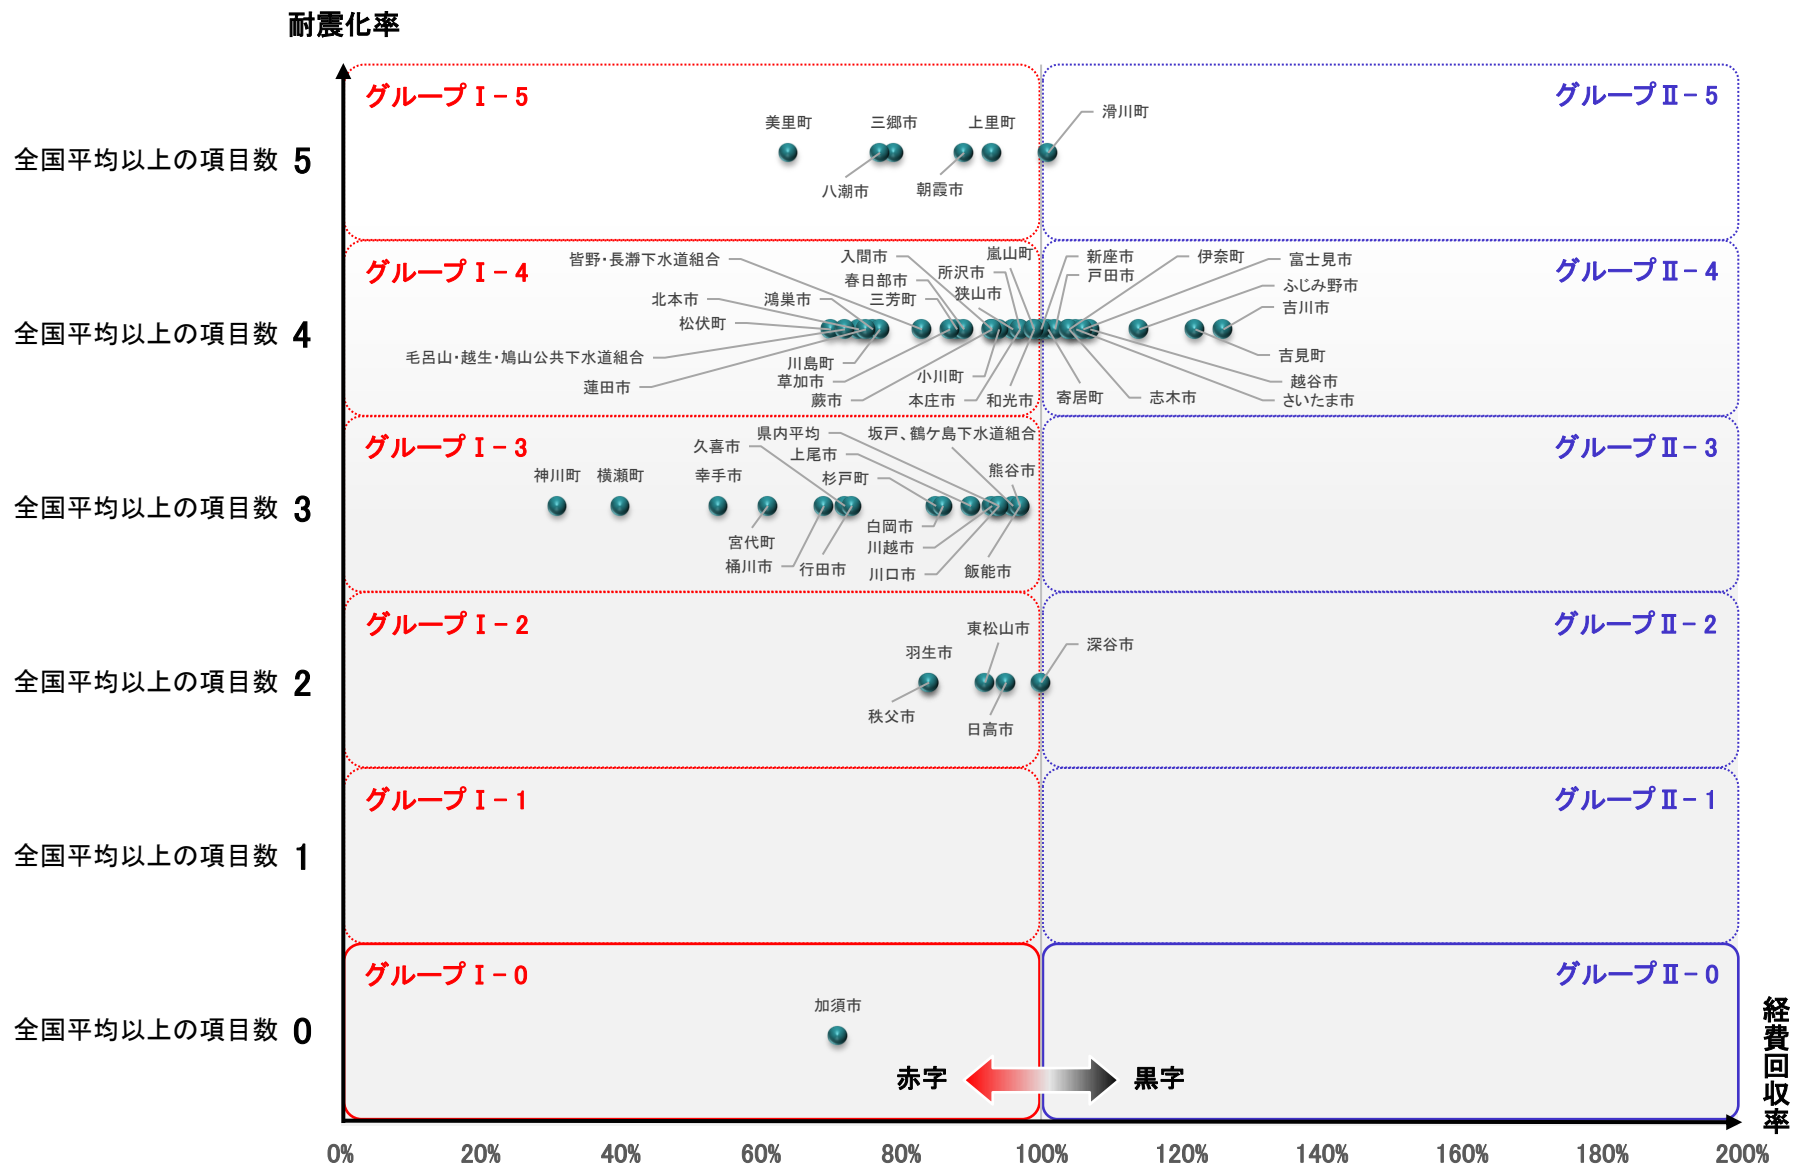

埼玉県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

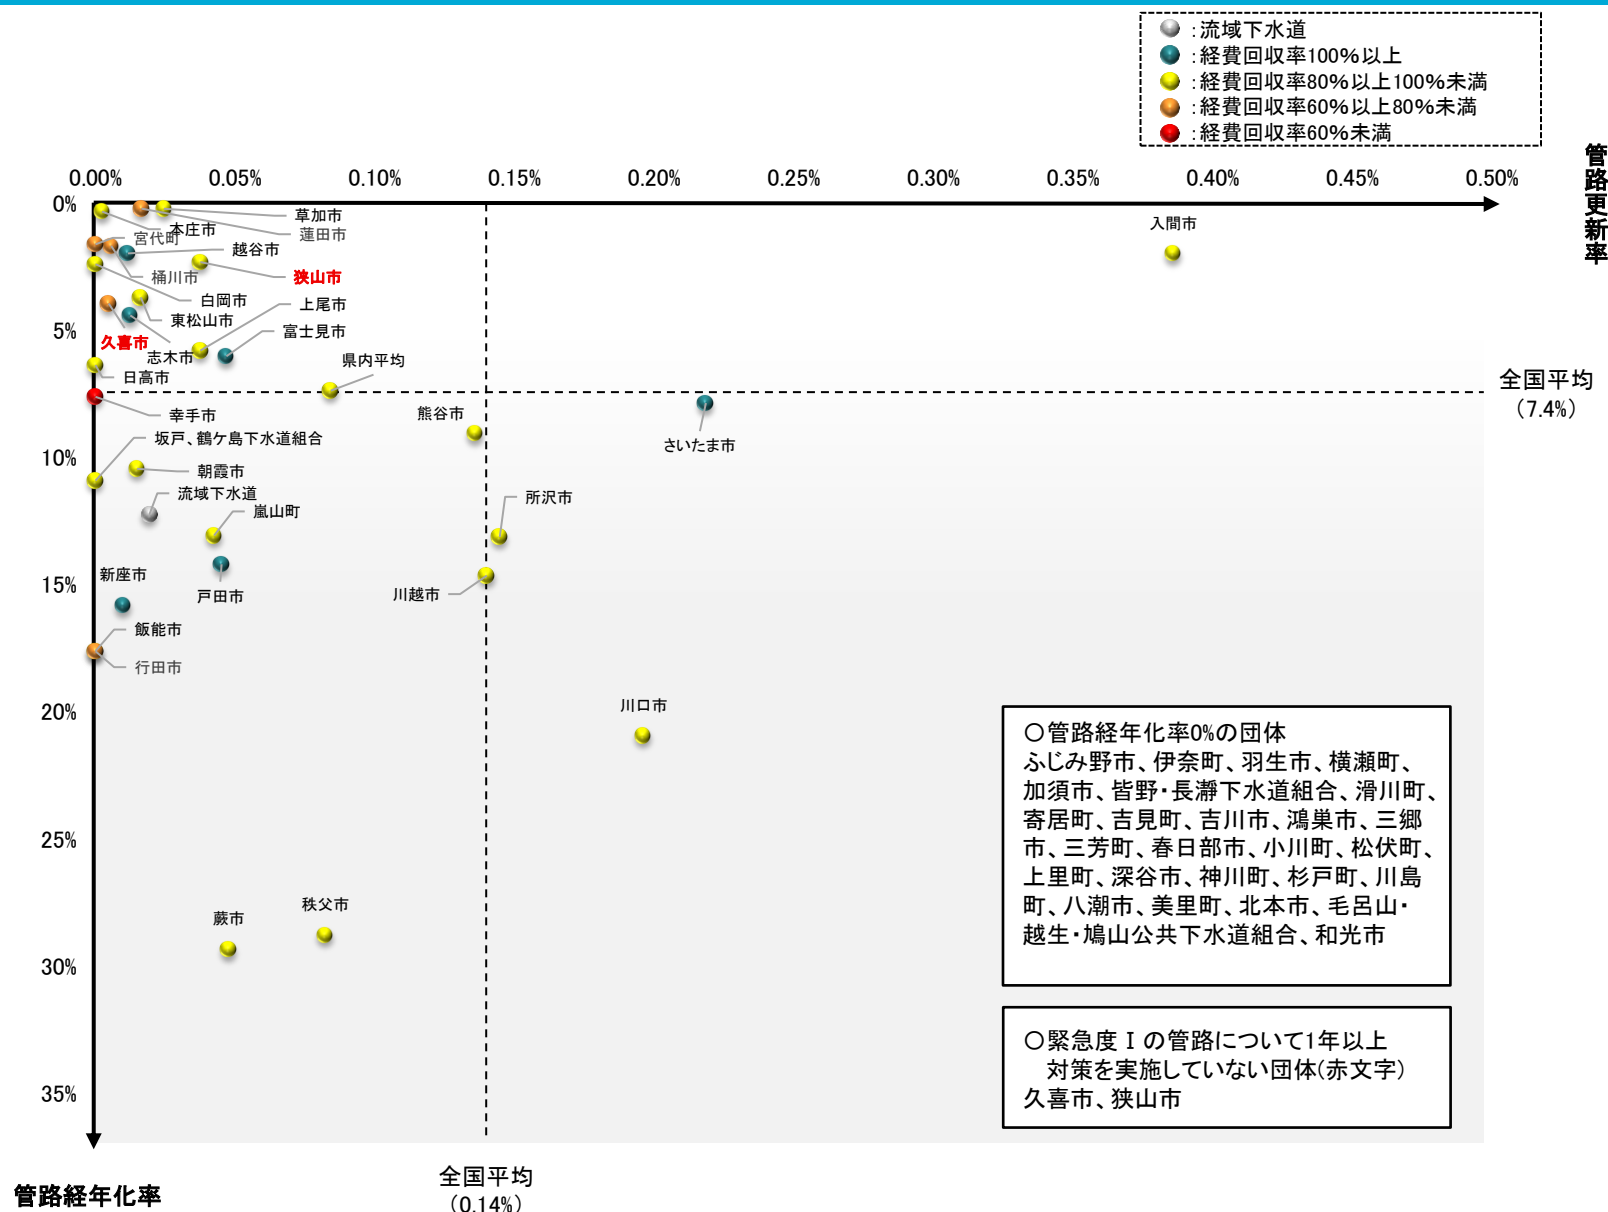

事業主体名			全国 平均	県内 平均	さいたま 市	ふじみ 野市	伊奈町	羽生市	越谷市	横瀬町	桶川市	加須市	皆野・長 瀬下水道 組合	滑川町	寄居町	吉見町	吉川市	久喜市	宮代町	狭山市	熊谷市	戸田市	幸手市	行田市
グループ					Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-0	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅰ-3	Ⅰ-3
経費回収率(加重平均)				94%	105%	114%	104%	84%	107%	40%	69%	71%	83%	101%	101%	122%	126%	72%	61%	96%	97%	102%	54%	73%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,052円	2,459円	1,367円	2,398円	2,310円	2,574円	3,300円	1,980円	1,952円	2,310円	2,530円	2,310円	2,145円	1,870円	1,870円	1,883円	1,727円	2,585円	1,023円	1,595円	2,035円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	54%	－	－	－	0%	－	0%	－	0%	100%	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－
		下水処理場の耐震化率	49%	52%	－	－	－	0%	－	100%	－	0%	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	62%	－	－	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	24%	35%	0%	10%	26%	17%	29%	6%	0%	3%	75%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	19%	30%	0%
		ポンプ場の耐震化率	44%	59%	100%	－	100%	100%	100%	－	0%	0%	100%	－	－	－	－	－	0%	－	0%	100%	0%	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.4%	7.9%	－	－	－	2.0%	－	1.7%	－	－	－	－	－	－	3.9%	1.6%	2.3%	9.0%	14.2%	7.6%	17.6%
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.22%	－	0.01%	－	0.01%	－	0.01%	－	－	－	－	－	－	0.00%	－	0.04%	0.14%	0.05%	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	1.35	－	－	－	－

[illegible]

埼玉県“下水道カルテ”

[illegible]