



千葉県“下水道カルテ”（耐震化対策）

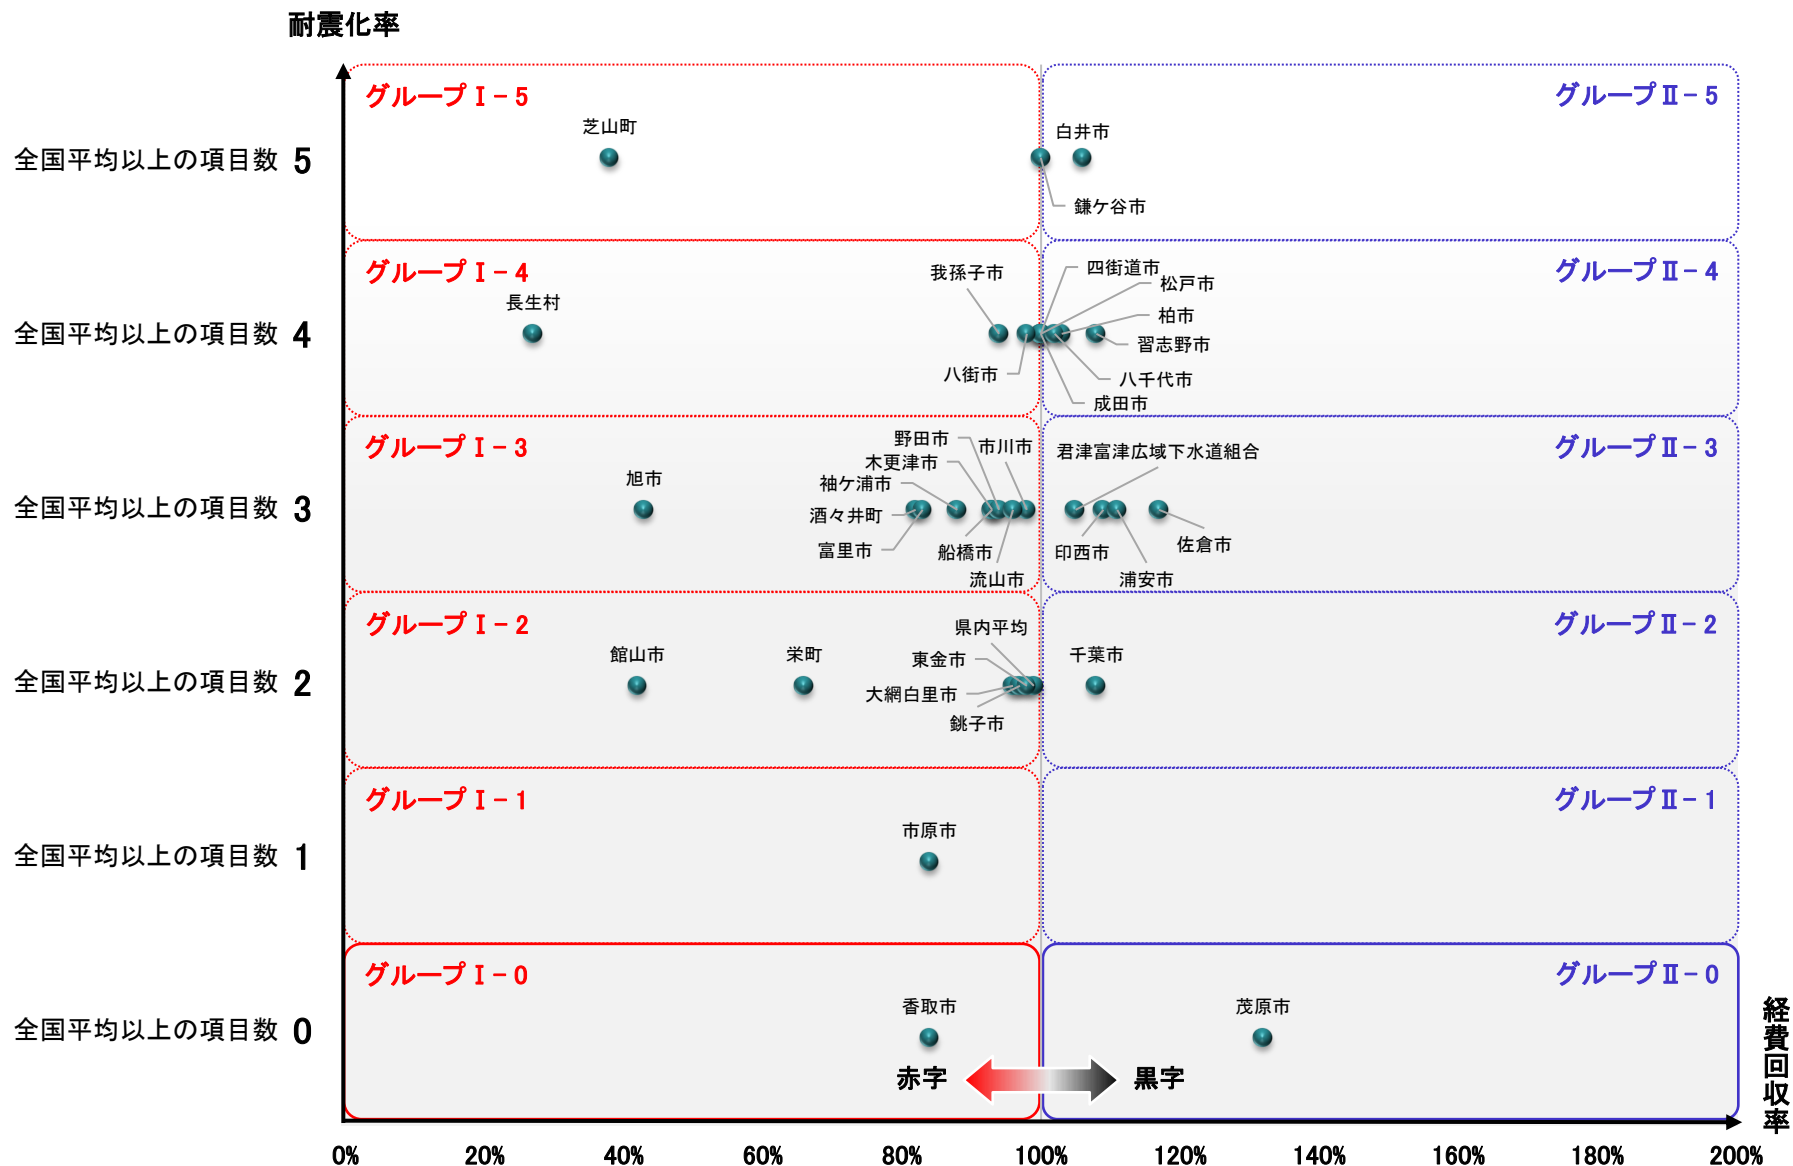

千葉県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

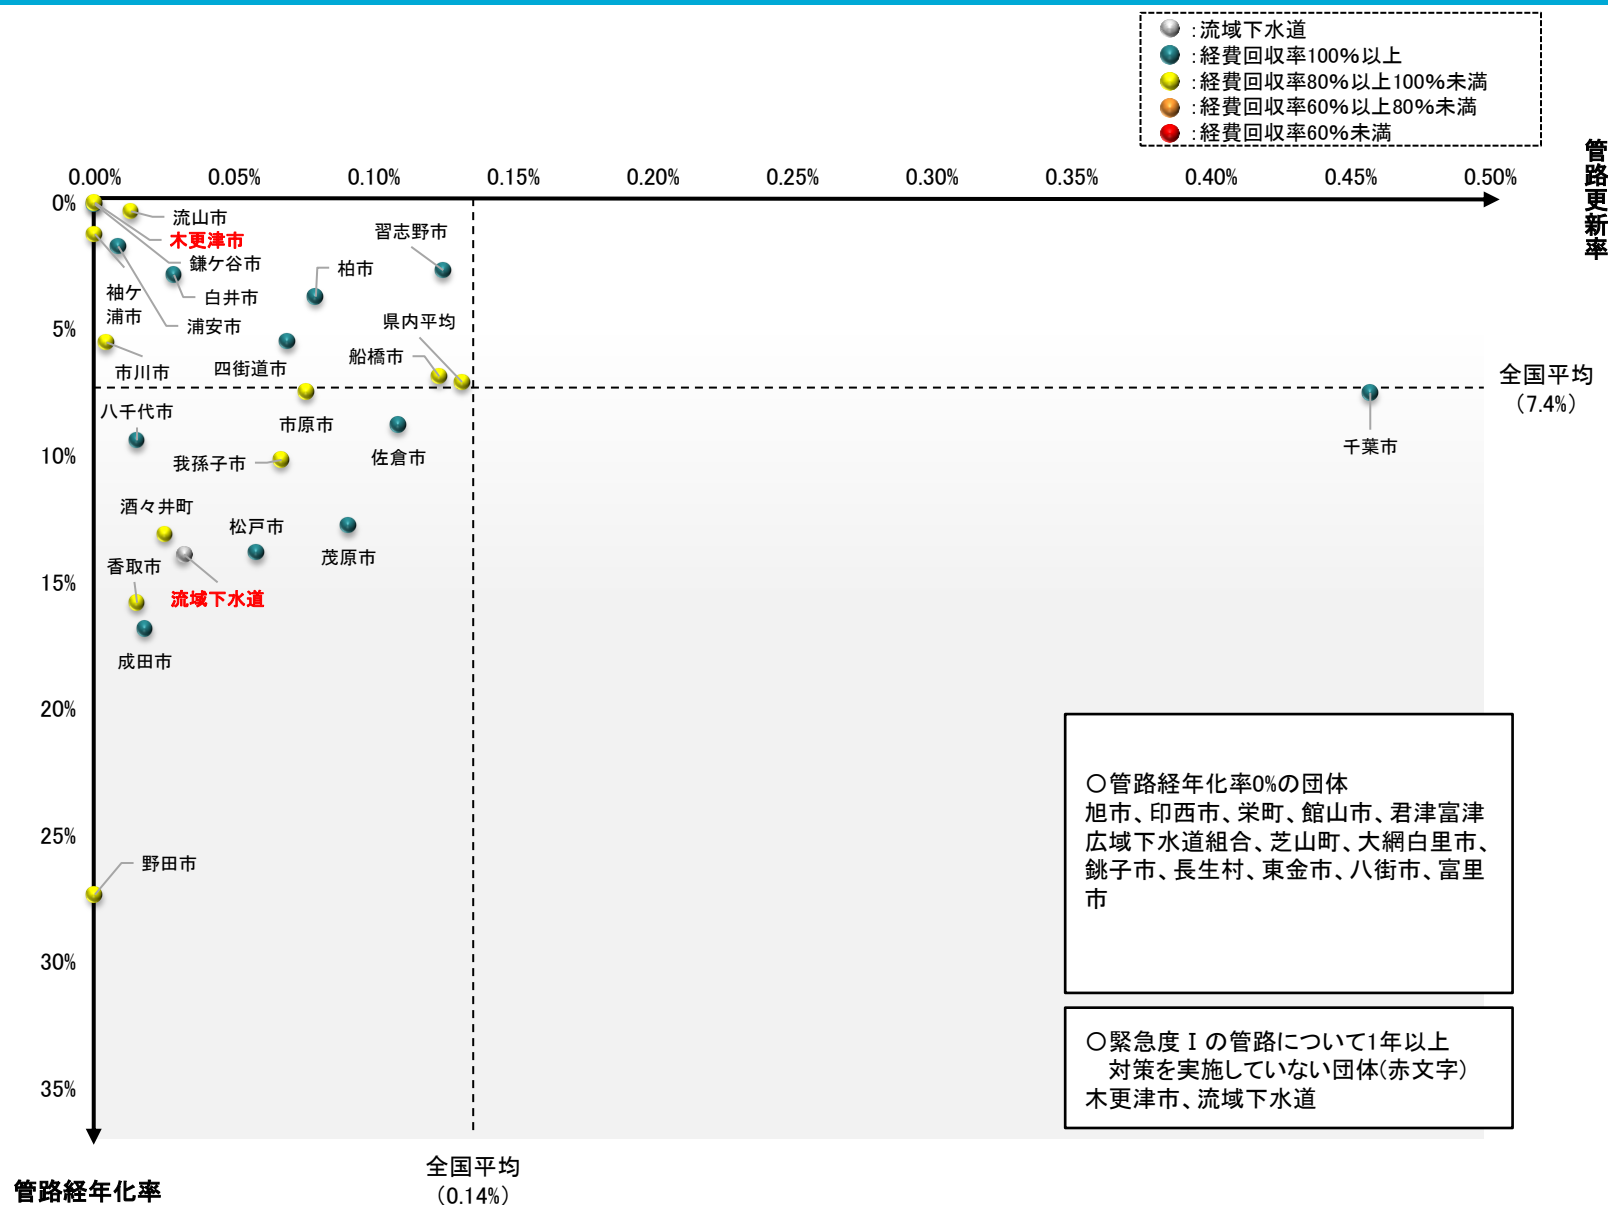

千葉県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	旭市	印西市	浦安市	栄町	我孫子 市	鎌ヶ谷 市	館山市	君津富津 広域下水 道組合	香取市	佐倉市	四街道 市	市原市	市川市	芝山町	酒々井 町	習志野 市	松戸市	成田市	千葉市	船橋市
グループ					I-3	II-3	II-3	I-2	I-4	II-5	I-2	II-3	I-0	II-3	II-4	I-1	I-3	I-5	I-3	II-4	II-4	II-4	II-2	I-3
経費回収率(加重平均)				99%	43%	109%	111%	66%	94%	100%	42%	105%	84%	117%	100%	84%	98%	38%	82%	108%	100%	100%	108%	93%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,435円	2,750円	2,178円	1,848円	2,550円	2,453円	2,698円	2,660円	2,750円	2,530円	2,472円	2,574円	2,140円	2,634円	3,850円	2,266円	2,192円	2,468円	1,980円	2,035円	2,211円
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	77%	0%	-	-	100%	-	-	0%	0%	0%	-	-	18%	0%	100%	-	100%	-	-	49%	20%
		下水処理場の 耐震化率	49%	24%	100%	-	-	0%	-	-	0%	100%	0%	-	-	33%	-	100%	-	0%	-	-	100%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	53%	0%	43%	43%	16%	34%	83%	19%	0%	19%	22%	0%	13%	58%	100%	1%	95%	94%	0%	73%	59%
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	100%	20%	0%	0%	-	-	-	-	25%	20%	-	20%	-	-	0%	-	0%	100%	30%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.1%	-	-	1.7%	-	10.2%	0.1%	-	-	15.8%	8.8%	5.5%	7.5%	5.5%	-	13.1%	2.7%	13.8%	16.8%	7.5%	6.9%
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	0.02%	0.01%	0.01%	0.07%	-	-	-	0.02%	0.11%	0.07%	0.08%	0.00%	-	0.03%	0.12%	0.06%	0.02%	0.46%	0.12%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	袖ヶ浦 市	大網 白里市	銚子市	長生村	東金市	柏市	白井市	八街市	八千代 市	富里市	茂原市	木更津 市	野田市	流山市	流域下 水道
グループ					I-3	I-2	I-2	I-4	I-2	II-4	II-5	I-4	II-4	I-3	II-0	I-3	I-3	I-3	-
経費回収率(加重平均)				99%	88%	96%	97%	27%	98%	103%	106%	98%	102%	83%	132%	93%	94%	96%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	2,435円	2,344円	3,630円	3,003円	2,420円	2,714円	2,357円	2,200円	2,750円	2,101円	2,310円	3,080円	2,552円	2,310円	2,200円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	77%	0%	0%	67%	100%	0%	-	-	-	-	24%	0%	57%	-	50%	91%
		下水処理場の 耐震化率	49%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	20%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83%	0%	-	-	-	20%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	53%	91%	0%	87%	100%	14%	21%	100%	8%	0%	8%	0%	72%	14%	50%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	30%	-	100%	0%	-	50%	-	100%	-	-	50%	0%	-	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.1%	1.3%	-	-	-	-	3.7%	2.9%	-	9.4%	-	12.8%	0.0%	27.3%	0.4%	13.9%
	管路更新率		0.14%	0.13%	-	-	0.00%	-	-	0.08%	0.03%	0.00%	0.02%	0.02%	0.09%	-	-	0.01%	0.03%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.10