東京都の“下水道カルテ”（耐震化対策）

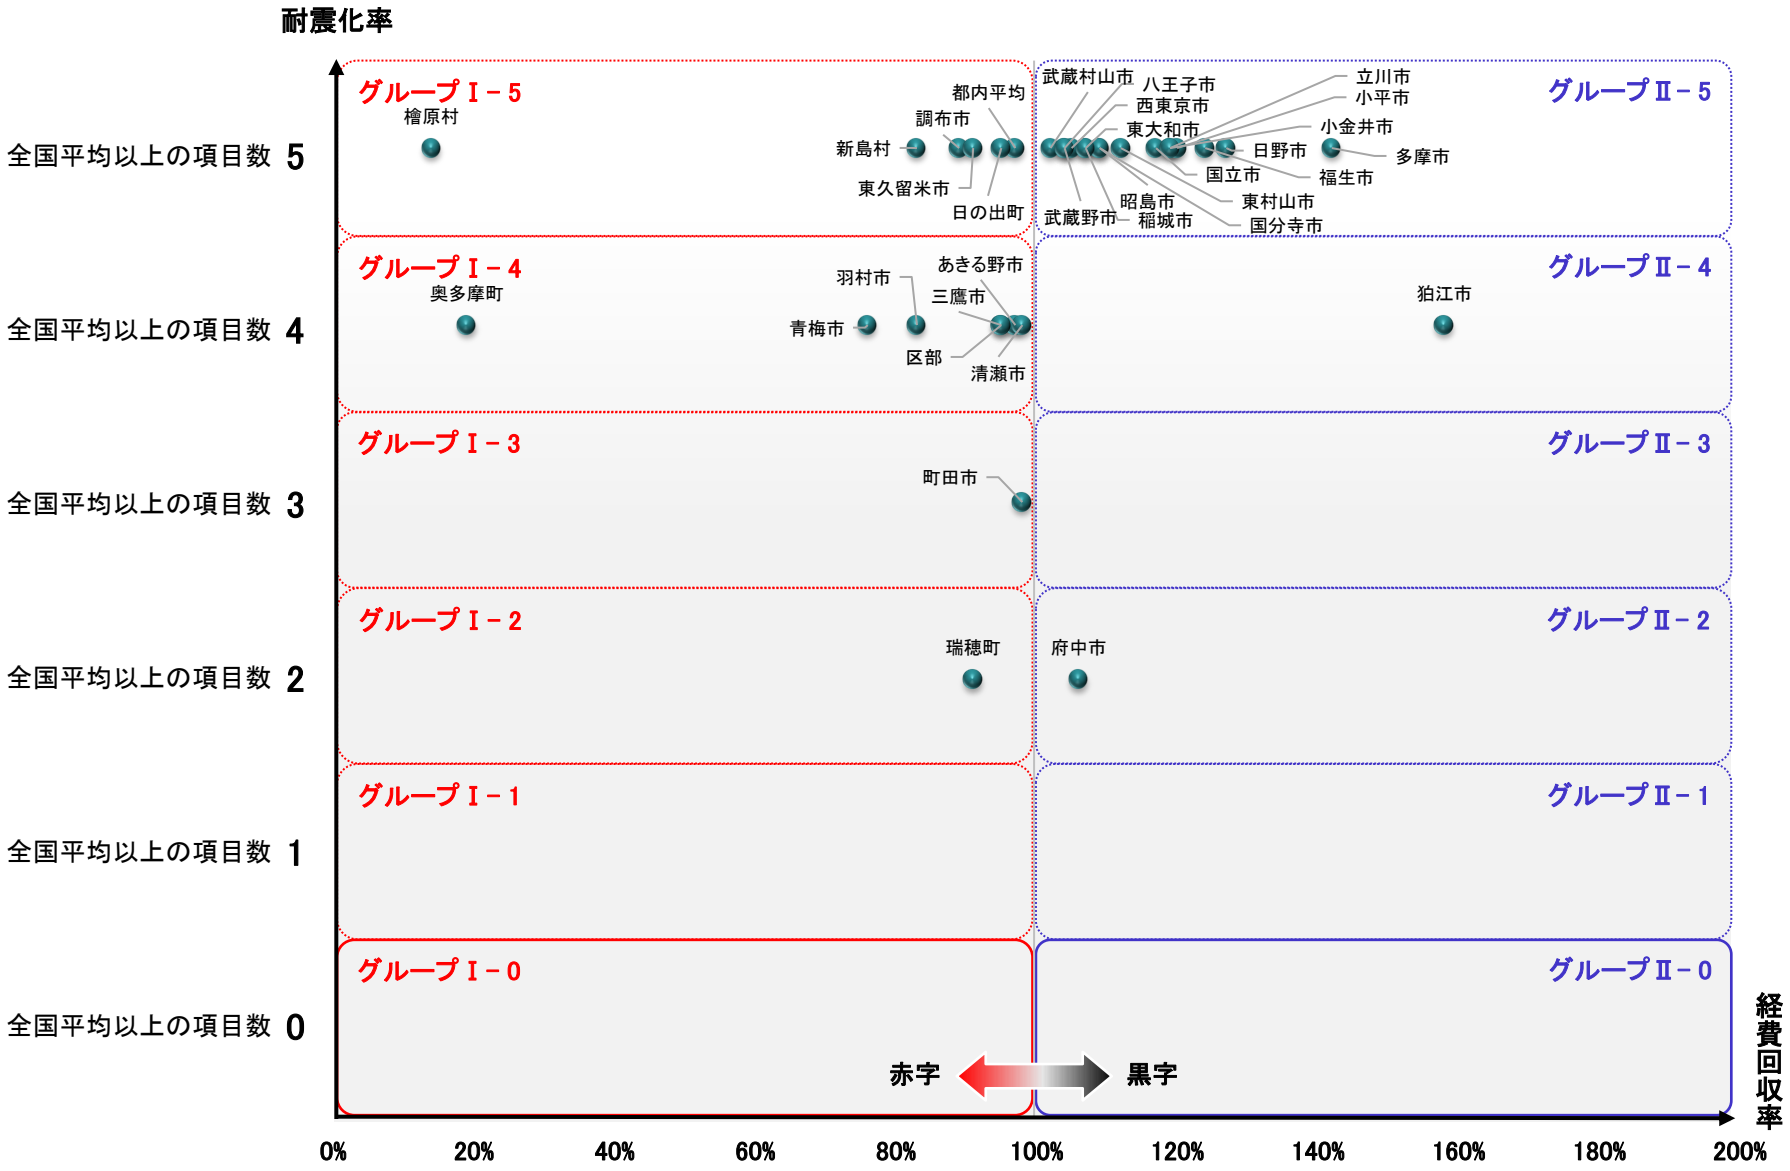

東京都の“下水道カルテ”（老朽化対策）

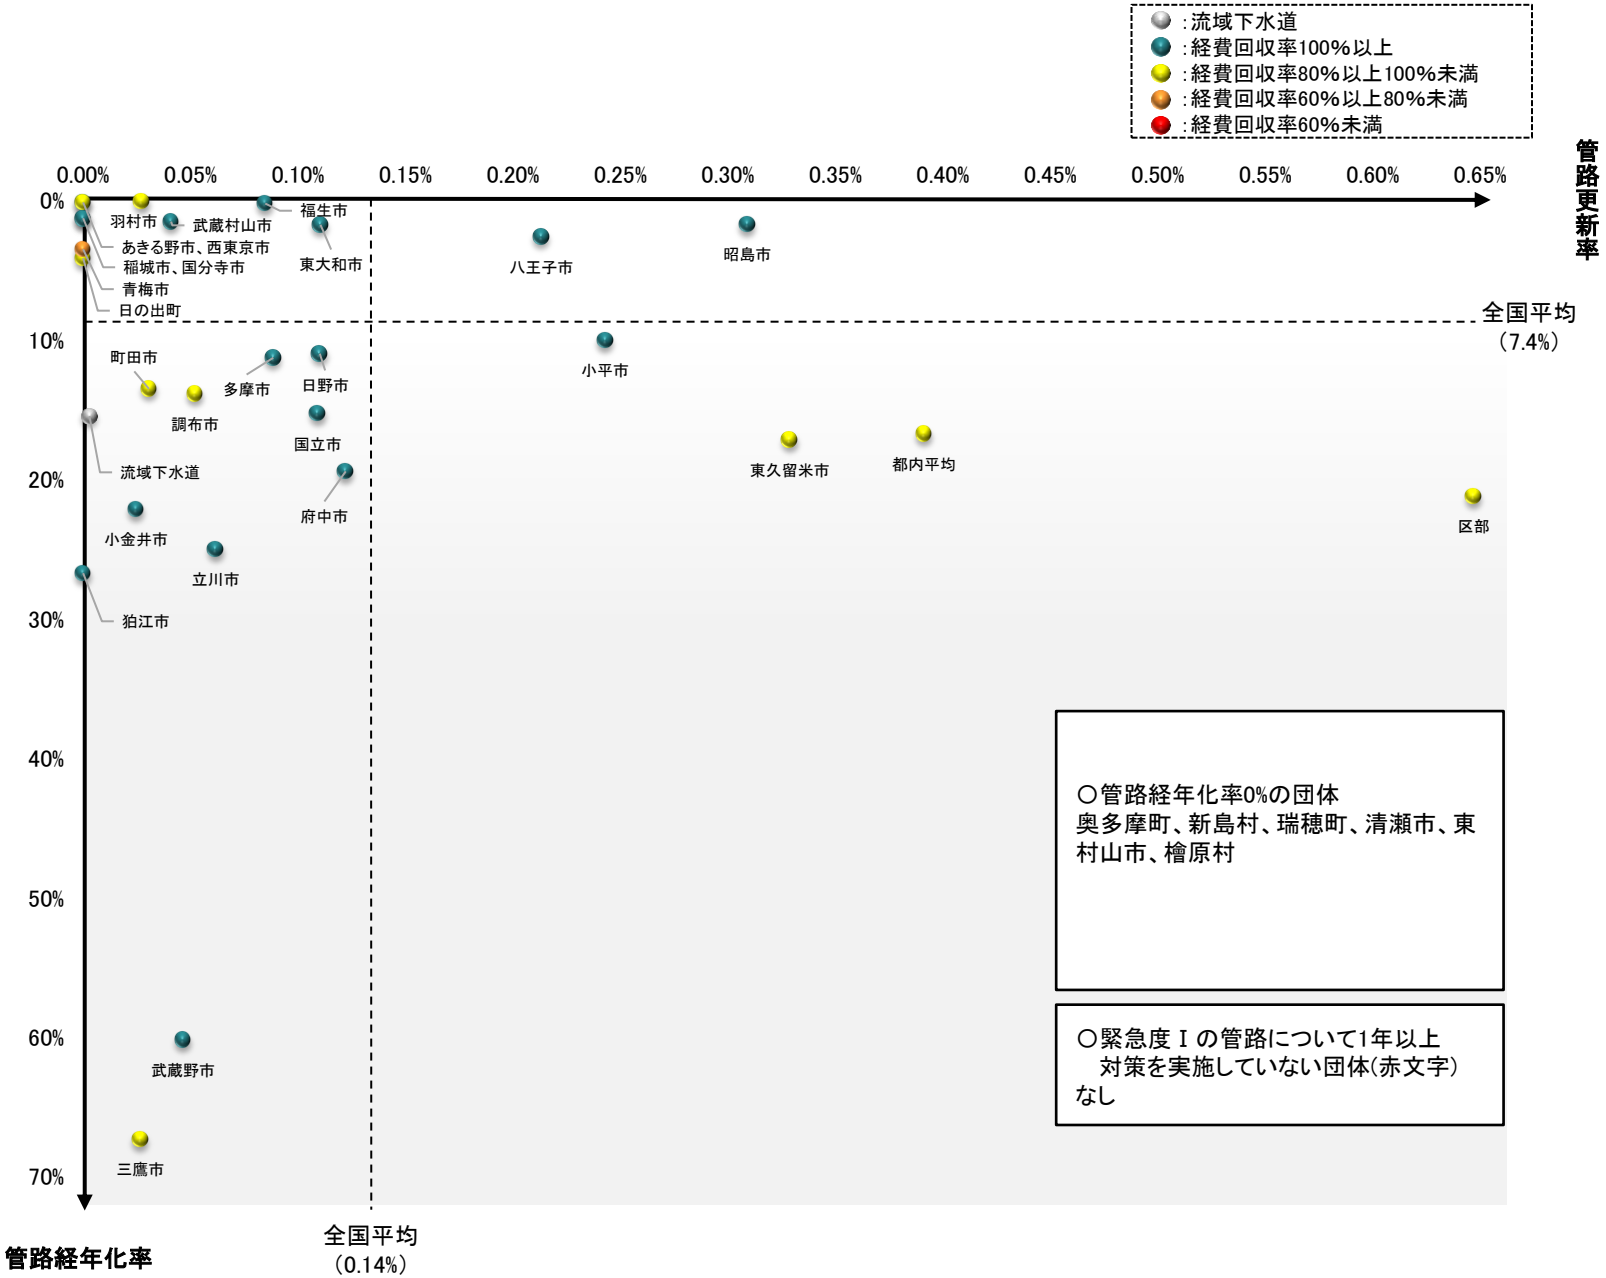

○管路経年化率0%の団体
奥多摩町、新島村、瑞穂町、清瀬市、東村山市、檜原村

○緊急度Ｉの管路について1年以上
　対策を実施していない団体(赤文字)
なし

東京都の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	都内平均	あきる野市	稲城市	羽村市	奥多摩町	国分寺市	国立市	狛江市	三鷹市	小金井市	小平市	昭島市	新島村	瑞穂町	清瀬市	西東京市	青梅市	多摩市	町田市	調布市	東久留米市
グループ					Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-2	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-5
経費回収率（加重平均）				97%	97%	107%	83%	19%	109%	117%	158%	95%	119%	120%	109%	83%	91%	98%	105%	76%	142%	98%	89%	91%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	1,722円	2,013円	2,068円	1,179円	2,068円	1,699円	1,804円	1,537円	1,258円	1,309円	1,655円	1,347円	3,850円	1,600円	1,918円	1,612円	2,126円	2,068円	2,068円	1,276円	2,134円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	90%	－	－	－	79%	－	－	－	－	－	－	－	100%	70%	－	－	－	－	61%	－	－
		下水処理場の耐震化率	49%	68%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50%	－	－
		ポンプ場の耐震化率	52%	57%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%	0%	－	－	－	－	0%	－	－
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	85%	30%	100%	0%	79%	100%	100%	25%	100%	55%	97%	60%	100%	70%	27%	100%	98%	67%	100%	81%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	91%	－	－	－	－	－	100%	－	0%	－	－	100%	100%	0%	－	－	40%	－	－	－	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	16.7%	0.1%	1.3%	0.0%	－	1.3%	15.3%	26.7%	67.3%	22.1%	10.0%	1.7%	－	－	－	0.1%	3.5%	11.3%	13.5%	13.9%	17.2%
	管路更新率		0.14%	0.39%	－	－	0.03%	－	－	0.11%	－	0.03%	0.02%	0.24%	0.31%	－	0.01%	0.00%	－	－	0.09%	0.03%	0.05%	0.33%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国平均	都内平均	区部	東村山市	東大和市	日の出町	日野市	八王子市	府中市	武蔵村山市	武蔵野市	福生市	立川市	檜原村	流域下水道
グループ					Ⅰ-4	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-2	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-5	－
経費回収率（加重平均）				97%	95%	112%	107%	95%	127%	104%	106%	102%	104%	124%	119%	14%	－
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	1,722円	2,068円	1,936円	2,017円	2,013円	2,068円	2,068円	908円	1,412円	1,199円	1,056円	1,408円	2,068円	－
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	90%	100%	－	－	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	96%
		下水処理場の耐震化率	49%	68%	58%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	57%	50%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	85%	79%	100%	100%	100%	100%	100%	5%	100%	98%	100%	89%	100%	－
		ポンプ場の耐震化率	44%	91%	93%	－	－	－	－	100%	0%	－	－	－	100%	100%	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	16.7%	21.2%	－	1.7%	4.1%	11.0%	2.6%	19.4%	1.5%	60.2%	0.2%	25.0%	－	15.5%
	管路更新率		0.14%	0.39%	0.65%	0.03%	0.11%	－	0.11%	0.21%	0.12%	0.04%	0.05%	0.08%	0.06%	－	0.00%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－