



山梨県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

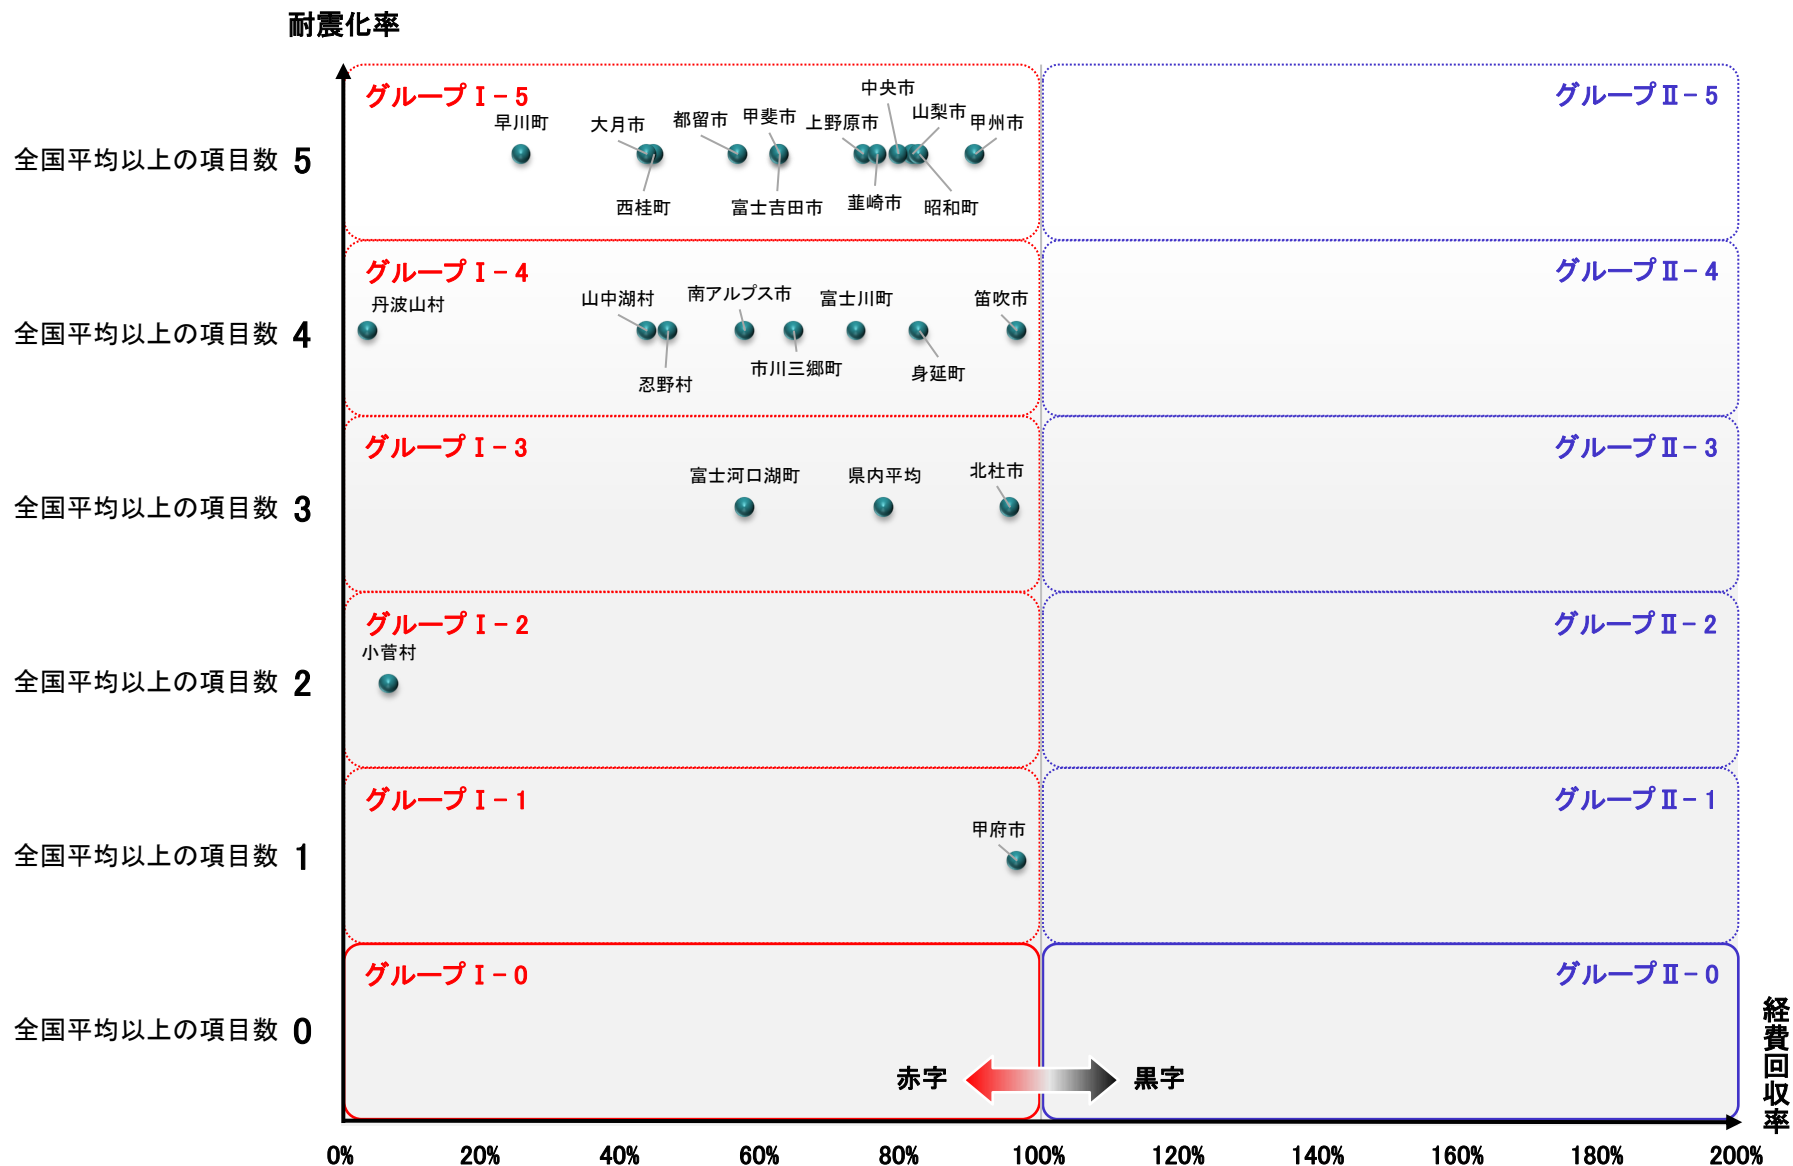

山梨県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

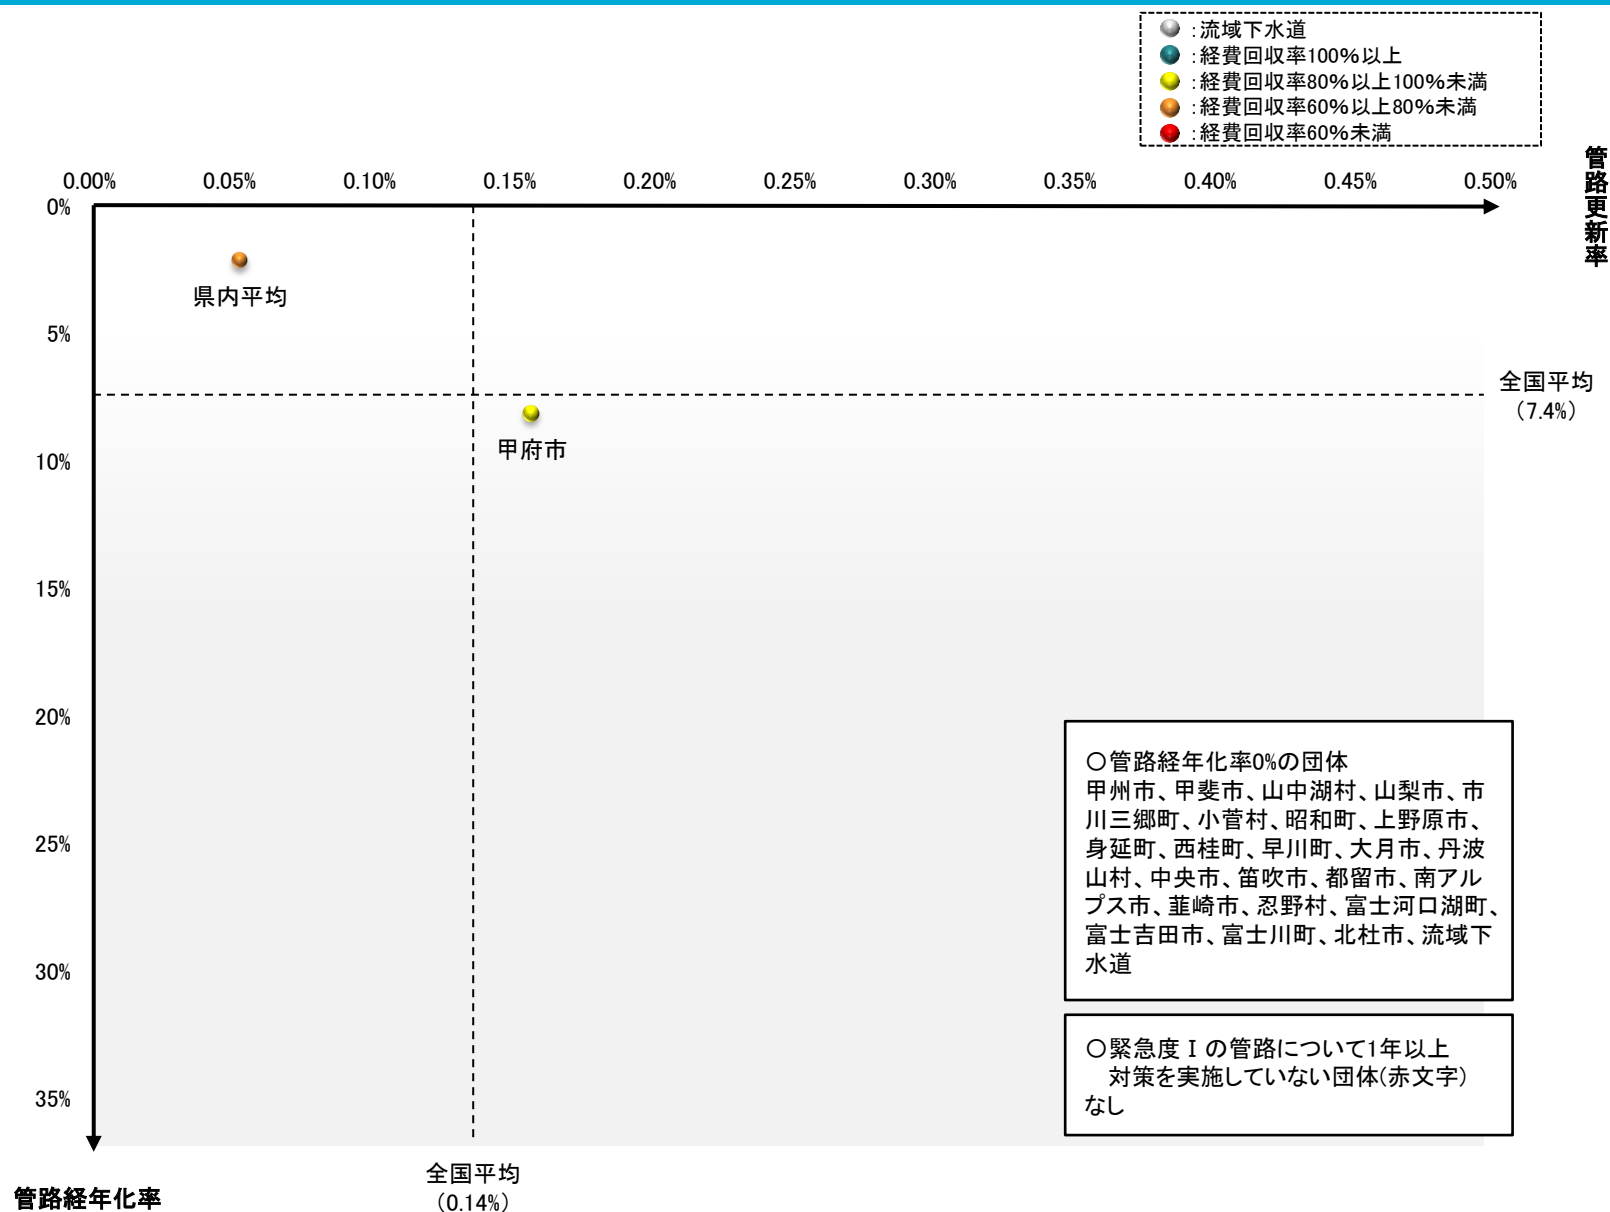

山梨県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	甲州市	甲斐市	甲府市	山中湖 村	山梨市	市川 三郷町	小菅村	昭和町	上野原 市	身延町	西桂町	早川町	大月市	丹波山 村	中央市	笛吹市	都留市	南アル ブス市	韮崎市	忍野村
グループ					I-5	I-5	I-1	I-4	I-5	I-4	I-2	I-5	I-5	I-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-5	I-4	I-5	I-4	I-5	I-4
経費回収率(加重平均)				78%	91%	63%	97%	44%	82%	65%	7%	83%	75%	83%	45%	26%	44%	4%	80%	97%	57%	58%	77%	47%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,712円	1,705円	2,431円	1,430円	2,596円	1,925円	2,520円	2,420円	2,860円	2,310円	2,090円	4,500円	2,640円	1,200円	2,200円	2,376円	2,420円	1,700円	2,123円	1,375円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	94%	100%	-	0%	-	-	100%	0%	-	-	18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	61%	100%	-	0%	-	-	0%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	85%	60%	20%	37%	53%	59%	0%	54%	100%	65%	100%	-	100%	0%	63%	10%	99%	3%	74%	70%
		ポンプ場の耐震化率	44%	0%	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	8.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	0.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	富士河 口湖町	富士吉 田市	富士川 町	北杜市	流域下 水道
グループ					I-3	I-5	I-4	I-3	-
経費回収率(加重平均)				78%	58%	63%	74%	96%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,185円	2,805円	1,815円	2,170円	2,310円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	94%	0%	-	-	32%	96%
		下水処理場の耐震化率	49%	61%	100%	-	-	55%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	63%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	42%	44%	100%	50%	48%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	0%	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.1%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	-	-	-	-	0.06%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-