



岐阜県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

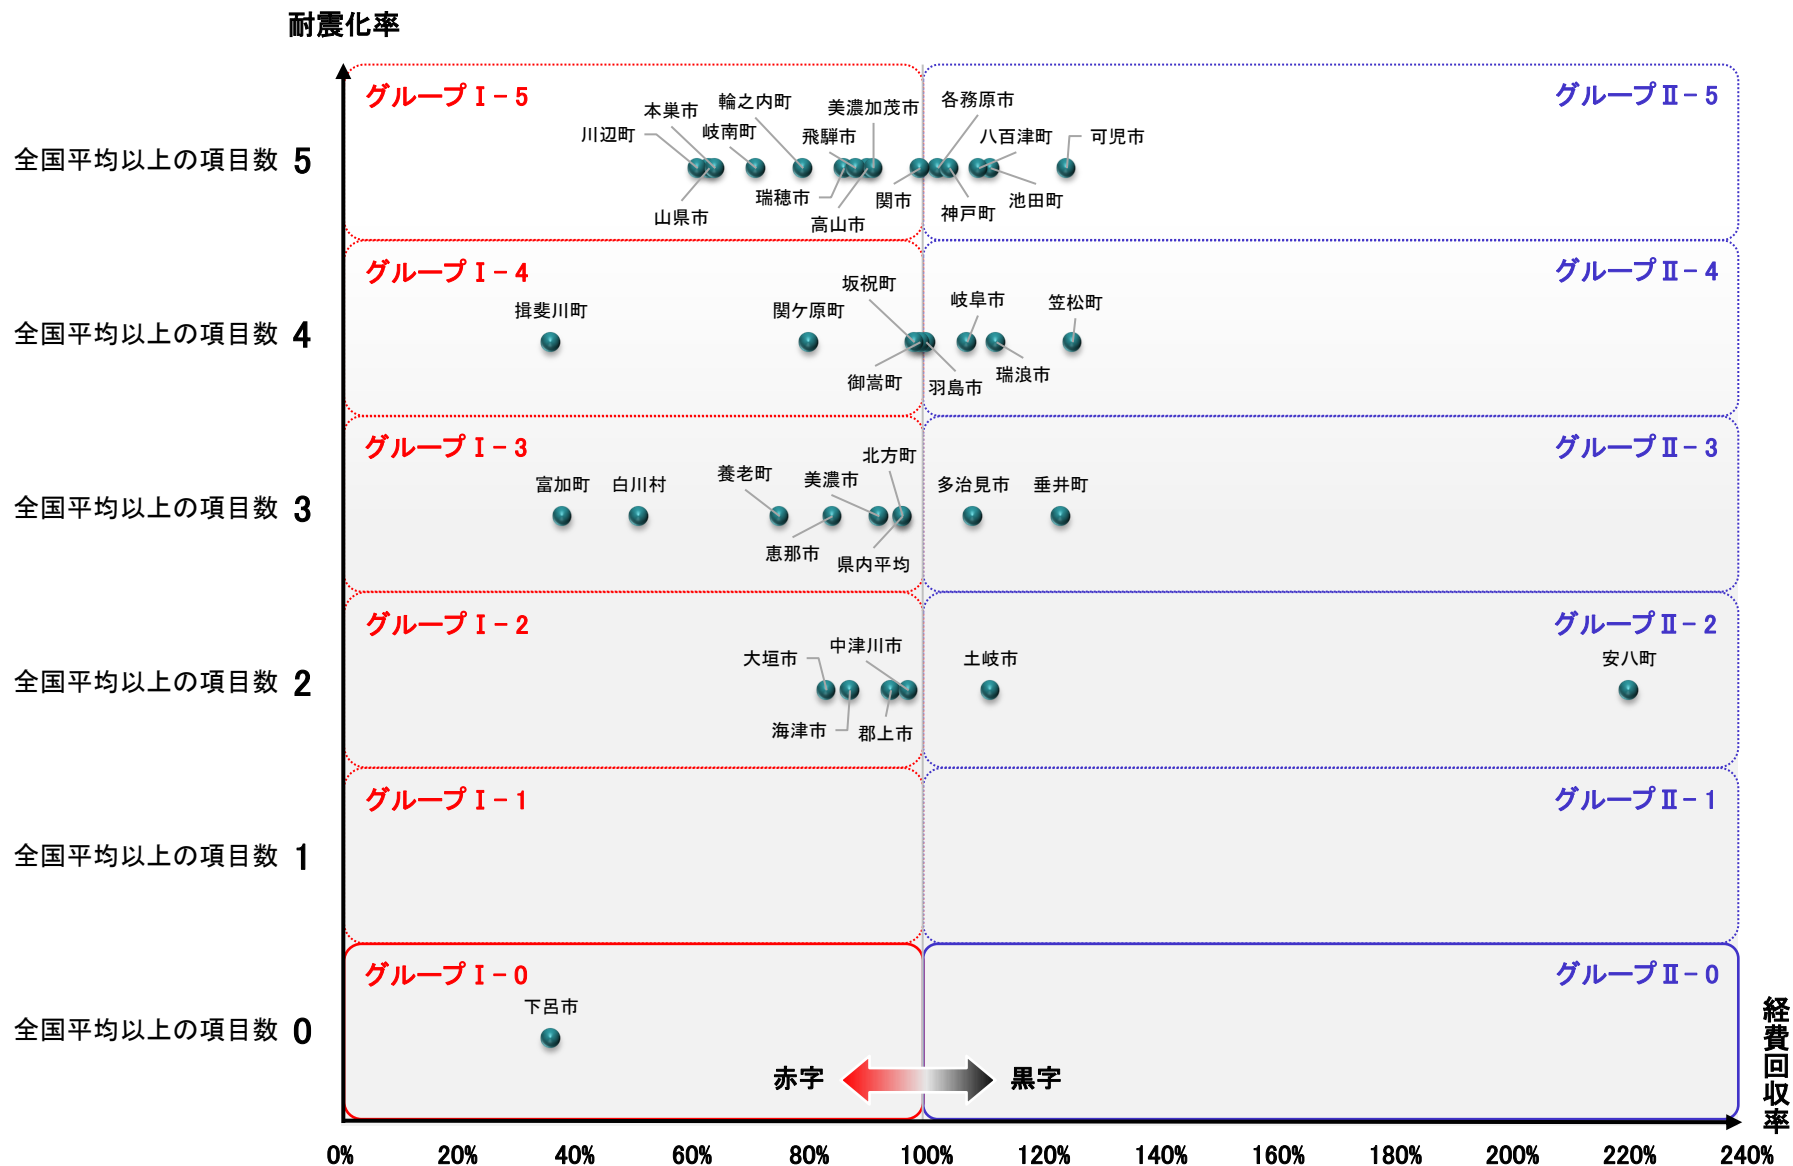

岐阜県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

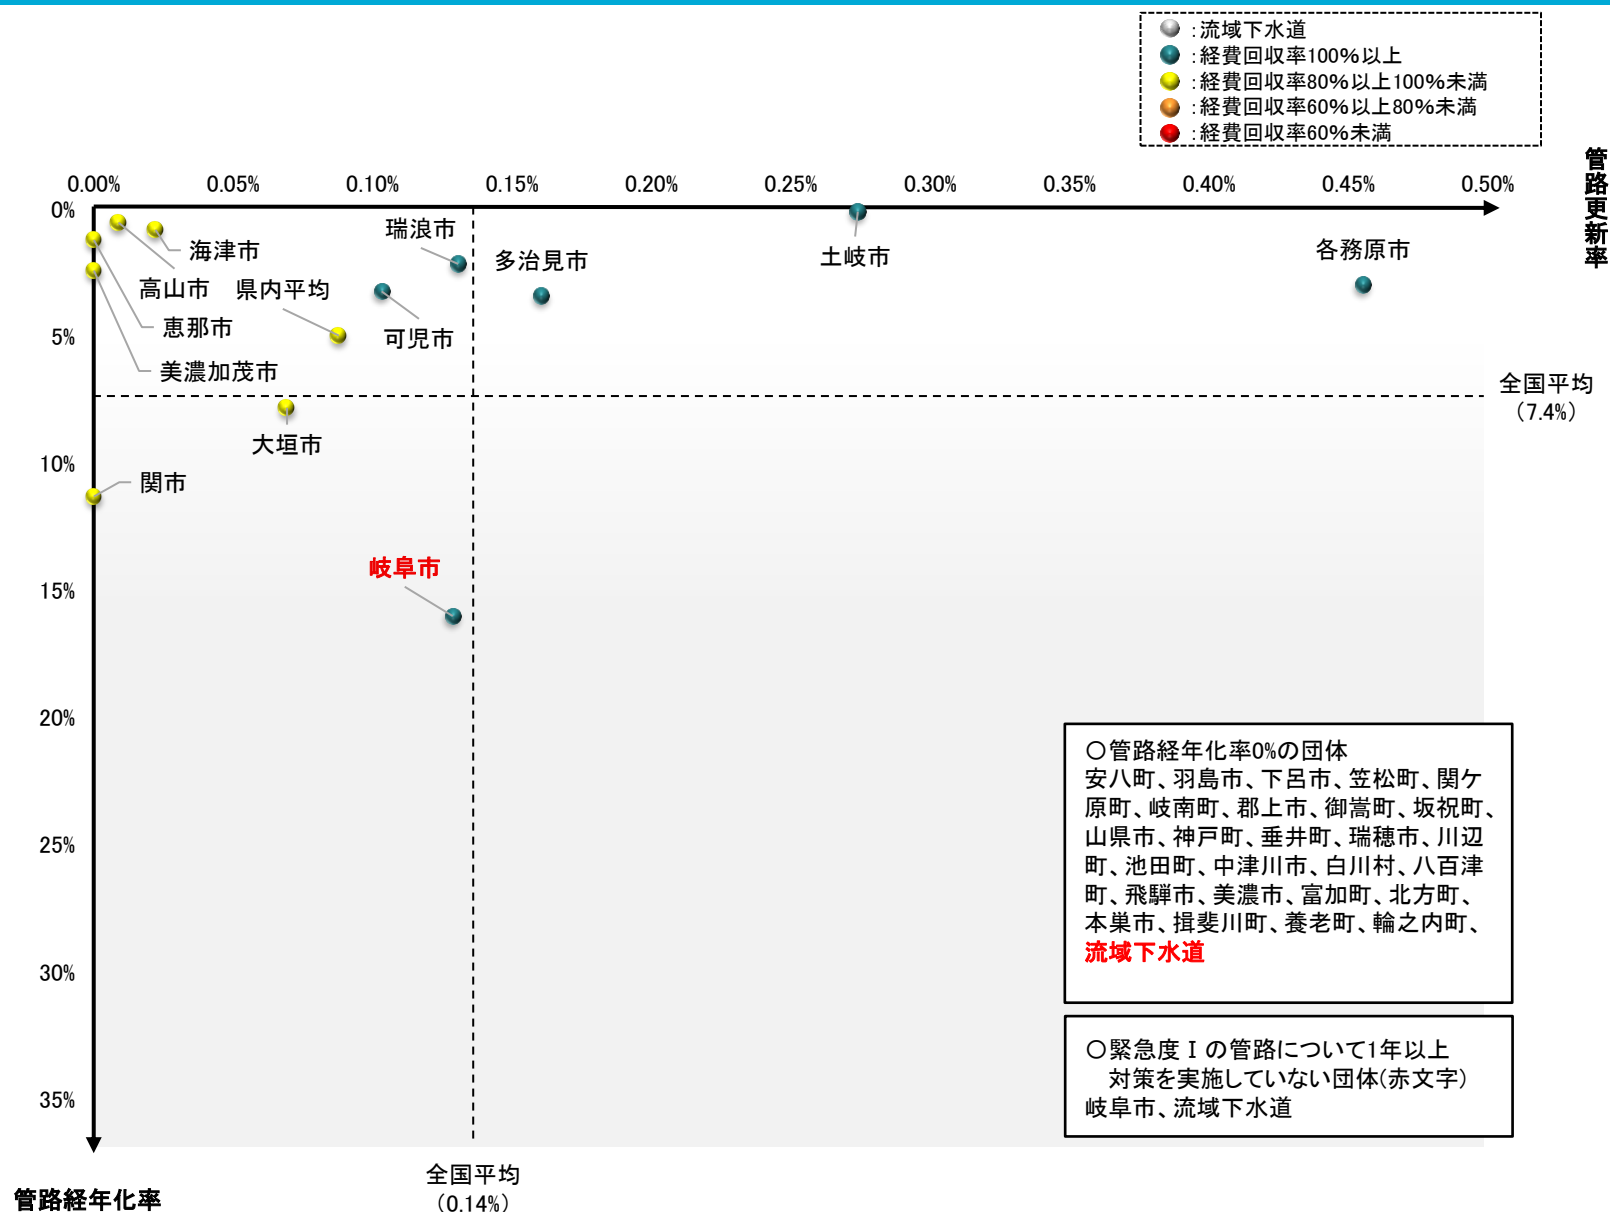

事業主体名			全国 平均	県内 平均	安八町	羽島市	下呂市	可児市	海津市	各務原 市	笠松町	関ヶ原 町	関市	岐南町	岐阜市	郡上市	恵那市	御嵩町	高山市	坂祝町	山県市	神戸町	垂井町	瑞穂市
グループ					Ⅱ-2	Ⅱ-4	Ⅰ-0	Ⅱ-5	Ⅰ-2	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-4	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-3	Ⅰ-5
経費回収率(加重平均)				96%	220%	100%	36%	124%	87%	102%	125%	80%	99%	71%	107%	94%	84%	99%	90%	98%	63%	104%	123%	86%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,288円	3,300円	3,300円	3,459円	3,267円	3,520円	2,942円	2,988円	3,520円	2,365円	1,919円	2,739円	3,575円	3,795円	3,300円	2,860円	3,190円	3,850円	3,300円	3,850円	3,410円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	77%	0%	75%	0%	-	0%	-	-	44%	-	-	84%	6%	54%	-	97%	-	100%	100%	0%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	57%	0%	0%	38%	-	80%	-	-	-	100%	-	50%	38%	100%	-	67%	-	100%	100%	0%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	56%	-	-	0%	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	50%	0%	72%	0%	84%	0%	52%	48%	60%	91%	100%	24%	19%	36%	32%	64%	25%	75%	100%	89%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	26%	-	-	0%	100%	50%	-	-	-	-	-	50%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.0%	-	-	-	3.2%	0.8%	3.0%	-	-	11.3%	-	16.0%	-	1.2%	-	0.5%	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.09%	-	-	-	0.10%	0.02%	0.46%	0.01%	0.06%	-	-	0.13%	0.00%	-	0.10%	0.01%	-	0.02%	-	-	0.06%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]