



三重県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

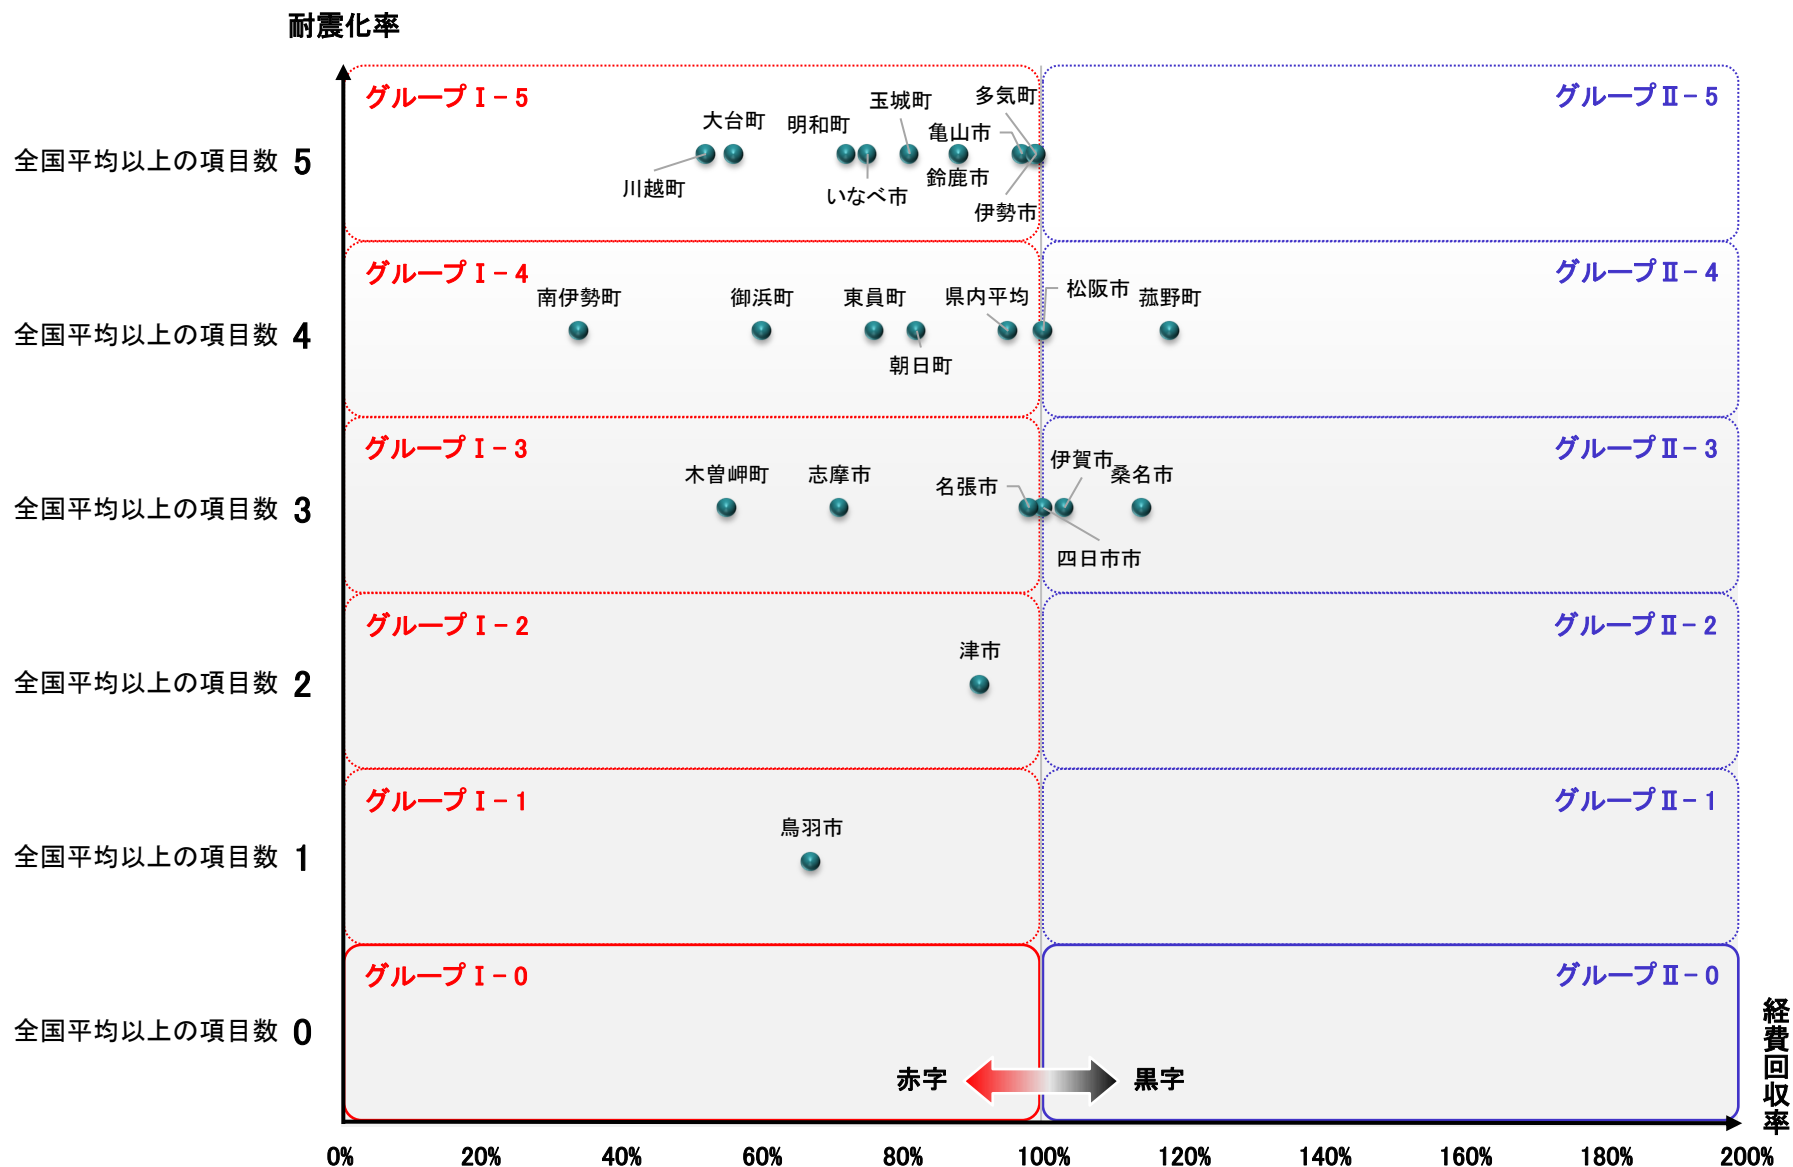

三重県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

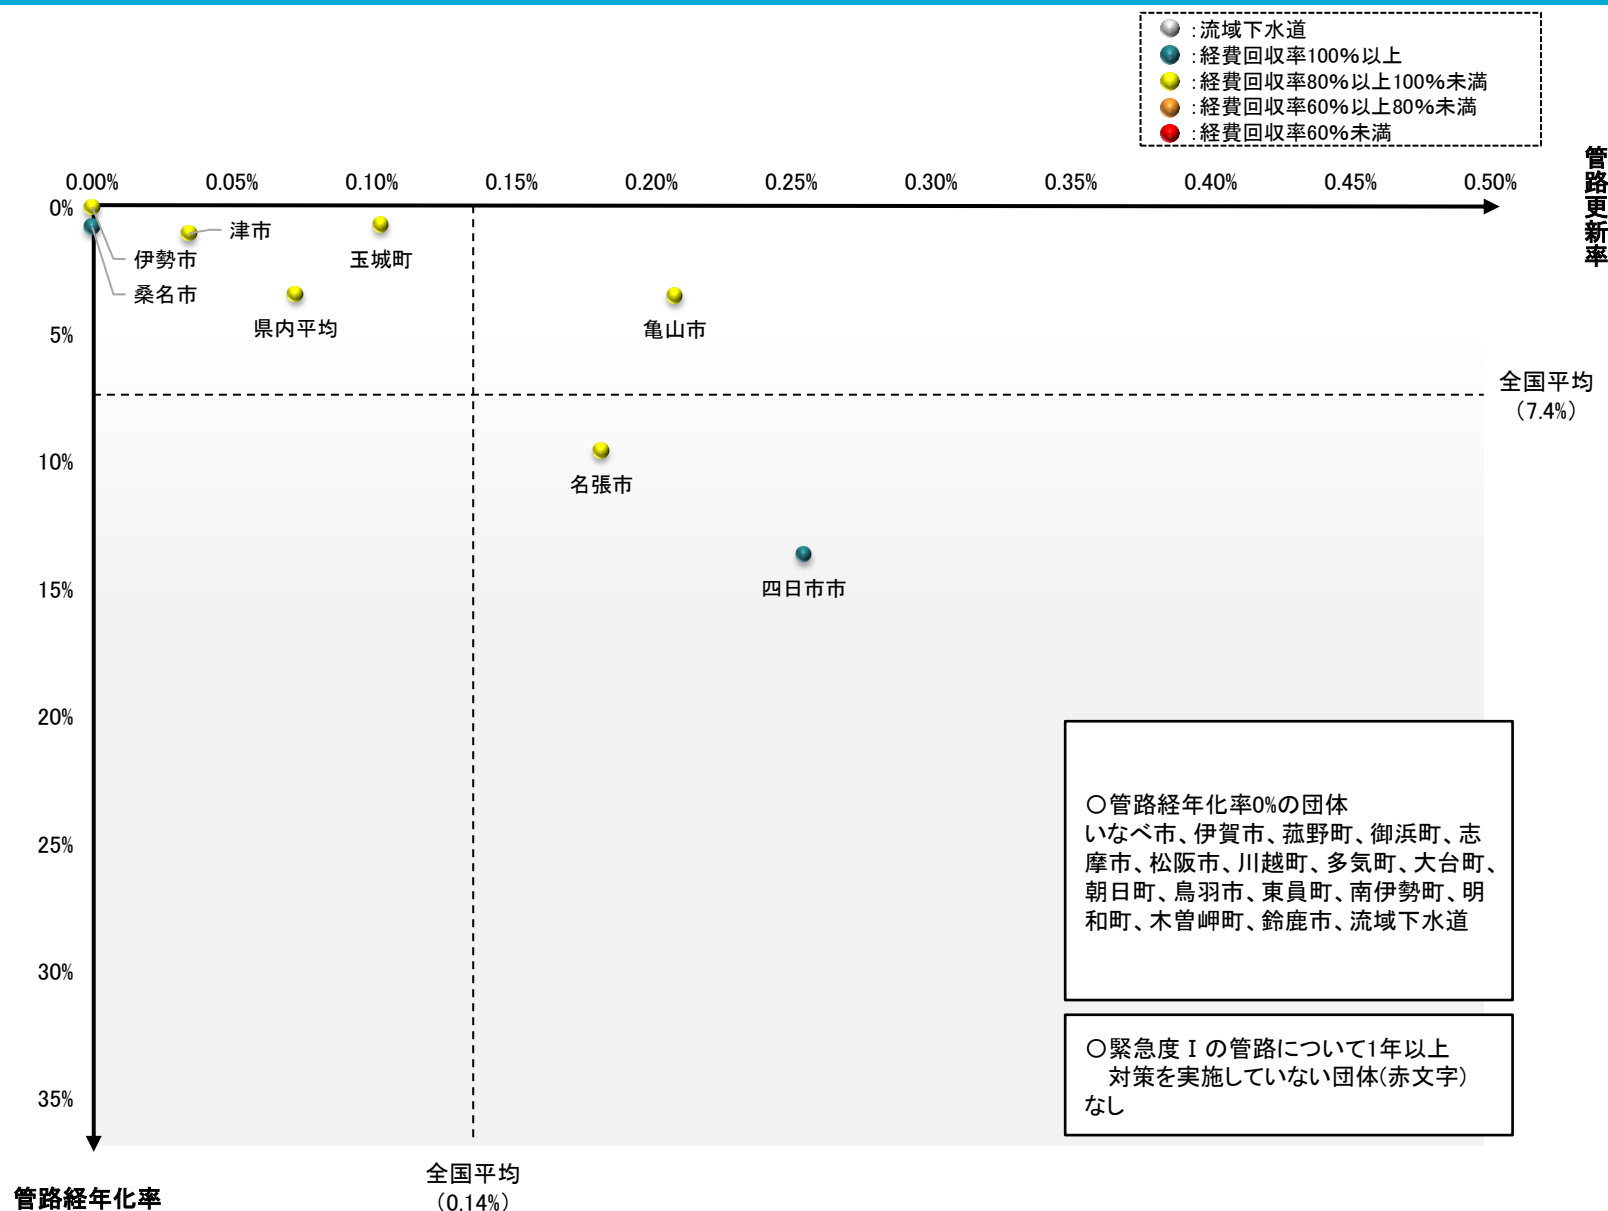

三重県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	いなべ 市	伊賀市	伊勢市	亀山市	玉城町	桑名市	菰野町	御浜町	四日市 市	志摩市	松阪市	川越町	多気町	大台町	朝日町	鳥羽市	津市	東員町	南伊勢 町	名張市
グループ					I-5	II-3	I-5	I-5	I-5	II-3	II-4	I-4	II-3	I-3	II-4	I-5	I-5	I-5	I-4	I-1	I-2	I-4	I-4	I-3
経費回収率(加重平均)				95%	75%	103%	99%	97%	81%	114%	118%	60%	100%	71%	100%	52%	99%	56%	82%	67%	91%	76%	34%	98%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,801円	2,090円	5,170円	2,530円	2,470円	2,049円	3,496円	3,146円	2,970円	3,520円	4,312円	3,113円	1,430円	2,750円	4,400円	2,210円	2,200円	2,519円	1,760円	3,410円	3,344円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	87%	－	0%	－	－	－	57%	－	100%	25%	0%	－	－	－	－	0%	0%	－	68%	20%	
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	－	80%	－	－	－	－	－	100%	67%	67%	－	－	－	－	0%	0%	－	100%	20%	
		ポンプ場の耐震化率	52%	47%	－	－	－	－	－	100%	－	－	0%	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	65%	88%	0%	97%	100%	100%	41%	30%	32%	68%	0%	44%	100%	100%	100%	35%	14%	3%	30%	74%	63%
		ポンプ場の耐震化率	44%	78%	－	100%	－	100%	－	－	－	－	67%	－	－	100%	－	－	－	0%	100%	－	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.4%	－	－	0.0%	3.5%	0.7%	0.8%	－	－	13.6%	－	－	－	－	－	－	－	1.0%	－	－	9.6%
	管路更新率		0.14%	0.07%	0.06%	－	－	0.21%	0.10%	－	－	－	0.25%	－	－	0.04%	－	－	－	－	0.03%	－	－	0.18%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

事業主体名			全国 平均	県内 平均	明和町	木曽岬 町	鈴鹿市	流域下 水道
グループ					I-5	I-3	I-5	-
経費回収率(加重平均)				95%	72%	55%	88%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,801円	3,300円	2,002円	3,025円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	87%	100%	0%	-	93%
		下水処理場の耐震化率	49%	62%	100%	100%	-	67%
		ポンプ場の耐震化率	52%	47%	-	-	-	75%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	65%	100%	0%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	78%	-	-	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	3.4%	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.07%	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-