滋賀県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

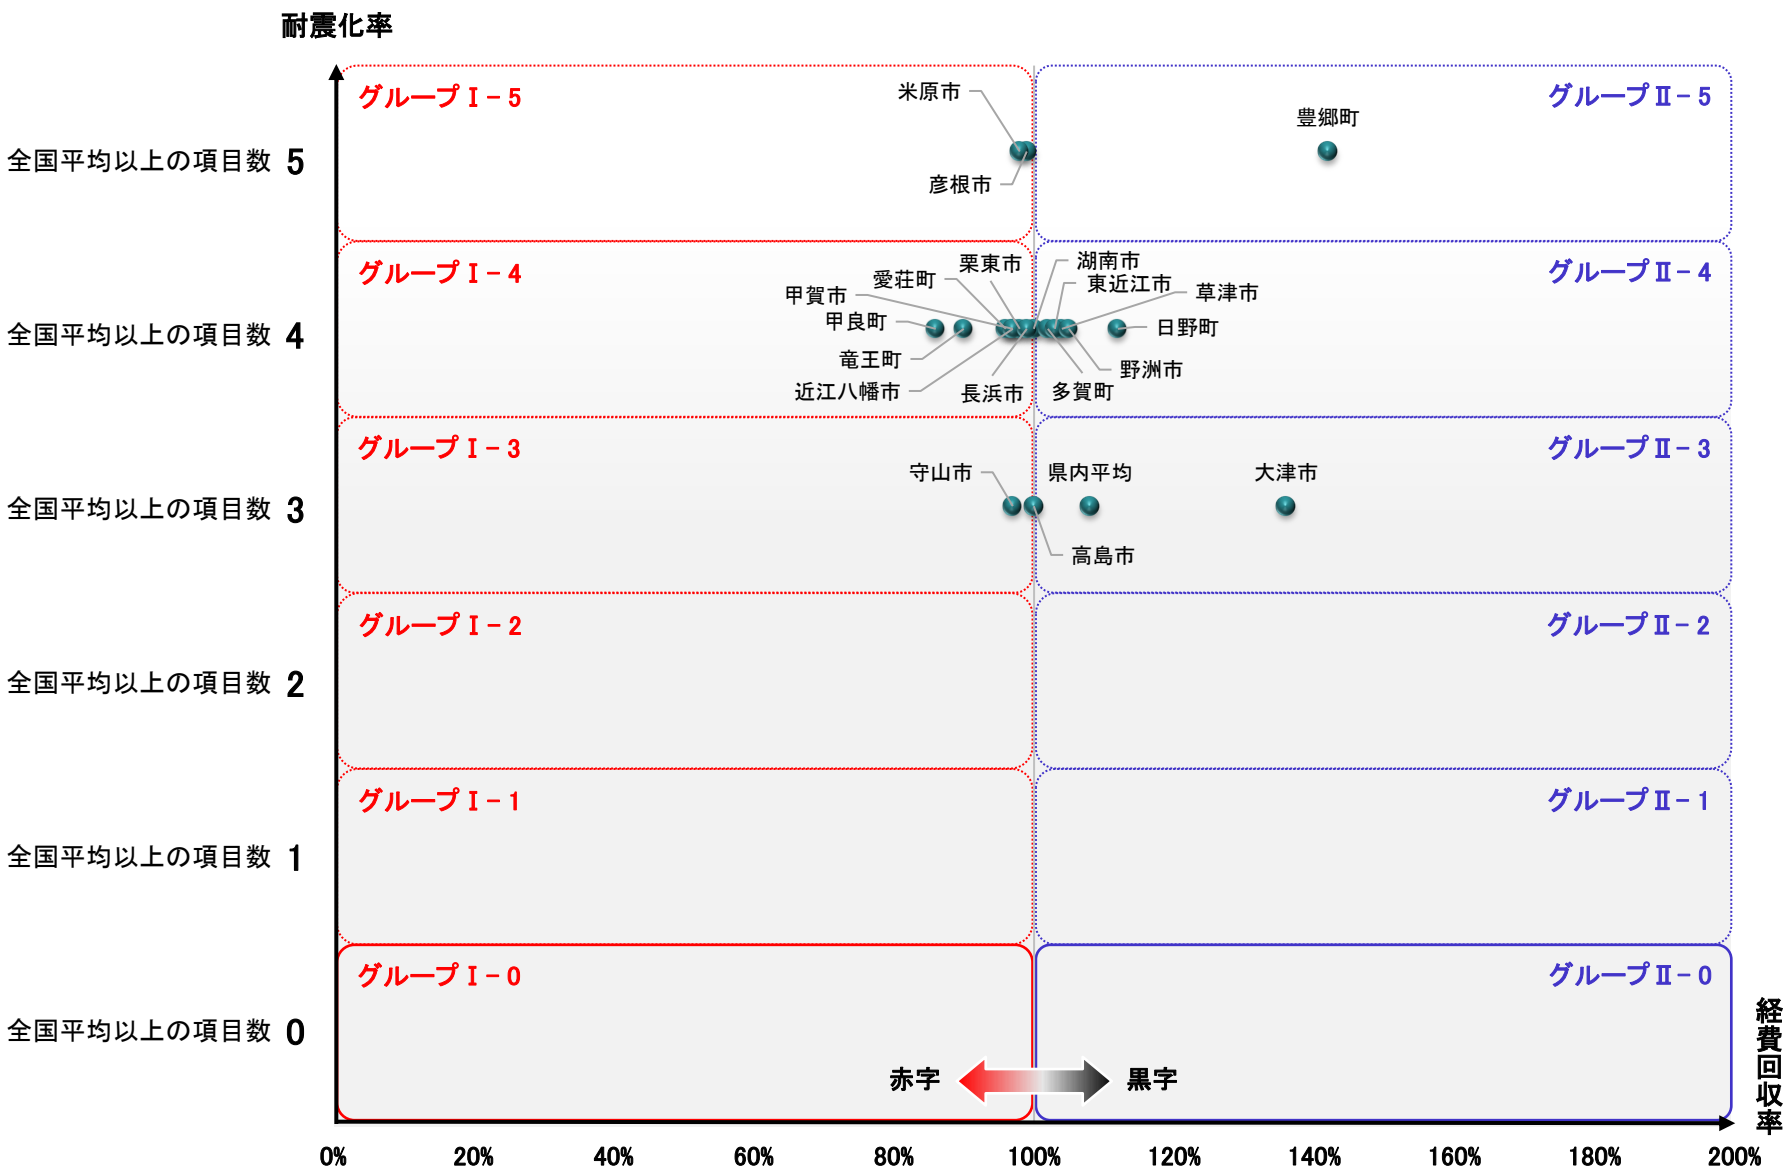

滋賀県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

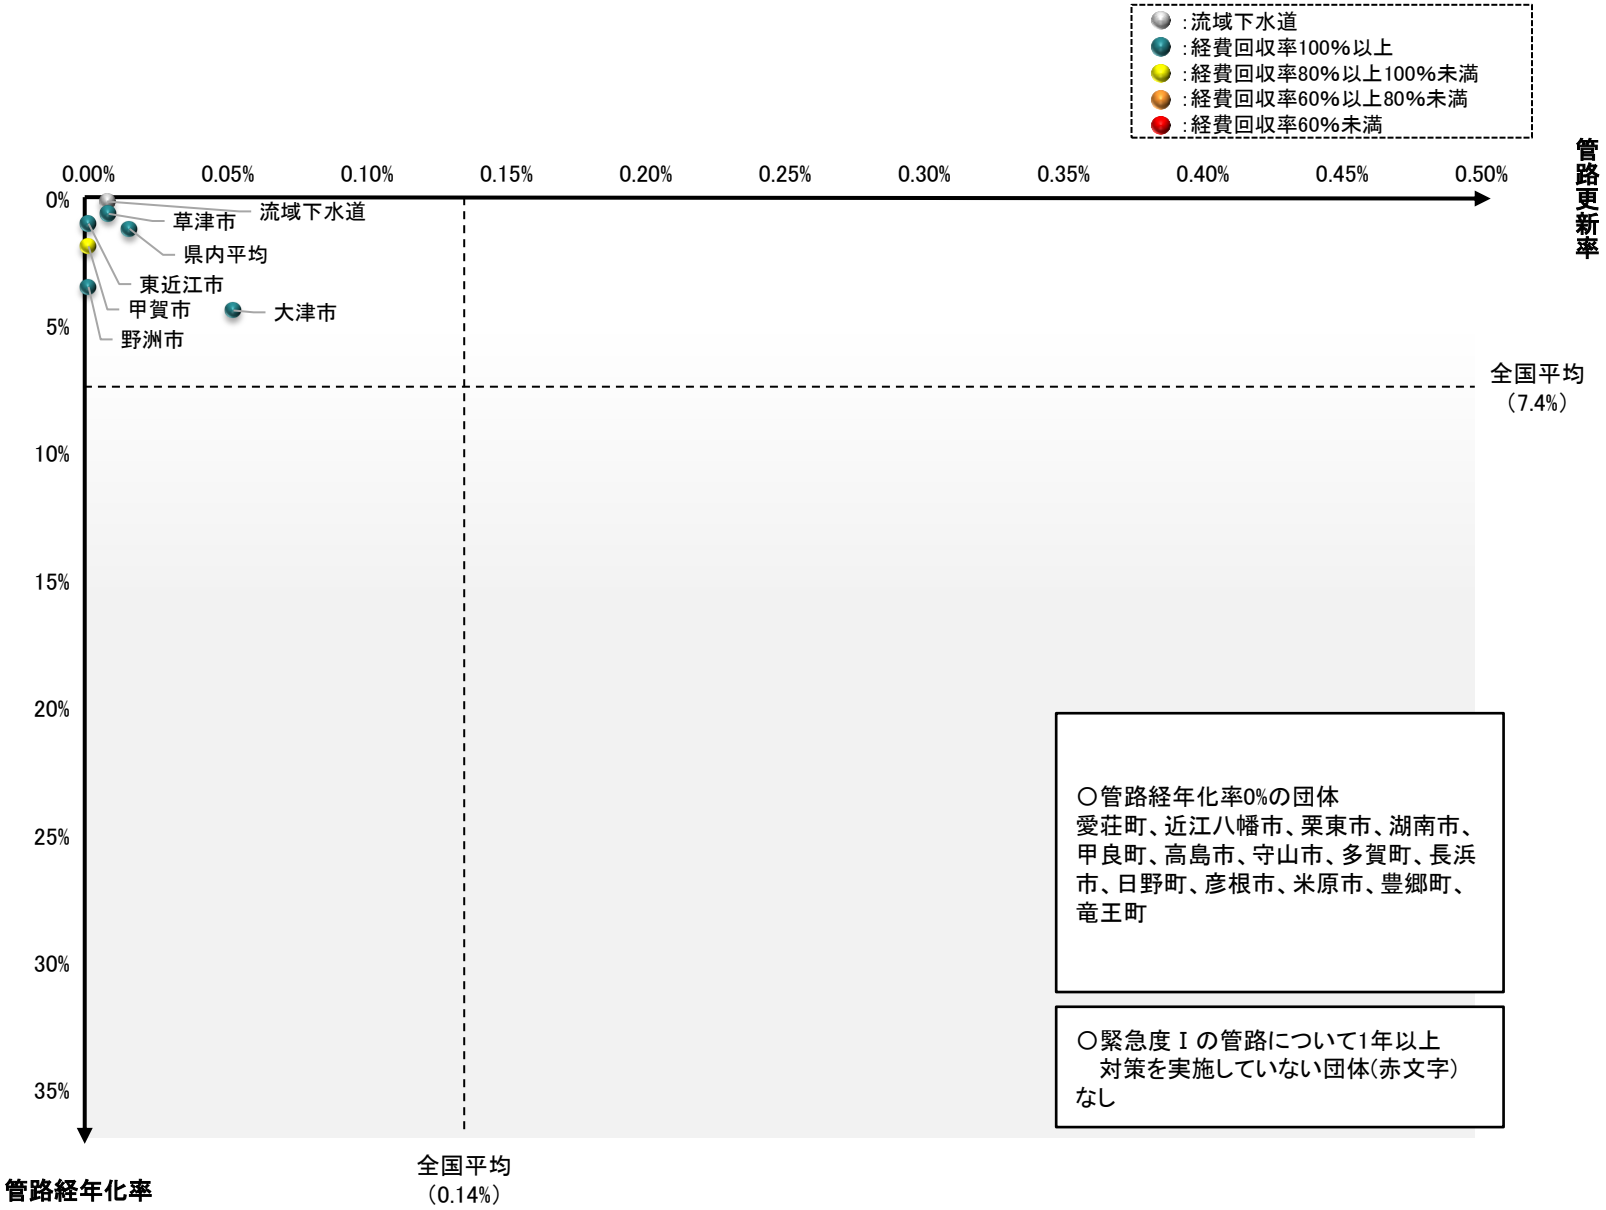

○管路経年化率0%の団体
愛荘町、近江八幡市、栗東市、湖南市、甲良町、高島市、守山市、多賀町、長浜市、日野町、彦根市、米原市、豊郷町、竜王町

○緊急度Ⅰの管路について1年以上対策を実施していない団体(赤文字)
なし

滋賀県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	愛荘町	近江八幡市	栗東市	湖南市	甲賀市	甲良町	高島市	守山市	草津市	多賀町	大津市	長浜市	東近江市	日野町	彦根市	米原市	豊郷町	野洲市	竜王町	流域下水道
グループ					Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-4	Ⅰ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-3	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-3	Ⅰ-4	Ⅱ-4	Ⅱ-4	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅱ-4	Ⅰ-4	－
経費回収率（加重平均）				108%	96%	97%	98%	100%	97%	86%	100%	97%	104%	102%	136%	99%	103%	112%	99%	98%	142%	105%	90%	－
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,672円	2,640円	3,188円	2,510円	2,478円	2,824円	2,750円	3,300円	2,640円	2,530円	2,750円	2,931円	2,836円	2,910円	2,900円	2,948円	2,970円	2,750円	2,921円	2,667円	－
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	100%	－	100%	－	－	51%	－	100%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	－	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	44%	－	100%	－	－	50%	－	0%	－	－	－	100%	－	－	－	－	－	－	－	－	25%
		ポンプ場の耐震化率	52%	53%	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	22%	0%	0%	31%	4%	55%	40%	0%	32%	34%	0%	24%	33%	8%	2%	100%	75%	100%	21%	0%	－
		ポンプ場の耐震化率	44%	75%	－	－	－	100%	－	－	－	0%	－	－	－	－	－	－	－	100%	－	－	－	－
老朽化	管路経年化率		7.4%	1.2%	－	－	－	－	1.9%	－	－	－	0.6%	－	4.4%	－	1.0%	－	－	－	－	3.4%	－	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.01%	－	0.04%	－	－	－	－	－	0.06%	0.01%	－	0.05%	－	－	－	－	－	0.03%	－	－	0.01%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－