



大阪府の“下水道カルテ”（耐震化対策）

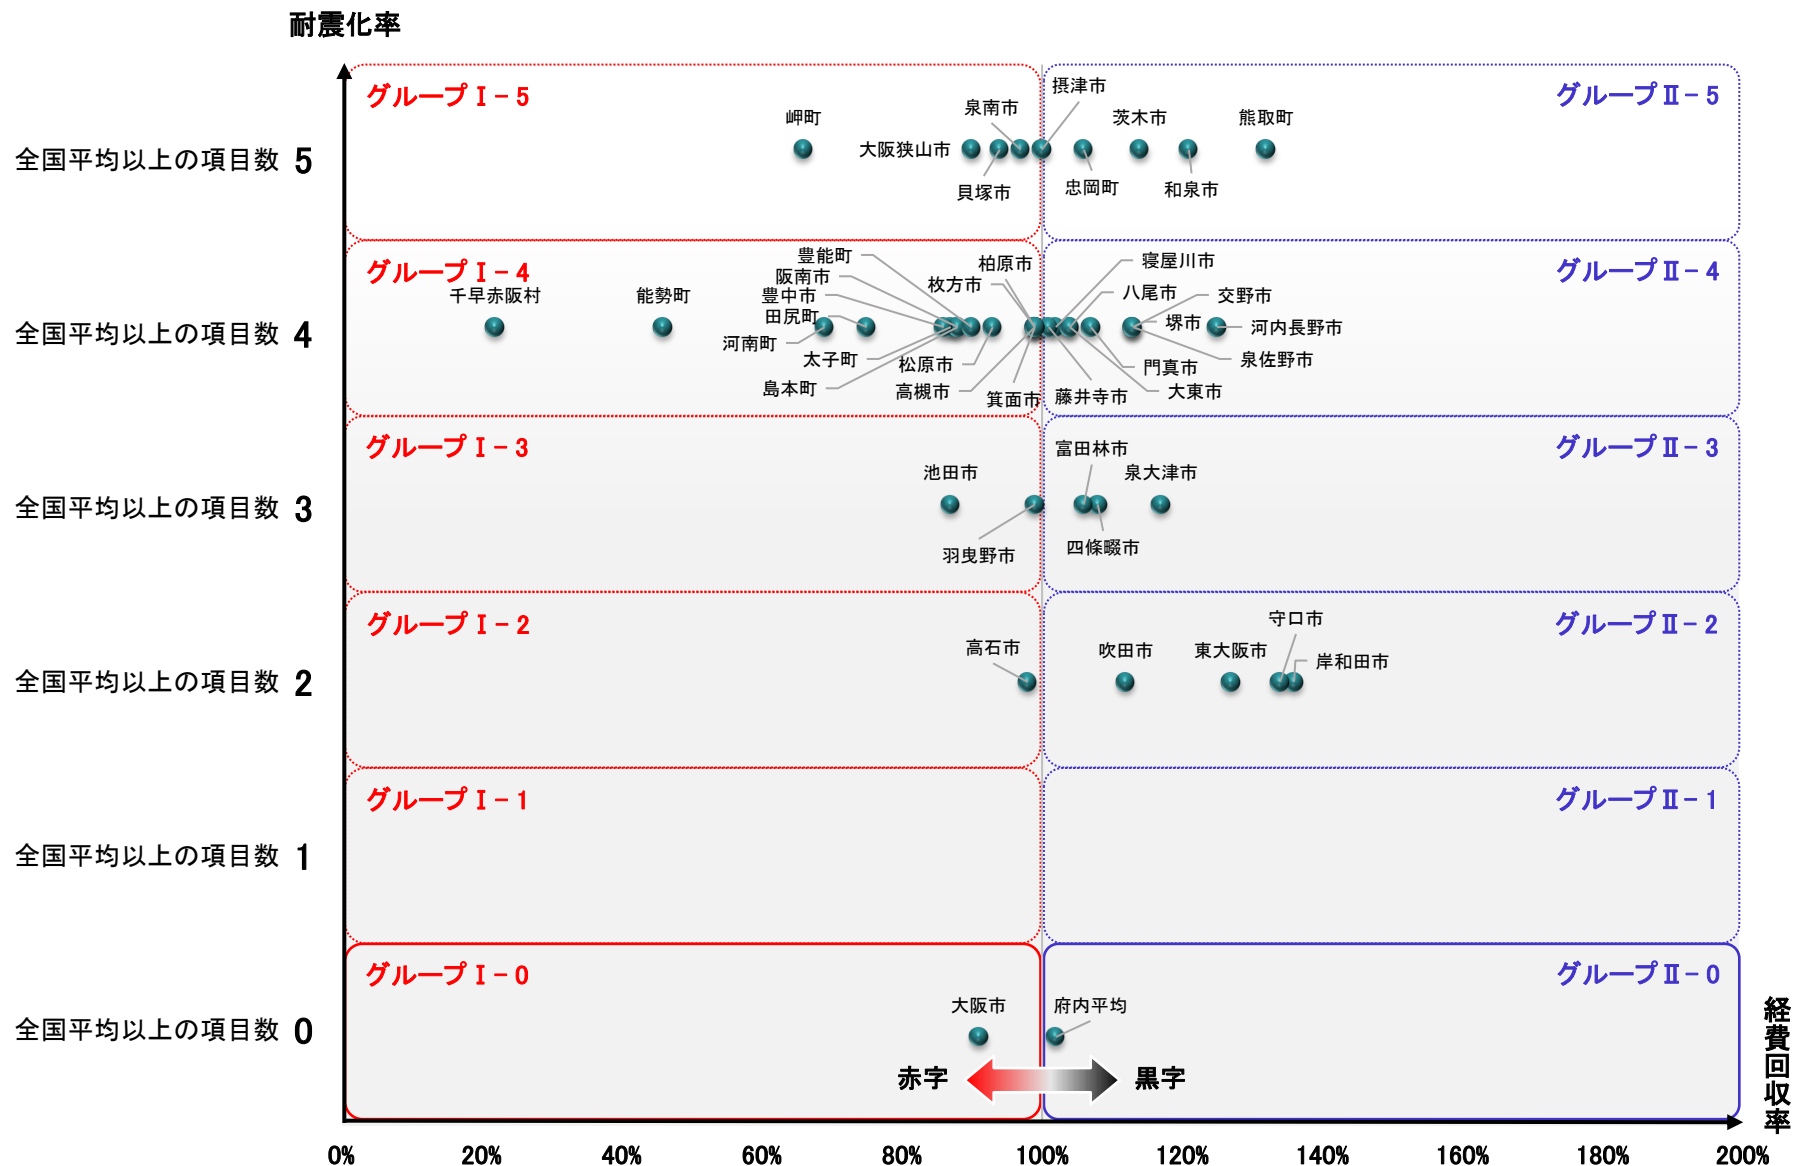

大阪府の“下水道カルテ”（老朽化対策）

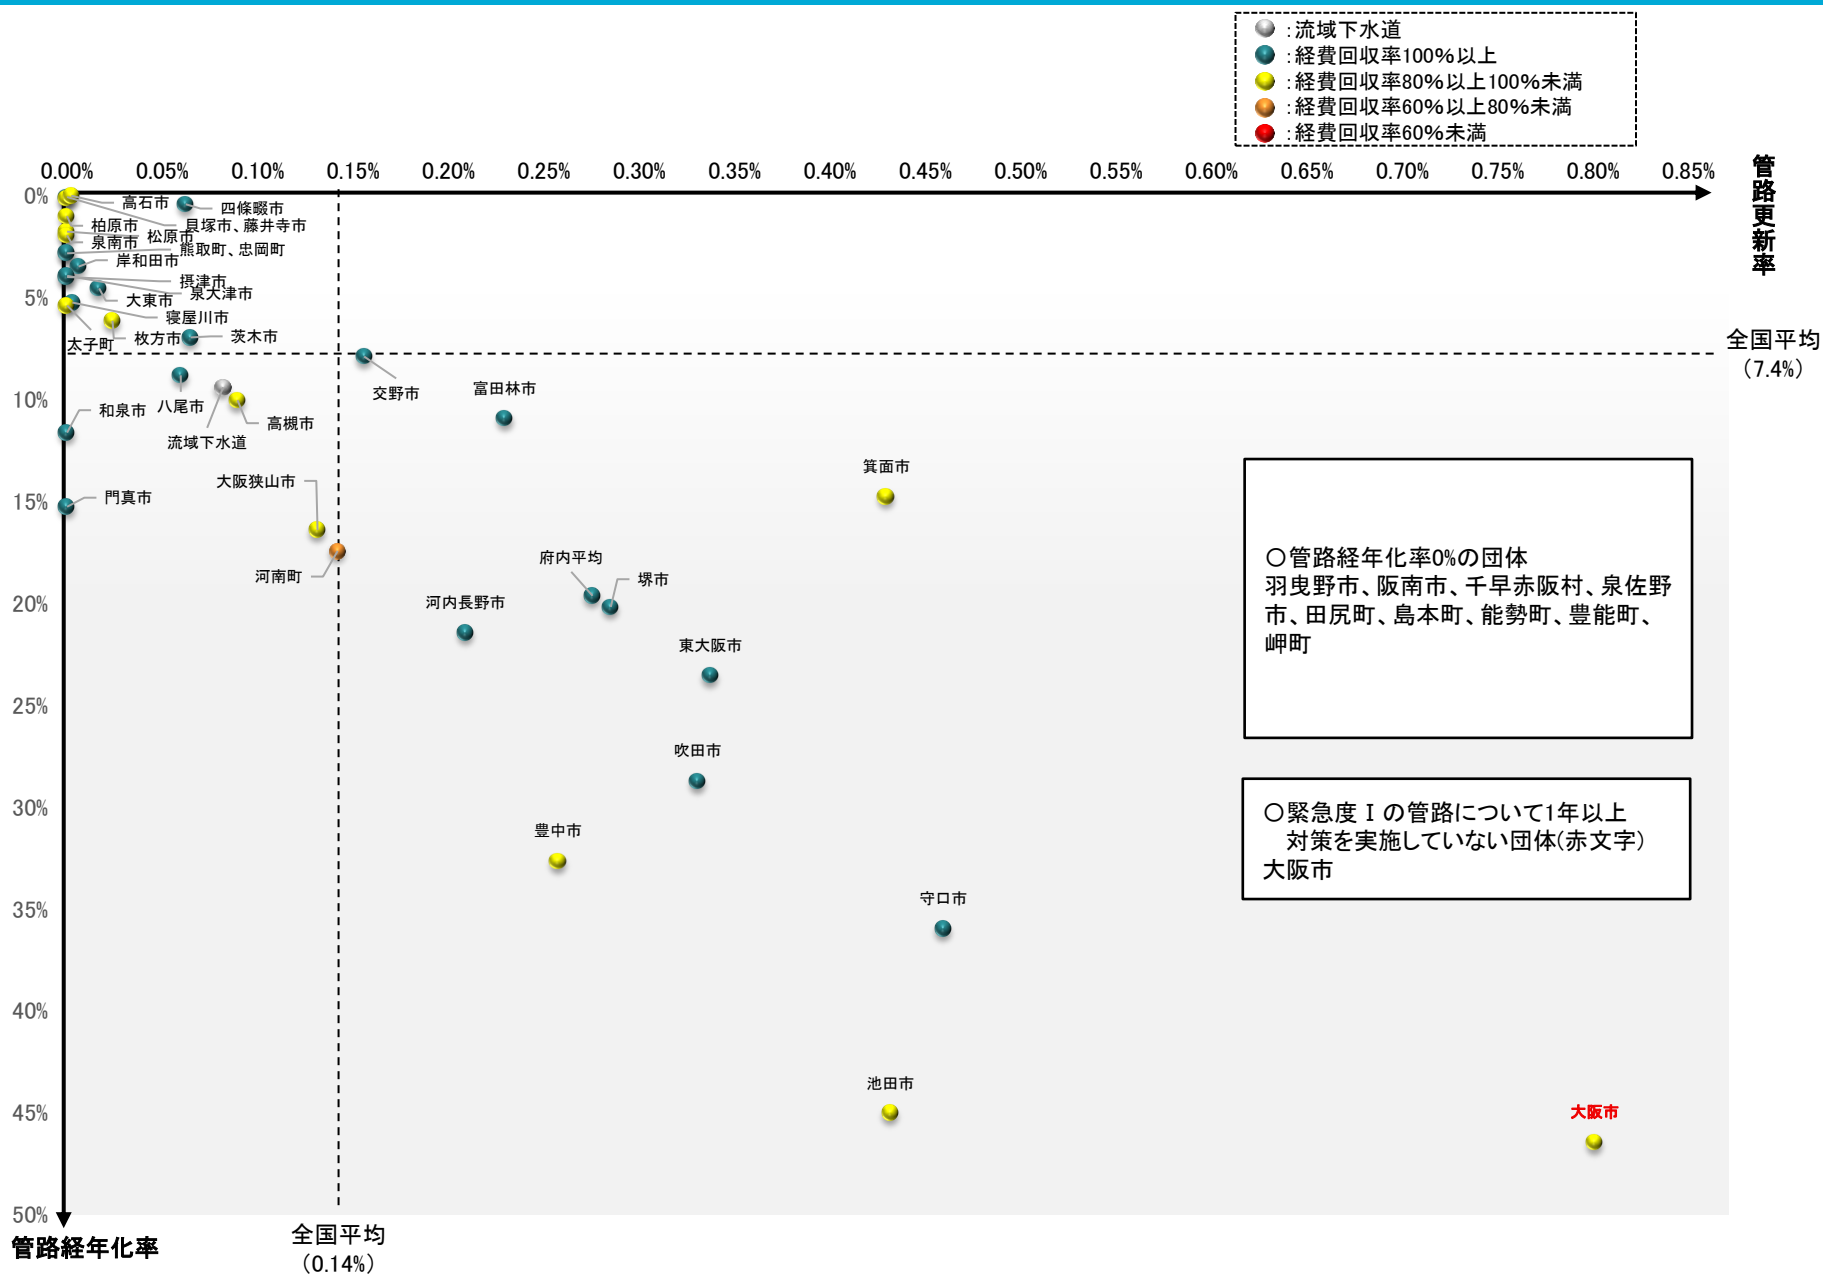

[illegible][illegible]

大阪府の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	府内 平均	岬町	門真市	和泉市	流域下 水道
グループ					I-5	II-4	II-5	-
経費回収率(加重平均)				102%	66%	107%	121%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,285円	1,990円	2,420円	2,530円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	17%	100%	-	-	12%
		下水処理場の 耐震化率	49%	14%	-	-	-	15%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	10%	-	-	-	14%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	42%	100%	0%	73%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	22%	-	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	19.6%	-	15.3%	11.6%	9.4%
	管路更新率		0.14%	0.28%	-	-	-	0.08%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-