



兵庫県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

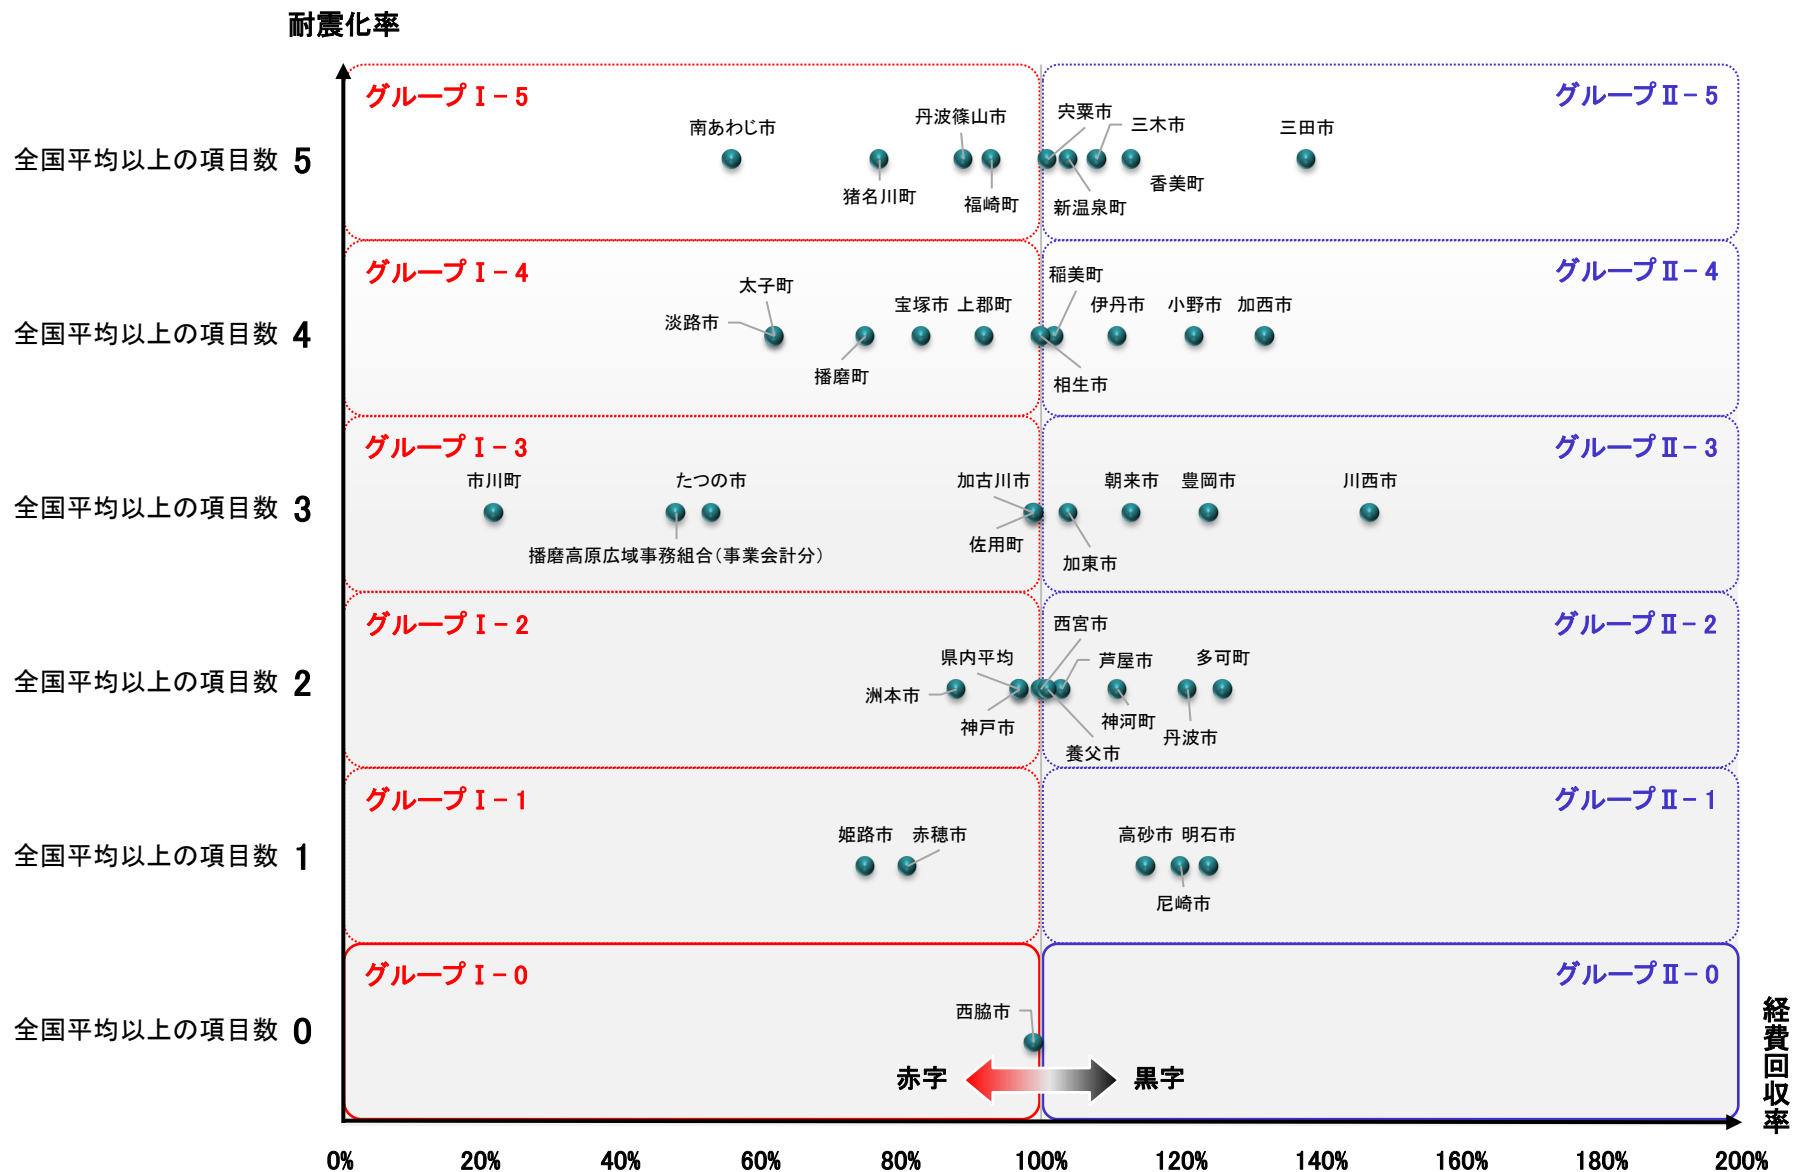

兵庫県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

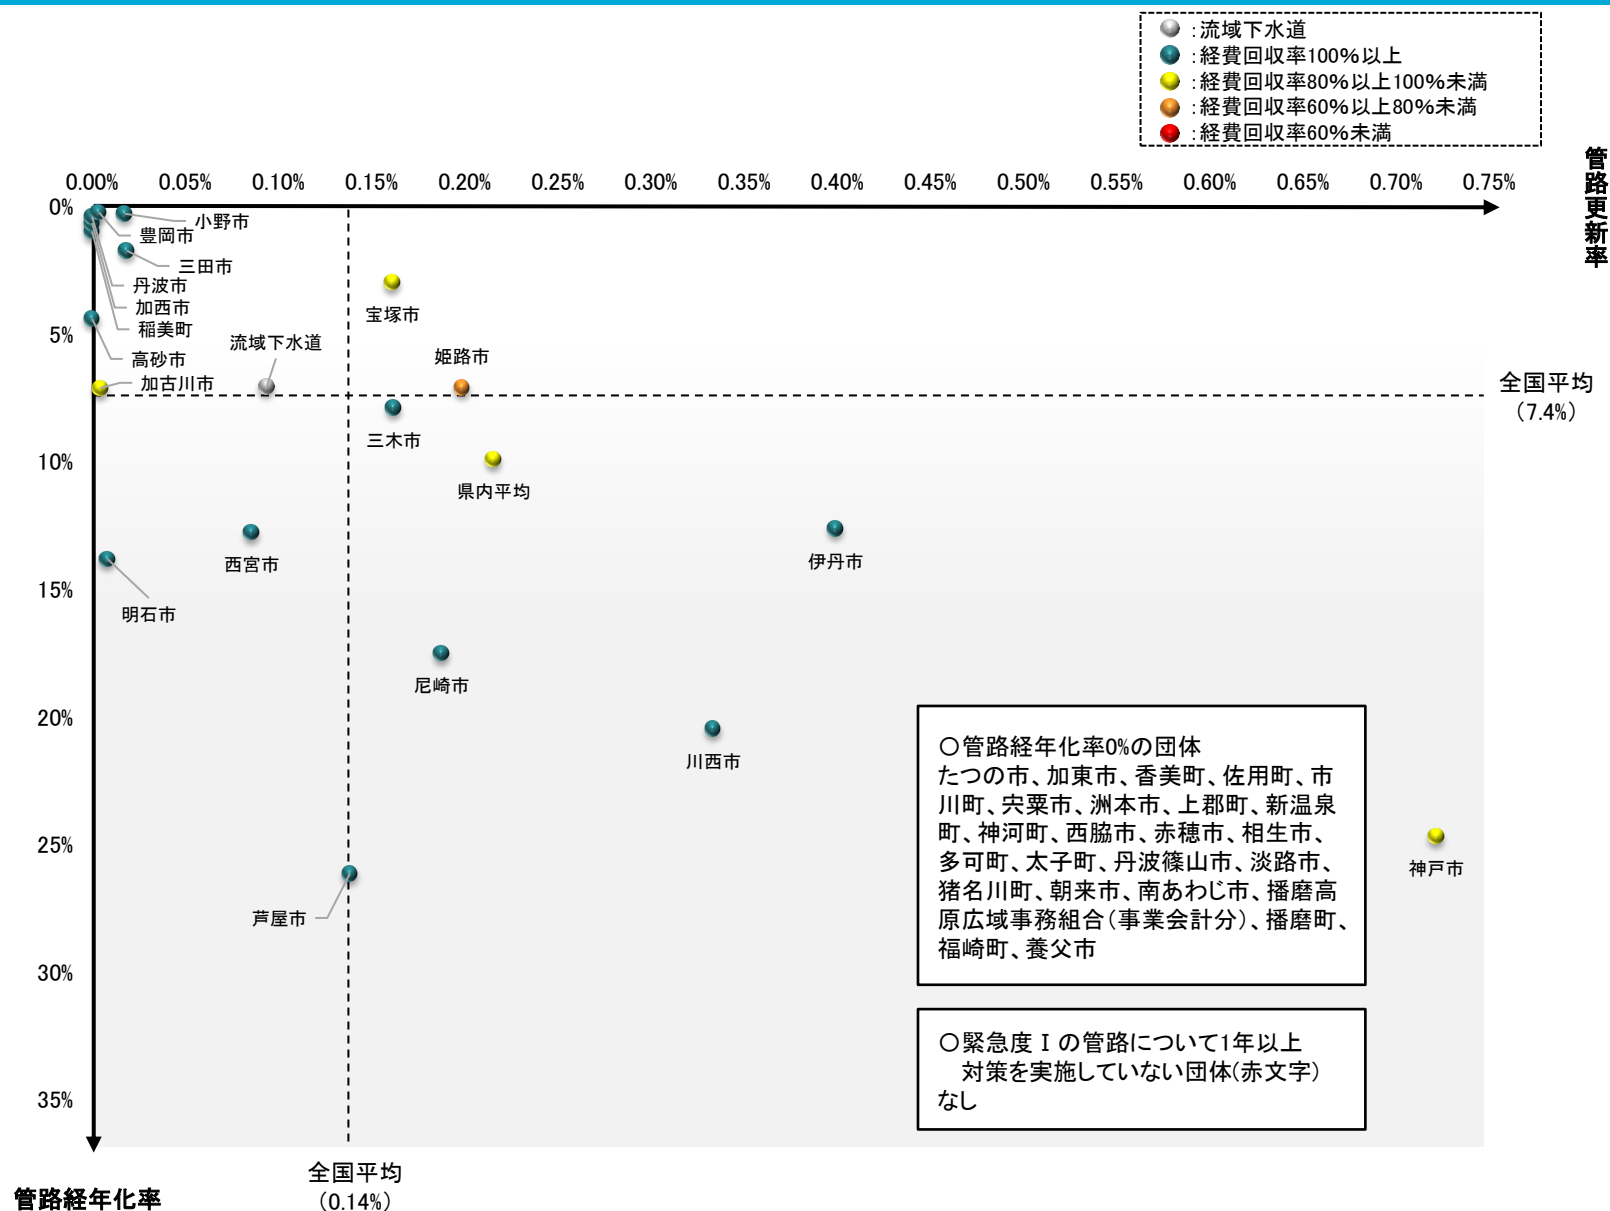

[illegible]

兵庫県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	明石市	養父市	流域下 水道
グループ					Ⅱ-1	Ⅱ-2	-
経費回収率(加重平均)				97%	124%	101%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	2,803円	2,197円	3,750円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	78%	24%	0%	95%
		下水処理場の 耐震化率	49%	46%	0%	33%	0%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	60%	-	-	71%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	38%	11%	0%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	33%	40%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	9.9%	13.8%	-	7.1%
	管路更新率		0.14%	0.22%	0.01%	-	0.09%
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-