



岡山県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

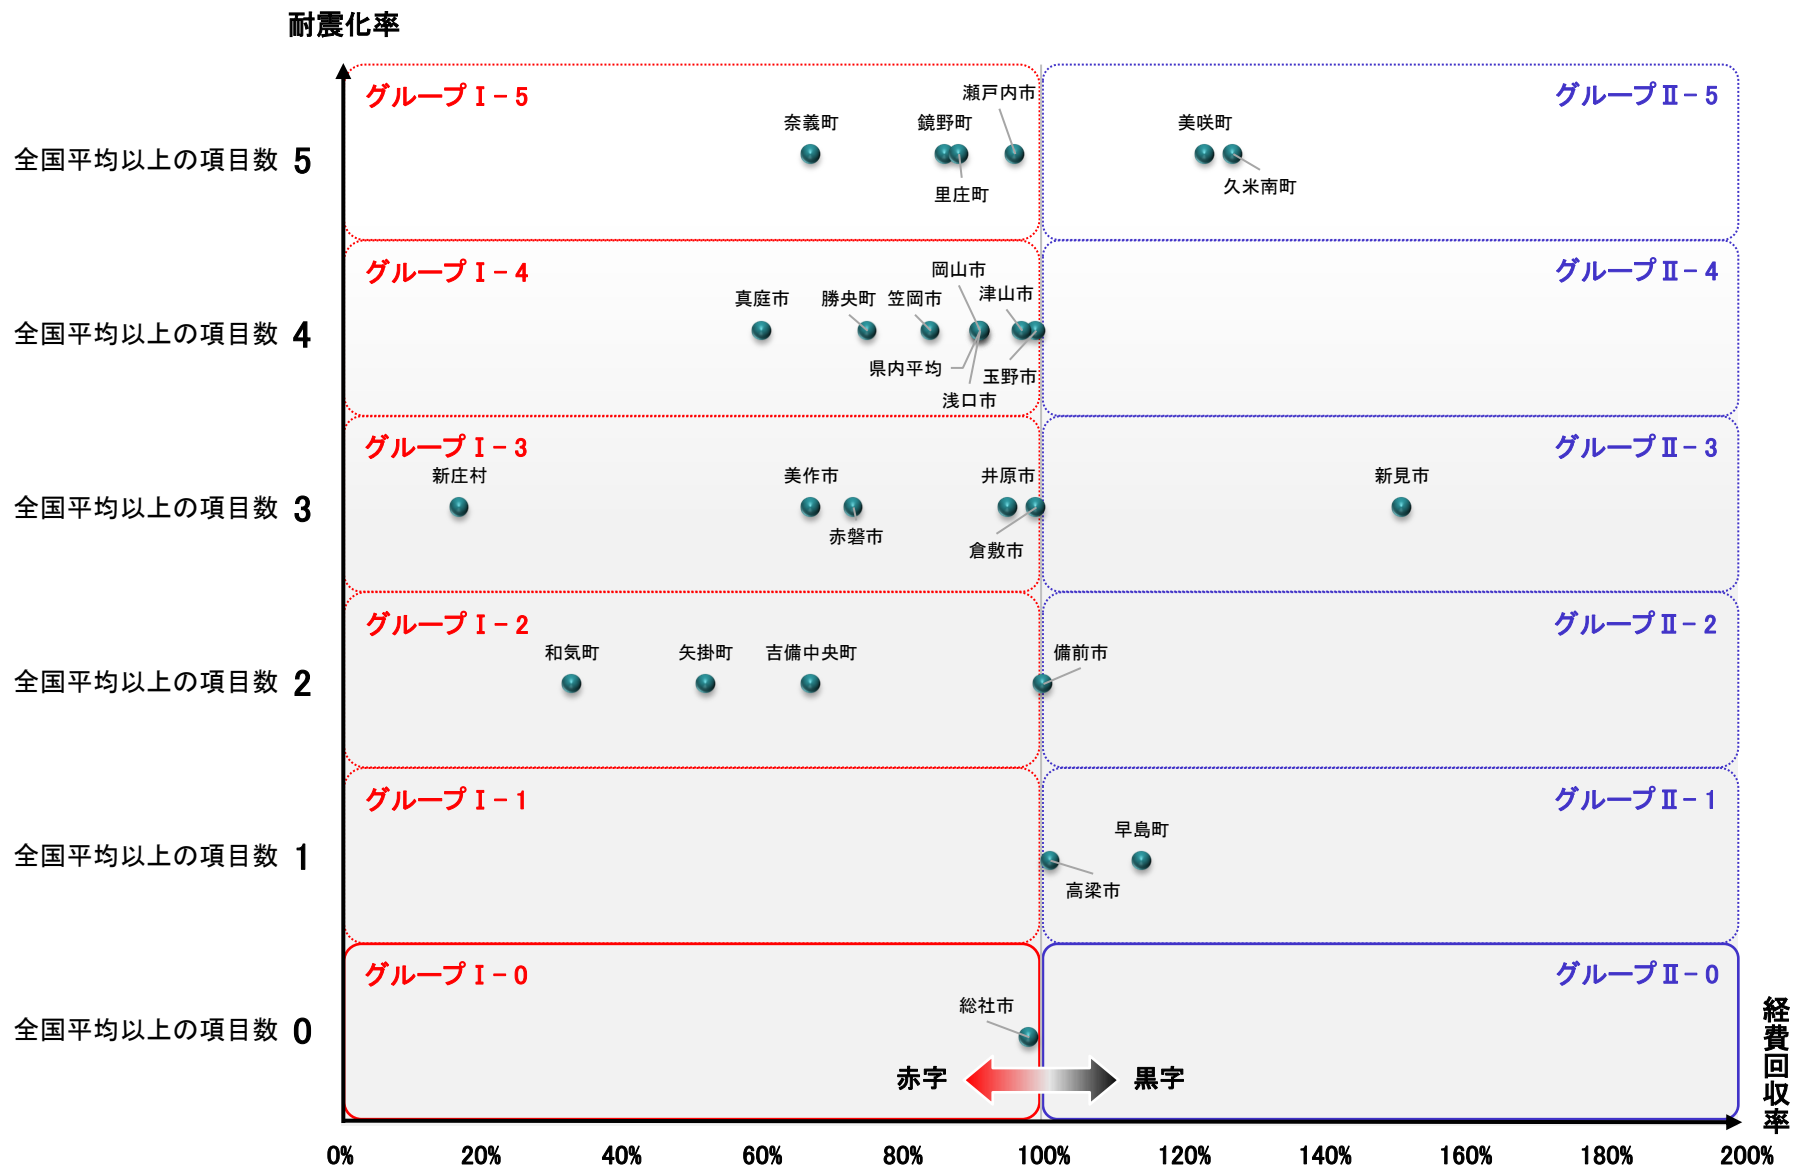

岡山県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

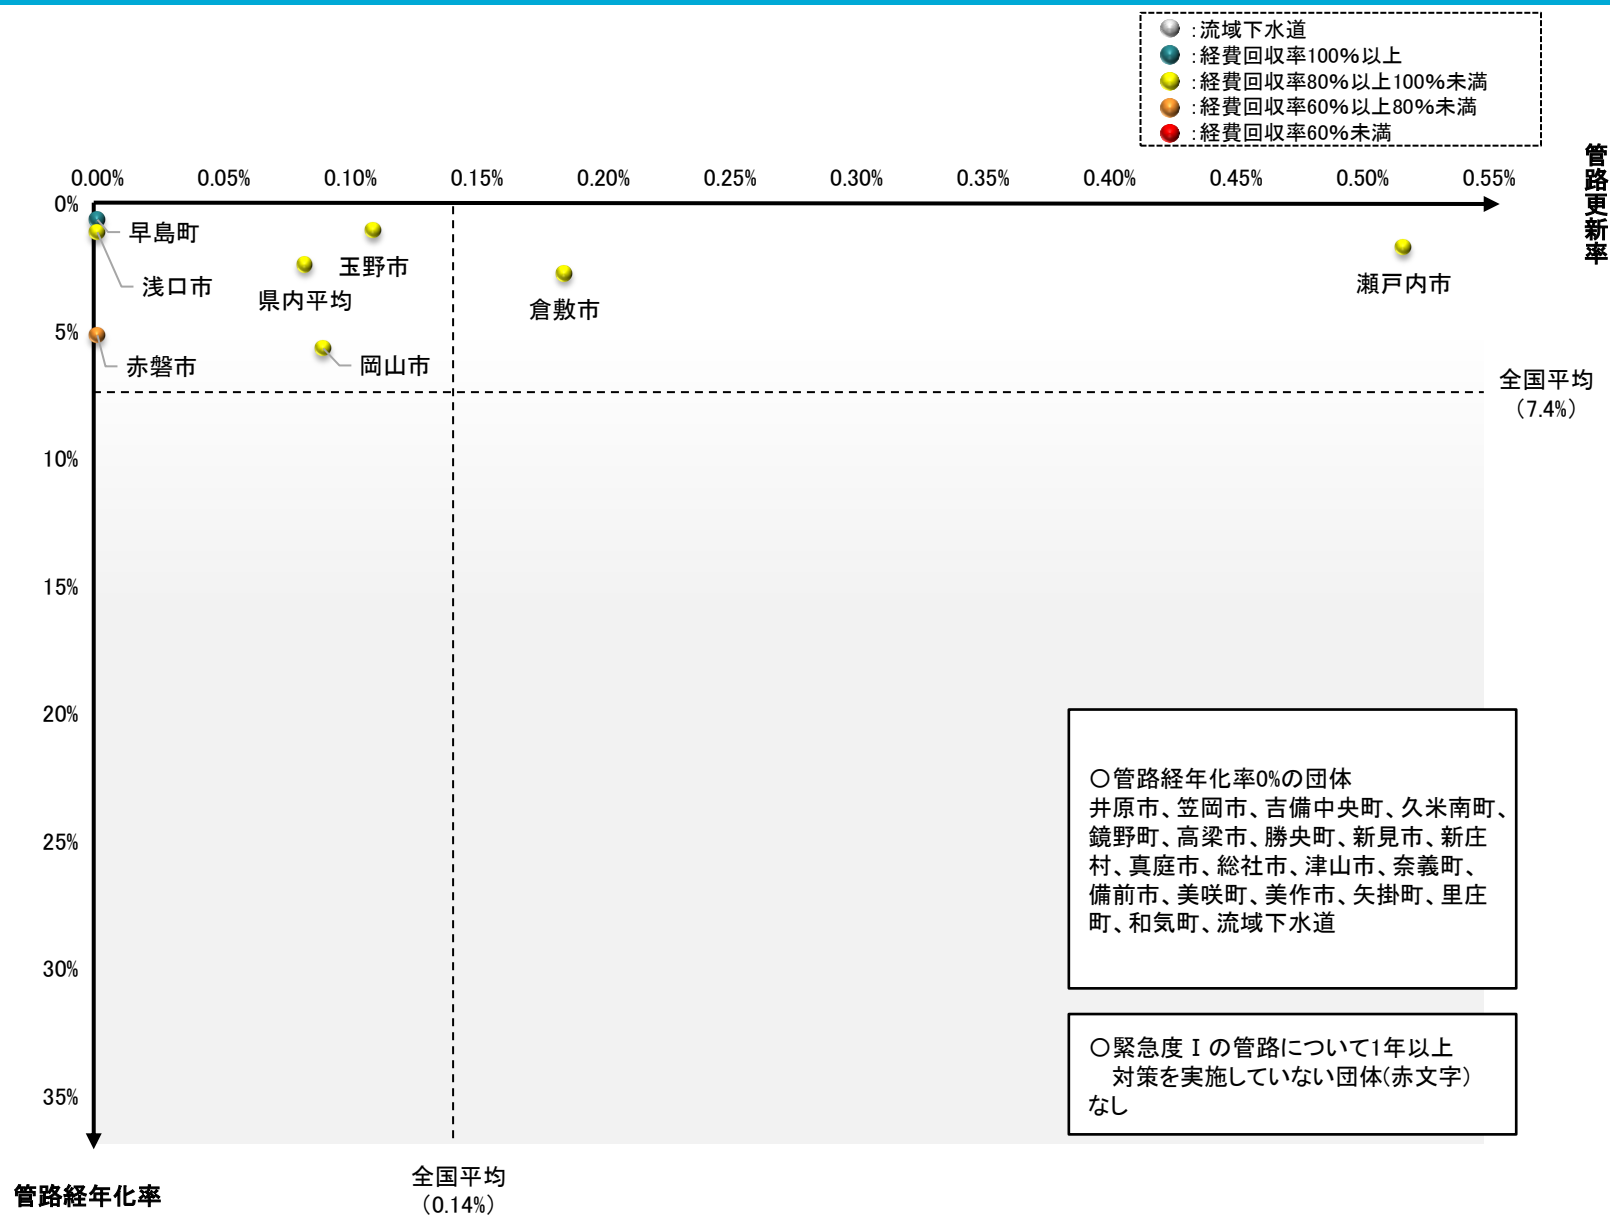

岡山県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	井原市	岡山市	笠岡市	吉備 中央町	久米南 町	鏡野町	玉野市	高梁市	勝央町	新見市	新庄村	真庭市	瀬戸内 市	赤磐市	浅口市	倉敷市	早島町	総社市	津山市	奈義町
グループ					I-3	I-4	I-4	I-2	II-5	I-5	I-4	II-1	I-4	II-3	I-3	I-4	I-5	I-3	I-4	I-3	II-1	I-0	I-4	I-5
経費回収率(加重平均)				91%	95%	91%	84%	67%	127%	86%	99%	101%	75%	151%	17%	60%	96%	73%	91%	99%	114%	98%	97%	67%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,066円	2,739円	3,011円	2,596円	2,816円	3,630円	3,630円	3,190円	3,170円	2,860円	3,344円	3,020円	3,168円	3,905円	3,003円	3,260円	2,967円	2,854円	2,849円	3,465円	3,300円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	56%	100%	98%	79%	0%	100%	100%	89%	0%	-	30%	-	50%	-	100%	-	95%	0%	0%	29%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	59%	100%	50%	0%	0%	100%	-	0%	0%	100%	100%	-	67%	100%	83%	67%	25%	-	25%	67%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	0%	-	-	-	0%	-	0%	0%	0%	-	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	62%	32%	78%	96%	0%	80%	100%	76%	6%	16%	57%	0%	100%	100%	90%	46%	84%	0%	0%	67%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	61%	0%	20%	-	-	-	-	100%	0%	100%	63%	0%	-	100%	0%	-	86%	0%	0%	100%	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.4%	-	5.7%	-	-	-	-	1.0%	-	-	-	-	-	1.7%	5.2%	1.1%	2.7%	0.6%	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.00%	0.09%	0.07%	-	-	-	0.11%	-	-	-	-	0.14%	0.52%	-	-	0.18%	-	-	0.01%	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	備前市	美咲町	美作市	矢掛町	里庄町	和気町	流域下 水道
グループ					II-2	II-5	I-3	I-2	I-5	I-2	-
経費回収率(加重平均)				91%	100%	123%	67%	52%	88%	33%	-
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,066円	3,872円	3,300円	3,228円	3,190円	3,300円	3,115円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	56%	17%	100%	0%	0%	-	0%	70%
		下水処理場の耐震化率	49%	59%	75%	100%	50%	0%	-	100%	0%
		ポンプ場の耐震化率	52%	79%	0%	100%	97%	-	-	0%	-
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	62%	9%	100%	0%	77%	96%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	61%	-	100%	97%	0%	-	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	2.4%	-	-	-	-	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.08%	0.02%	-	-	-	-	-	-
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-