



広島県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

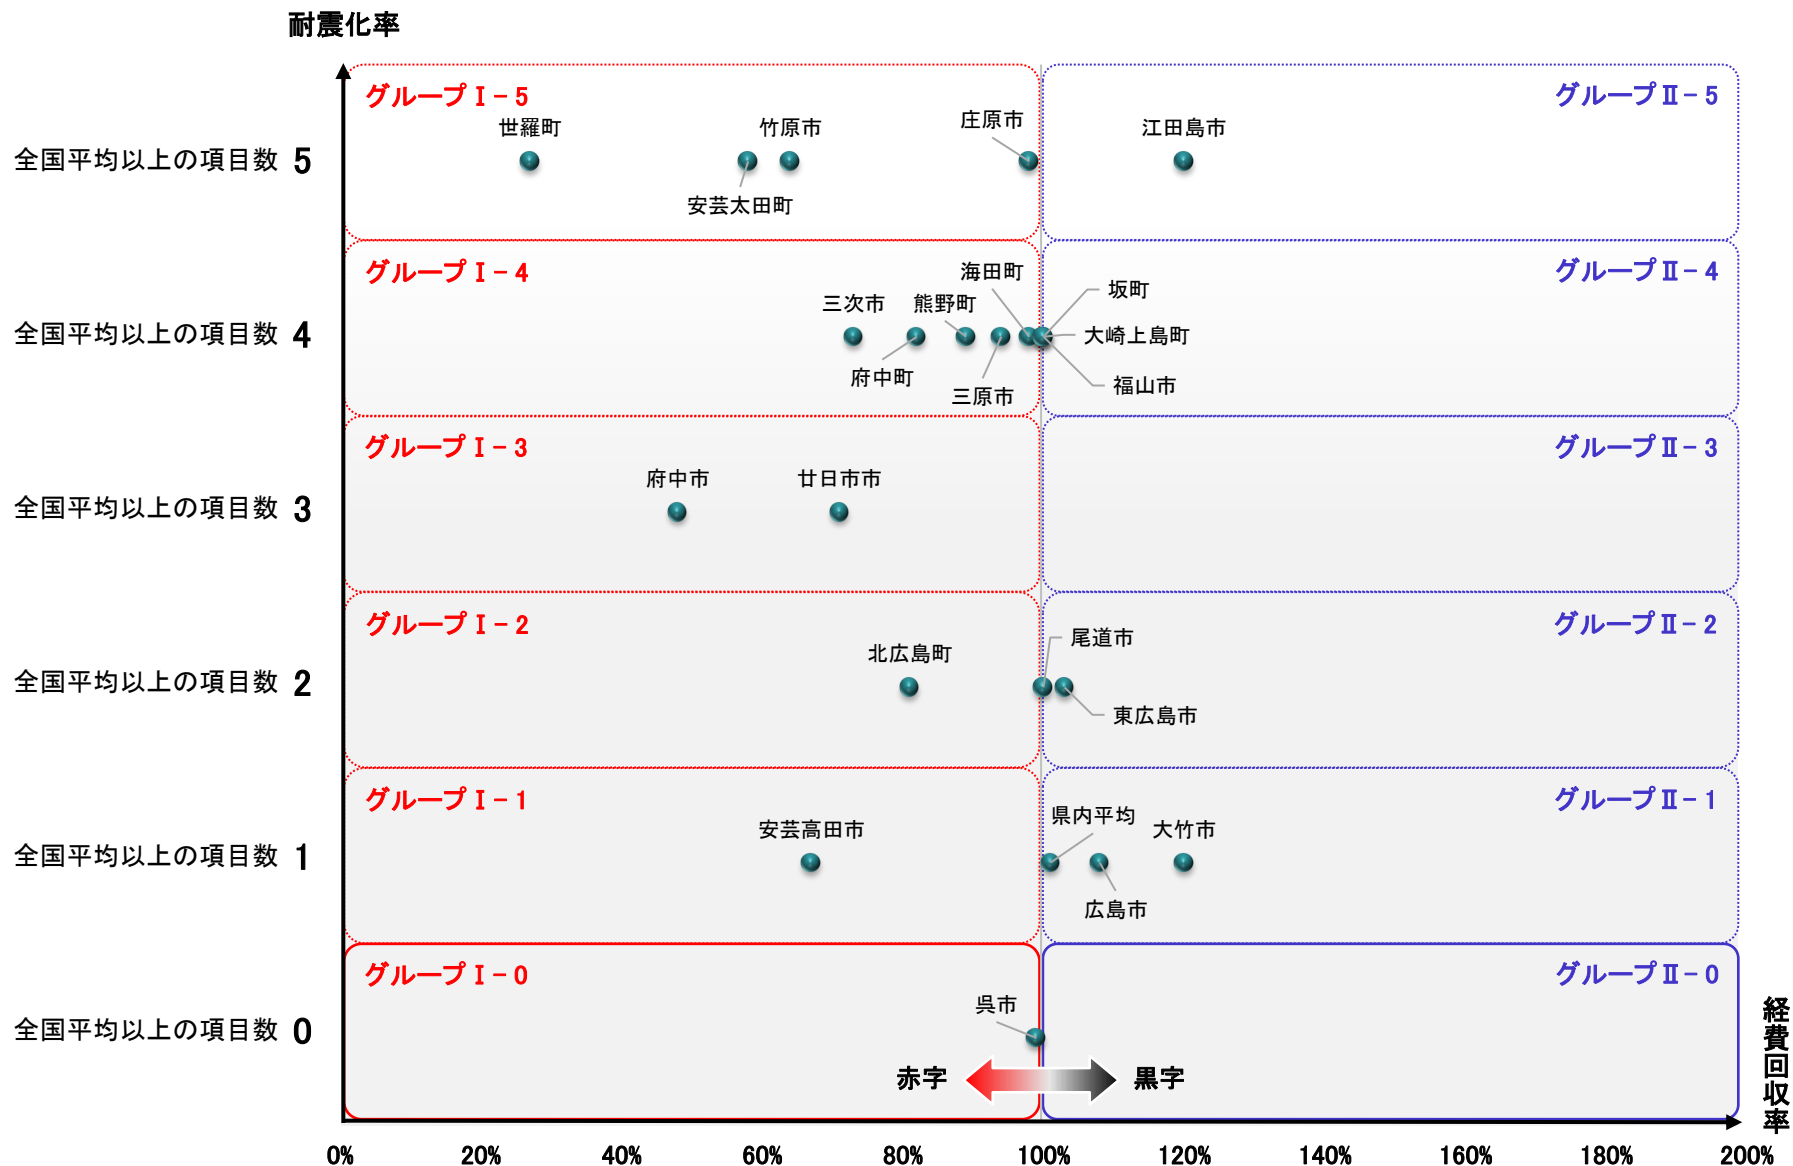

広島県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

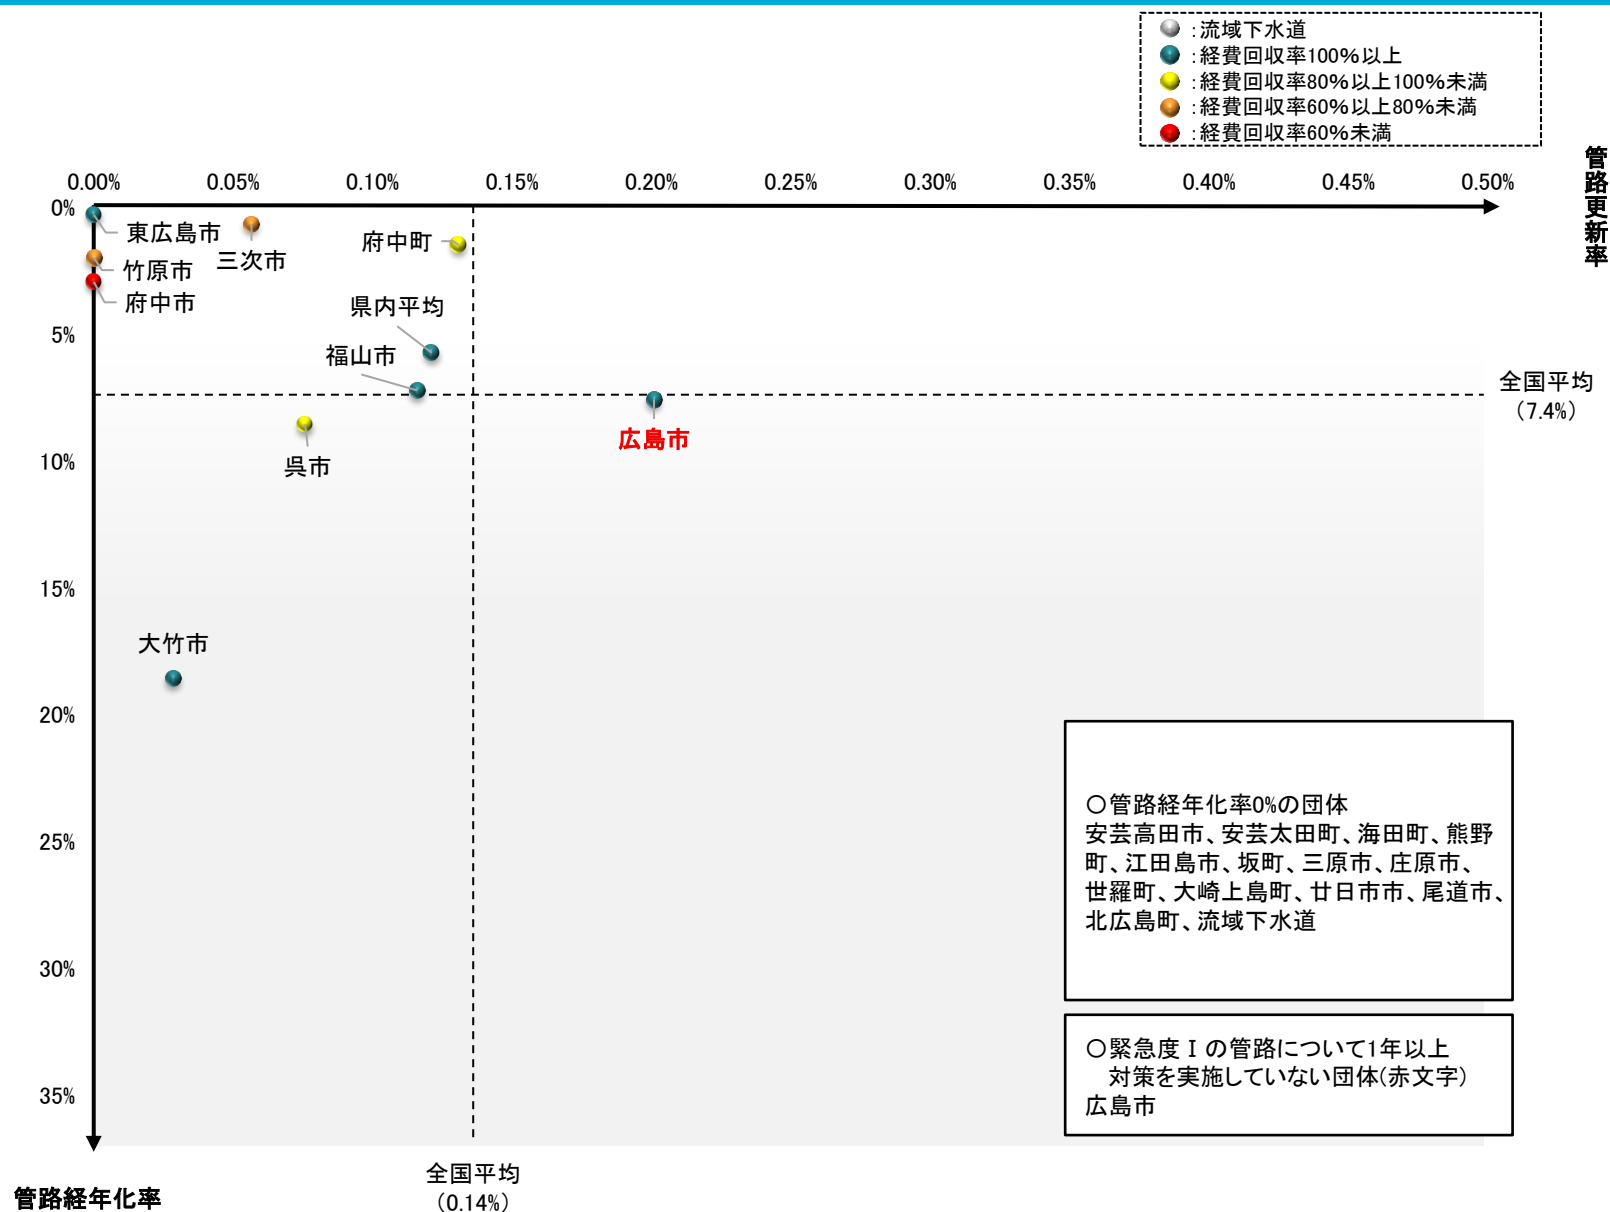

広島県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	安芸 高田市	安芸 太田町	海田町	熊野町	呉市	広島市	江田島 市	坂町	三原市	三次市	庄原市	世羅町	大崎 上島町	大竹市	竹原市	東広島 市	廿日市 市	尾道市	府中市	府中町
グループ					I-1	I-5	I-4	I-4	I-0	II-1	II-5	II-4	I-4	I-4	I-5	I-5	II-4	II-1	I-5	II-2	I-3	II-2	I-3	I-4
経費回収率(加重平均)				101%	67%	58%	98%	89%	99%	108%	120%	100%	94%	73%	98%	27%	100%	120%	64%	103%	71%	100%	48%	82%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,106円	4,323円	3,918円	2,178円	2,700円	3,894円	2,240円	4,152円	2,288円	3,322円	2,992円	3,841円	4,950円	4,270円	3,087円	2,728円	3,085円	2,882円	3,174円	2,541円	2,260円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	55%	0%	100%	-	-	47%	22%	88%	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	83%	52%	0%	-
		下水処理場の耐震化率	49%	51%	-	100%	-	-	40%	0%	50%	-	-	0%	100%	100%	100%	-	100%	0%	75%	33%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	11%	0%	-	-	-	25%	0%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	0%	59%	5%	4%	23%	52%	53%	0%	77%	100%	84%	100%	19%	10%	73%	14%	72%	43%	53%	42%
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	0%	-	-	-	0%	50%	100%	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	67%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.7%	-	-	-	-	8.5%	7.6%	-	-	-	0.6%	-	-	-	18.6%	2.0%	0.3%	-	-	2.9%	1.5%
	管路更新率		0.14%	0.12%	-	-	0.01%	0.24%	0.08%	0.20%	0.06%	-	-	0.06%	0.10%	-	-	0.03%	-	-	0.01%	-	-	0.13%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国 平均	県内 平均	福山市	北広島 町	流域下 水道
グループ					II-4	I-2	-
経費回収率(加重平均)				101%	100%	81%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,106円	2,926円	3,690円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	55%	-	0%	55%
		下水処理場の耐震化率	49%	51%	-	0%	33%
		ポンプ場の耐震化率	52%	11%	-	-	0%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	44%	22%	0%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	35%	50%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	5.7%	7.2%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.12%	0.12%	-	-
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-