



福岡県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

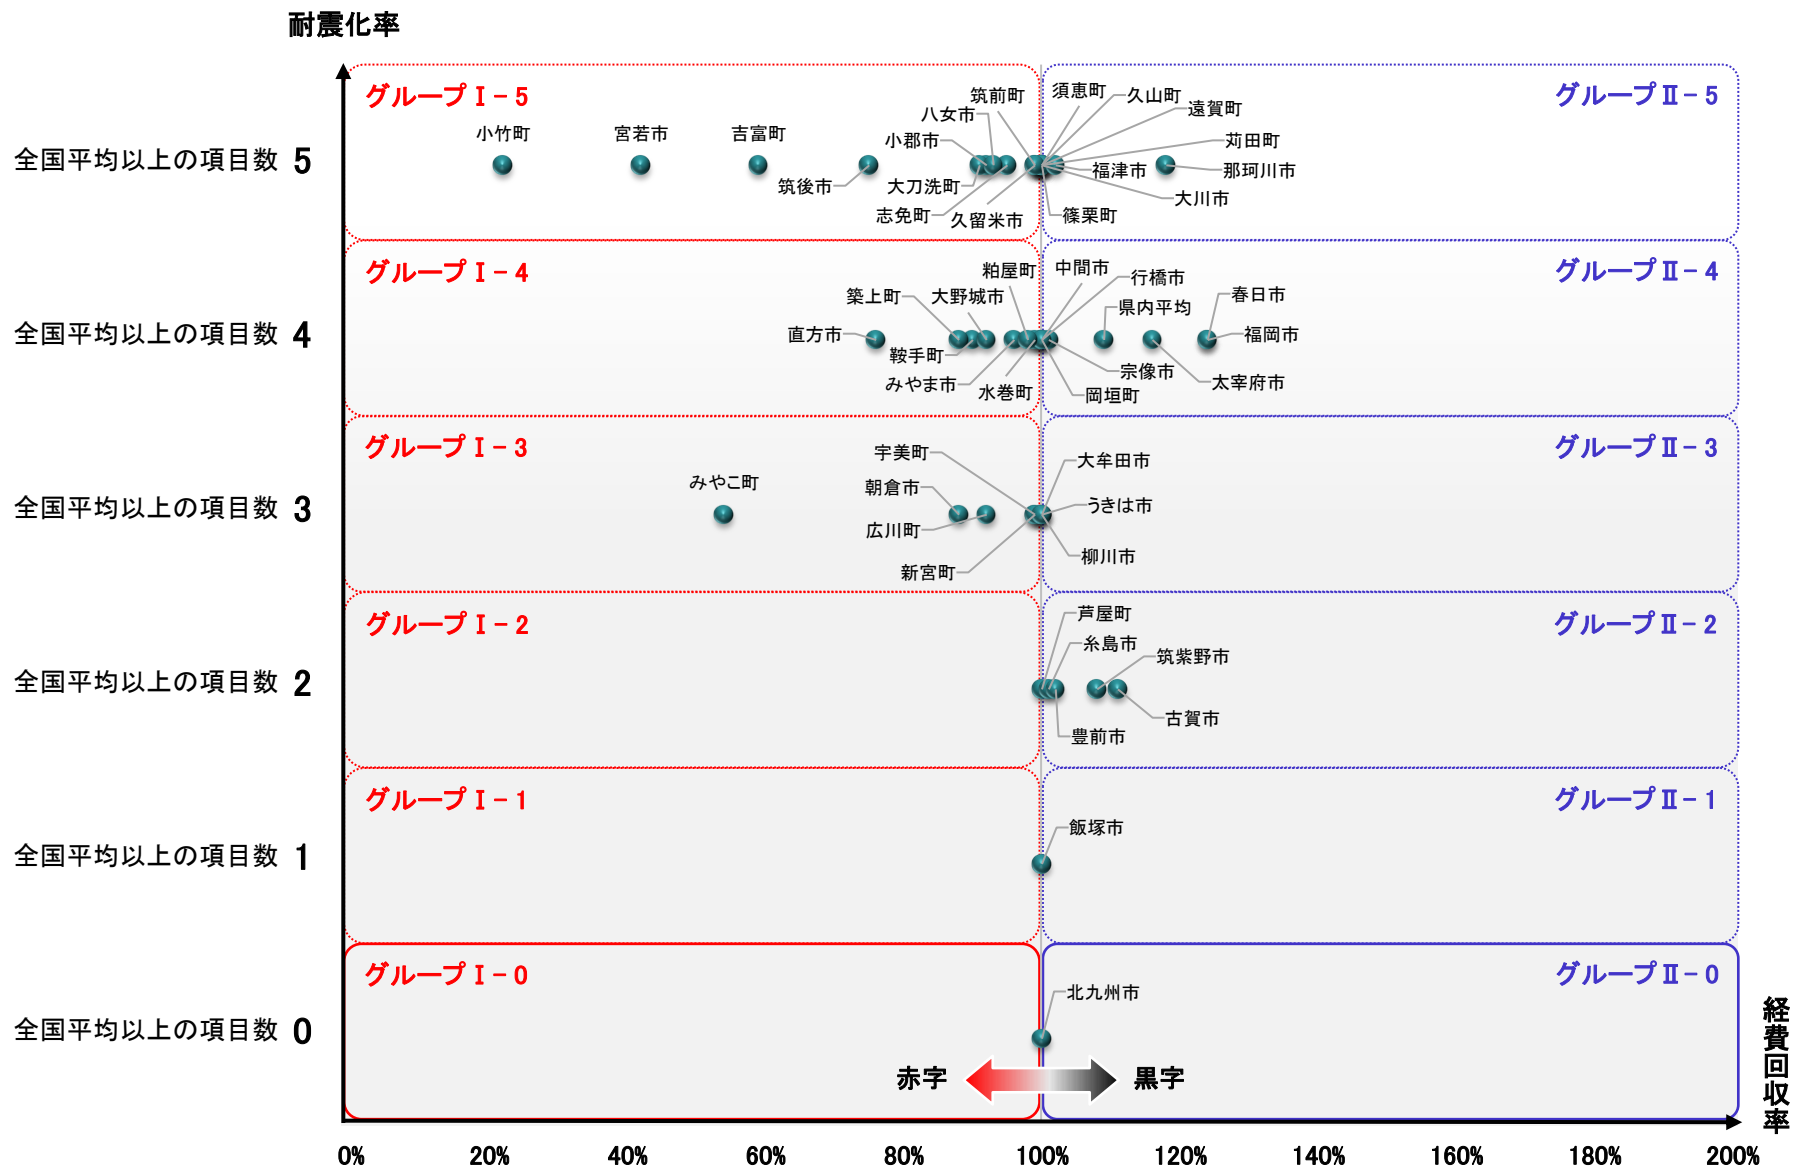

福岡県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

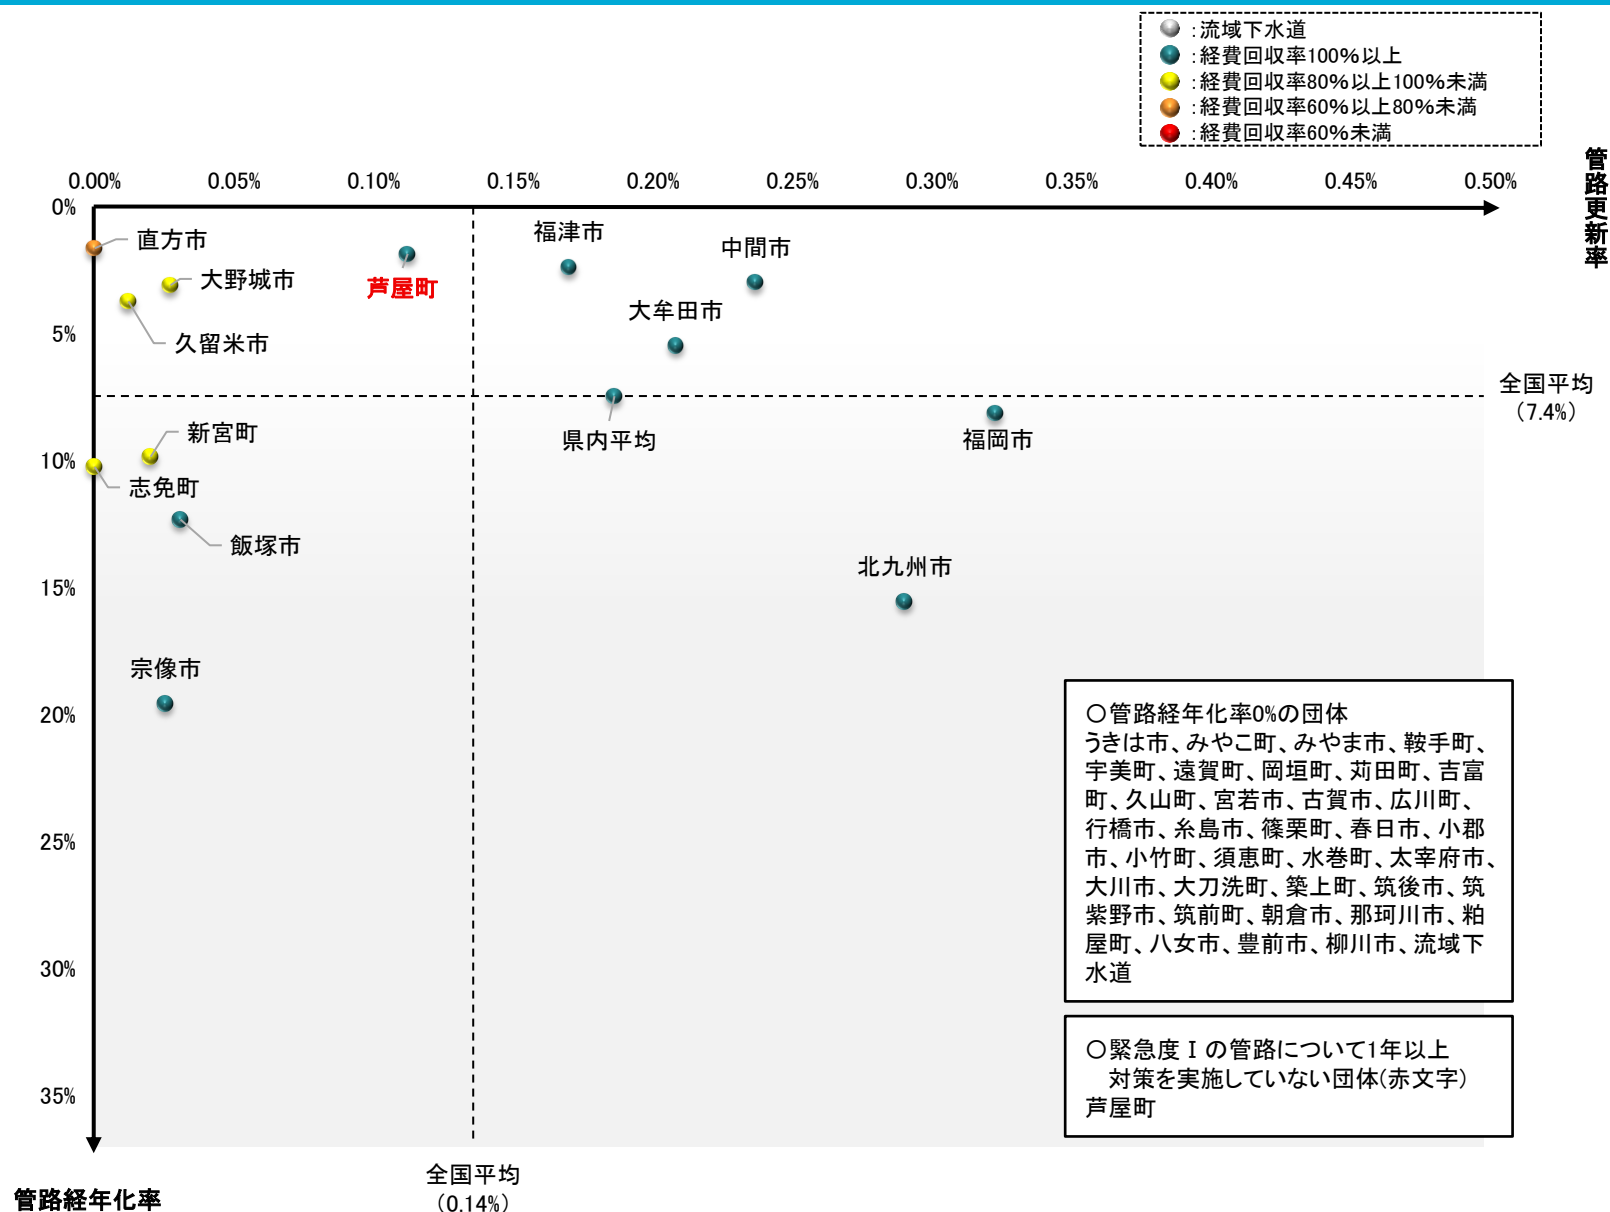

[illegible][illegible]

福岡県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国 平均	県内 平均	八女市	飯塚市	福岡市	福津市	豊前市	北九州 市	柳川市	流域下 水道
グループ					I-5	II-1	II-4	II-5	II-2	II-0	II-3	-
経費回収率(加重平均)				109%	93%	100%	124%	102%	102%	100%	100%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	3,419円	3,855円	3,089円	2,651円	3,256円	3,300円	2,207円	3,450円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の 耐震化率	70%	72%	-	0%	96%	100%	0%	49%	0%	81%
		下水処理場の 耐震化率	49%	62%	-	0%	33%	100%	0%	0%	100%	86%
		ポンプ場の 耐震化率	52%	63%	-	-	-	-	-	50%	-	100%
	重要施設に 接続する管路等	下水道管路の 耐震化率	52%	51%	70%	15%	75%	91%	0%	46%	51%	-
		ポンプ場の 耐震化率	44%	54%	-	20%	100%	-	-	33%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	7.5%	-	12.3%	8.1%	2.4%	-	15.6%	-	-
	管路更新率		0.14%	0.19%	-	0.03%	0.32%	0.17%	-	0.29%	-	0.12%
	<参考>令和3～5年までに調査を 実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路 のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-