佐賀県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

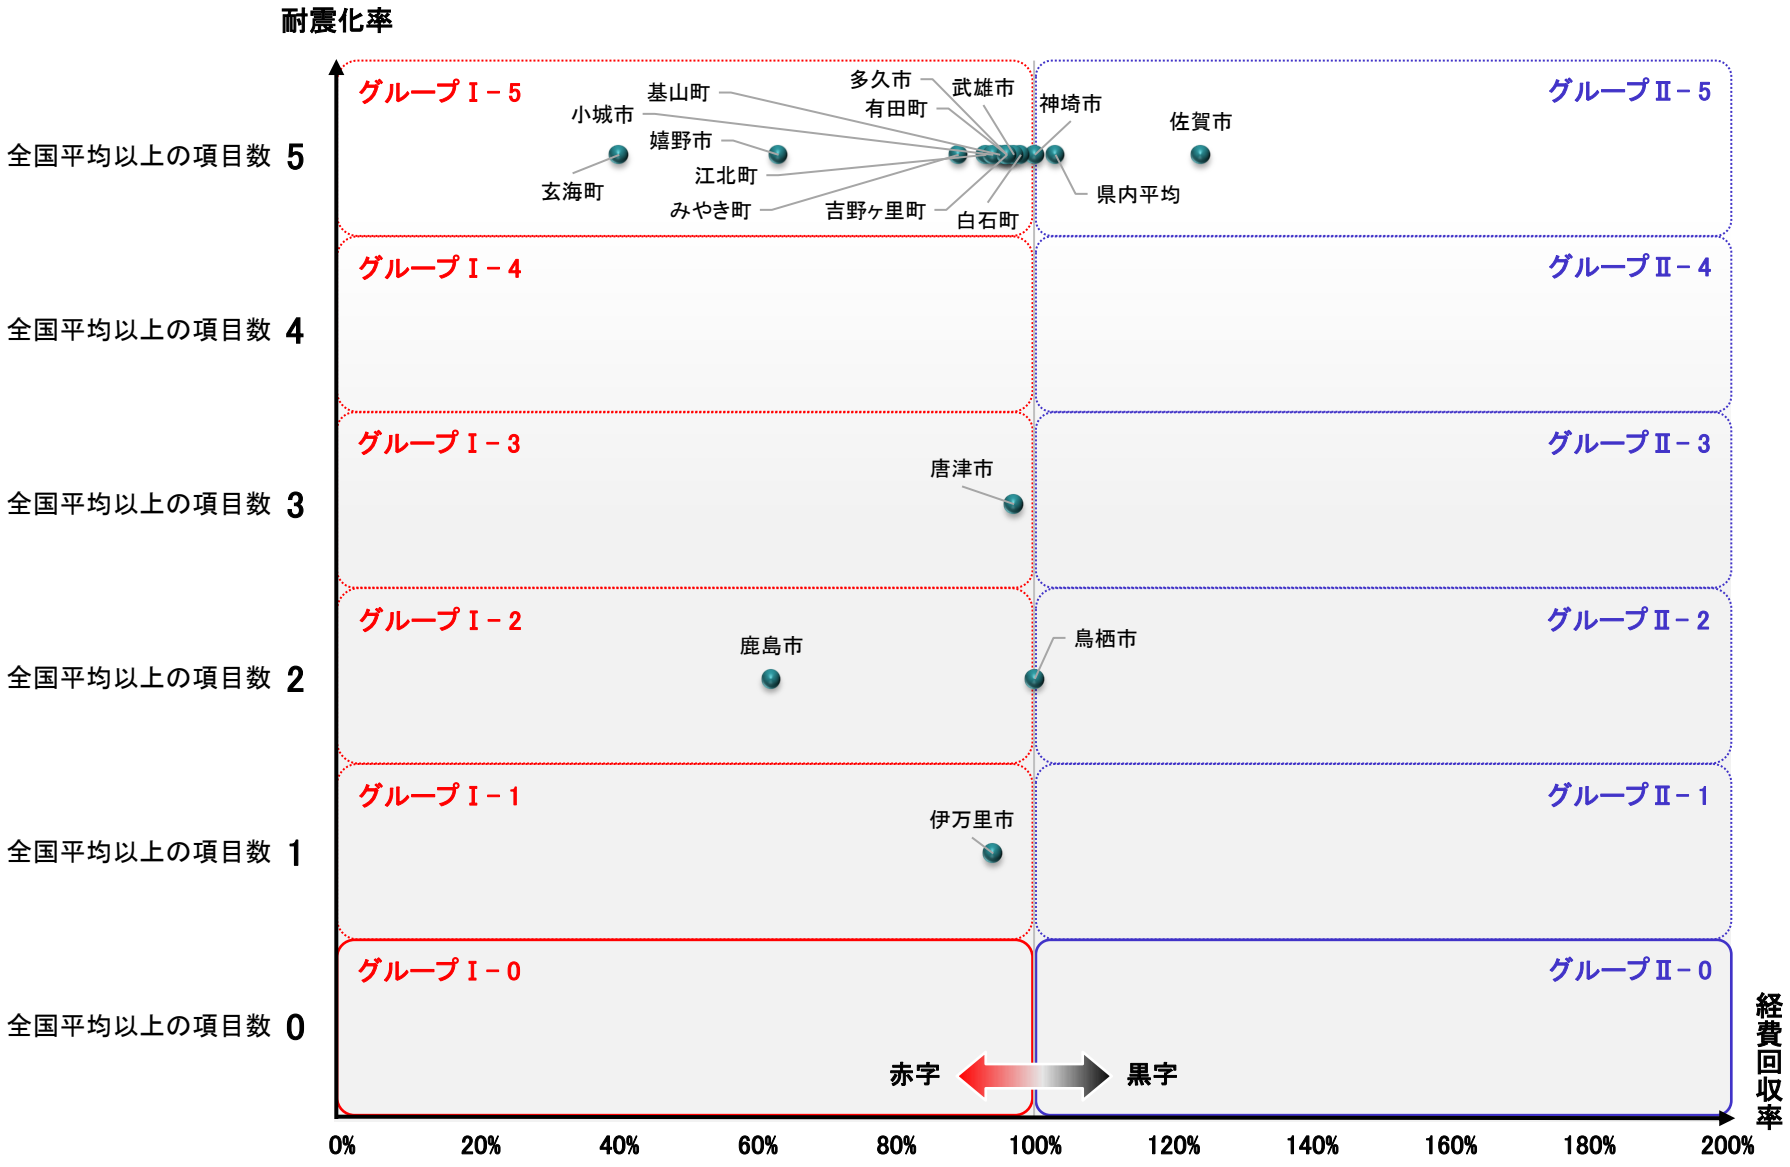

佐賀県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

○管路経年化率0%の団体
みやき町、伊万里市、基山町、嬉野市、吉野ヶ里町、玄海町、江北町、小城市、神埼市、多久市、鳥栖市、唐津市、白石町、有田町

○緊急度Ⅰの管路について1年以上対策を実施していない団体(赤文字)
なし

佐賀県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	みやき町	伊万里市	基山町	嬉野市	吉野ヶ里町	玄海町	江北町	佐賀市	鹿島市	小城市	神埼市	多久市	鳥栖市	唐津市	白石町	武雄市	有田町
グループ					Ⅰ-5	Ⅰ-1	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-2	Ⅰ-5	Ⅱ-5	Ⅰ-5	Ⅱ-2	Ⅰ-3	Ⅰ-5	Ⅰ-5	Ⅰ-5
経費回収率（加重平均）				103%	89%	94%	95%	63%	96%	40%	93%	124%	62%	94%	100%	96%	100%	97%	98%	97%	96%
＜参考＞1か月の下水道使用料			2,985円	3,345円	3,850円	3,480円	3,240円	2,970円	2,310円	3,520円	2,990円	3,168円	2,640円	3,674円	3,850円	3,960円	2,475円	3,300円	3,740円	4,180円	3,520円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	89%	100%	0%	－	100%	100%	100%	100%	100%	66%	100%	100%	100%	100%	36%	100%	100%	100%
		下水処理場の耐震化率	49%	77%	100%	0%	－	100%	100%	100%	100%	100%	－	100%	－	100%	0%	25%	100%	100%	100%
		ポンプ場の耐震化率	52%	100%	－	－	－	－	－	－	100%	－	100%	100%	100%	－	－	－	－	－	100%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	70%	71%	0%	65%	100%	60%	100%	97%	98%	51%	100%	93%	100%	24%	56%	100%	59%	100%
		ポンプ場の耐震化率	44%	65%	－	0%	－	－	－	－	－	67%	0%	－	－	－	0%	67%	100%	－	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	0.3%	－	－	－	－	－	－	－	0.5%	0.4%	－	－	－	－	－	－	10.4%	－
	管路更新率		0.14%	0.05%	－	0.04%	－	－	－	－	－	0.13%	－	－	－	－	0.01%	－	－	－	－
	＜参考＞令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長（km）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－