



沖縄県の“下水道カルテ”（耐震化対策）

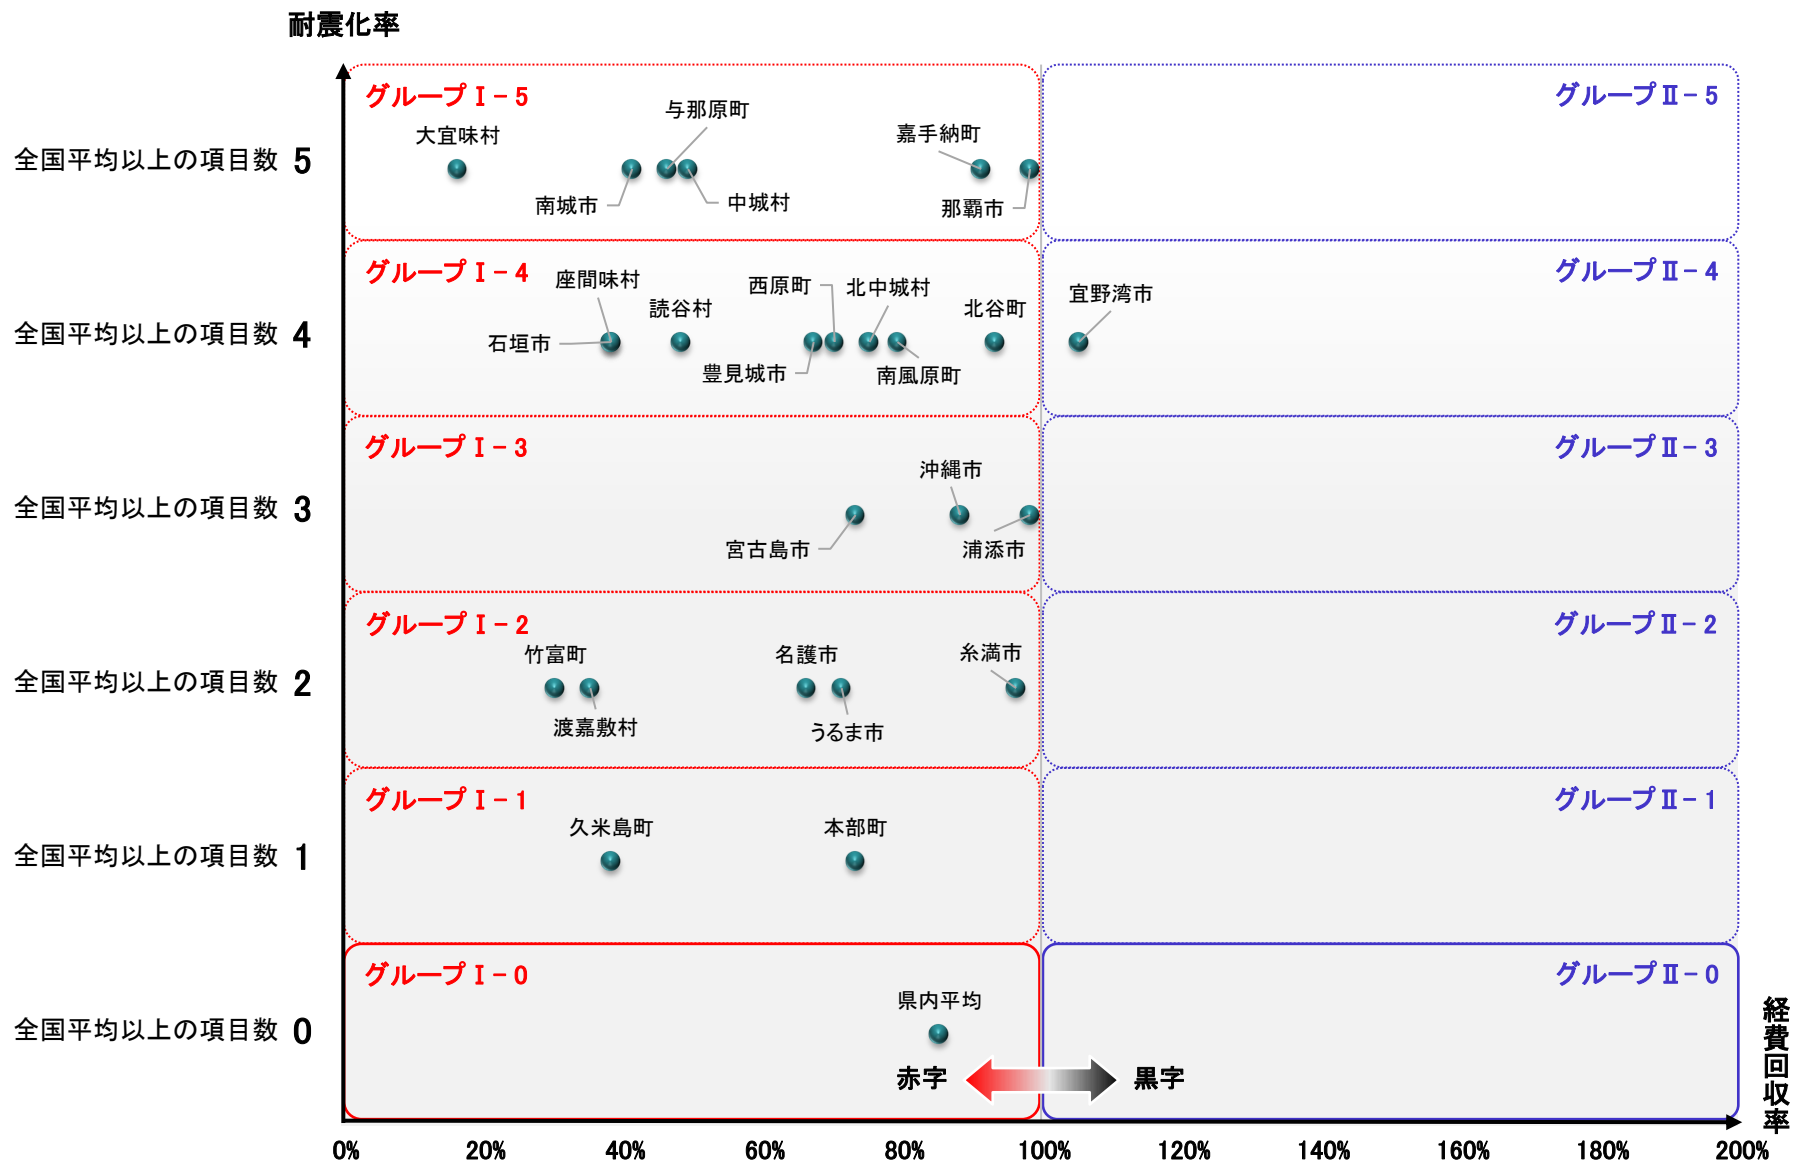

沖縄県の“下水道カルテ”（老朽化対策）

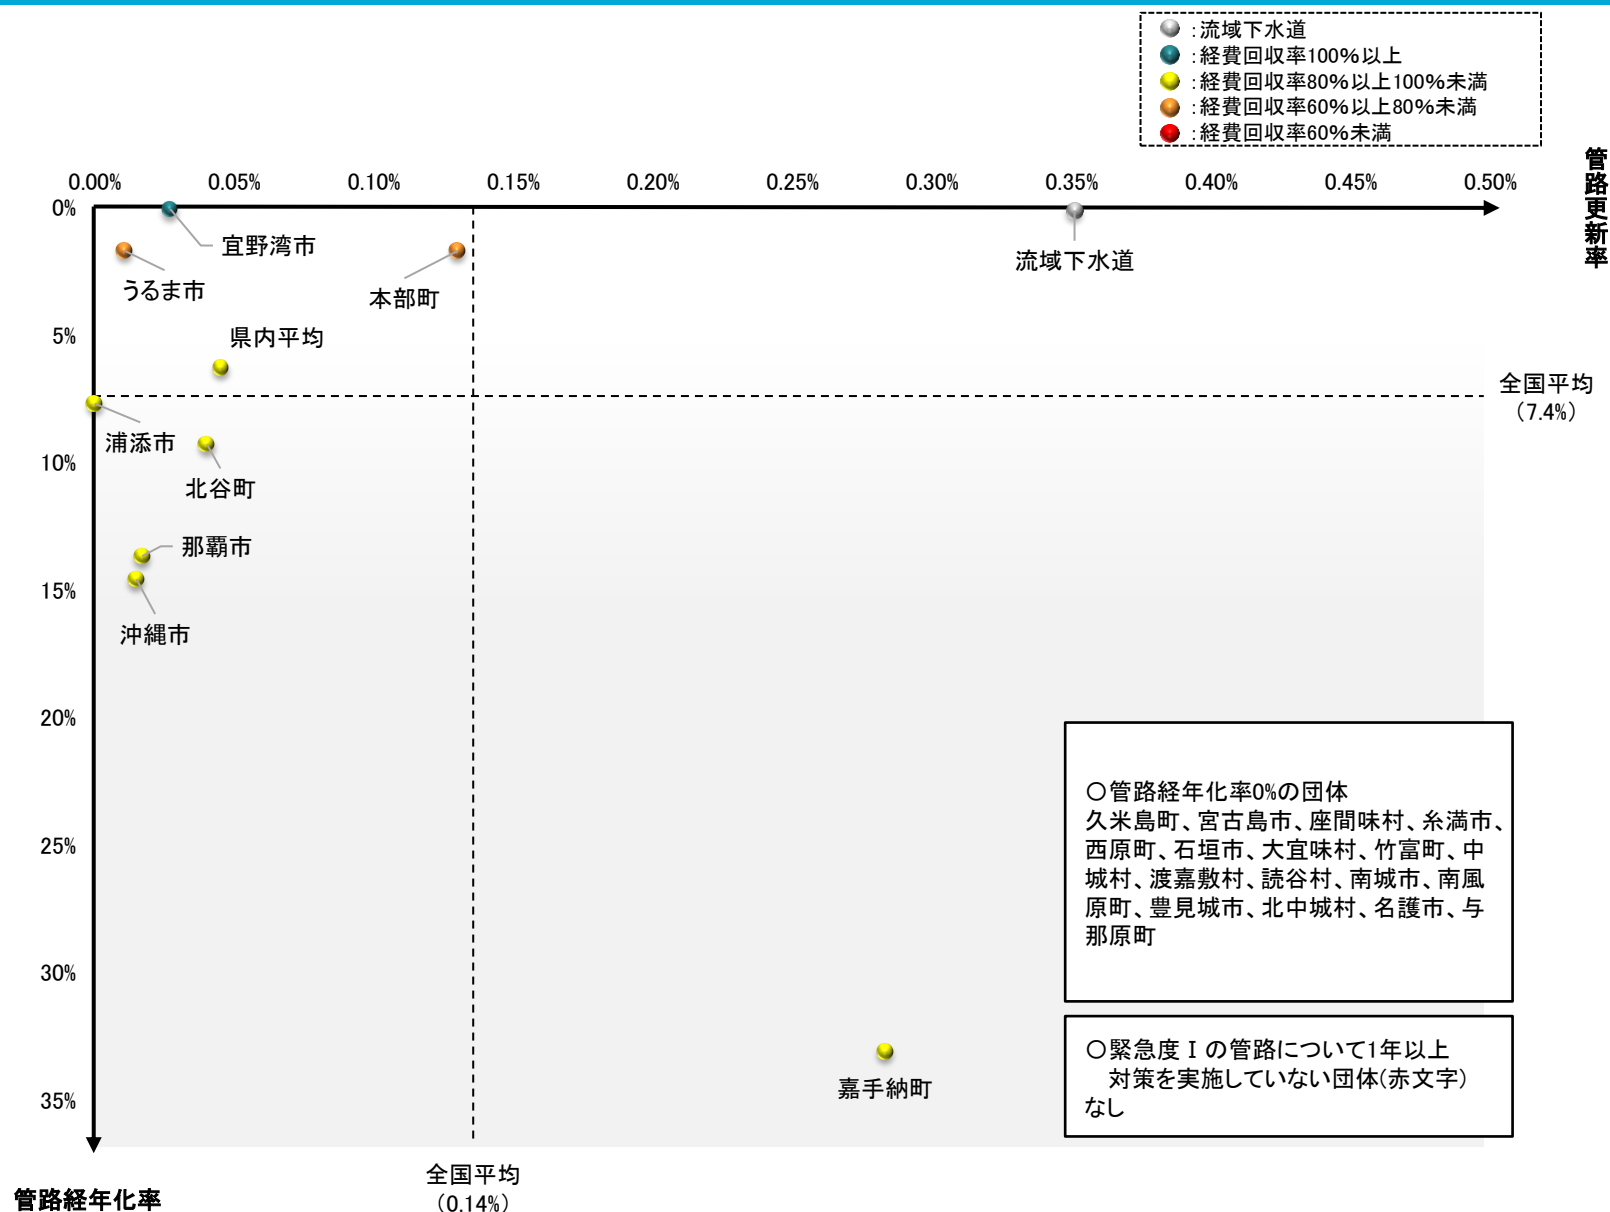

沖縄県の“下水道カルテ”

事業主体名			全国平均	県内平均	うるま市	浦添市	沖縄市	嘉手納町	宜野湾市	久米島町	宮古島市	座間味村	糸満市	西原町	石垣市	大宜味村	竹富町	中城村	渡嘉敷村	読谷村	那覇市	南城市	南風原町	豊見城市
グループ					I-2	I-3	I-3	I-5	II-4	I-1	I-3	I-4	I-2	I-4	I-4	I-5	I-2	I-5	I-2	I-4	I-5	I-5	I-4	I-4
経費回収率(加重平均)				85%	71%	98%	88%	91%	105%	38%	73%	38%	96%	70%	38%	16%	30%	49%	35%	48%	98%	41%	79%	67%
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,561円	1,760円	1,632円	1,584円	1,000円	1,670円	1,513円	1,463円	2,681円	1,446円	1,549円	1,430円	1,620円	1,914円	1,220円	2,797円	1,463円	1,641円	1,453円	1,405円	1,342円
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	45%	13%	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	100%	100%	0%	-	0%	0%	-	-	-	-
		下水処理場の耐震化率	49%	27%	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%	-	0%	100%	0%	-	0%	-	-	-	-	-
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	0%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	34%	21%	0%	14%	57%	17%	0%	83%	-	7%	31%	100%	-	0%	100%	0%	-	68%	58%	45%	16%
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	100%	0%	0%	100%	-	0%	100%	-	-	-	64%	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.3%	1.7%	7.7%	14.6%	33.1%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7%	-	-	-
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.01%	-	0.01%	0.28%	0.03%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	0.77%	-	0.02%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

事業主体名			全国平均	県内平均	北谷町	北中城村	本部町	名護市	与那原町	流域下水道
グループ					I-4	I-4	I-1	I-2	I-5	-
経費回収率(加重平均)				85%	93%	75%	73%	66%	46%	-
<参考>1か月の下水道使用料			2,985円	1,561円	1,045円	1,155円	1,474円	1,430円	1,326円	-
耐震化	急所施設	下水道管路の耐震化率	70%	45%	-	-	0%	11%	-	49%
		下水処理場の耐震化率	49%	27%	-	-	0%	50%	-	50%
		ポンプ場の耐震化率	52%	31%	-	-	-	-	-	16%
	重要施設に接続する管路等	下水道管路の耐震化率	52%	34%	27%	31%	11%	4%	100%	-
		ポンプ場の耐震化率	44%	39%	-	-	0%	0%	-	-
老朽化	管路経年化率		7.4%	6.3%	9.3%	-	1.7%	-	-	0.1%
	管路更新率		0.14%	0.05%	0.04%	0.07%	0.13%	-	-	0.35%
	<参考>令和3～5年までに調査を実施し、緊急度Ⅰ判定となった管路のうち、対策未実施の延長(km)				0.10	-	-	-	-	-