



水道施設の復旧状況について

熊本県の3自治体において約27,400戸が断水中、そのうち約16,500戸は通水済み（漏水調査に必要な水量・水圧確保のため使用自粛を要請中）

<復旧中>

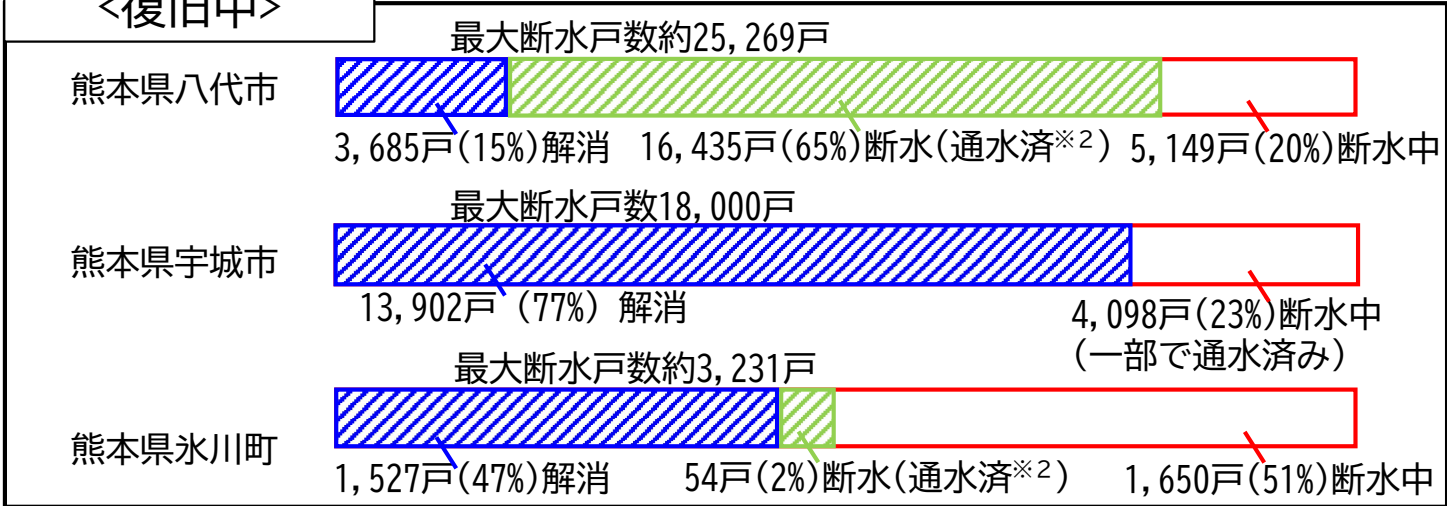

<復旧済>

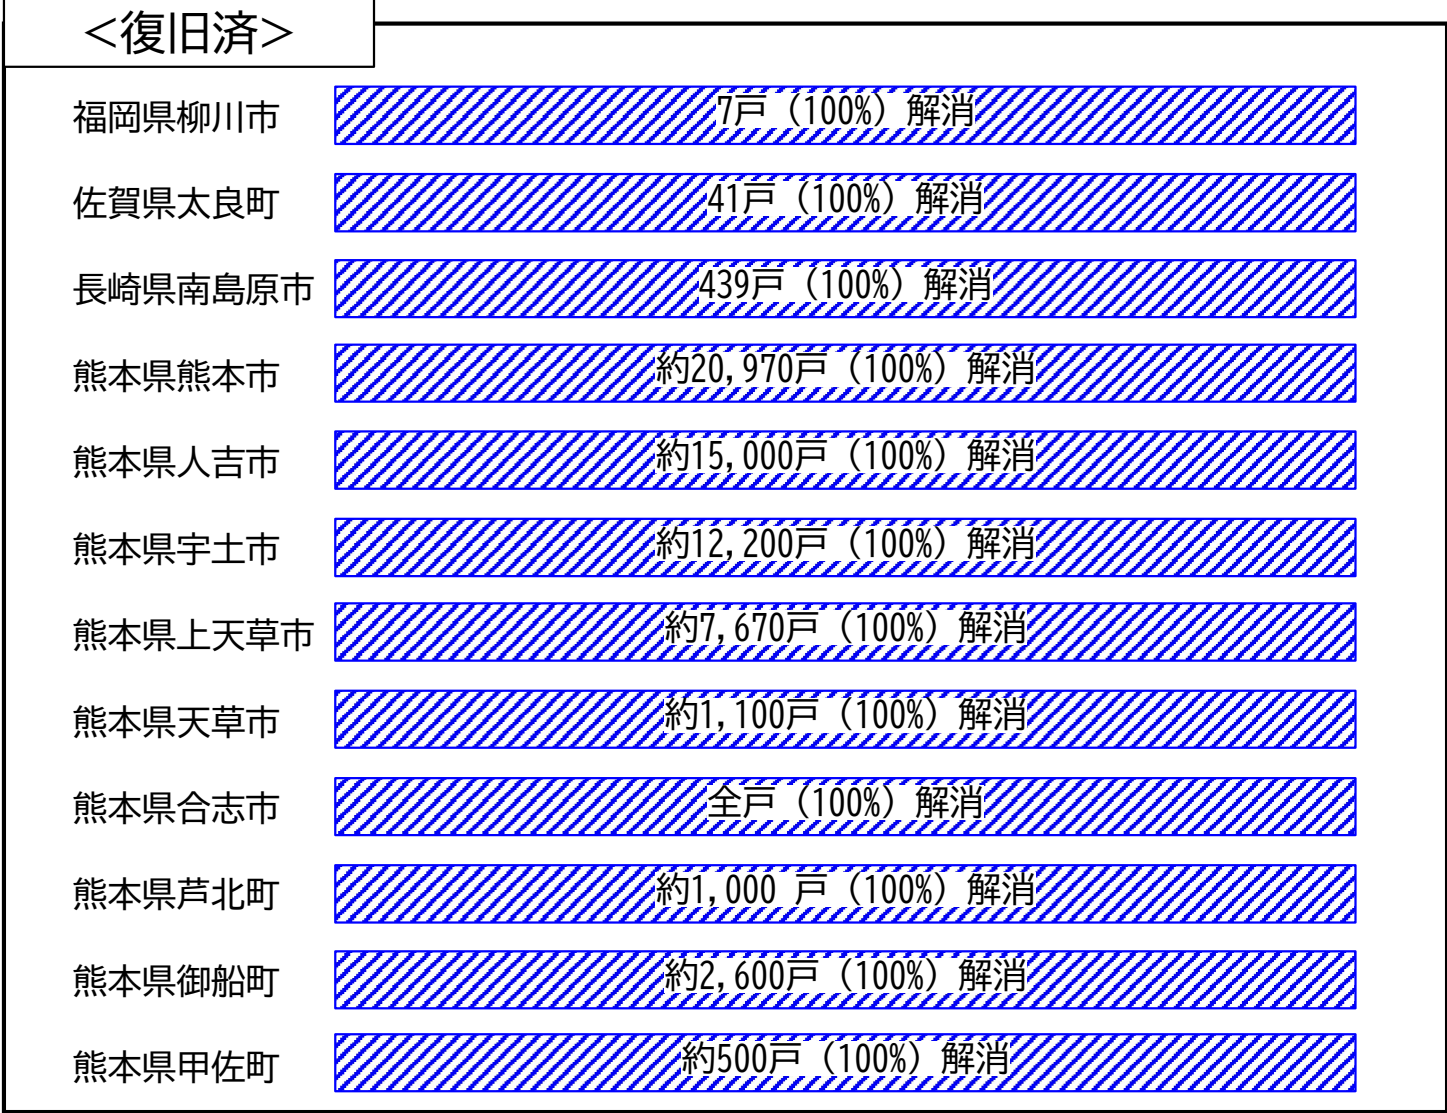

<凡例> 断水解消※1 断水(通水済※2) 断水中

※1 修繕等により水道本管まで通水可能になること
※2 通水済だが、漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中