

水道

- 水道については、発災後、最大で約108,000戸が断水する状況となりましたが、国土交通省及び日本水道協会より水道技術者を全国から派遣し、点検・応急復旧作業を進めており、現在、断水戸数は約10,000戸（八代市、宇城市、氷川町）まで減少しています。断水戸数のうち約100戸は通水済み（漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中）です。
- 今後の復旧見込みは以下の通りです。

市町村	地区	断水解消見込み
八代市	旧八代市地区（龍峯校区の一部、 <u>新港町1～4丁目除く</u> ）	解消
	旧八代市地区（龍峯校区の一部、新港町1～4丁目）	8月末
	日奈久地区	解消
	鏡町・千丁町	8月末
	東陽町	解消
	泉町	解消
宇城市	松橋地区	解消
	小川地区	8月末
	豊野地区	8月末
	不知火地区の一部	解消




市町村	地区	断水解消見込み
甲佐町	船津地区	解消
	南三箇地区	解消
	中山地区	解消
	津志田地区	解消
	有安地区の一部	解消
氷川町	<u>河原地区、有佐地区</u> 他6地区	解消
	その他の地区	8月末

※下線部は、今回新たに断水が解消した地区

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。

令和8年熊本地震における上下水道の復旧見込みについて②

令和8年8月16日10時時点

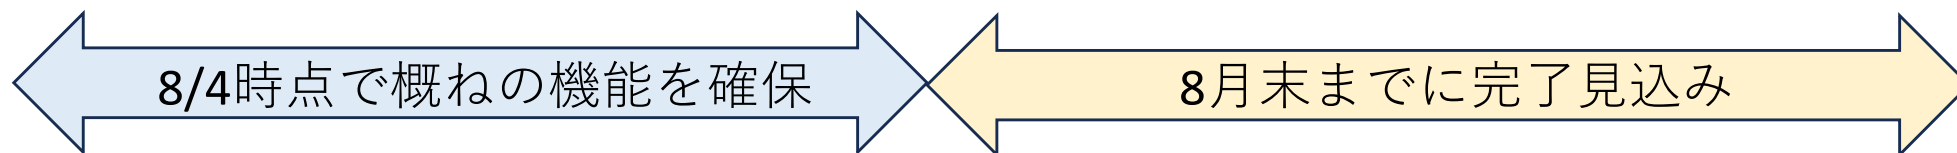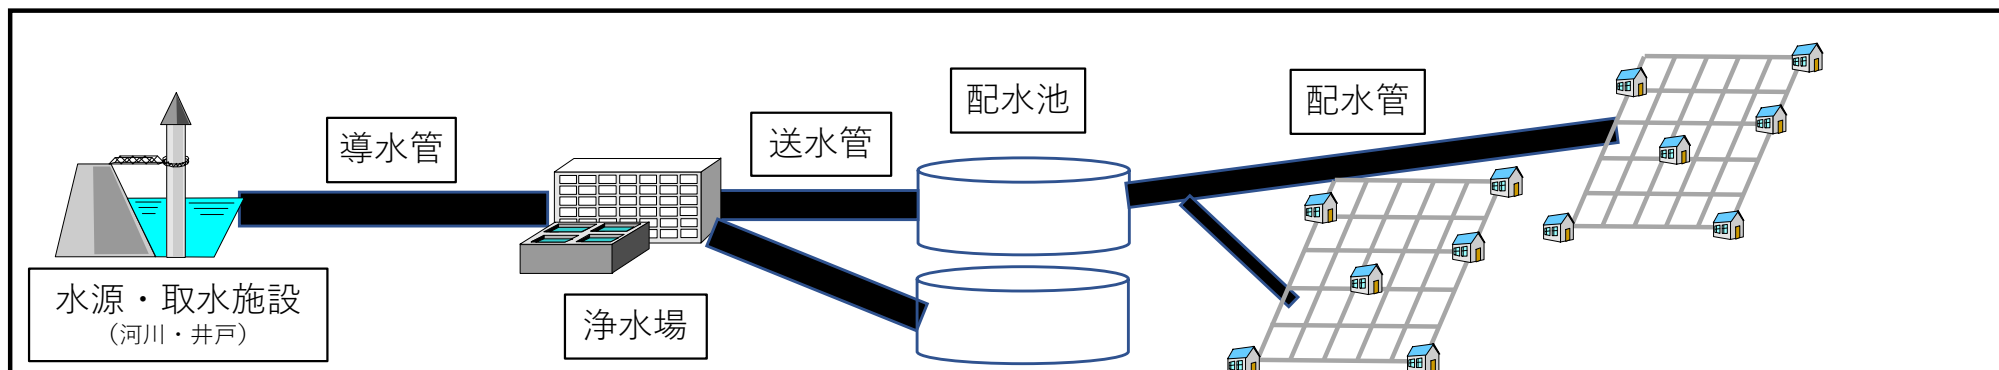

(応急復旧の流れ)



被災自治体	調査・計画する職員が不足	工事設計・監督職員が不足 工事業者が不足
国土交通省 日本水道協会	↑ 応援 全国の自治体 (先遣隊＋本調査)	↑ 応援 全国の自治体＋工事業者

下水道

○ 下水道については、国土交通省、全国の自治体※、日本下水道事業団より下水道技術者を派遣し、点検・応急復旧作業を実施。

※日本下水道協会の全国の相互支援ルールに基づき派遣

○ 8月13日に、点検・応急復旧作業はすべて完了。

○ 引き続き、本復旧に向けた調査を実施。


※今後、本復旧に向けた調査で不具合が見つかった箇所については適宜対応

市町村	地区	作業完了見込み
熊本市	熊本市北区の一部	完了
八代市	旧千丁町、旧鏡町	完了
	旧八代市	完了
	新八代駅周辺地区	完了
宇土市	宇土市街地	完了
宇城市	旧小川町	完了
	旧松橋町、旧不知火町	完了
氷川町	旧竜北町	完了
	旧宮原町	完了


水道施設の復旧状況について

熊本県の3自治体において約10,000戸が断水中、そのうち約100戸は通水済み（漏水調査に必要な水量・水圧確保のため使用自粛を要請中）

<復旧中>

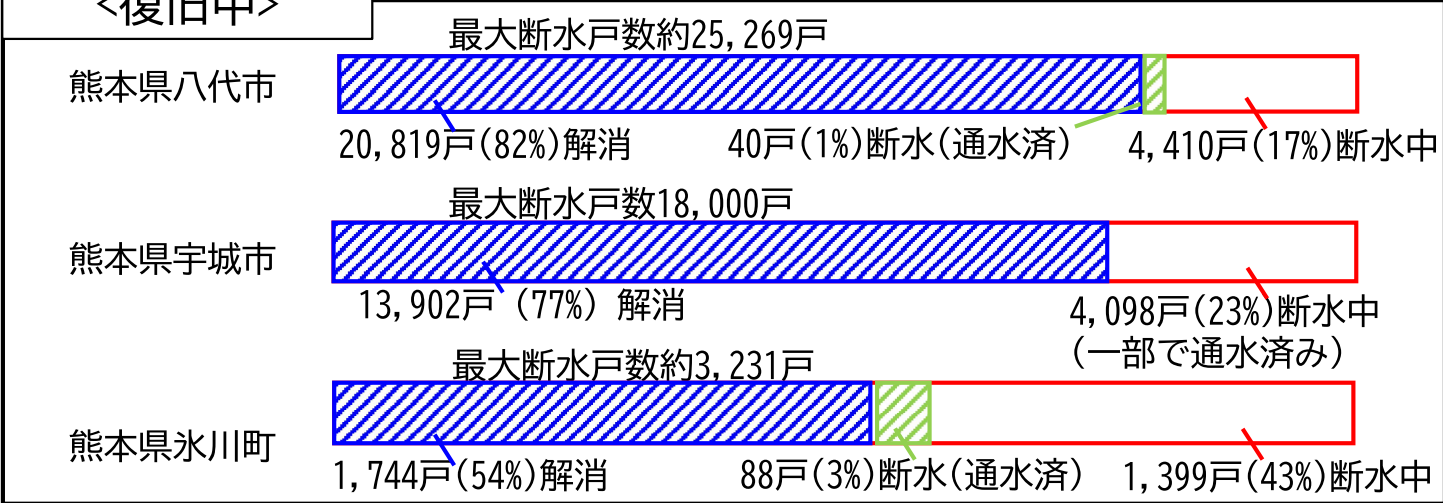

<復旧済>

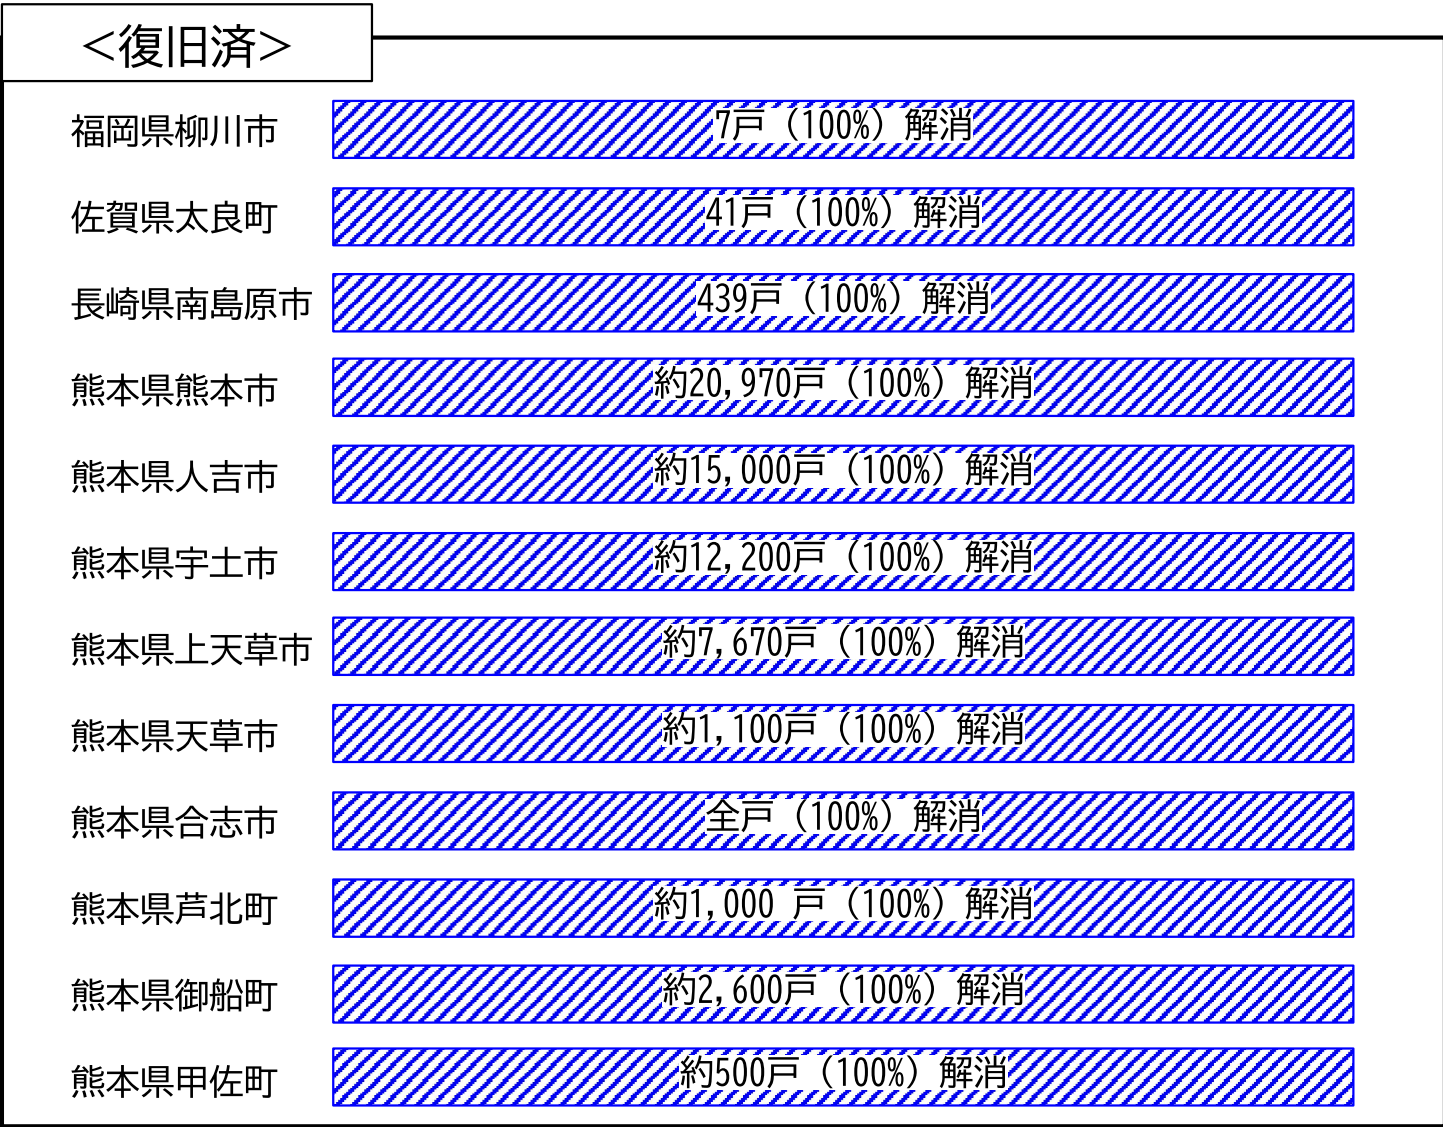

<凡例> 断水解消※1 断水(通水済※2) 断水中

※1 修繕等により水道本管まで通水可能になること

※2 通水済だが、漏水調査に必要な水量・水圧確保のため、使用自粛を要請中