

施設名称 **福知山市温水プール**

<施設位置図>



<施設現況写真>



<施設の課題>


- ①施設の老朽化に伴い、大規模な修繕を要する箇所が多い。
 - ②今後の温水プールのあり方について検討が必要。
 - ③
 - ④
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦
- 注)前回選定の際に上げられていた課題、選定後の運営期間中に新たに生じた課題、課題に対する取組事項等を記載

<施設概況>

施設の概要	所在地	福知山市和久市町188番地				
	築年月	昭和57年5月				
	施設の構造(主なもの)	鉄筋コンクリート造一部二階建				
	施設の規模(全体)	敷地面積	2,642.85㎡			
		建築面積	1,437.85㎡			
	延床面積	1,525.85㎡				
施設周辺の概況	主な構成施設、棟	温水プール				
	周辺立地施設、その他の特徴的事項	福知山市中心部に位置し、周辺には住宅地や事業所、店舗等が所在している。				
施設の営業	営業日・営業時間	営業時間:13:00~21:00 ※5~9月:11:00~21:00 (指定管理者による独自開館) 休館日:毎週火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が日曜日と重なる場合は、その翌日)、年末年始				
	利用料金(使用料)	条例による(別添のとおり)				
指定管理の条件	指定期間	H26.4.1~R3.3.31(7年間)				
	指定管理料(限度額) (単位:千円)	H26	H27	H28	H29	H30
施設の設置目的 (管理運営の基本方針)	○施設の設置目的	水泳技能の向上と体力づくりを図り、もって市民の心身の健全な発達に資するため				
	○管理運営の基本方針	(1)市民の体力向上を図り、スポーツの振興に寄与するという本施設の設置目的を達成するために効果的・効率的な管理運営を行うとともに、経費の削減に努めること。 (2)公平な運営を行うこととし、特定の個人及び団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 (3)利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、利用者サービスの向上に努めること。 (4)その他仕様書に記載するもの				
施設の事業内容	(1)設置目的に従う水泳、水中運動等環境の提供 (2)その他仕様書に記載するもの					
指定管理者が行う業務の概要	(1)施設の利用の許可に関する業務 (2)施設利用者の利用料金等の徴収業務 (3)施設の管理運営に関する業務 (4)その他仕様書に記載する業務					

<施設収支等>

指標	単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
指定管理料	千円	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
収入計	千円	11,762	12,873	12,674	12,879	12,371
支出計	千円	36,620	37,530	37,547	37,287	37,169
収支(収入-支出)	千円	-24,858	-24,657	-24,873	-24,408	-24,798

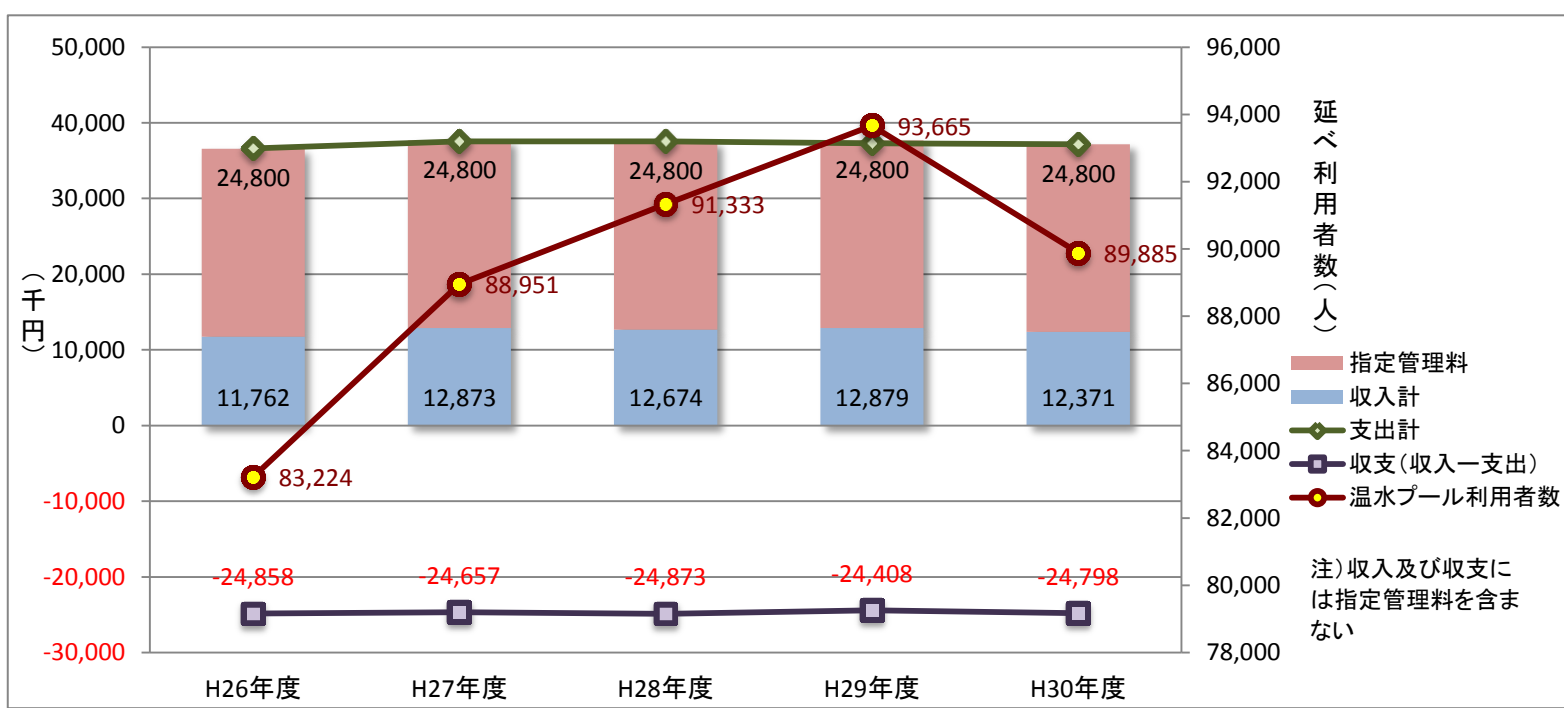

<各種利用動向>

指標	単位	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
温水プール利用者数	人	83,224	88,951	91,333	93,665	89,885