


無線通信局舎 1F発電機室 巡回ルート案


別紙－3

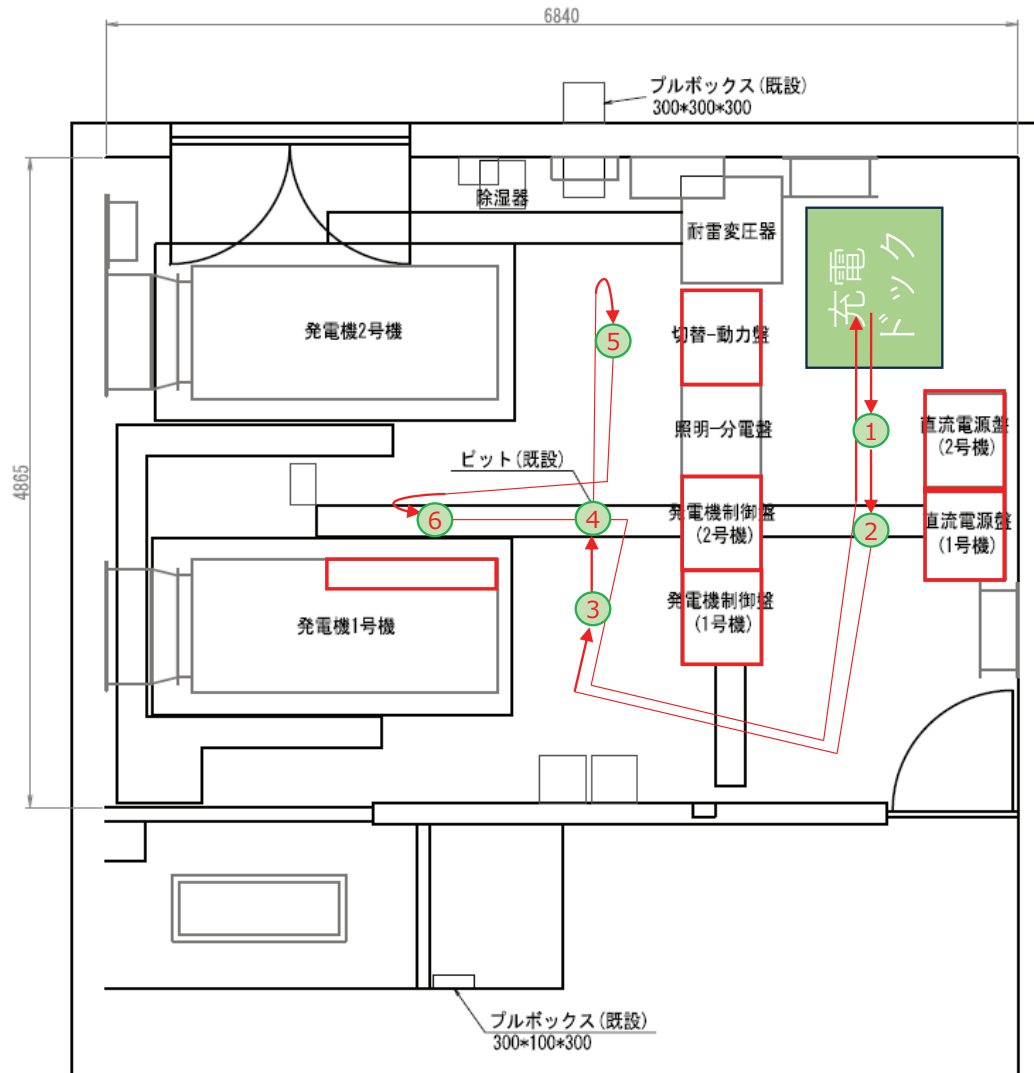

- 凡例)
- ① : ウェイポイント
 - : 移動ルート
 - : 点検対象設備


無線通信局舎 1F発電機室 点検対象設備

別紙ー 3

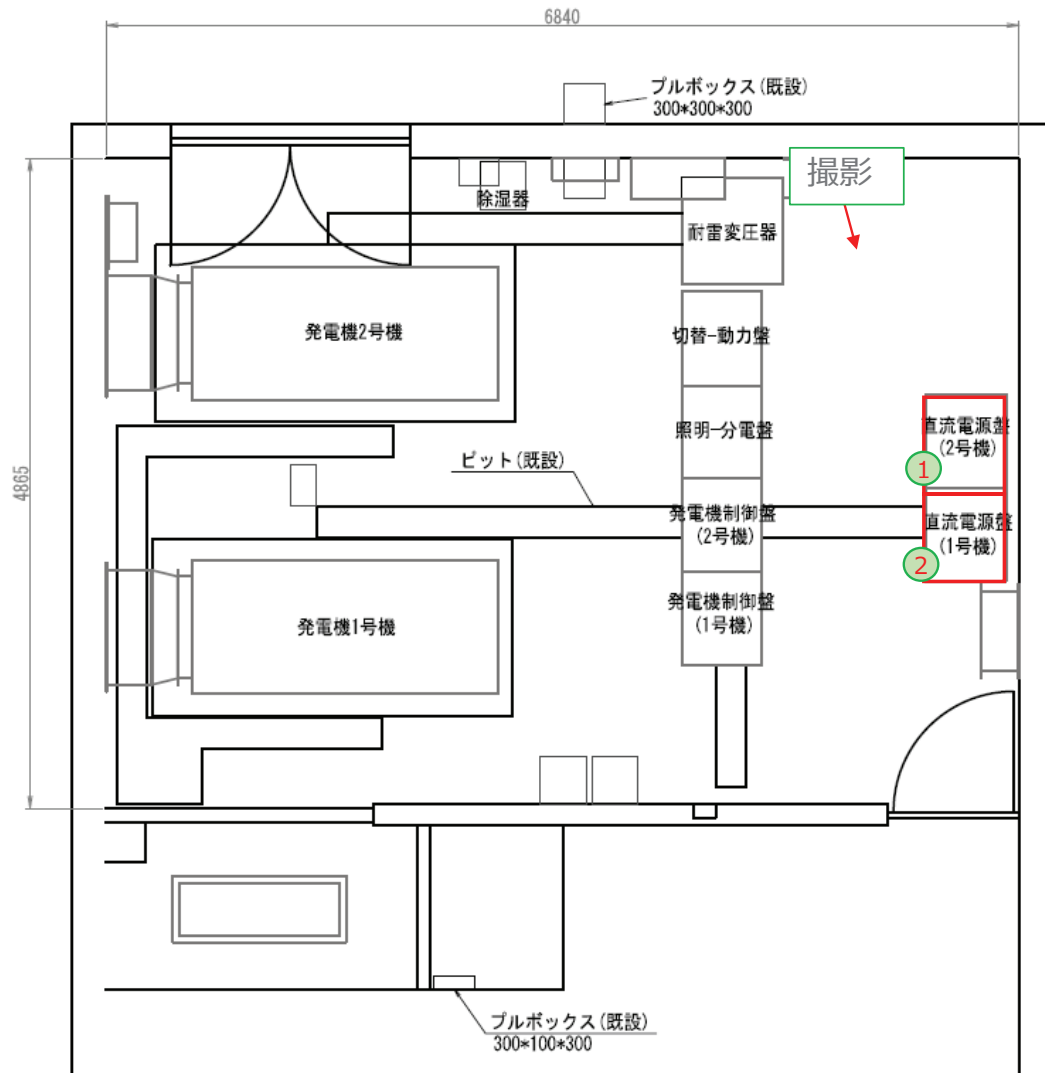

① 直流電源装置(2号機)

② 直流電源装置(1号機)

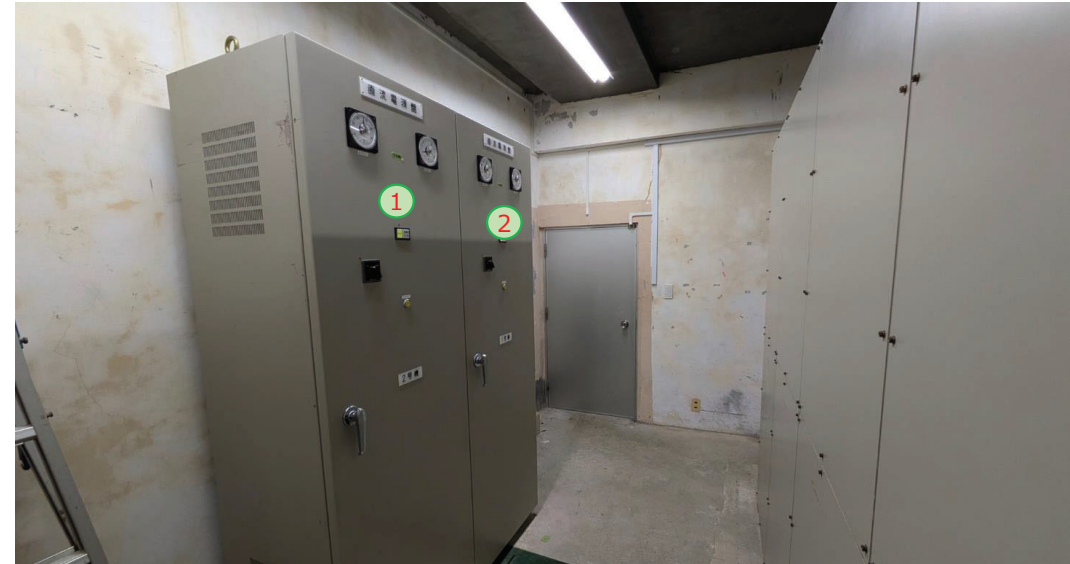

・点検対象
アナログメータ




ランプ表示



無線通信局舎 1F発電機室 点検対象設備

別紙ー 3

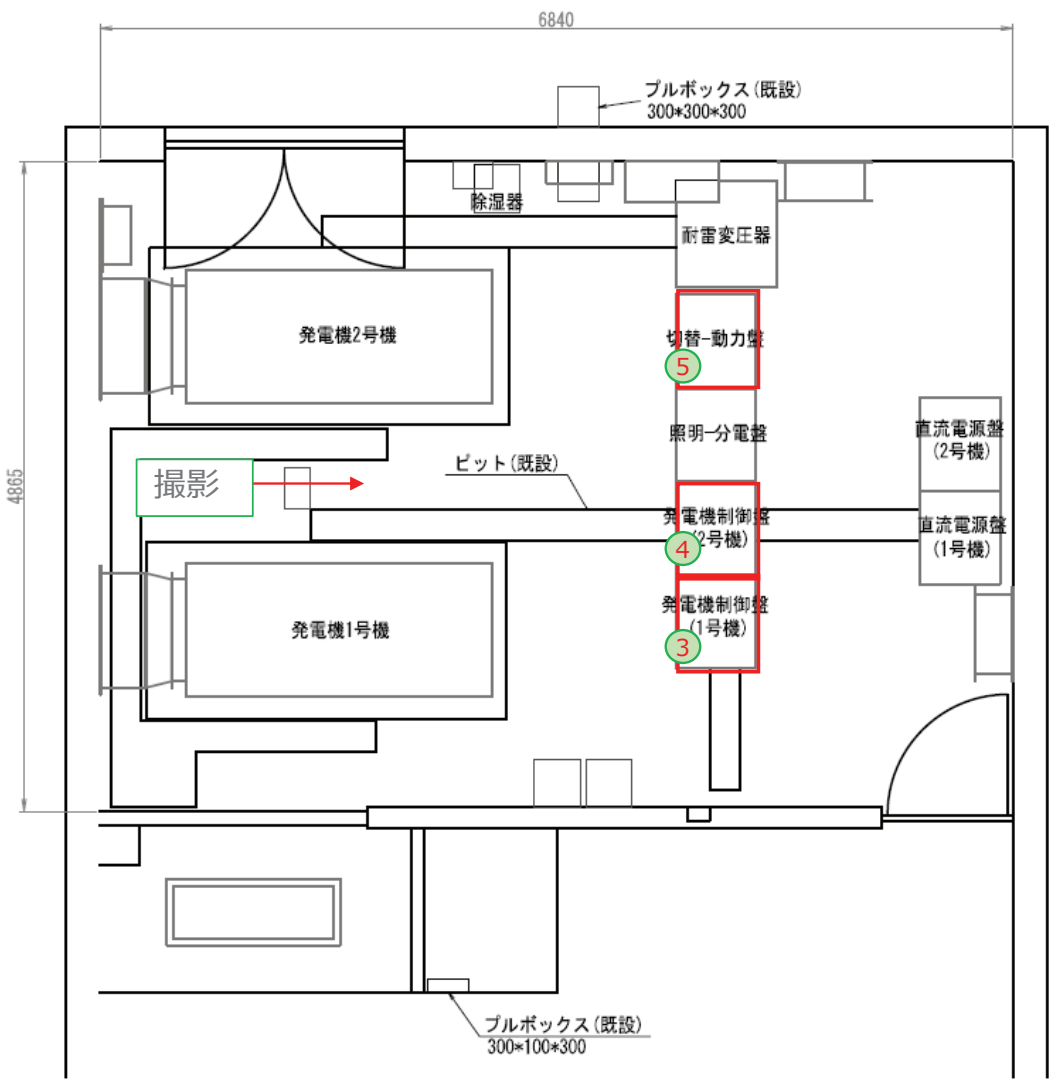

⑤ 切替・動力盤 ③ 発電機制御盤(2号機) ④ 発電機制御盤(1号機)



・点検対象
アナログメータ



ランプ表示




操作レバー



無線通信局舎 1F発電機室 点検対象設備

別紙ー 3

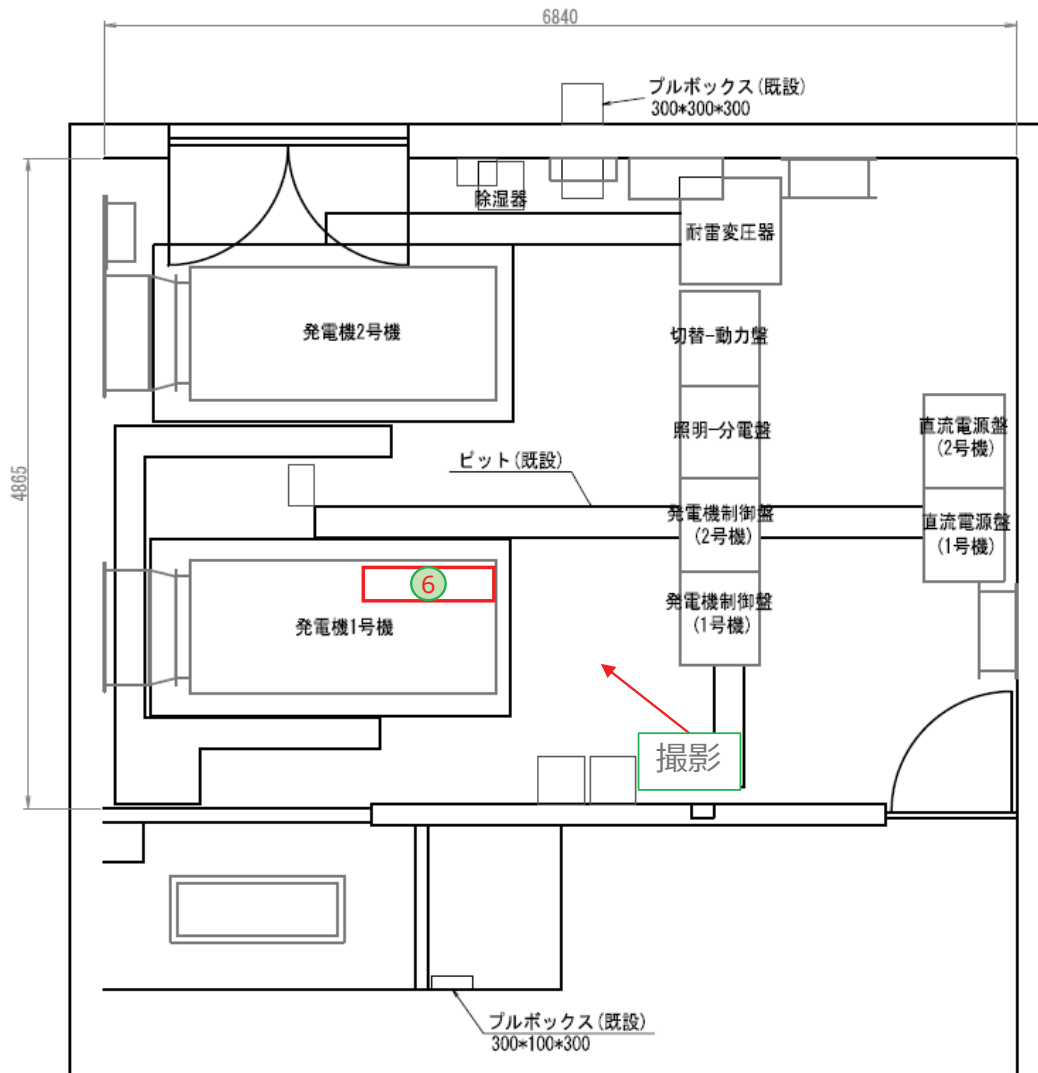

⑥ 発電機1号機 (操作パネル)




・点検対象
アナログメータ




ランプ表示

キー

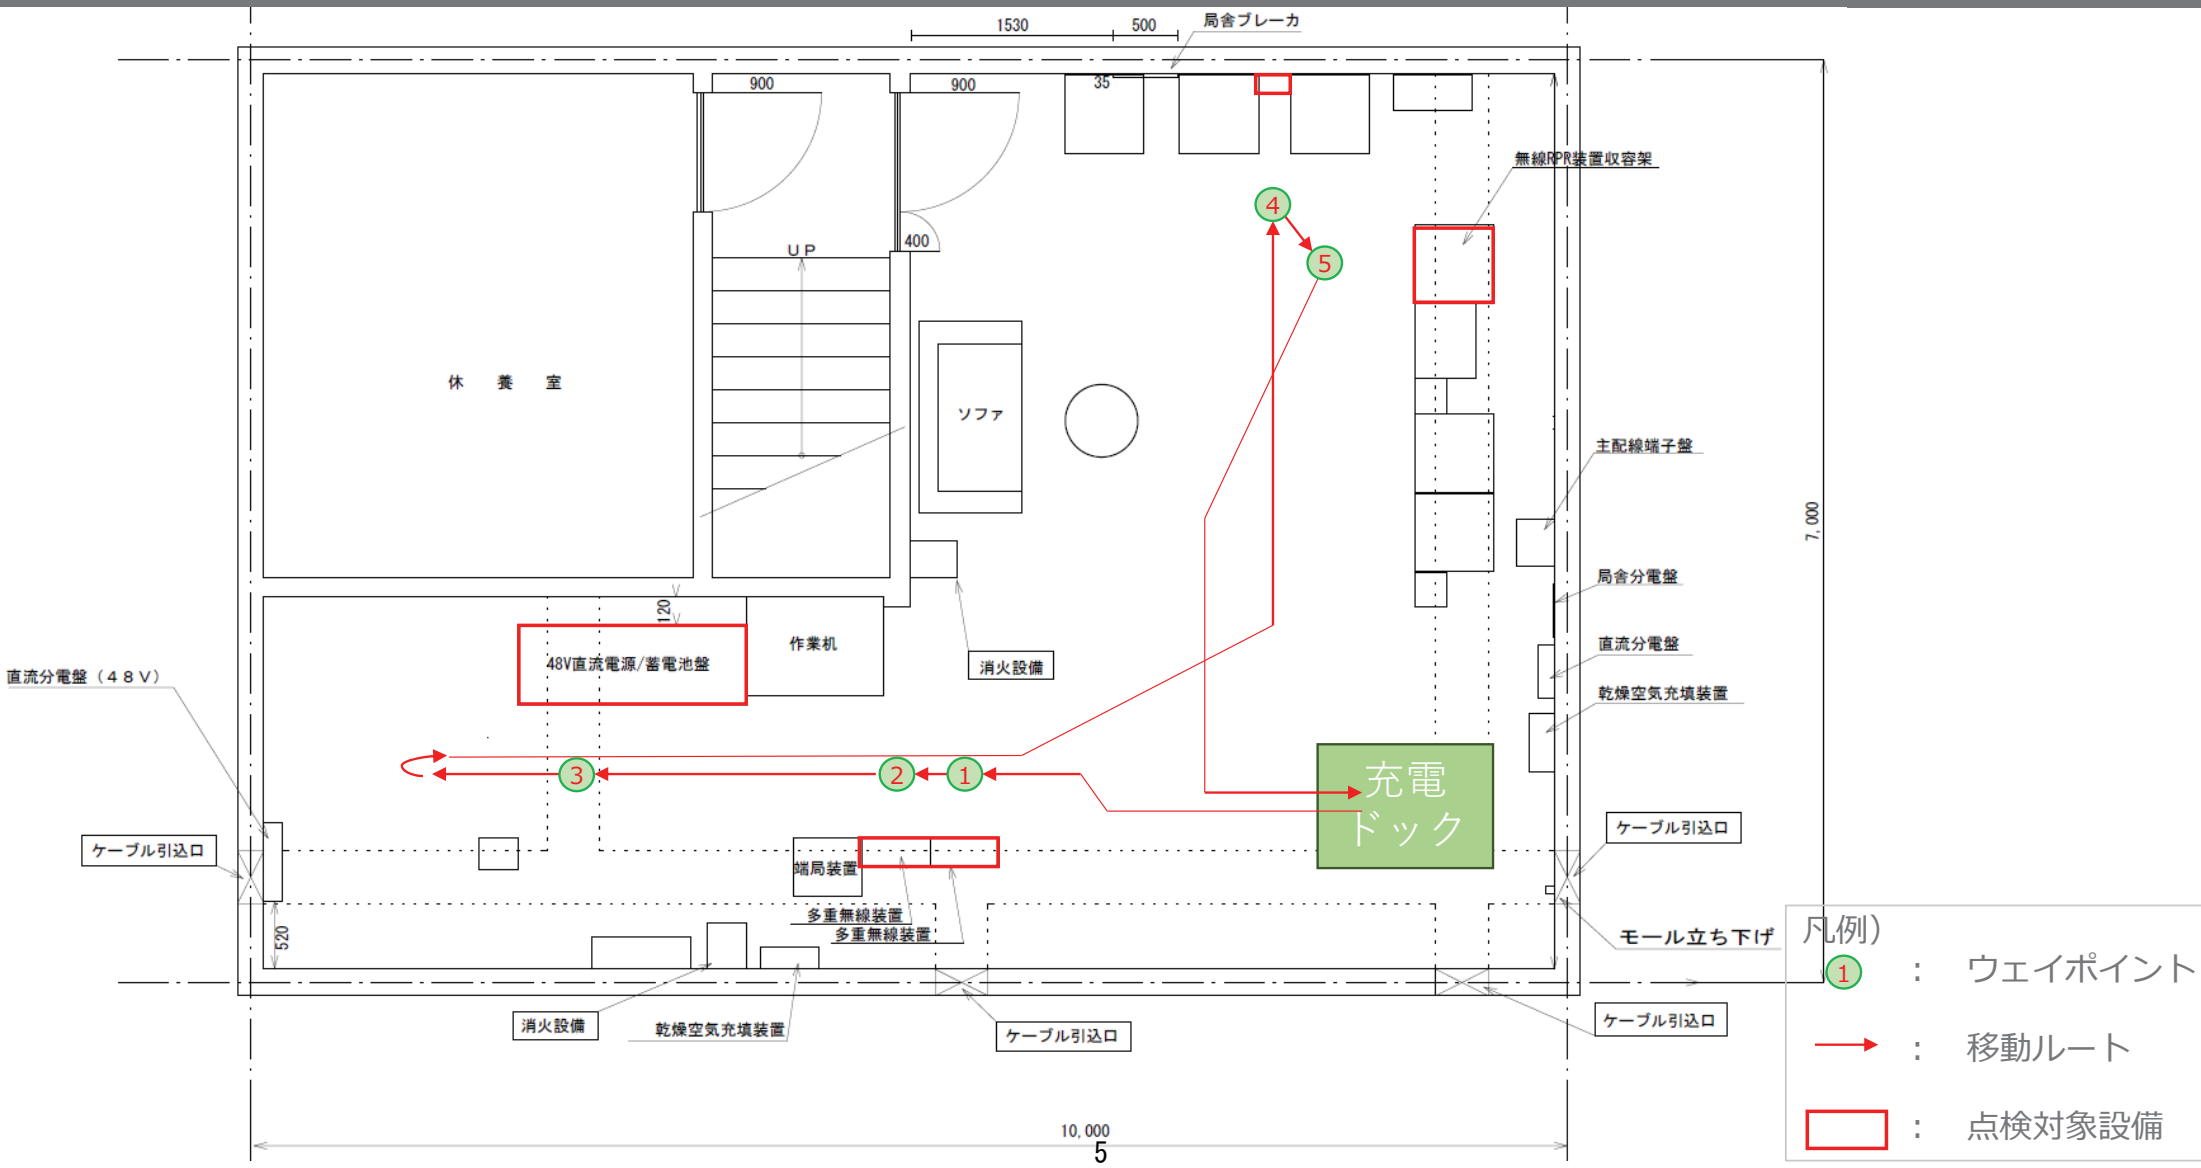

無線通信局舎 2F無線室 点検対象設備

別紙ー 3

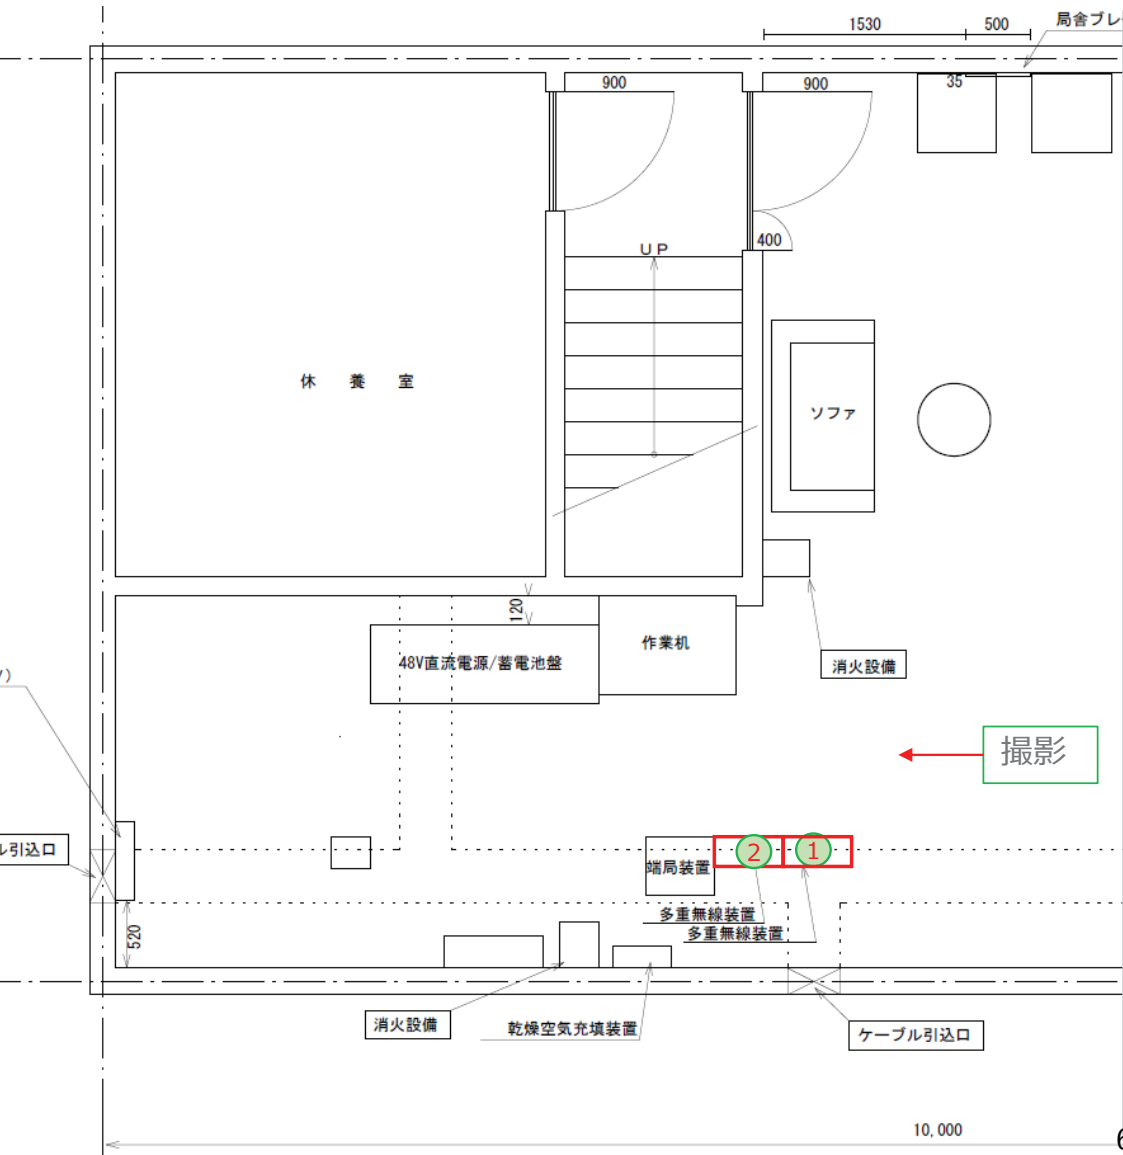

① ② 多重無線装置



・点検対象
操作パネル




ランプ



無線通信局舎 2F無線室 点検対象設備


別紙ー 3

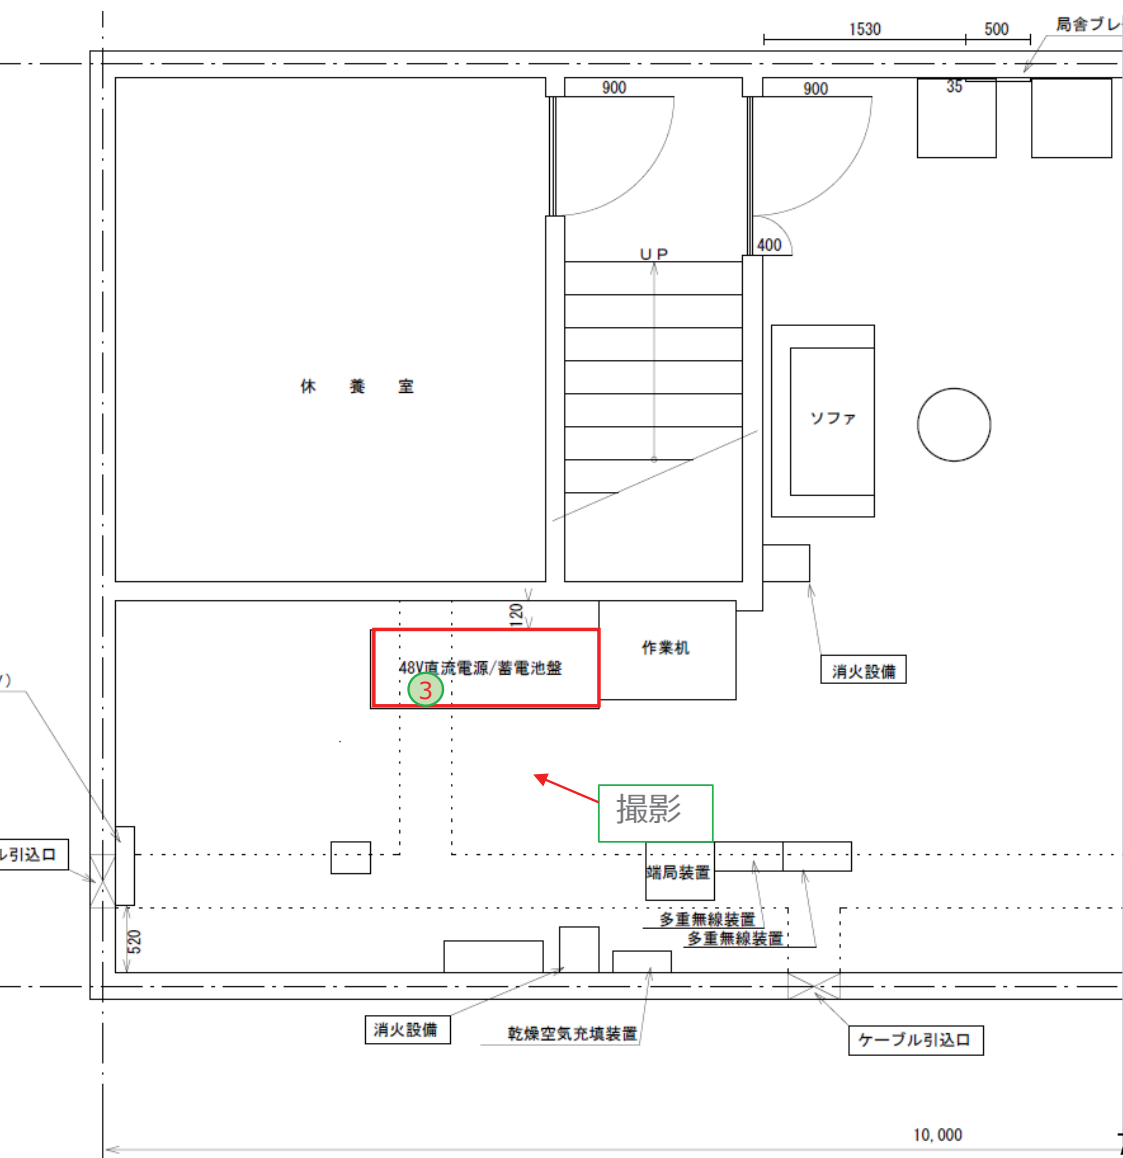

③ 直流電源装置



・点検対象
アナログメータ

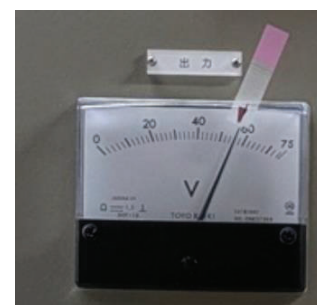

ランプ




操作レバー



電池 次回取替時期 2026年2月(温度25)

無線通信局舎 2F無線室 点検対象設備

別紙ー3

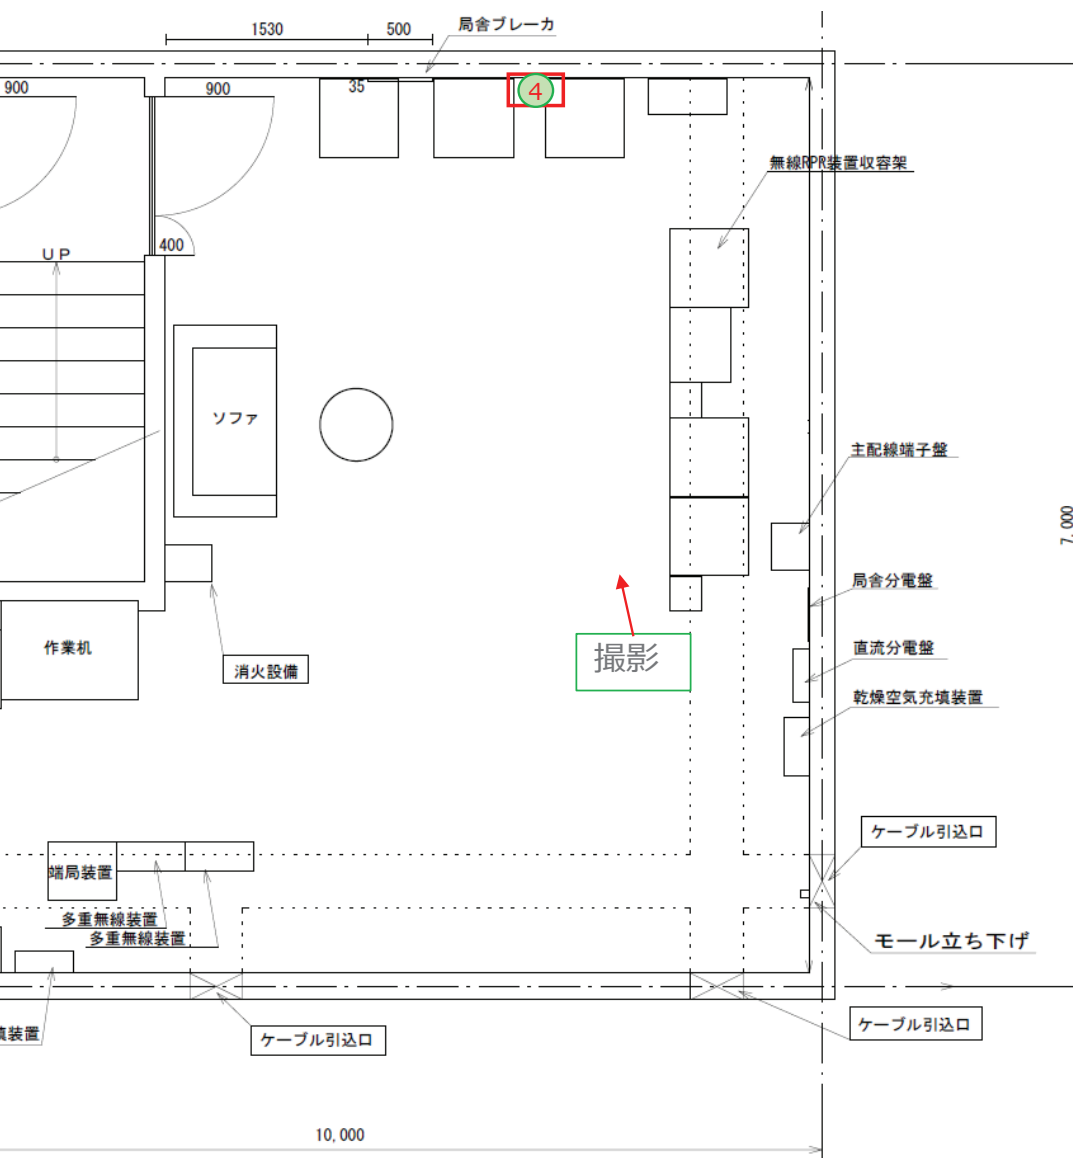

⑤ エアコンリモコン・温湿度計




- 点検対象
温湿度計

エアコンリモコン



無線通信局舎 2F無線室 点検対象設備

別紙ー 3

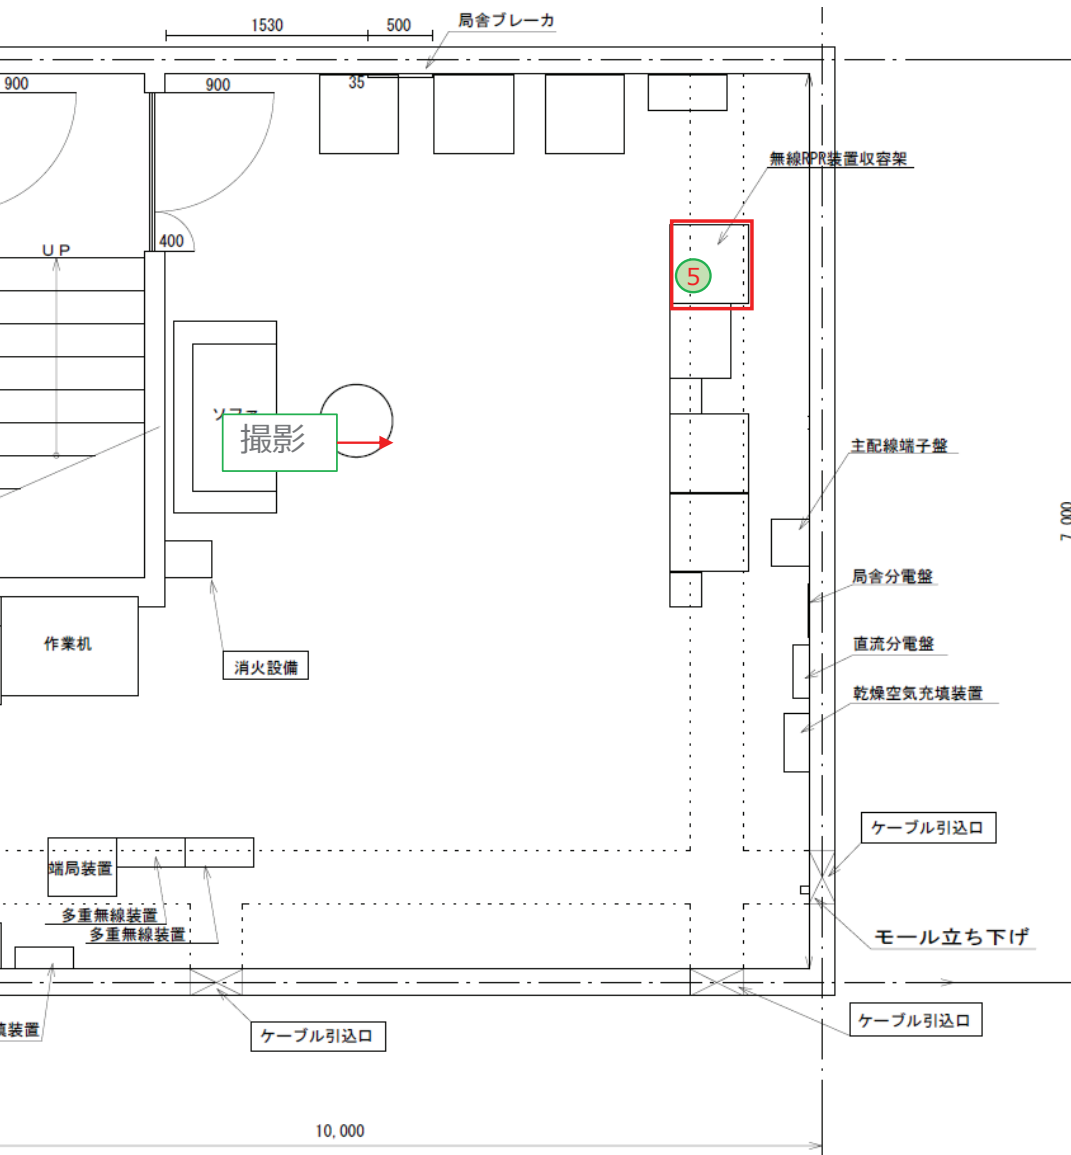


⑤ 無線RPR装置收容架



・点検対象

装置LED

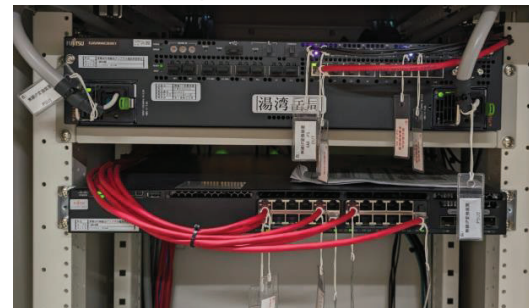

装置LED

